




KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SILOVÝM KABLEM
PODÉLNÝ ŘEZ

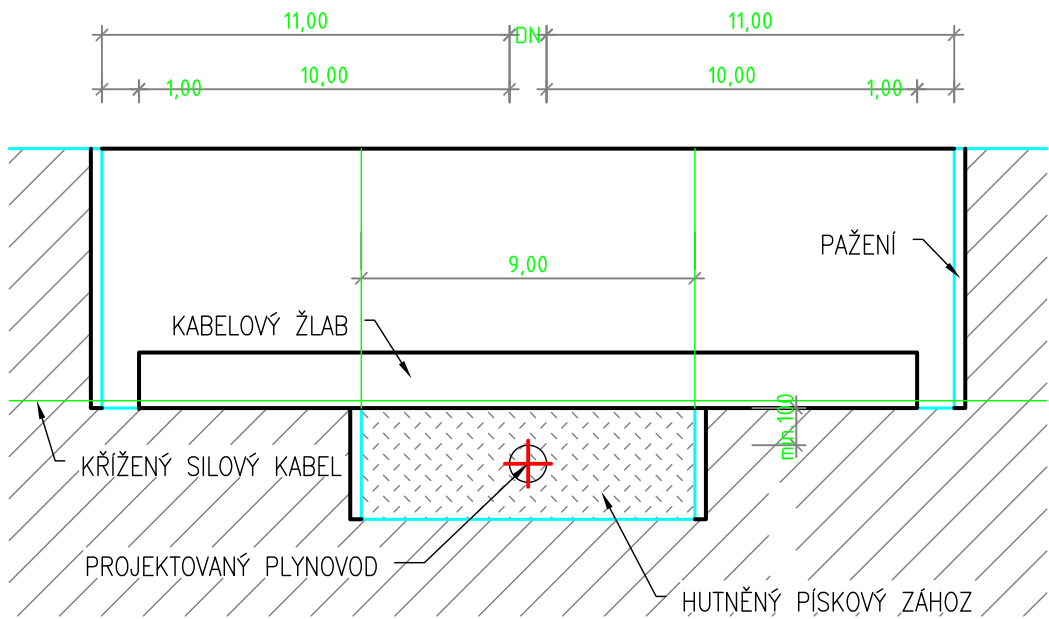

PŮDORYS

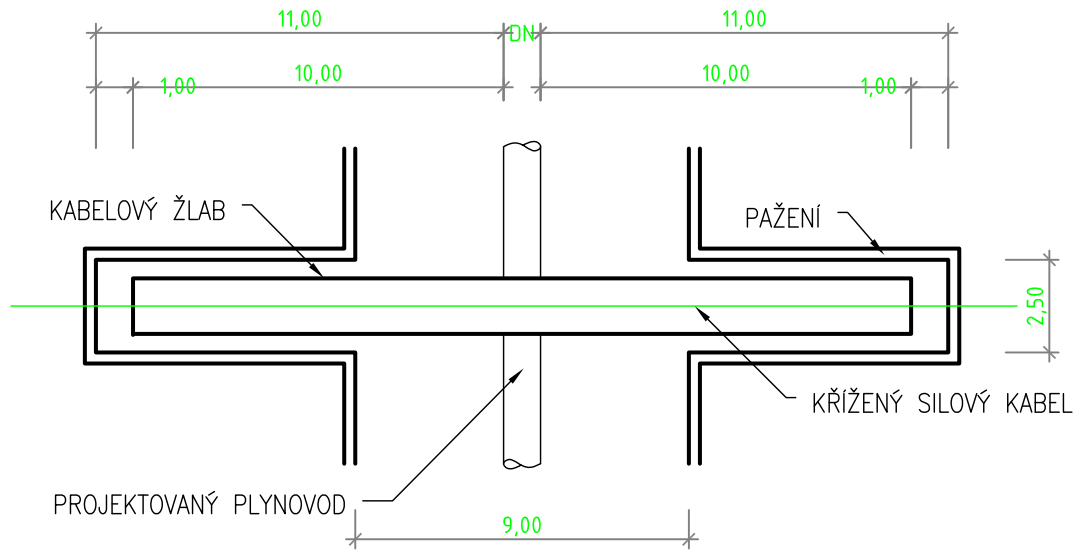


PŘÍČNÝ ŘEZ

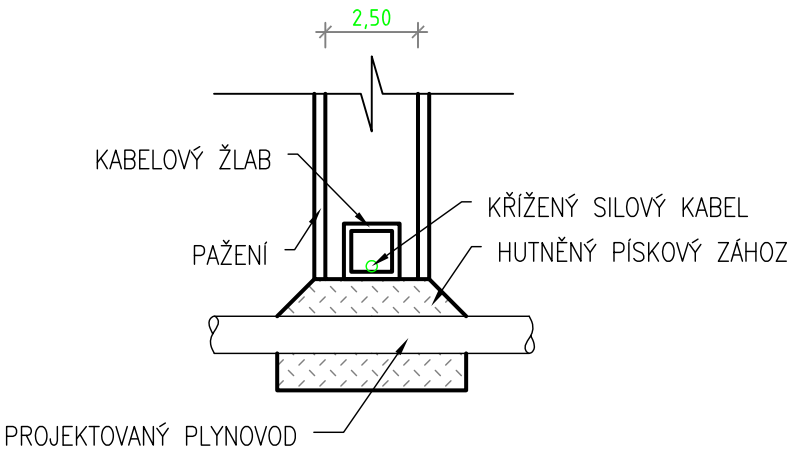


KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SDĚLOVACÍM KABLEM

PODÉLNÝ ŘEZ

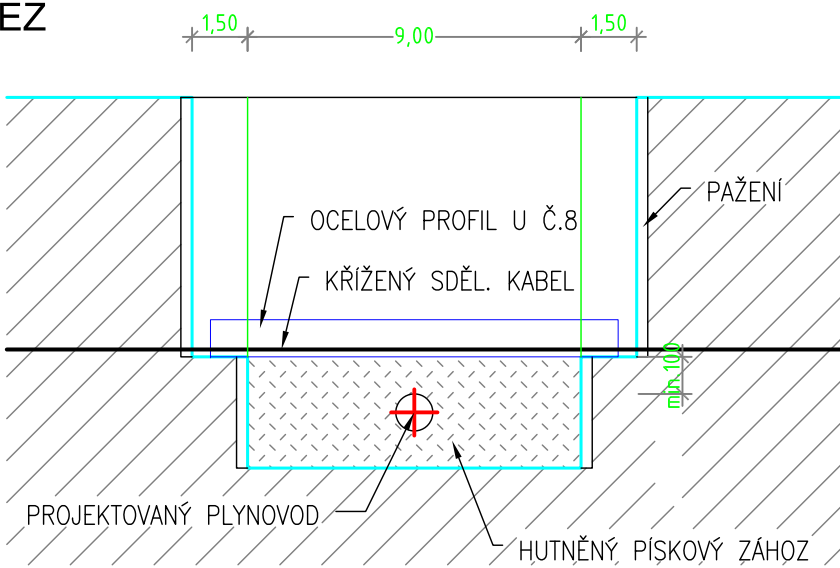

PŮDORYS

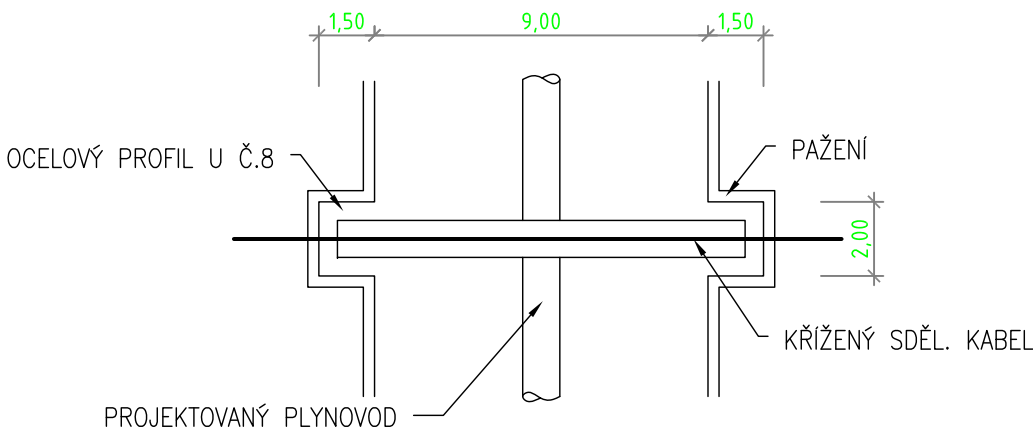

POZNÁMKA
SDĚLOVACÍ KABEL BUDE PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM V OTEVŘENÉM VÝKOPU PO DOBU VÝSTAVBY PLYNOVODU ULOŽEN DO OCELOVÉHO PROFILU U Č.8. DÉLKY MIN. 1,2m.
PŘED ZÁHOZEM RÝHY BUDE OCELOVÝ PROFIL ODSTRANĚN.
VÝKRES ODPOVÍDÁ ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

zodp.projektant		vypracoval		kreslil		kontroloval		Bc. Hana HLÍZOVÁ autorizovaný technik v oboru TZS ČKAIT č. 0601525 FRITZOVA 900, 541 01 TRUTNOV tel. 775 052671 mail:hlizova@seznam.cz			
Bc. Hana HLÍZOVÁ											
kraj: KVHK		Obec: Horní Brusnice				k.ú.: Horní Brusnice					
Objednatel:		Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové									
Název akce :								formát		297x420	
MOST ev.č. 28447-1 HORNÍ BRUSNICE SO 520 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU								datum		VIII/2021	
								účel		PDPS	
								č.zakázky		04/2017	
Výkres:								měřítko		výkres č.	
DETAIL KŘÍŽENÍ KABELŮ S PLYNOVODY								1 : 20		D.2.b.7	