

# PROTOKOL O VYTYČENÍ

PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)

Číslo pracovního příkazu: PP100011077523



GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

## Stanovisko GasNet Služby, s.r.o.

Ze dne: 24. 06. 2025

Č. j.: 5003338058

### Investor

Jméno: Martina Droznová

E-mail: martina.droznova@uskhk.eu

Telefon: 722976815

### Název stavby: III/32744 Veselská Lhota - nestabilní silniční těleso v km 0,440 - 0,480

Etapa stavby: null

Místo stavby: Veselská Lhota

### Rozsah vytyčovaného PZ, EZ

(uvést např. ulice, od č. p. do č. p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

dle vyznačení na mapě

Rozsah vytyčeného zařízení v (m): 250

#### Vytyčení:

☐

kompletní (celé zájmové území)

☒

částečné (část zájmového území)

☐

nebylo provedeno (důvod viz. rozsah vytyč PZ/EZ)

☐

Vizuálně, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace GasNet Služby, s.r.o.)

☒

Hledačem typu: RD 8000

☐

Za pomoci kontrolních sond

Dne: 25. 06. 2025

### Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu

☒

Barvou

☐

Kolíky

☐

Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko GasNet Služby, s.r.o.

Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s GasNet Služby, s.r.o. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V příp. nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.


Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz) nebo Zákaznická linka 555 90 10 10.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

#### Vytyčení provedl


#### Vytyčení převzal (organizace, provádějící firma)

	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	
	Organizace	
Stanislav Tauchman	Petr Aman	
Jméno, příjmení	Jméno, příjmení	Funkce
Inspektor PZ-Jičín	petr.aman@uskhk.eu	725502692
Funkce	E-mail	Telefon
		
Podpis	Podpis	

Digitálně podepsáno GasNet s.r.o.

Vytyčení má platnost 2 měsíce.

Přílohy: Mapová situace

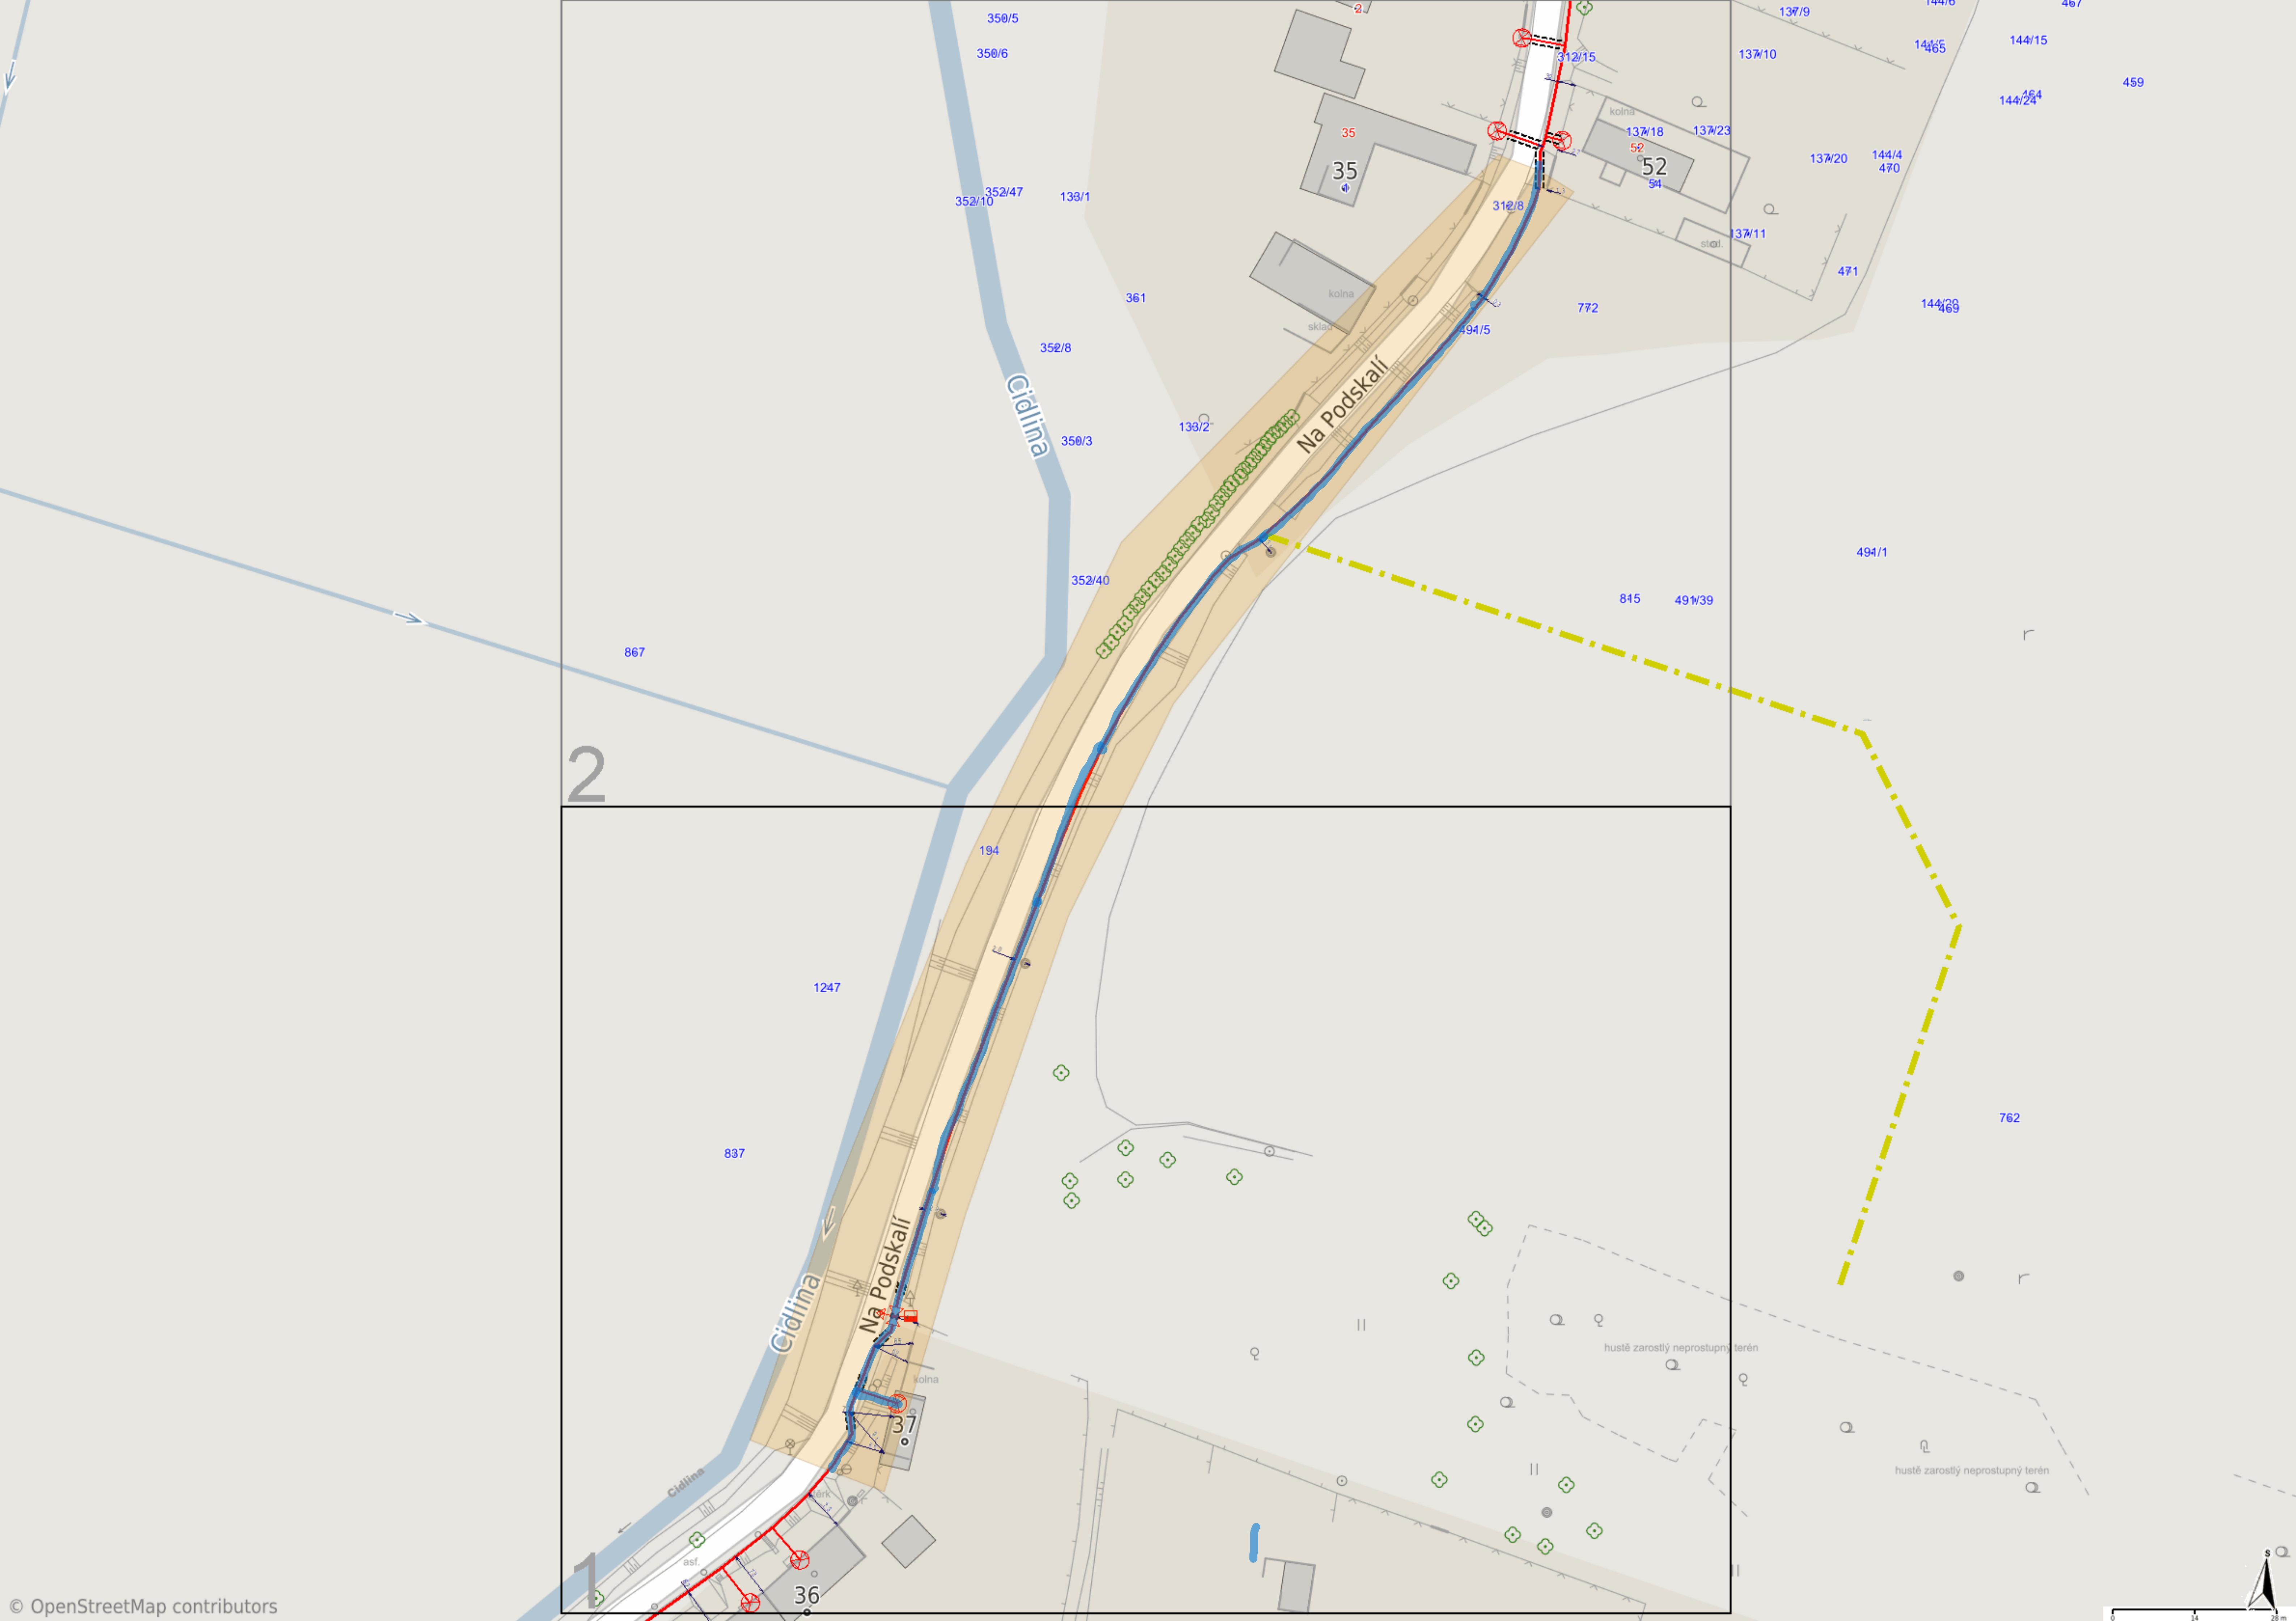





Cidlina

Na Podskalí

Cidlina

Na Podskalí

hustě zarostlý neprostupný terén



