




±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP

investor / investor

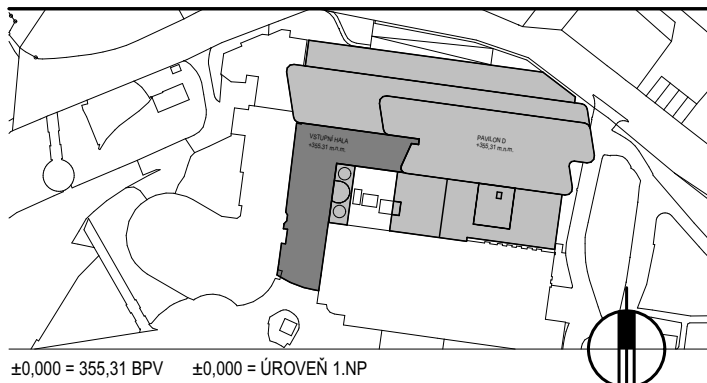

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant

PROJEKT INTERIÉRU



DOMY, spol. s r.o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
+420 224 233 730
domy@domycz.com
www.domycz.com

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

projektant / planner

ING. ROMAN JAROSIL, ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part D.2 PS 04 PROJEKT INTERIÉRU

stupeň / phase DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

datum / date 09/2024

objekt / object SO 01 OBJEKT D

měřítko / scale

název výkresu / drawing title
Tabulka nábytku-vestavěný

autoři / authors

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M. ZÁBOJOVÁ

hlavní inženýr projektu / project leader ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by
ING. ARCH. J.R. PRIESTER
ING. ARCH. N. KOLEŇÁKOVÁ

kontroloval / checked by ING. ARCH. MICHAL JUHA

autorizoval / authorized by ING. ARCH. MICHAL JUHA

číslo výkresu / drawing No.

D.2.PS 04

2.4

název souboru / file name

číslo kopie / copy No.

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo.

Revize:	Popis:	Datum:
1	Doplnění výšky u prvků INTs21, INTs22, INTs23	04.12.2025
2	Aktualizace šířky u INTs21	09.01.2026

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D														
Oblastní nemocnice Náchod														
DPS - Dokumentace pro provádění stavby														
D.2 PS04 INTERIÉR														
2.4. Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek														
Kód výrobku	Název	Popis	Specifikace		Počet kusů									
					1NP	2NP	3NP	4.NP	5NP	6.NP	7.NP	8NP	Celkem (ks)	
Kavárna														
	INTs01	Pult kavárny	Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	Materiál popsán ve výkrese	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Vestavěné spotřebiče pro kavárnu														
	INTs2	lednice	Stavební připravenost, zabudovaná, součástí linky	* Hrubý / čistý objem: 200L /130 L * nerezové opláštění * teplotní rozsah +0 až +10°C * ventilované chlazení * digitální termostat * automatické odmrazování * 2 výškově nastavitelné rošty * zabudovaný zámek * možnost přehození otvírání dveří * snadno vyměnitelné těsnění cca. 600x585x870 mm	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
	INTs3	chladicí vitrina	Stavební připravenost, zabudovaná	Rovné sklo Teplotní rozsah: +2 až +8 °C Počet a typ dveří: 2 posuvné prosklené dveře Tvrzené sklo: Ano Počet a typ polic: 2 drátěné police chromové + základna Nožky / nohy: 4 nastavitelné nožky, Zabudovaná v pracovní lince. Exteriér/ Interiér: Nerezová ocel / sklo Vnitřní osvětlení: LED Typ ovládání: Elektronický Typ chlazení: Ventilované Typ odtávání: Automatické Typ chladiva: R290 Množství chladiva: 45 g Termometr: Ano Denní spotřeba: 4.39 kWh/24h Roční spotřeba: 1603 kWh/rok Index energetické účinnosti: 23 Příkon: 242 W Napětí / Frekvence: 220-240/50 V/Hz Hlučnost: 48 db(A) Vnější rozměry (Š x H x V): cca. 1200 x 900 x 810 mm	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	INTs4	Kávovar dvoupákový	Stavební připravenost	digitální ovládání a displej,*elektronické ovládání – ovládací elektronika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku *dotykový panel se 4 programovatelnými tlačítky pro přednastavení dávky vody *pochromované trysky – 2 trysky na páru, 1 tryska na horkou vodu *automatické plnění bojleru *integrované rotační čerpadlo *vodoznak pro vizuální kontrolu hladiny vody v bojleru *sdružený manometr pro měření tlaku v bojleru a tlaku čerpadla *indikace zapnutí kávovaru *pevné připojení na přívod vody – připojení na přívod vody z mosazi (dodáváno včetně přívodní a odpadní hadice) *dynamický systém spařování kávy – díky konstrukci hlavy se speciální spařovací komorou je zajištěno šetrnější a intenzivnější spařování, jehož výsledkem je vyšší extrakce a aroma kávy *automatický mycí cyklus *automatický oplach skupiny *sériové rozhraní pro externí připojení *tlačítko manuálního výdeje kávy *bojler a trubky uvnitř kávovaru vyrobeny z mědi *LED osvětlení pracovní plochy v ceně kávovaru 748x569x496 mm	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	INTs5	Kávomlýnek	Stavební připravenost	automatické ovládání *automatické ovládání – automatické zapnutí a vypnutí mlýnku pro udržení konstantního množství namleté kávy v dávkovači – automatické domílání. *fixní presovadlo. *model je odhlučněn, hlučnost nepřesahuje 63 db. *Regulace hrubosti mletí. *Nastavení velikosti dávek 6,5 – 9 g. *Počítadlo dávek. Rozměr cca. 190x390x580 mm	1	-	-	-	-	-	-	-	1	

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D														
Oblastní nemocnice Náchod														
DPS - Dokumentace pro provádění stavby														
D.2 PS04 INTERIÉR														
2.4. Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek														
Kód výrobku		Název	Popis	Specifikace	Počet kusů									
					1NP	2NP	3NP	4.NP	5NP	6.NP	7.NP	8NP	Celkem (ks)	
Vestavěné spotřebiče pro kávu	INTs6	Výrobník ledu	Stavební připravenost, zabudovaný	kapacita 33 kg / 24 h * zásobník na led: 15 kg á 22 g * A=vzduchem chlazený / W=vodou chlazený * celonerezové provedení s dvířky z ABS plastu * A - Spotřeba vody: 3,4 l/kg * W - Spotřeba vody: 37 l/kg * teplota okolí min. +5/ max+43°C * teplota vody min. +5/ max+35°C * plyn R290 Rozměr: cca. 435x605x695 mm		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs7	pokladna	Volně stojící			1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs8	dřez	Stavební připravenost, zabudovaný, Součástí linky	Rozměr: cca. 650x450x200 mm. Nutné zkoordinovat rozměr se skutečnými rozměry pracovní linky.INTs01.		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs9	myčka	Stavební připravenost, zabudovaná	podstolová, Rozměr: cca 460x654x725 mm. Nutné zkoordinovat rozměr se skutečnými rozměry pracovní linky.INTs01.		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs10	umyvadlo	Stavební připravenost, zabudované, součástí linky	kulatý, Rozměr: cca. Ø380 mm		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs11	police nástěnná	Kotveno do stěny	třípatrová, cca. 1300x300x600 mm		3	-	-	-	-	-	-	-	3
	INTs12	baterie stojánková	Stavební připravenost, montáž do linky	páková		2	-	-	-	-	-	-	-	2
	INTs13	odpadkový koš	zabudovaný, výsuvný součástí, pultu			2	-	-	-	-	-	-	-	2
	INTs14	Kabinetový změkčovací filtr	Stavební připravenost, zabudovaný	* Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení * při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody* přímichávání přímo na řídicím ventilu * řídicí ventil BNT * plněno katex * zasolení 130g/1 l hmoty * rozsah nastavení: 0-99 m3 *objem pryskyřice 10 litrů * průtok max 1 m3/ hod Rozměr: cca. 635x320x662 mm Příkon: 5 W/230V		1	-	-	-	-	-	-	-	1

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D														
Oblastní nemocnice Náchod														
DPS - Dokumentace pro provádění stavby														
D.2 PS04 INTERIÉR														
2.4. Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek														
Kód výrobku	Název	Popis	Specifikace		Počet kusů									
					1NP	2NP	3NP	4.NP	5NP	6.NP	7.NP	8NP	Celkem (ks)	
Pulty sester														
Pracovní pulty sester na lůžkových odděleních	INTs26	Recepční pult - 1.NP - čekárna radiologie	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	3480x3010x1200 mm		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs27	Pult sester - 4.NP - Hemodialyzační sál	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	7000x750x1200 mm		-	-	-	1	-	-	-	-	1
	INTs28	Pult sester - 5.NP - Interna IMP	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4150x900x1200 mm		-	-	-	-	1	-	-	-	1
	INTs29	Pult sester - 5.NP - Interna JIP	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	2300x900x1200 mm		-	-	-	-	1	-	-	-	1
	INTs30	Pult sester - 5.NP - Interna JIP	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	6875x900x1200 mm		-	-	-	-	1	-	-	-	1
	INTs31	Pult sester - 6.NP - Interna I	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4150x900x1200 mm		-	-	-	-	-	1	-	-	1
	INTs32	Pult sester - 6.NP - Interna II	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4300x900x1200 mm		-	-	-	-	-	1	-	-	1
	INTs33	Pult sester - 6.NP - Interna II	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4300x900x1200 mm		-	-	-	-	-	1	-	-	1
	INTs34	Pult sester - 7.NP - LDN - soc. lůžka	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4000x900x1200 mm		-	-	-	-	-	-	1	-	1
	INTs35	Pult sester - 7.NP - Dětské oddělení	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	7290x900x1200 mm		-	-	-	-	-	-	1	-	1
	INTs36	Pult sester - 8.NP - Lůžkové oddělení	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	6950x1000x1200 mm		-	-	-	-	-	-	-	1	1
	INTs37	Pult sester - 2.NP - Odběrový sál	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	2800x700x750 mm		-	1	-	-	-	-	-		1

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D														
Oblastní nemocnice Náchod														
DPS - Dokumentace pro provádění stavby														
D.2 PS04 INTERIÉR														
2.4. Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek														
Kód výrobku	Název	Popis	Specifikace	Počet kusů										
				1NP	2NP	3NP	4.NP	5NP	6.NP	7.NP	8NP	Celkem (ks)		
Místnost posledního rozloučení														
	INTs38	Kruhová lavička v místnosti ticha	součást stavby. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	Sjednoceno s povrchem a barevností podle skladby příčky DP7, Ocelová konstrukce	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Nábytkové sestavy na lůžkovém oddělení														
Nábytková sestava na lůžkových pokojích- 3.NP	INTs L26	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	3450x400x2750 mm	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	INTs L27	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4160x400x2750 mm	-	-	3	-	-	-	-	-	3	
	INTs L28	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4160x400x2750 mm	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
	INTs L29	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	3760x400x2750 mm	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
	INTs L30	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	3760x400x2750 mm	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
	INTs L31	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	5200x400x2750 mm	-	-	1	-	-	-	-	-	1	