


TYP PROVEDENÍ: STAVU:
KRYTI V UZAVR. STAVU:
KRYTI V OTEVR. STAVU:

IP 40
IP 20
600x1500x200

DELENÍ:
NÁTER:
OBSLUHA:
PRIVODCY):
VÝVODY:
NAHORU
SHORA
PRAC. POUČENYMI
TYPŮVY
–

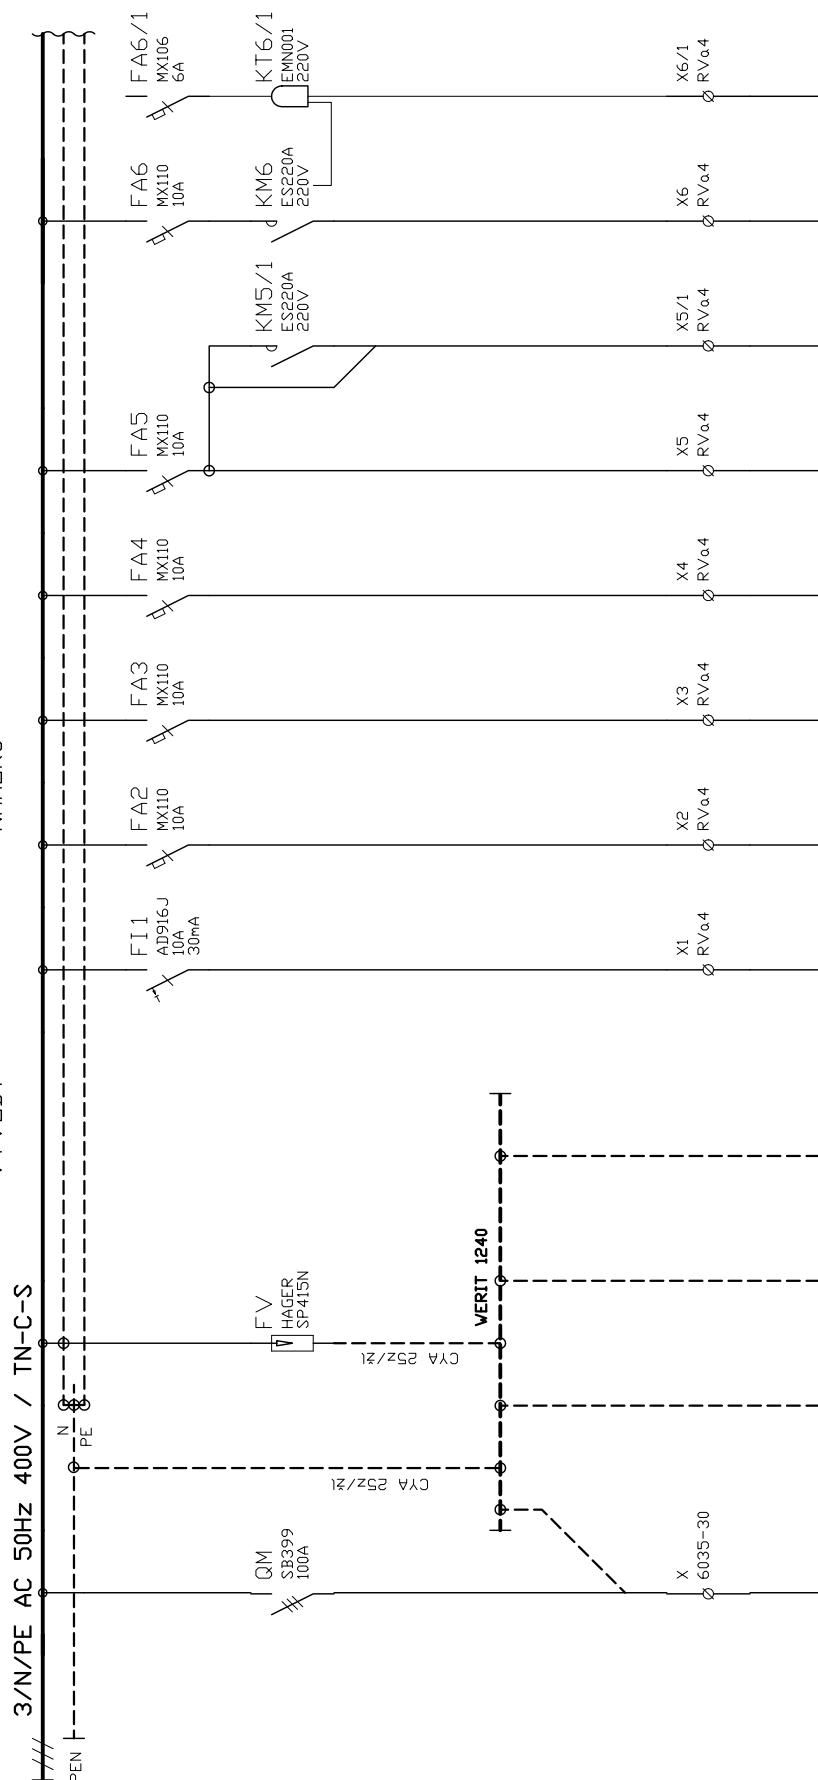

VYVOD C.				
ZARIZENI	HL.PŘÍVOD OD RH1		REZERVA	REZERVA
Pj [kW]	40/20		HL.DCHR.POSP.	HL.DCHR.POSP.
KABEL	CYK 4Bx25			
C.KABELU	WL 1.1			

	1	2	3	4	5	5/1	6	6/1
	L 2.1	L 2.2	L 2.3	L 2.4	L 2.5	L 2.6	L 2.7	SB 2.8
	CYK 3Cx1.5 WL 2.1	CYK 3Cx1.5 WL 2.2	CYK 3Cx1.5 WL 2.3	CYK 3Cx1.5 WL 2.4	CYK 3Cx1.5 WL 2.5	CYK 5Cx1.5 WL 2.6	CYK 3Cx1.5 WL 2.7	CYK 3Bx1.5 WS 2.8

LIST Ć:	1
LISTU:	5

ING.MIROSLAV JÁGR
-ELMAX-
tel,fax:049/41432

ÚPRAVA ROZVADĚČE RD2

OBJ.C.,PJ:	ELEKTRO
------------	---------

PROVEDL:
ING IÁGR

ZAK.ČÍSLO:

DATUM:
12/2010

AKCE:

REK. A PŘÍSTAVBA PAVILONU DŘEV.OBORŮ

INVESTOR:


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ


ARCHIVNÍ ČÍSLO:


685/2/10

VÝKRES ČÍSLO:

F.1.4.g-EL.8

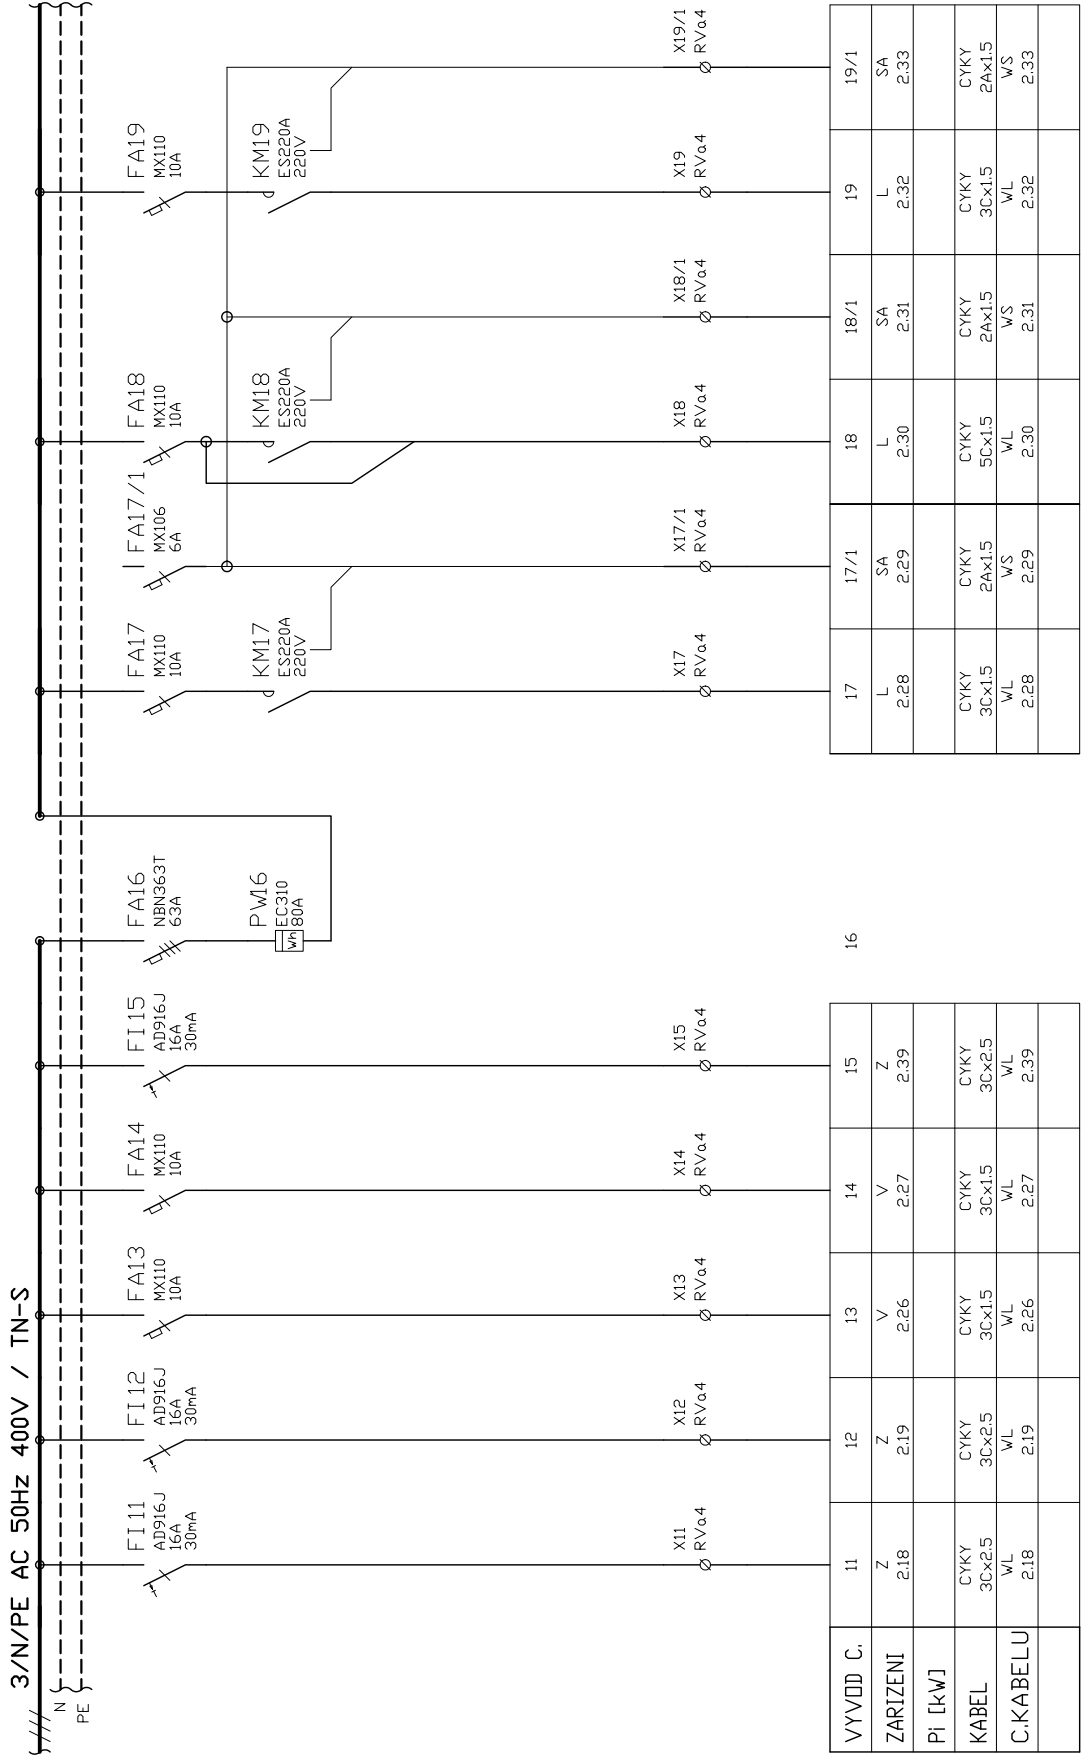

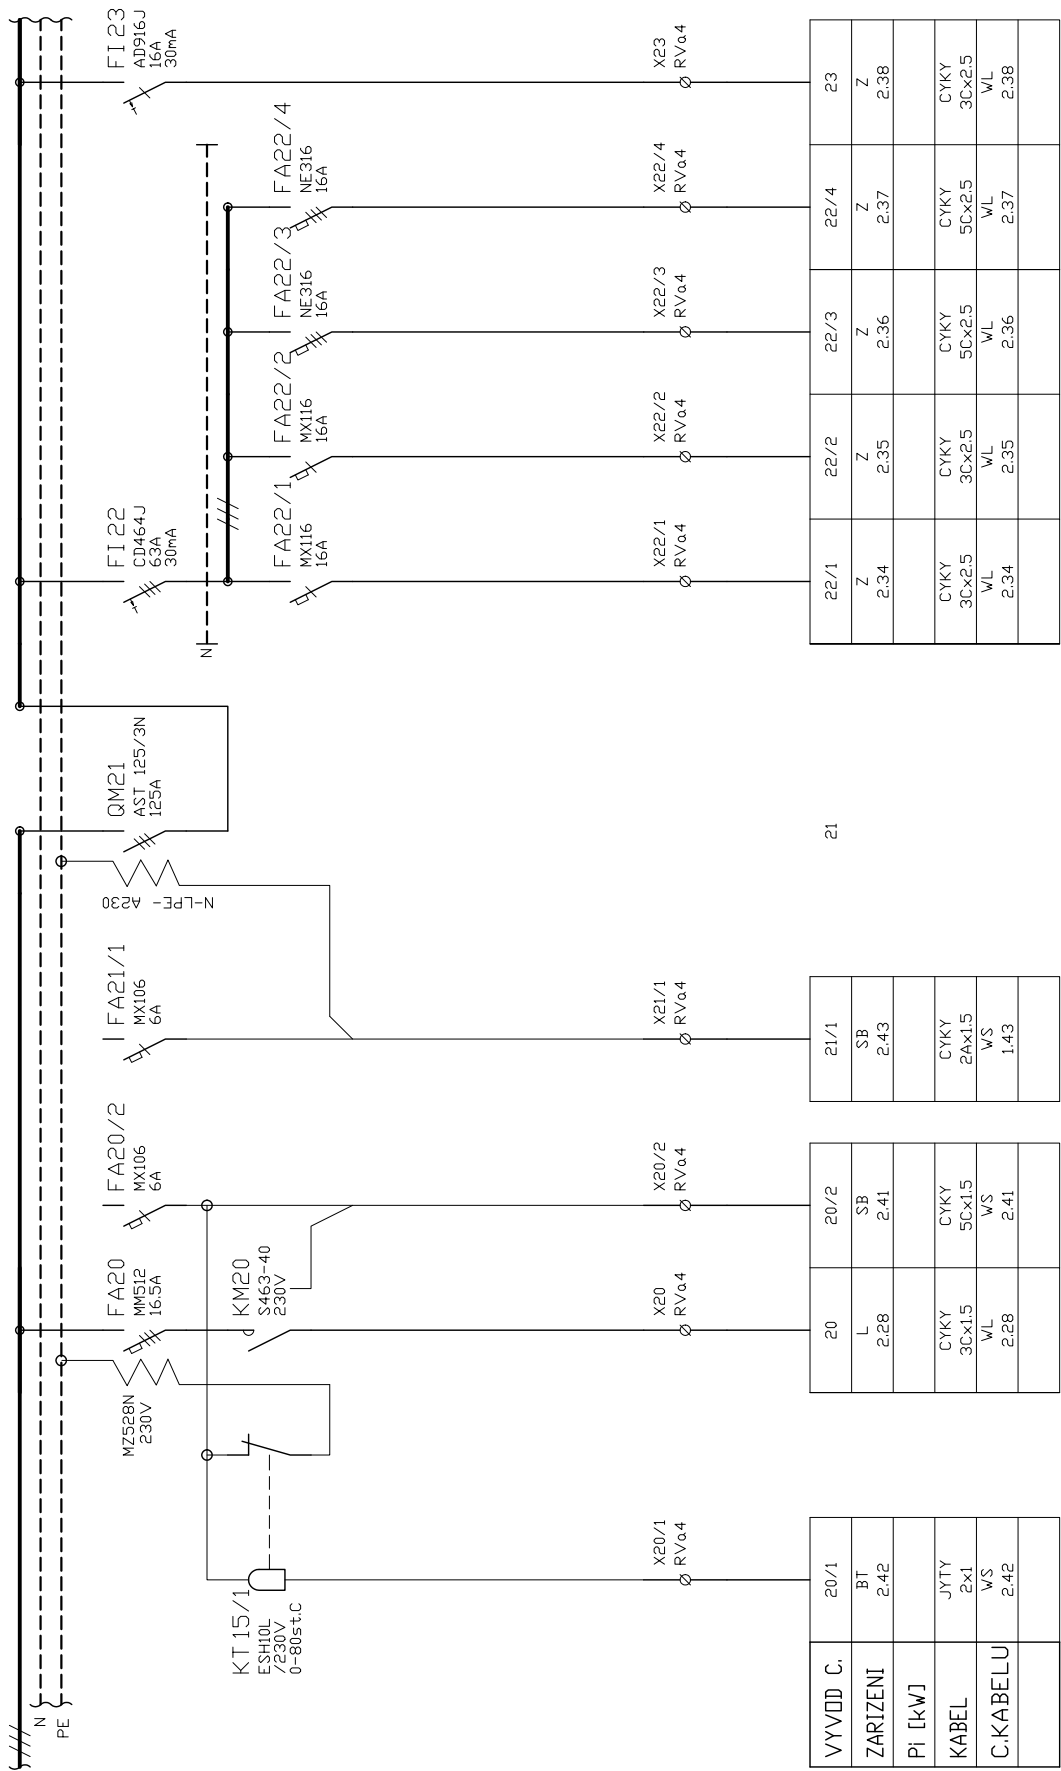

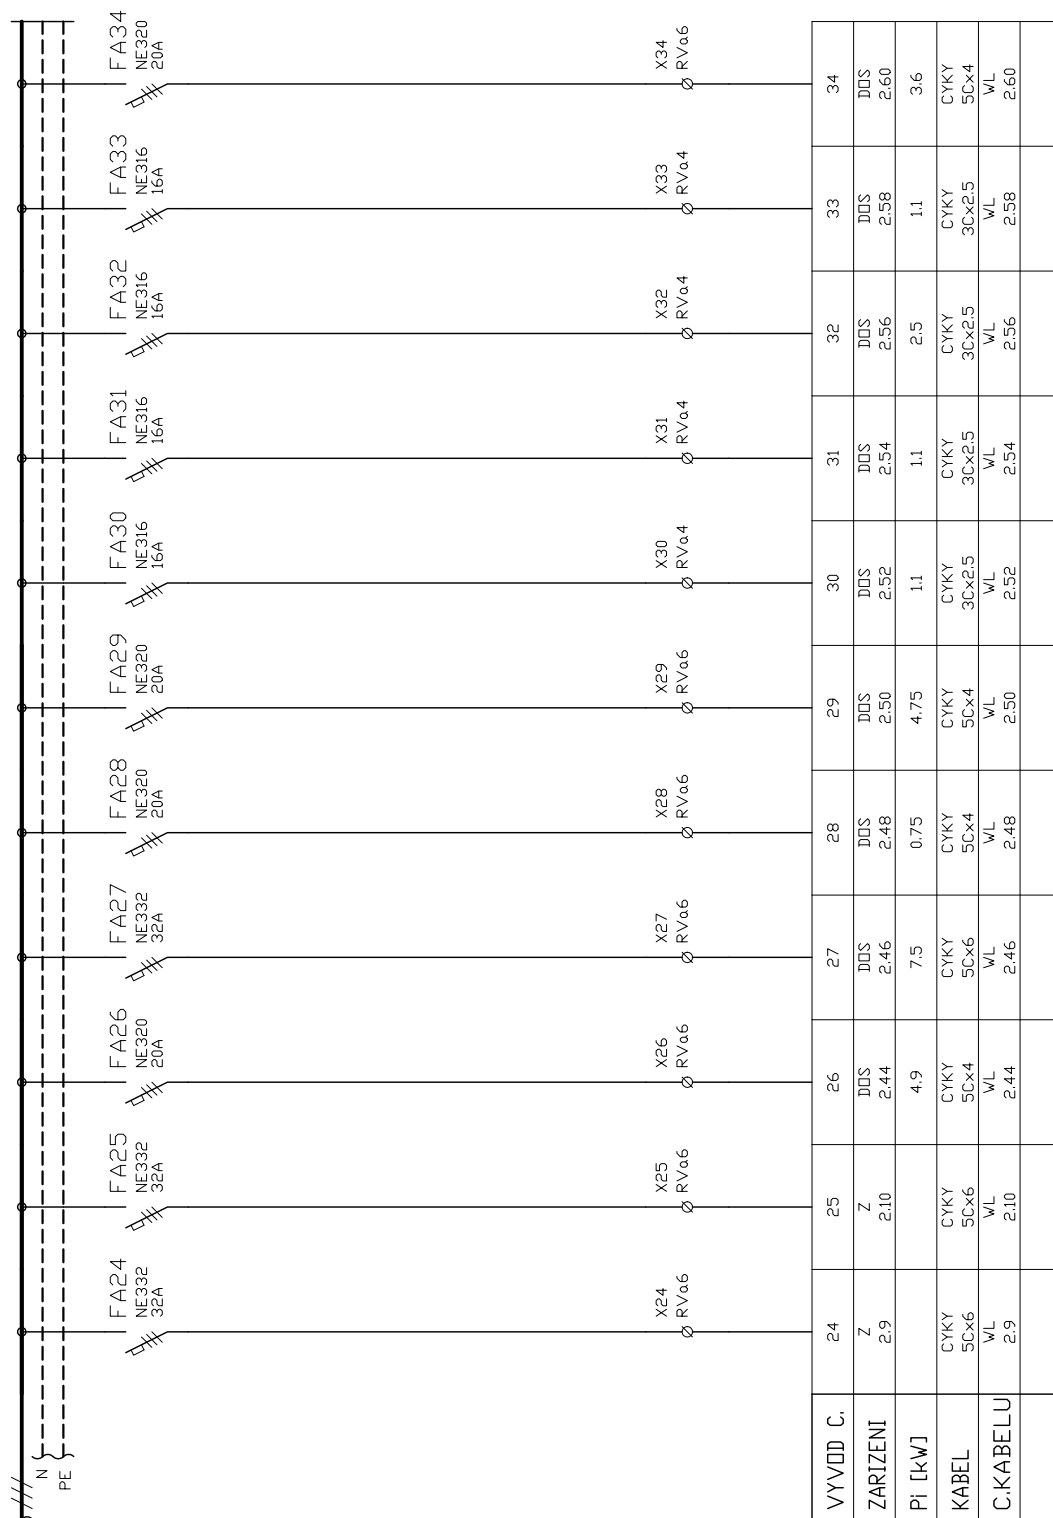

LIST Č: 5 LISTŮ: 5 ING.MIROSLAV JÁGR -ELMAX- tel,fax:049/41432	ÚPRAVA ROZVADĚČE RD2			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
	OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: REK. A PŘÍSTAVBA PAVILONU DŘEV.OBORŮ	685/2/10	
	PROVEDL: ING.JÁGR	DATUM: 12/2010	INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	VÝKRES ČÍSLO: F.1.4.g-EL.8	