


SCHÉMA DATOVÉHO ROZVADĚČE DR2

19" Rack – 22U/600*600

UKONČENO: 19*RJ45 (PŘ. Č. 01÷24)
REZERVA: 0*RJ45

UKONČENO: 19*RJ45 (PŘ. Č. 25÷36)
REZERVA: 12*RJ45

TF PBX–RD1 : SYKFY 25*2*0.5
UKONČENO: 25 PÁRŮ

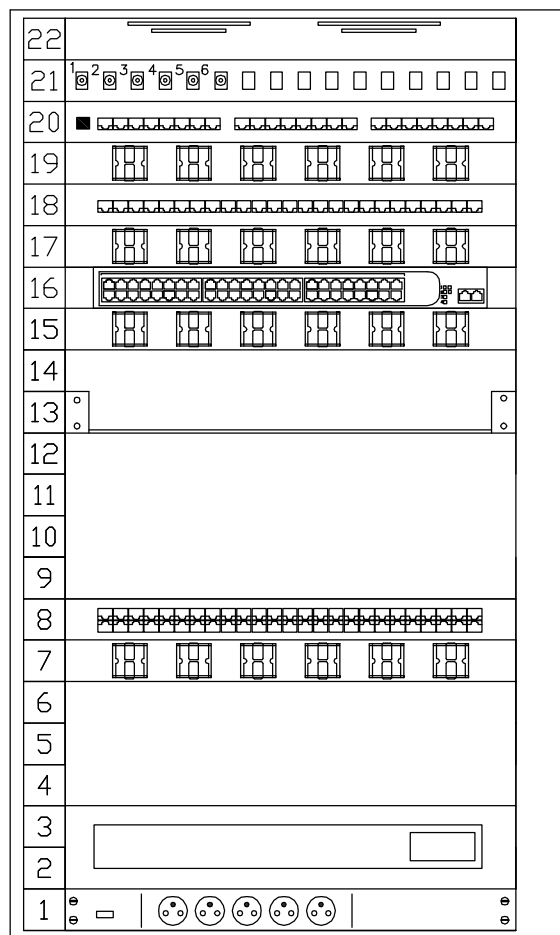

- ← ventilační jednotka
- ← optická vana 16x SC
- ← Patch Panel 24x UTP
- ← Ring Run 1U
- ← Patch Panel 24x UTP
- ← Ring Run 1U
- ← aktivní prvek 12 port
- ← Ring Run 1U
- ← police
- ← Patch Panel 25x TF
- ← Ring Run 1U
- ← APC Smart–UPS 450VA
- ← 1xpanel 230V