

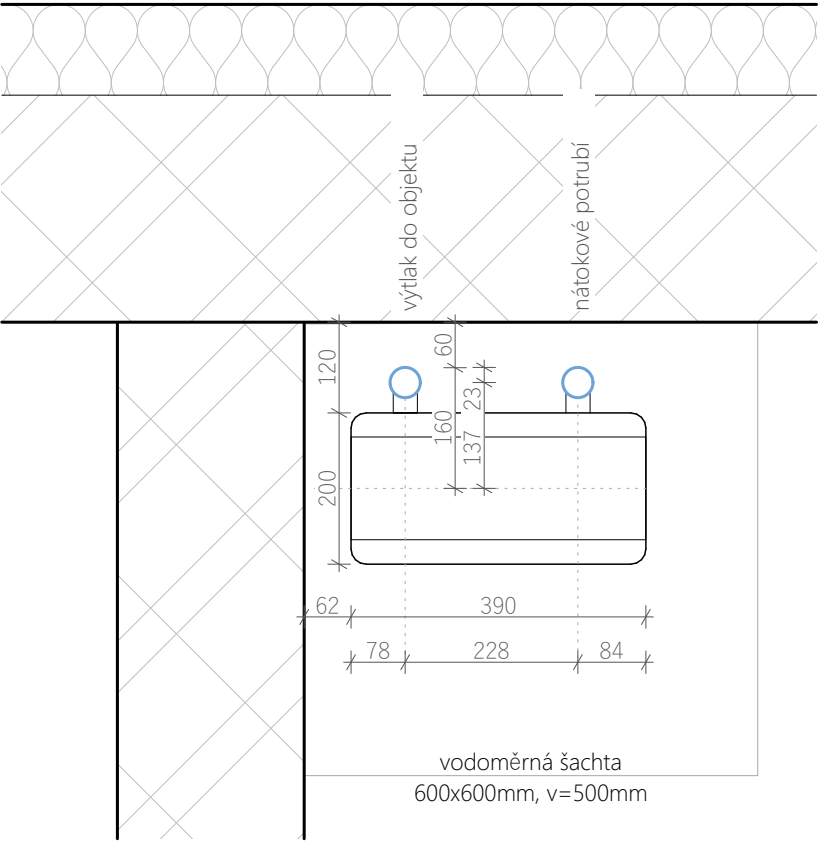


PŮDORYS NAPOJENÍ ATS:

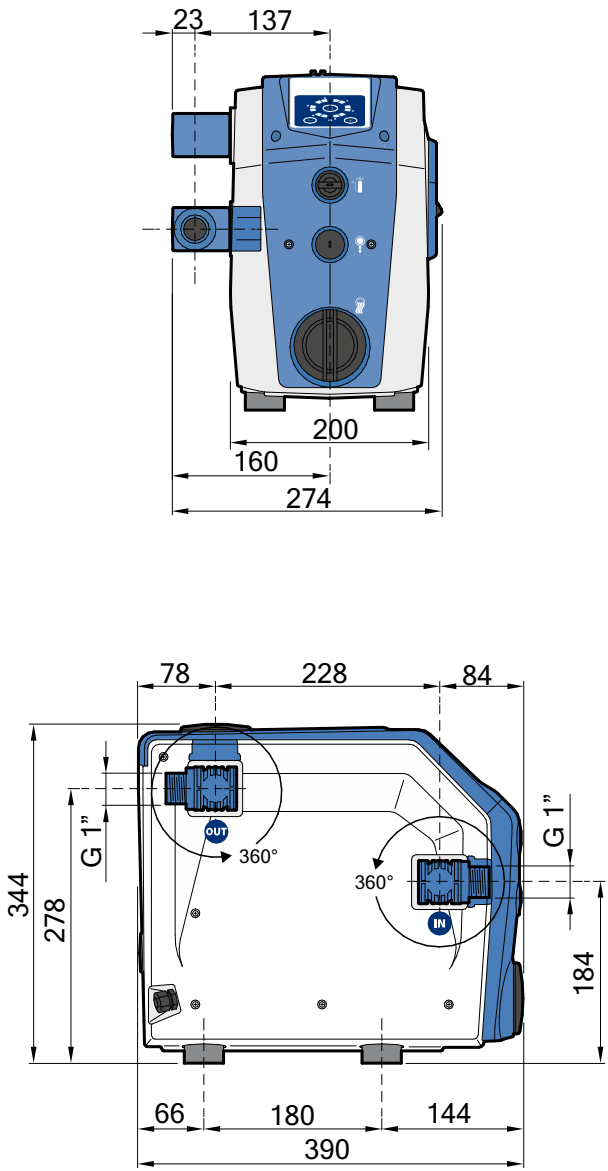


POHLED NA NAPOJENÍ ATS:

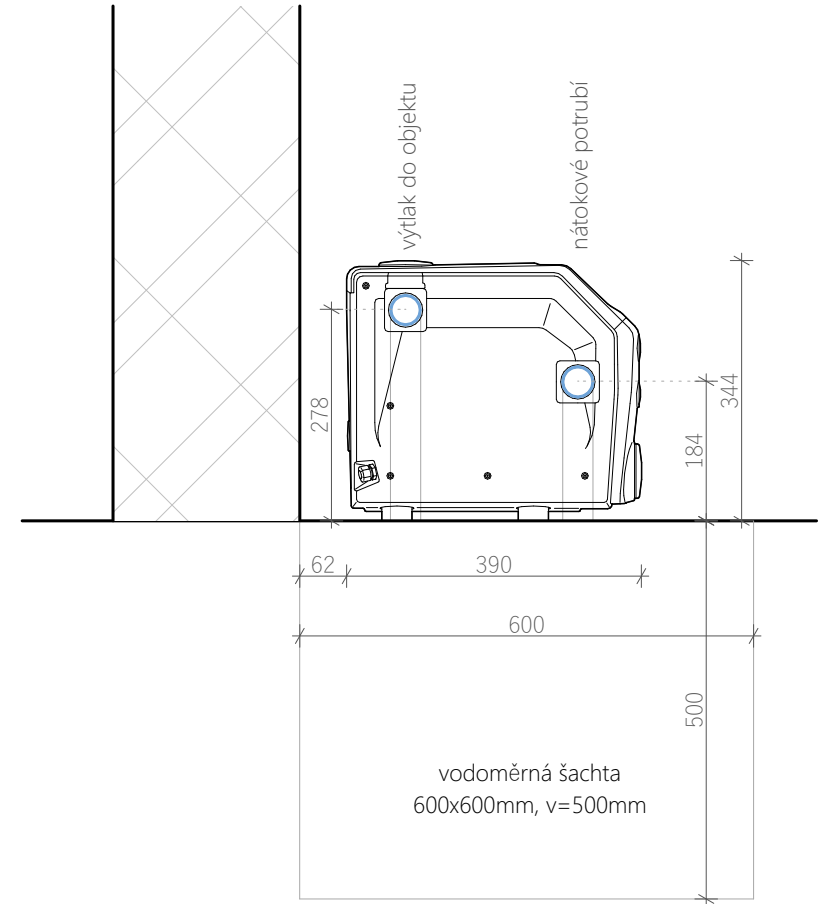

Domácí vodárna, 230 V

Napětí elektromotoru:	230 V, kabel 1,2m, vidlička
Maximální příkon elektromotoru:	1 kW
Sací výška max.:	8 m
Průtok min.:	0.30 m3/hod.
Průtok max.:	4.80 m3/hod.
Dopravní výška max.:	53 m
Dopravní výška min.:	10 m
Dimenze připojení - sání:	1
Dimenze připojení - výtlak:	1
Ovládání chodu čerpadla:	Řídící jednotka (frekvenční měnič)
Ochrana čerpadla proti chodu na sucho:	Ano
Zpětná klapka:	Ano
Hmotnost:	18.50 kg
Záruka:	24 měsíce

CHARACTERISTIC CURVES

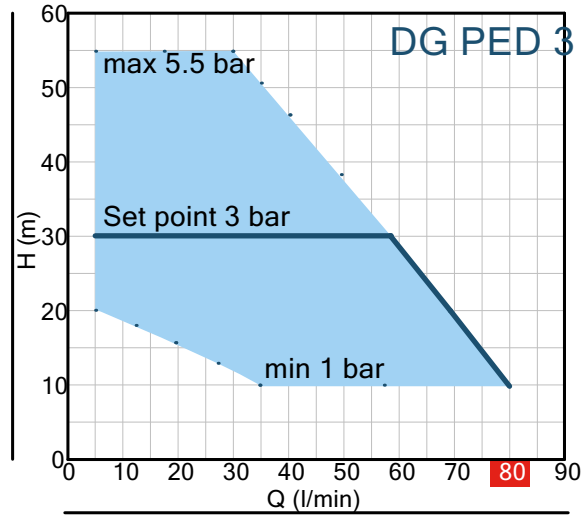

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



MODEL	POWER		MAX PERFORMANCES	PERFORMANCES (ADJUSTABLE SET POINT)					
	P2			Q	H	Min. Set Point	Set Point Stand. Setting	Max. Set Point	
Single-phase	kW	HP	▲	l/min	metres	bar	l/min	bar	l/min
DG PED 3	0.75	1	IE3	5 - 80	55 - 10	1	35 - 80	3	5 - 58
DG PED 5	1.1	1.5		5 - 120	55 - 10	1	50 - 120	3	5 - 92

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
±0,000 = 604,600 m.n.m.

STAVEBNÍK:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546

Královéhradecký kraj

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616
HIP JUNIOR:		
PROJEKTANT:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ	

CE-ING s.r.o.
Polská 375, Běloves,
547 01 Náchod
IČO: 044 75 631



SUBDODAVATEL: STAVEBNÍ ČÁST

ZODP.PROJEKTANT:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616
VYPRACOVAL:		
VYPRACOVALA:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ	

PRISPO s.r.o.
Polská 375, Běloves,
547 01 Náchod
IČO: 139 97 220



ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.2 ZTI

Úprava projektové dokumentace
pevnost Dobrošov - kiosek

p.č. 198/12, 198/6, 198/15, k.ú. Dobrošov

Schéma ATS

FORMÁT	420x297
DATUM	01/2026
STUPEŇ	DSP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	09 - 25
MÉRITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
1:10	D.1.4.2.5