





**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-53**






---

**ŽADATEL**

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

**NAŠE ZNAČKA**

0100322211

**VYŘIZUJE / LINKA**

840 840 840

**VYŘÍZENO DNE**

05.09.2014

---

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**
**II/305 Albrechtice nad Orlicí-Borohrádek**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100322211 ze dne 05.09.2014 o sdělení o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍŤ  
NADZEMNÍ SÍŤ  
STANICE**

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 05.09.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,

vedoucí odboru Správa dat o síti,

ČEZ Distribuce, a. s.

**Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení


**SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016****ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

Platí pouze se sdělením číslo 0100322211.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

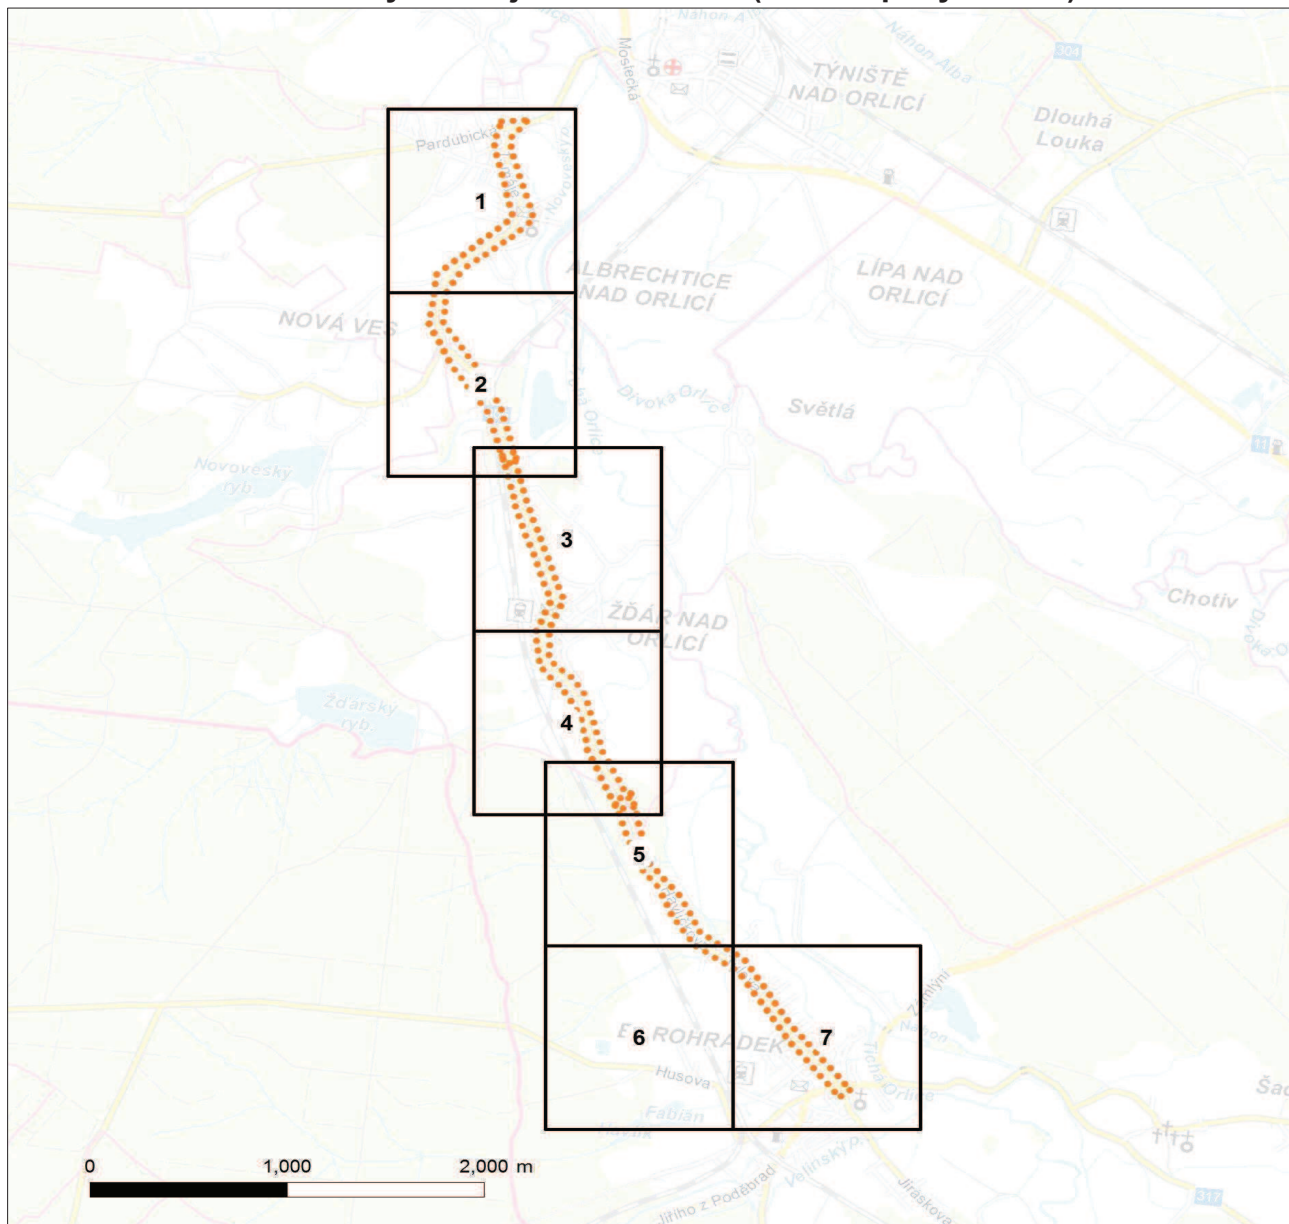

#### LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- - - Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- - - Cizí energetické vedení
- • • • • Zájmové území

- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

V zájmovém území se nachází investiční akce.






Platí pouze se sdělením číslo 0100322211.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 1

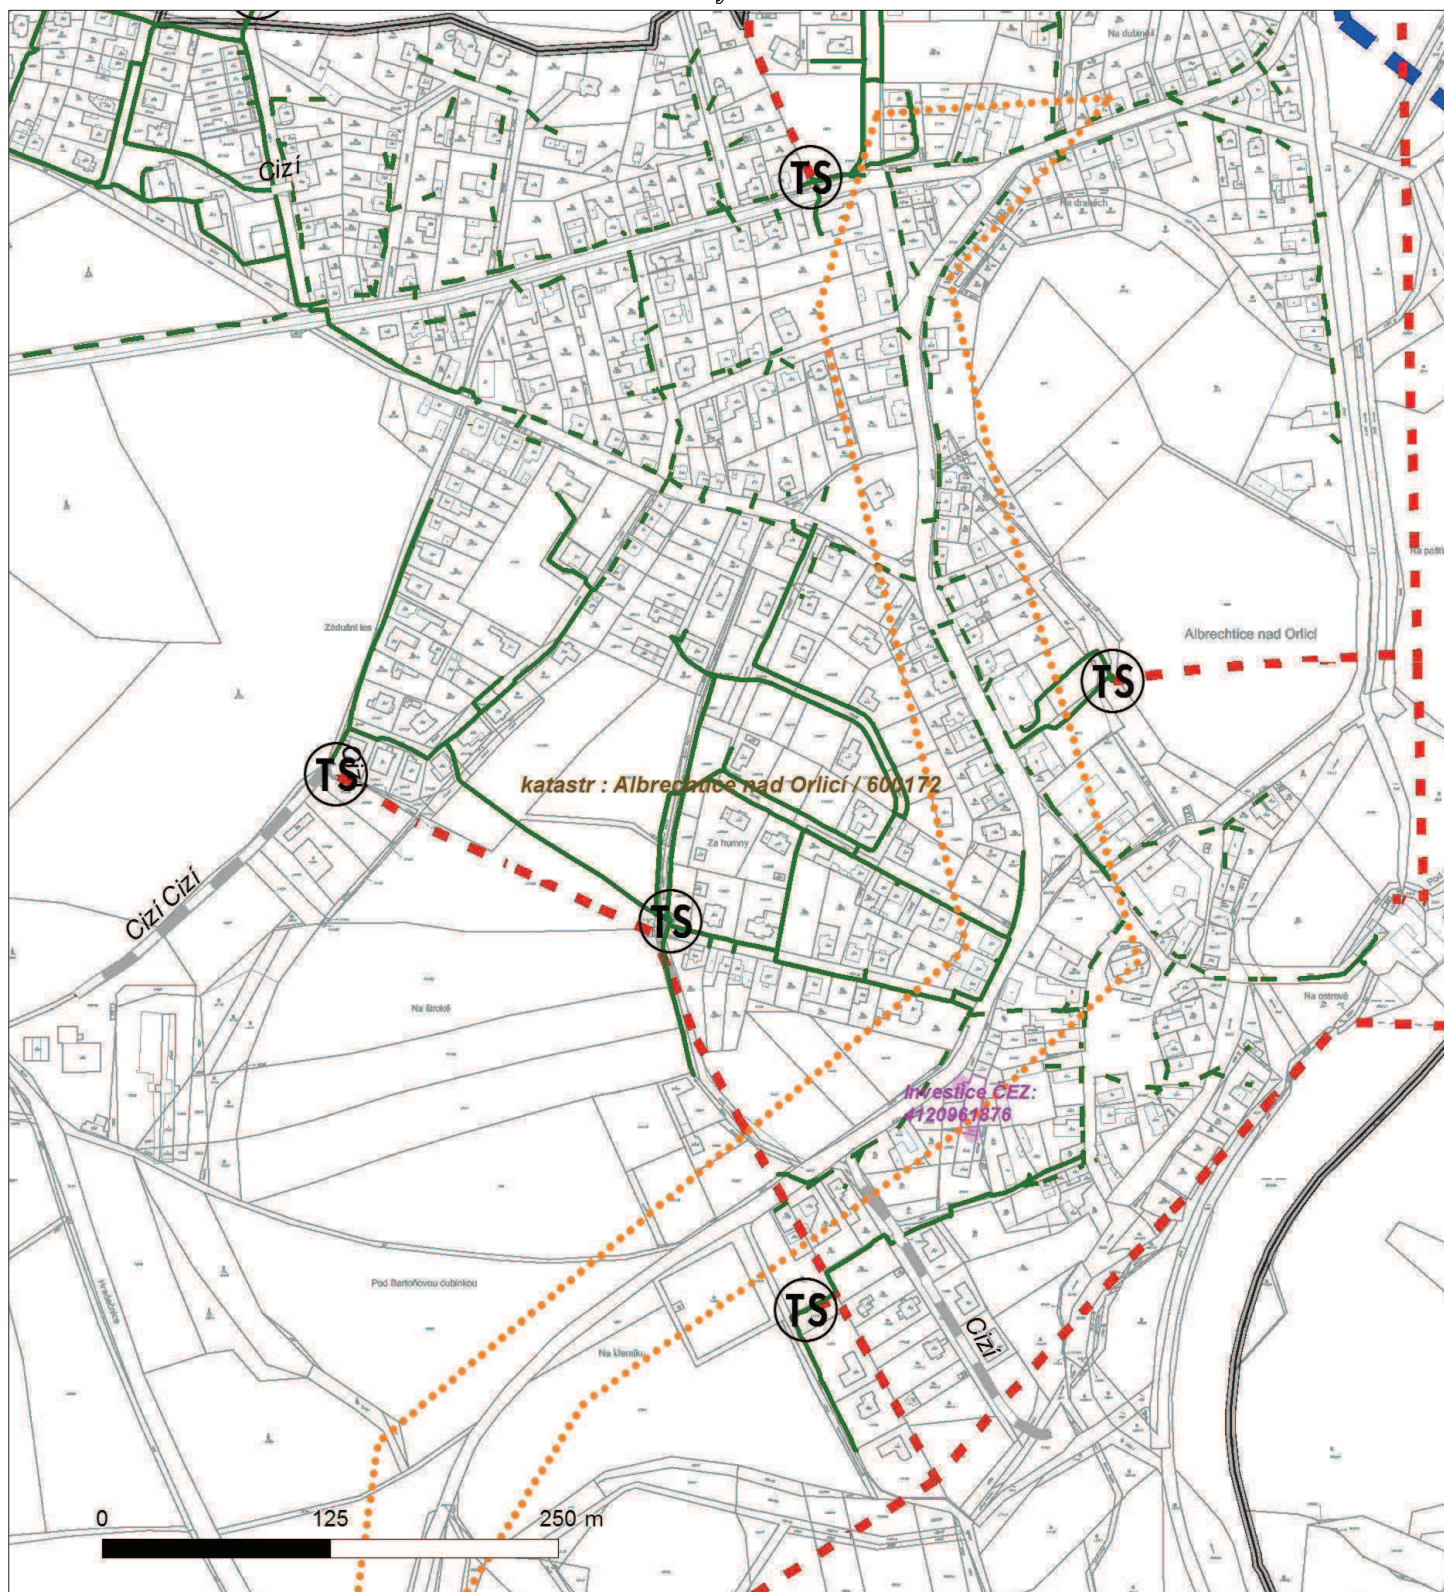






Platí pouze se sdělením číslo 0100322211.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 2

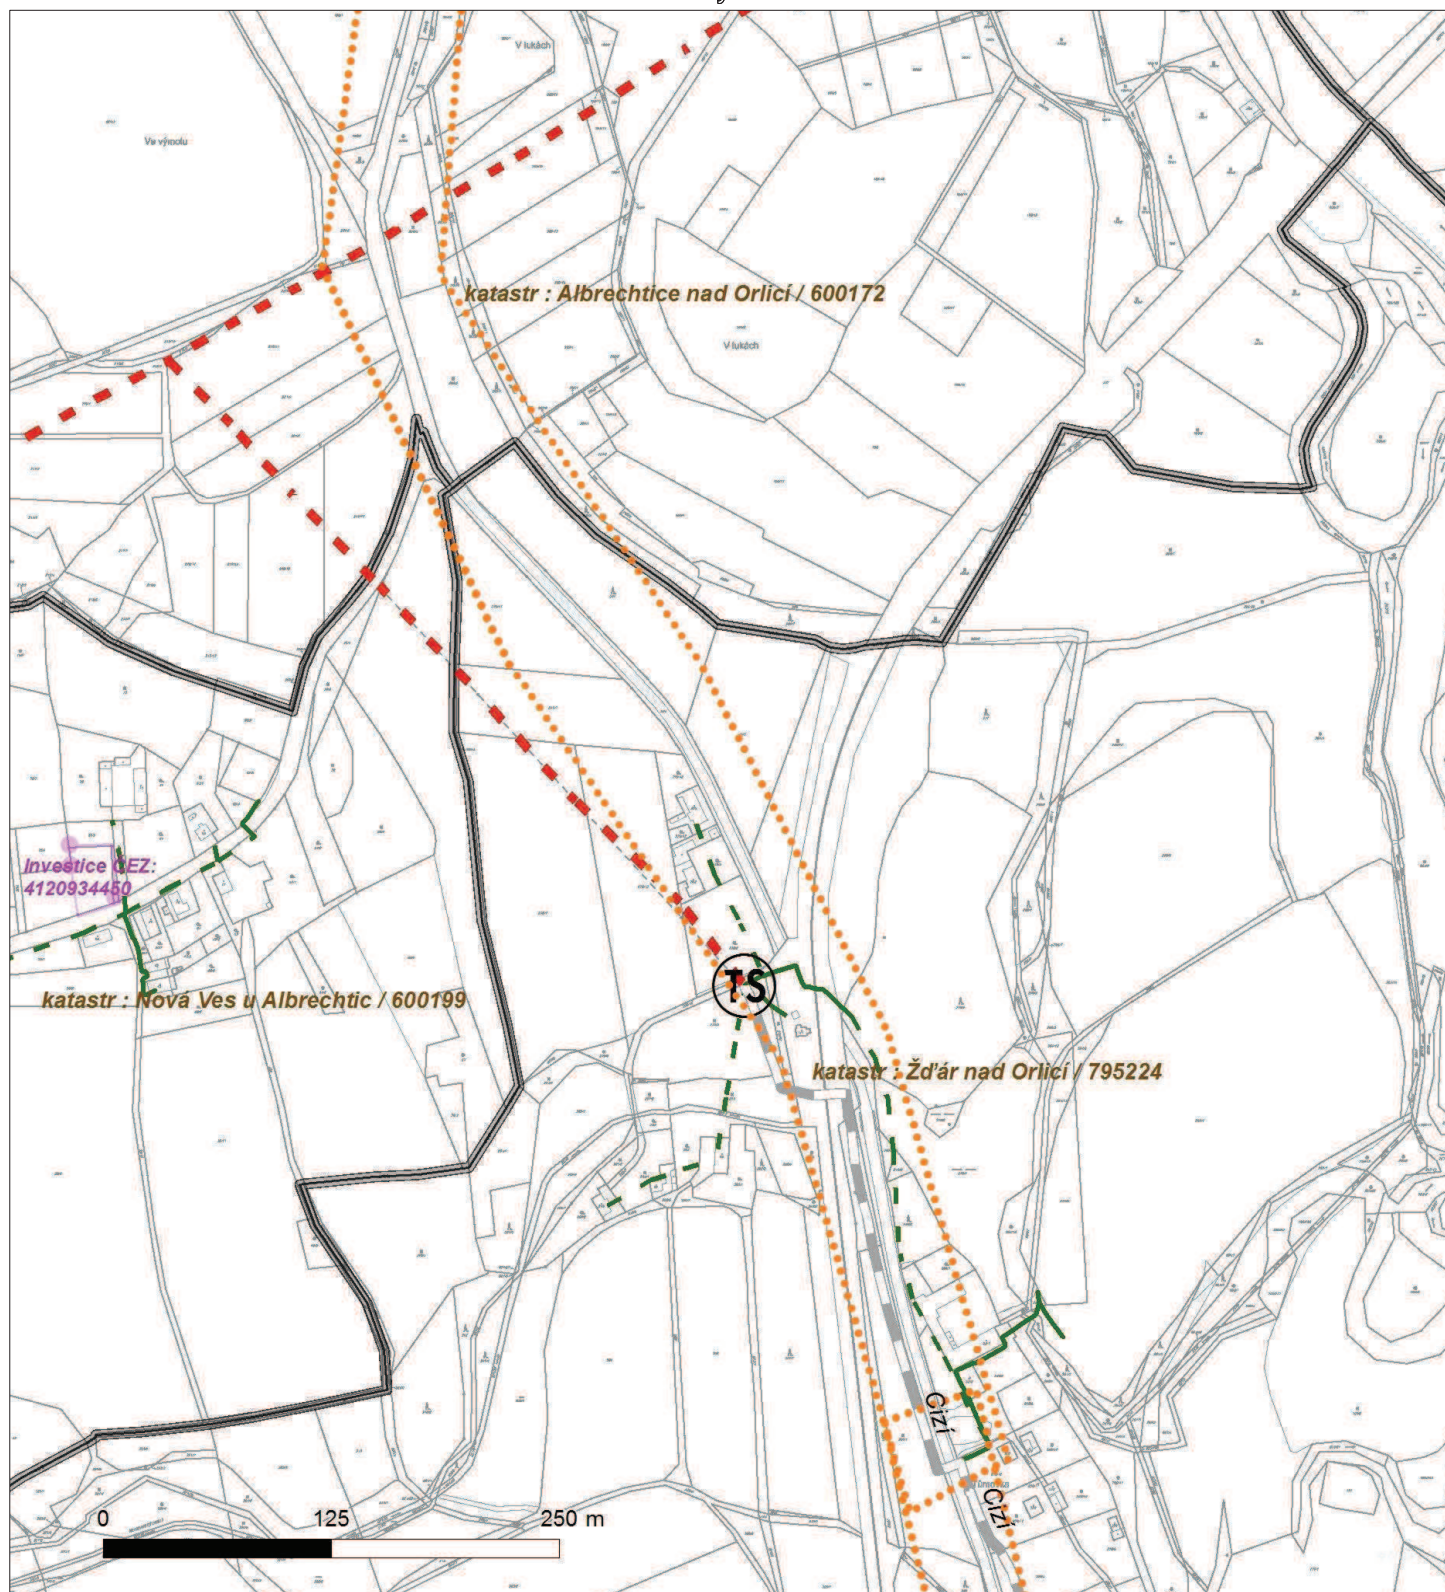






Platí pouze se sdělením číslo 0100322211.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 3

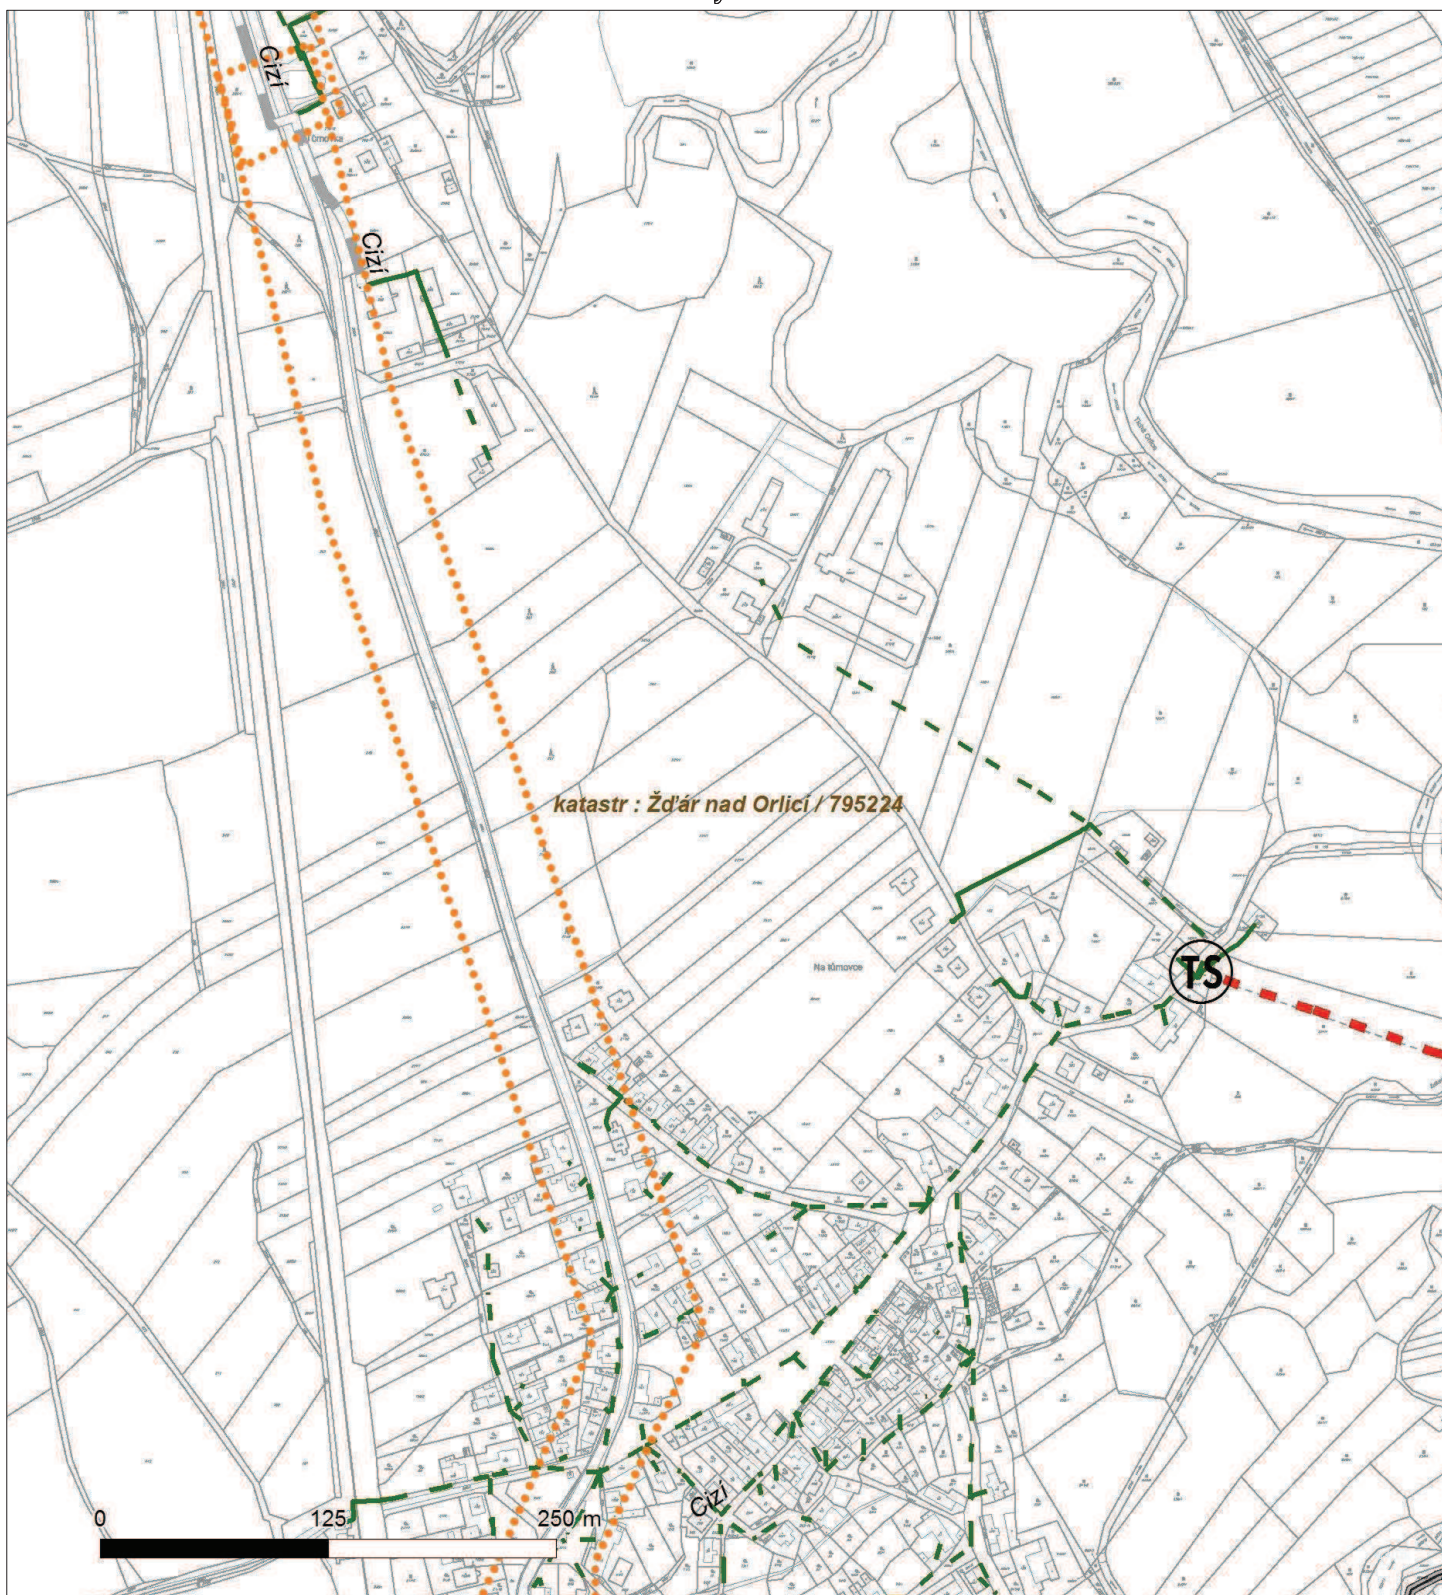






Platí pouze se sdělením číslo 0100322211.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

#### Situační výkres - list 4

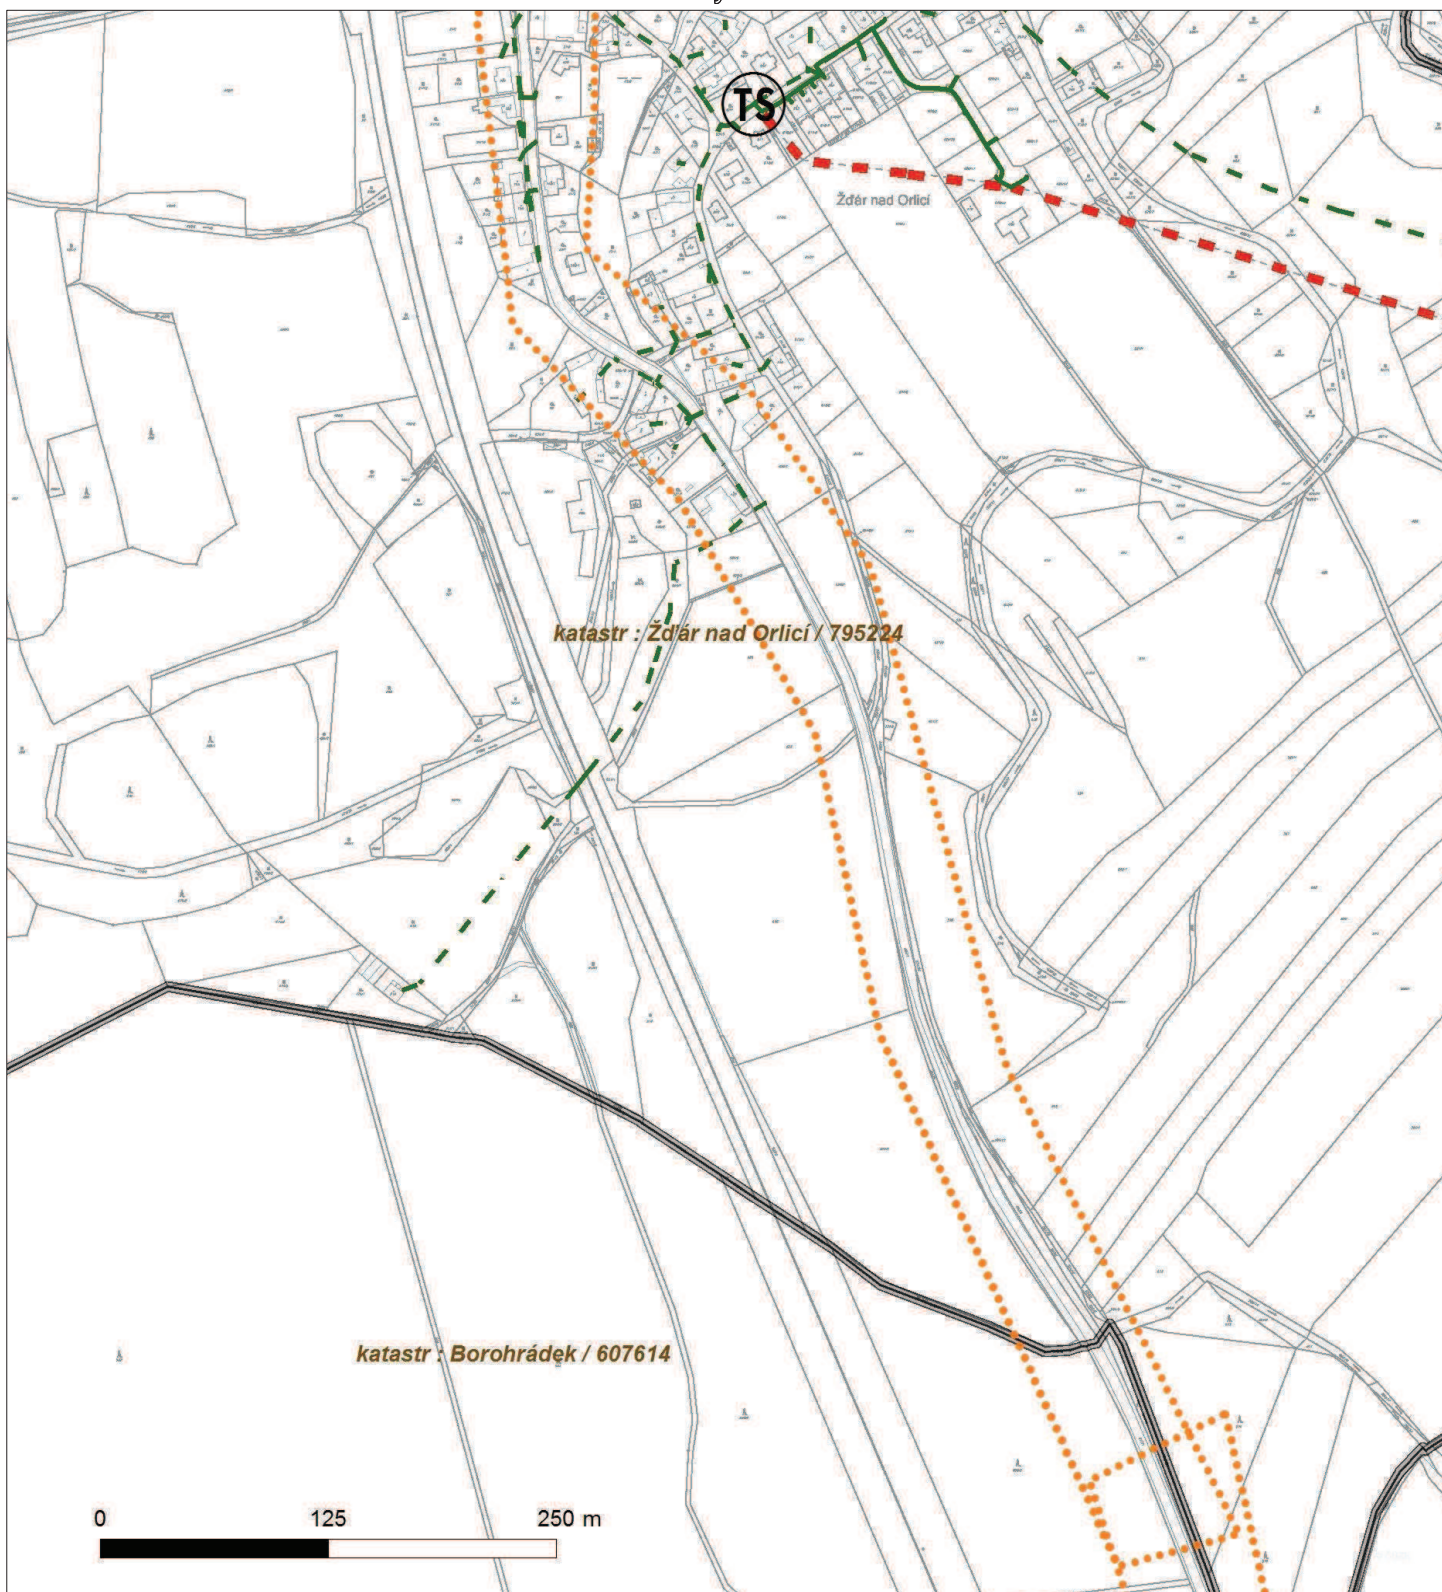






Platí pouze se sdělením číslo 0100322211.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 5

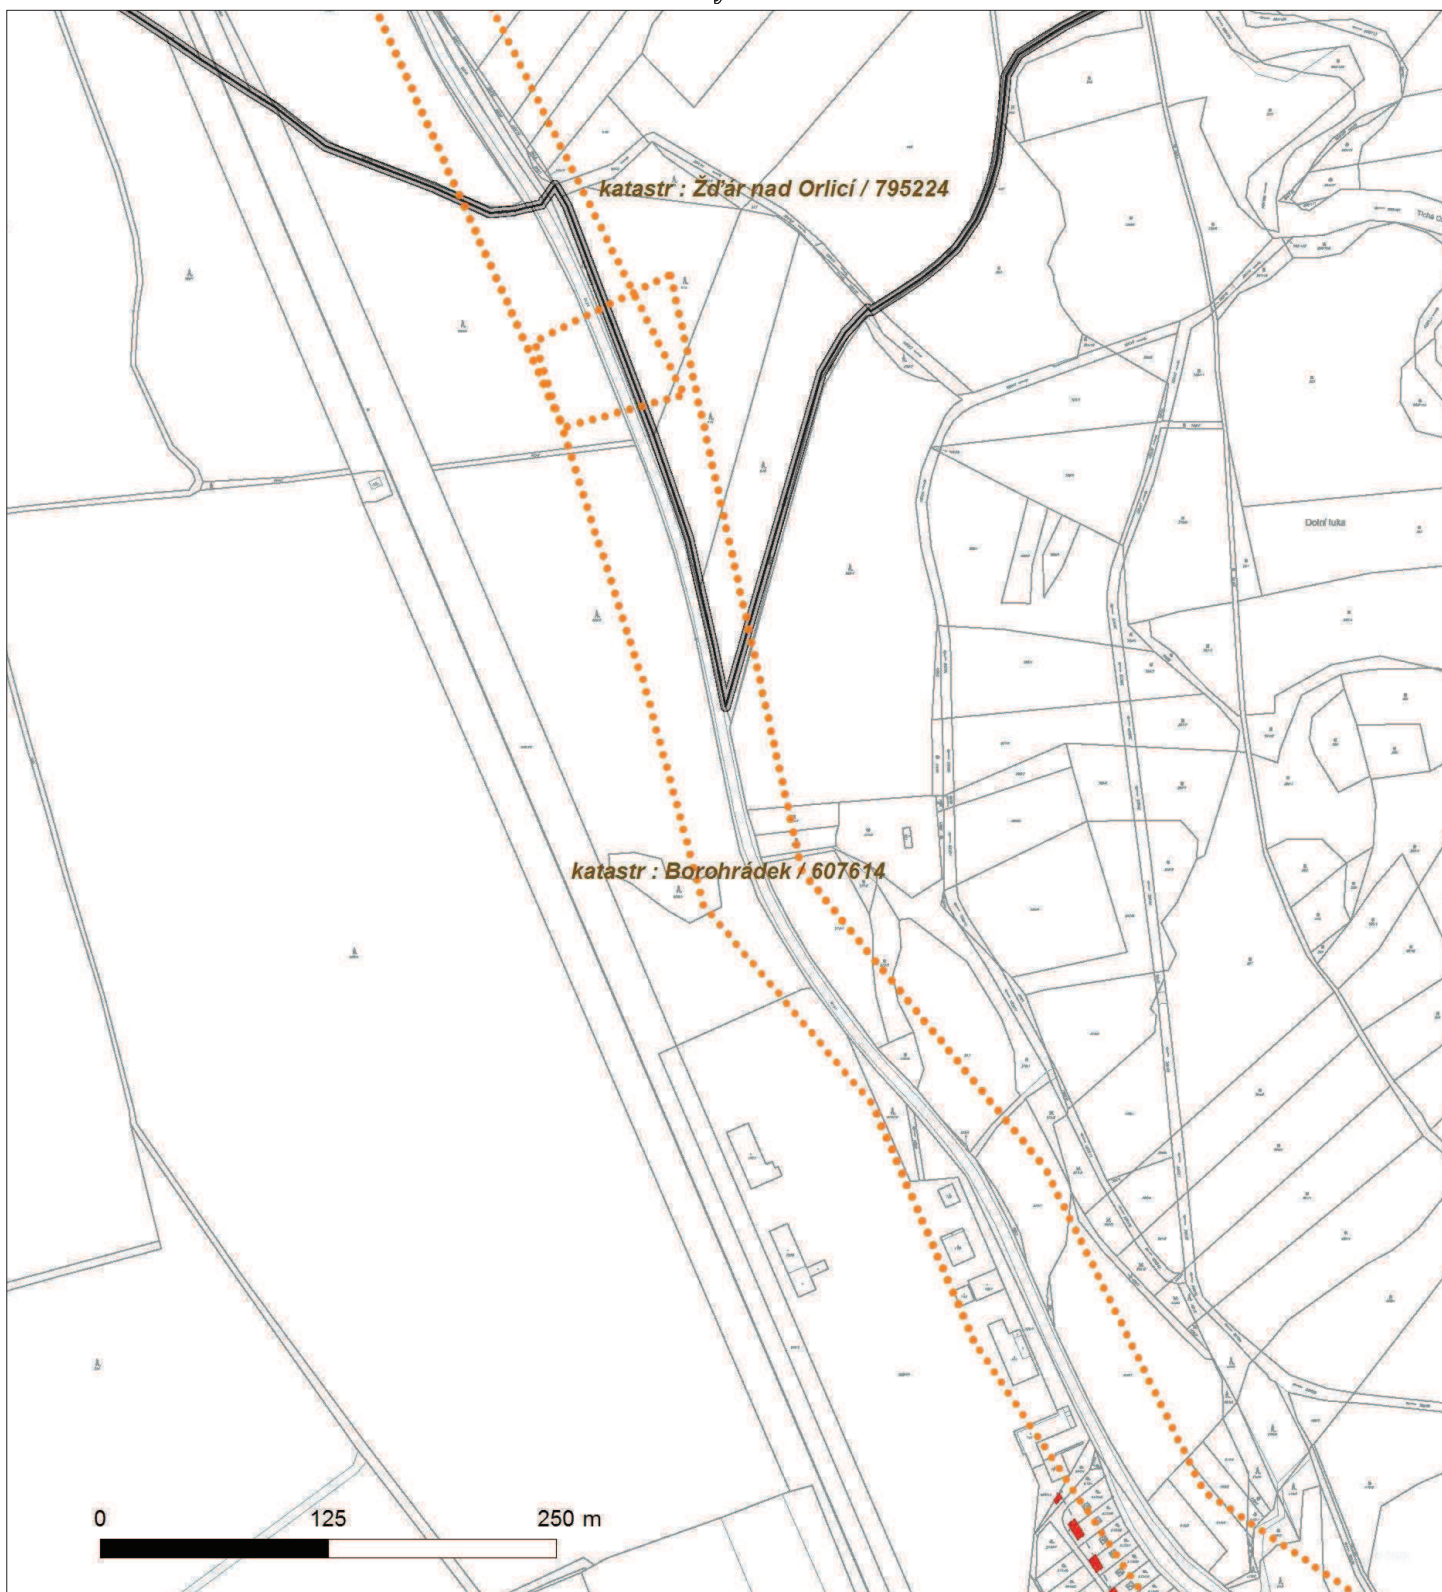




Platí pouze se sdělením číslo 0100322211.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 6

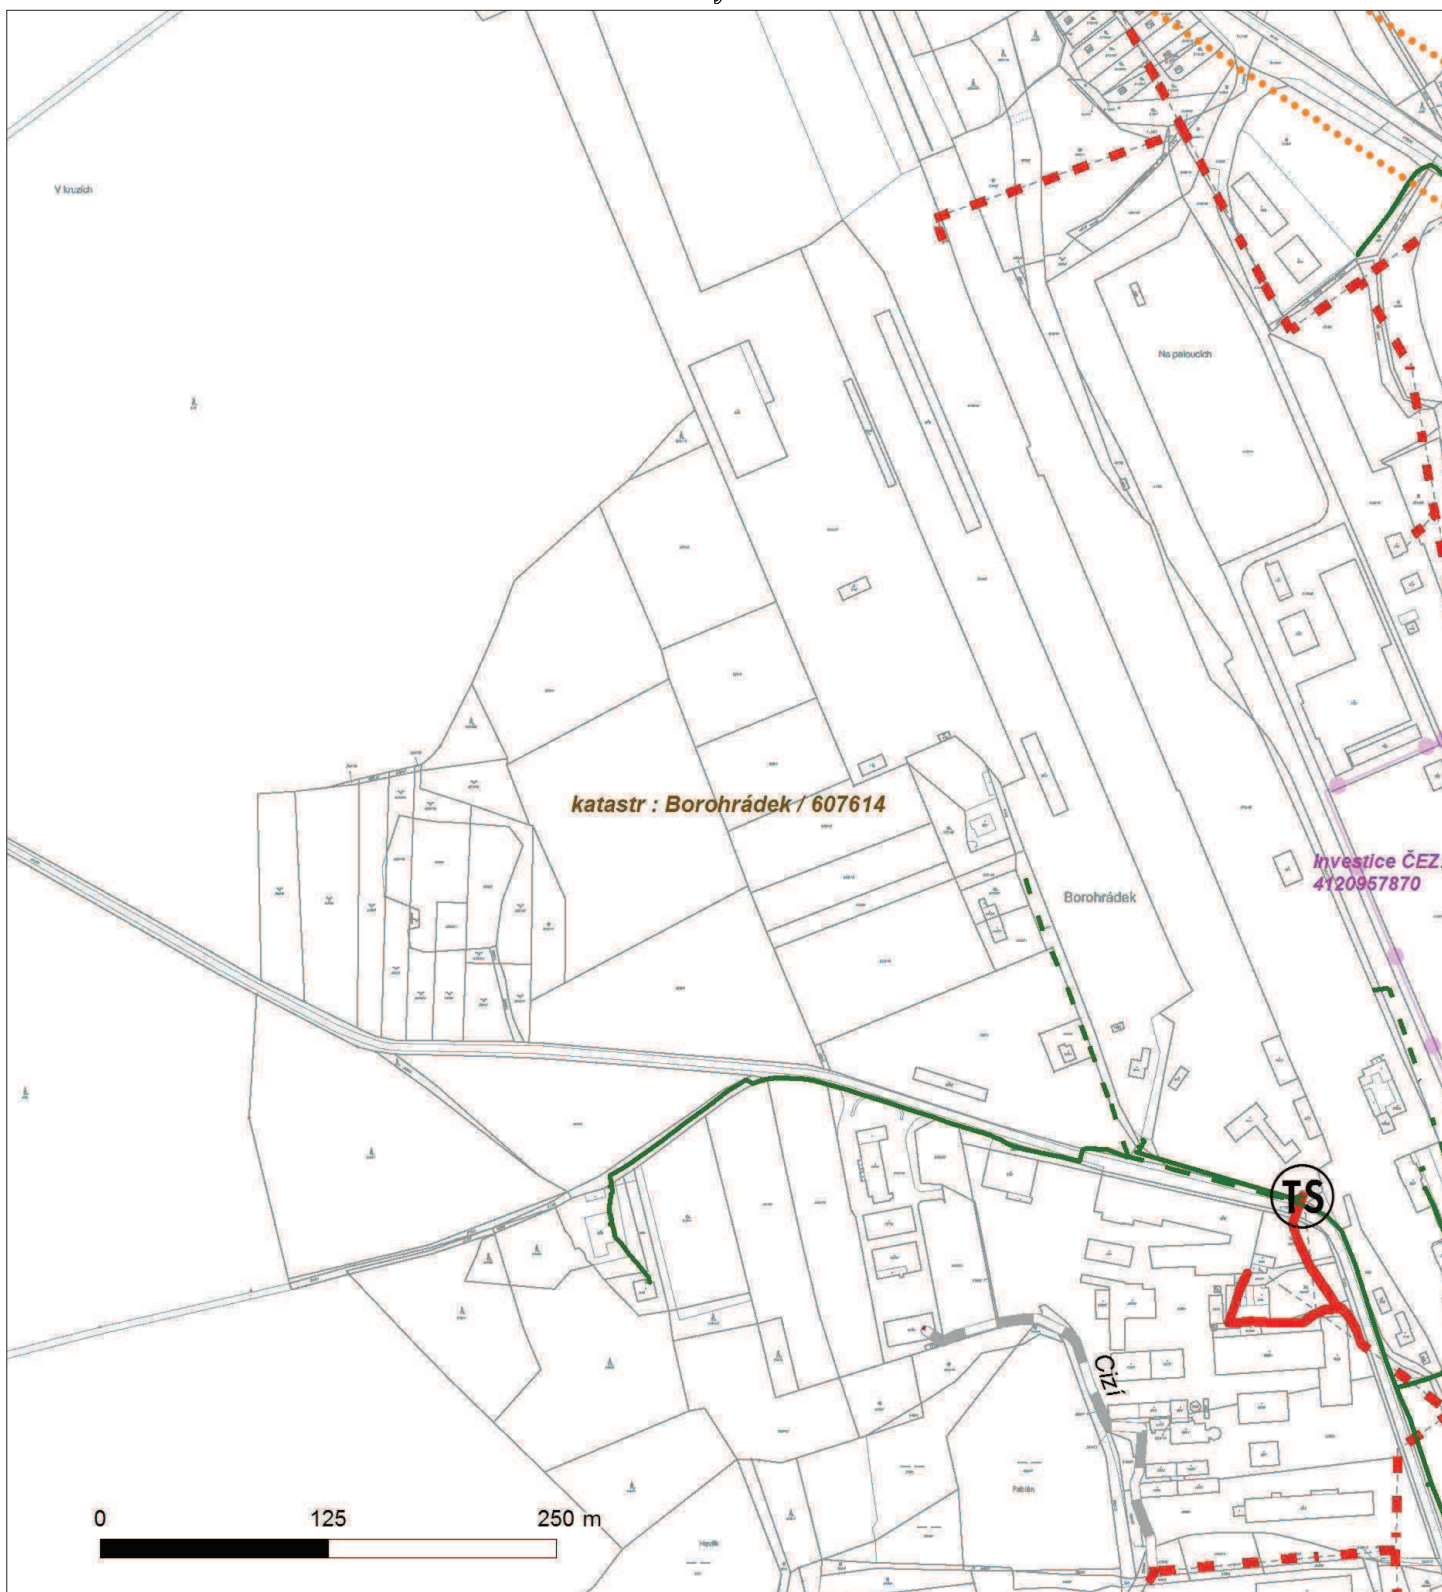




Platí pouze se sdělením číslo 0100322211.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 7

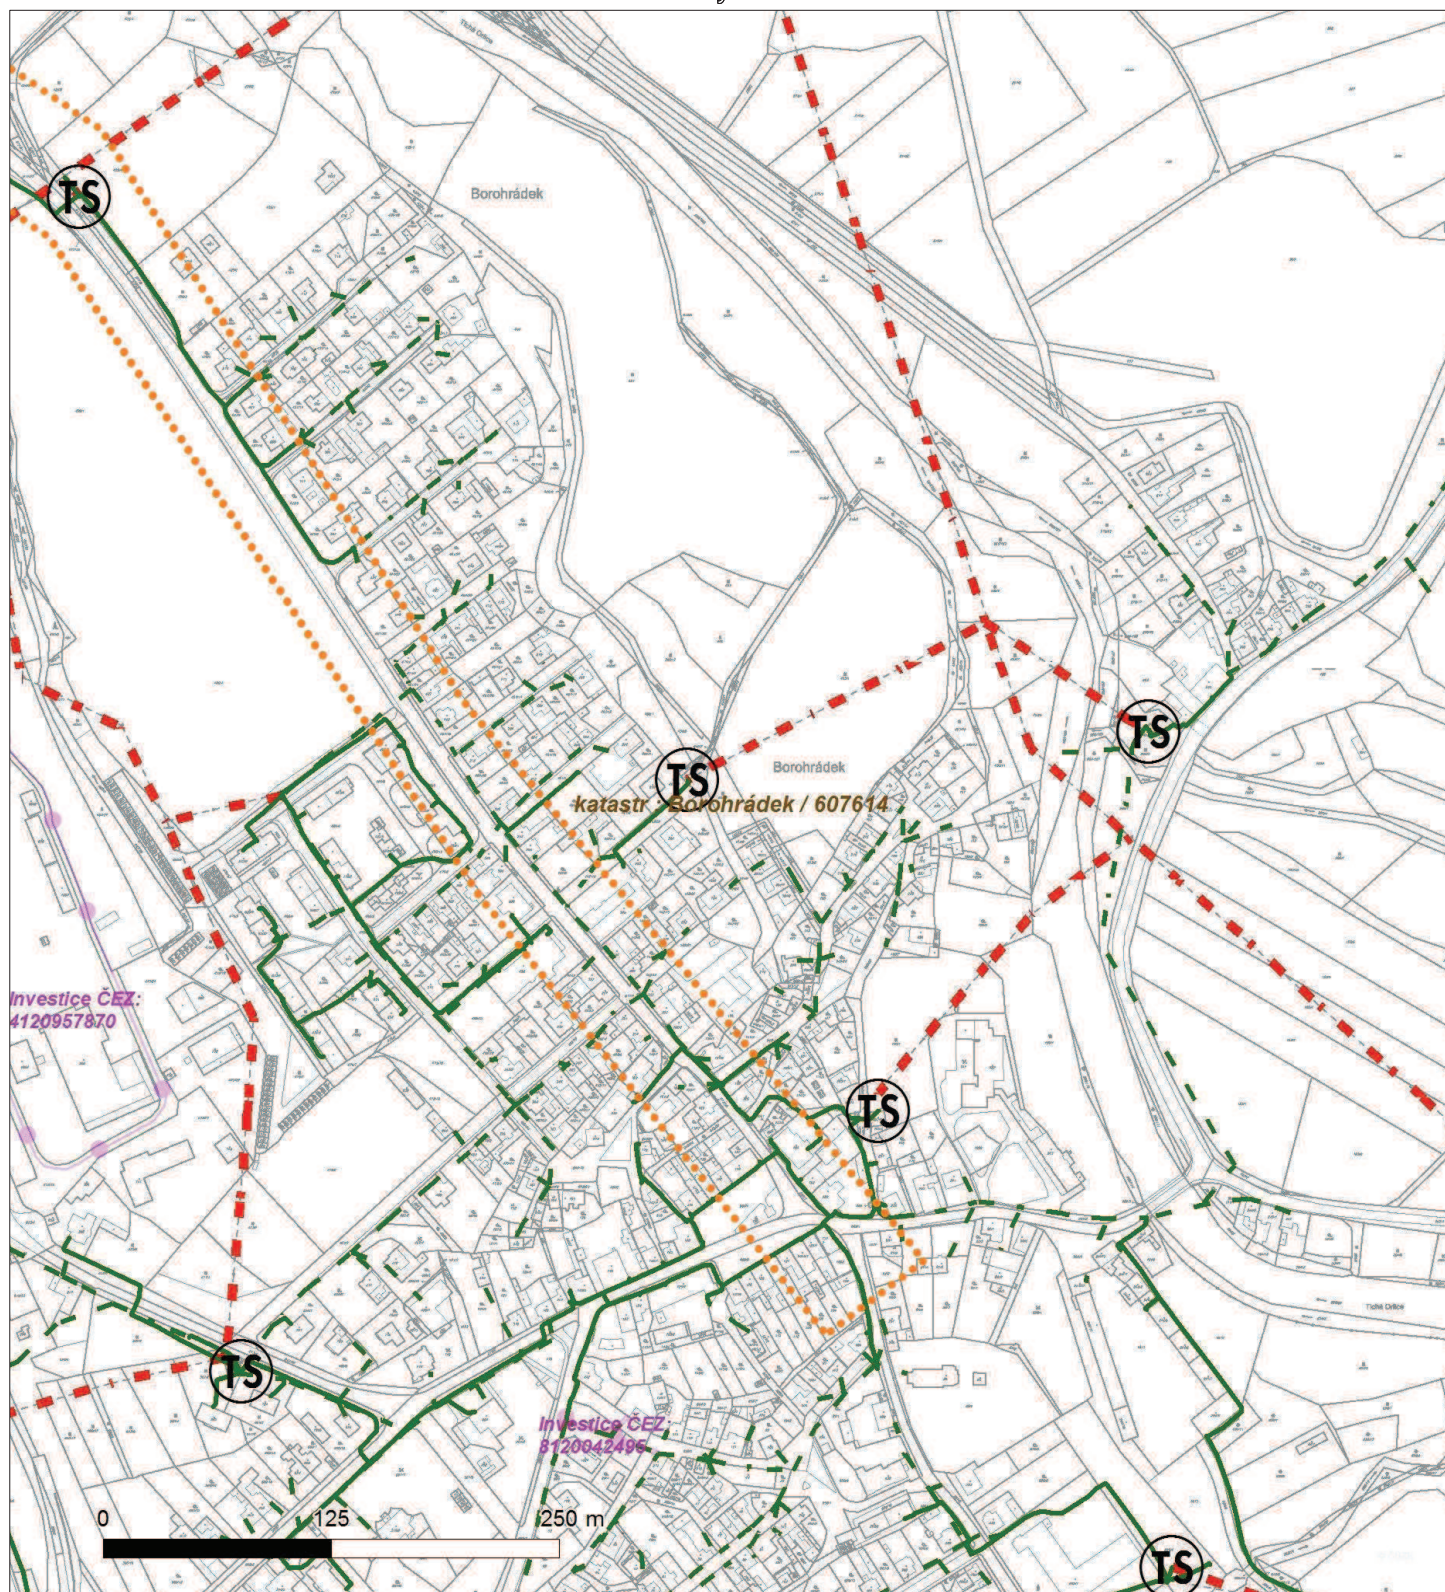





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### **V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

# Česká republika – Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

ID hjyaavk

**MOCR 26301-199/2014 - 6440**

Sp.zn. 35015/2014-6440-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 9 . září 2014

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Příloha: 0

MDS PROJEKT, s.r.o.

Försterova čp. 175

566 01 Vysoké Mýto

Vaše čj.: - -

Ze dne: 2 . 9. 2014

**Věc: „II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek”**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji:

- V zájmové lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Žádost o vydání závazného stanoviska MO - ČR AHNM, Odboru územní správy majetku Pardubice ve fázi územního nebo stavebního řízení musí obsahovat níže uvedené podklady:

- zastavovací situaci se zákresem všech objektů a vyznačením zájmového území,
- situaci širších vztahů (měř. 1 : 25 000, 1 : 10 000),
- stručnou technickou zprávu,
- stanovisko Agentury logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové.

**Toto vyjádření nelze použít pro ohlášení, územní ani stavební řízení.**

Ředitel  
Ing. Slavomil MAREŠ

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci (AHNM, Teplého 1899, Pardubice 530 02), týkající se uvedené věci, uveďte naše výše uvedené čj.





Váš dopis zn./ze dne:	E-mail: 3.9.2014
Naše značka:	1086/14
Vyřizuje:	Ing. Jitka Kubíčková
Telefon:	494 539 154
E-mail:	jitka.kubickova@aquark.cz

MDS PROJEKT s.r.o.  
Försterova 175  
Vysoké Mýto  
566 01

Rychnov nad Kněžnou 22. 9. 2014

**Věc: Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek“ v k. ú. Albrechtice nad Orlicí, Žďár nad Orlicí a Borohrádek**

**Žadatel: MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto (Ing. Jana Vostrčilová tel. 465 323 769, mobil 774 743 926, vostrcilova@mdsprojekt.cz)**

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. Před započítím zemních prací nutno tyto sítě vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. – vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno objednat nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod.).

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.

Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. V případě křížení nových inženýrských sítí se stávající kanalizací musí být po provedení stavby udělány kamerové zkoušky kanalizace na náklady stavebníka – nutno objednat u našeho zaměstnance p. Vajnara na tel. 728 436 463.

Veškeré šoupátové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně zemních soupřav a poklopy kanalizačních šachet musí být umístěny do nové nivelety terénu.

Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance - nutno kontaktovat:

- v k. ú. Albrechtice nad Orlicí – středisko AQUA SERVIS, a.s. v Týništi nad Orlicí na tel. 494 371 739 nebo na mobilu 602 880 445

- v k. ú. Žďár nad Orlicí, Borohrádek – středisko AQUA SERVIS, a.s. v Borohrádku na tel. 494 381 424 nebo na mobilu 602 963 951.

Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. – Kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733.

Před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živичného krytu, popř. jiných materiálů použitých pro úpravu povrchů.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoe, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace.

**Platnost stanoviska je 1 rok ode dne vydání.**

AQUA SERVIS, a.s.  
Štemberkova 1094  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

[ T ] +420 494 539 111  
[ F ] +420 494 539 109  
[ E ] sekretariat@aquark.cz

IČ: 609 14 076  
DIČ: CZ60914076  
www.aquark.cz

Bankovní spojení:  
KB, a.s. Rychnov nad Kněžnou  
číslo účtu: 1609571 / 0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl B - vložka 1114. Firm 67/94.  
Plátce DPH u FÚ Rychnov nad Kněžnou, čj. 3311/94.

**Naše voda. Náš život.**



**V rámci výše uvedené stavby doporučujeme provést následující opatření:**


- k. ú. Žďár nad Orlicí – v případě, že stavba bude zasahovat i do chodníku vedoucího podél komunikace, je nutné provést výměnu přípojkových uzávěrů

- k. ú. Borohrádek:

- zrušení starého vodovodního řadu LT 80 v ulici Havlíčkova (od objektu č.p. 55 až po objekt č.p. 270) – vodovod zakreslen v situaci č. 3 červenou barvou
- vodovodní přípojky, které byly napojeny na rušený vodovod LT 80 nutno přepojit na stávající veřejný vodovod PVC 160, který se nachází v souběhu s rušeným vodovodem LT 80
- vyměnit stávající vodovod LT 80 pod opravovanou komunikací vedoucí do ulice Dvořákova a Čechova za PE 100 SDR 11 DN 110 – místa výměny zakroužkovány modrou barvou na situaci č. 3
- veřejný vodovod vedoucí z místní části Bělídlo přepojit z rušeného vodovodu LT 80 na PVC 160
- výměnu sekčních uzávěrů do jednotlivých ulic – vyznačeny v příložené situaci – sekční šoupata vyznačeny na situaci č. 3 a č. 4 zelenou barvou.

**Zpracovanou projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení!**

Příloha: 6x situace

**AQUA SERVIS**  
 AQUA SERVIS, a.s.  
 Štemberkova 1094  
 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
  
 Bc. Jakub Dragoun  
 vedoucí provozu TP

Na vědomí: J. Luňák, středisko Týniště nad Orlicí, P. Gois

**Platnost stanoviska je 1 rok ode dne vydání.**

AQUA SERVIS, a.s.  
 Štemberkova 1094  
 516 01 Rychnov nad Kněžnou

[T] +420 494 539 111  
 [F] +420 494 539 109  
 [E] sekretariat@aquark.cz


IČ: 609 14 076  
 DIČ: CZ60914076  
 www.aquark.cz

Bankovní spojení:  
 KB, a.s. Rychnov nad Kněžnou  
 číslo účtu: 1609571 / 0100


Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl B - vložka 1114. Firm 67/94.  
 Platba DPH u FÚ Rychnov nad Kněžnou, čj. 3311/94.

**Naše voda. Náš život**



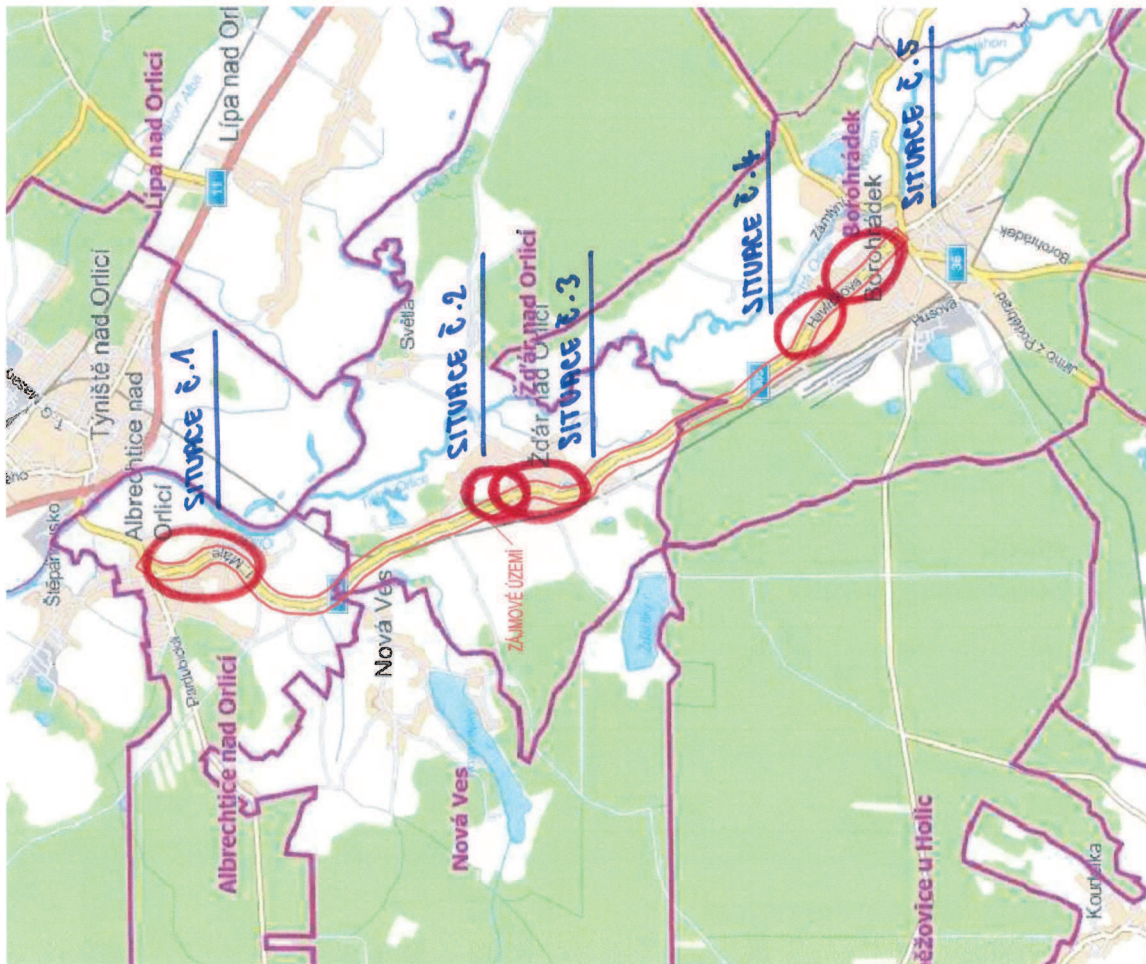


PARCELY SILNICE II/305:  
K. Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ: 3731, 864  
K. Ú. ZVĚŘOV NAD ORLICÍ: 864, 8701, 8641  
K. Ú. BOROHRADEK: 91711, 91718, 91719, 91720, 91721

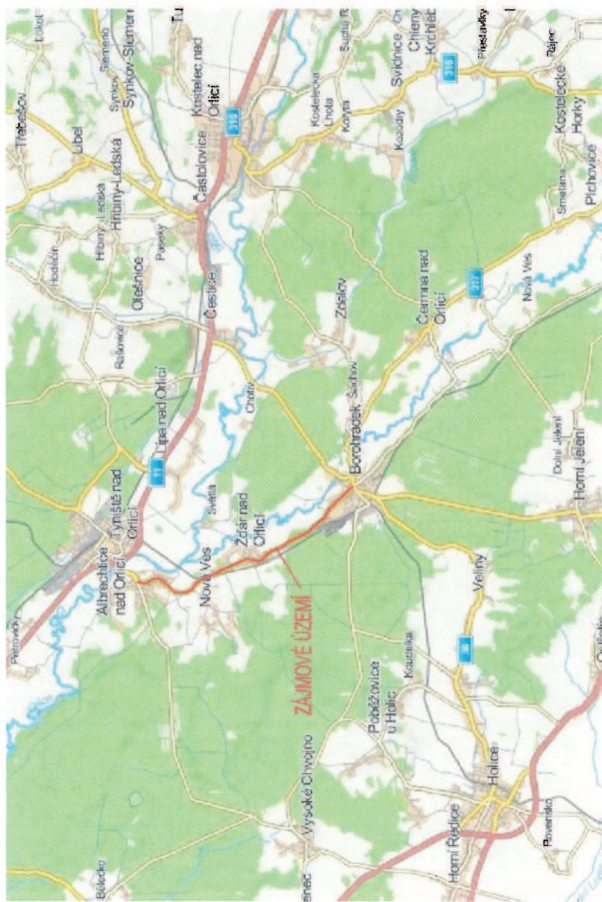

22.9.2014  
1086/14  
**AQUA SERVIS**  
AQUA SERVIS, a.s.  
Borohrádek 1044  
© 2001 Aqua Servis a.s.  
Vukobratovi



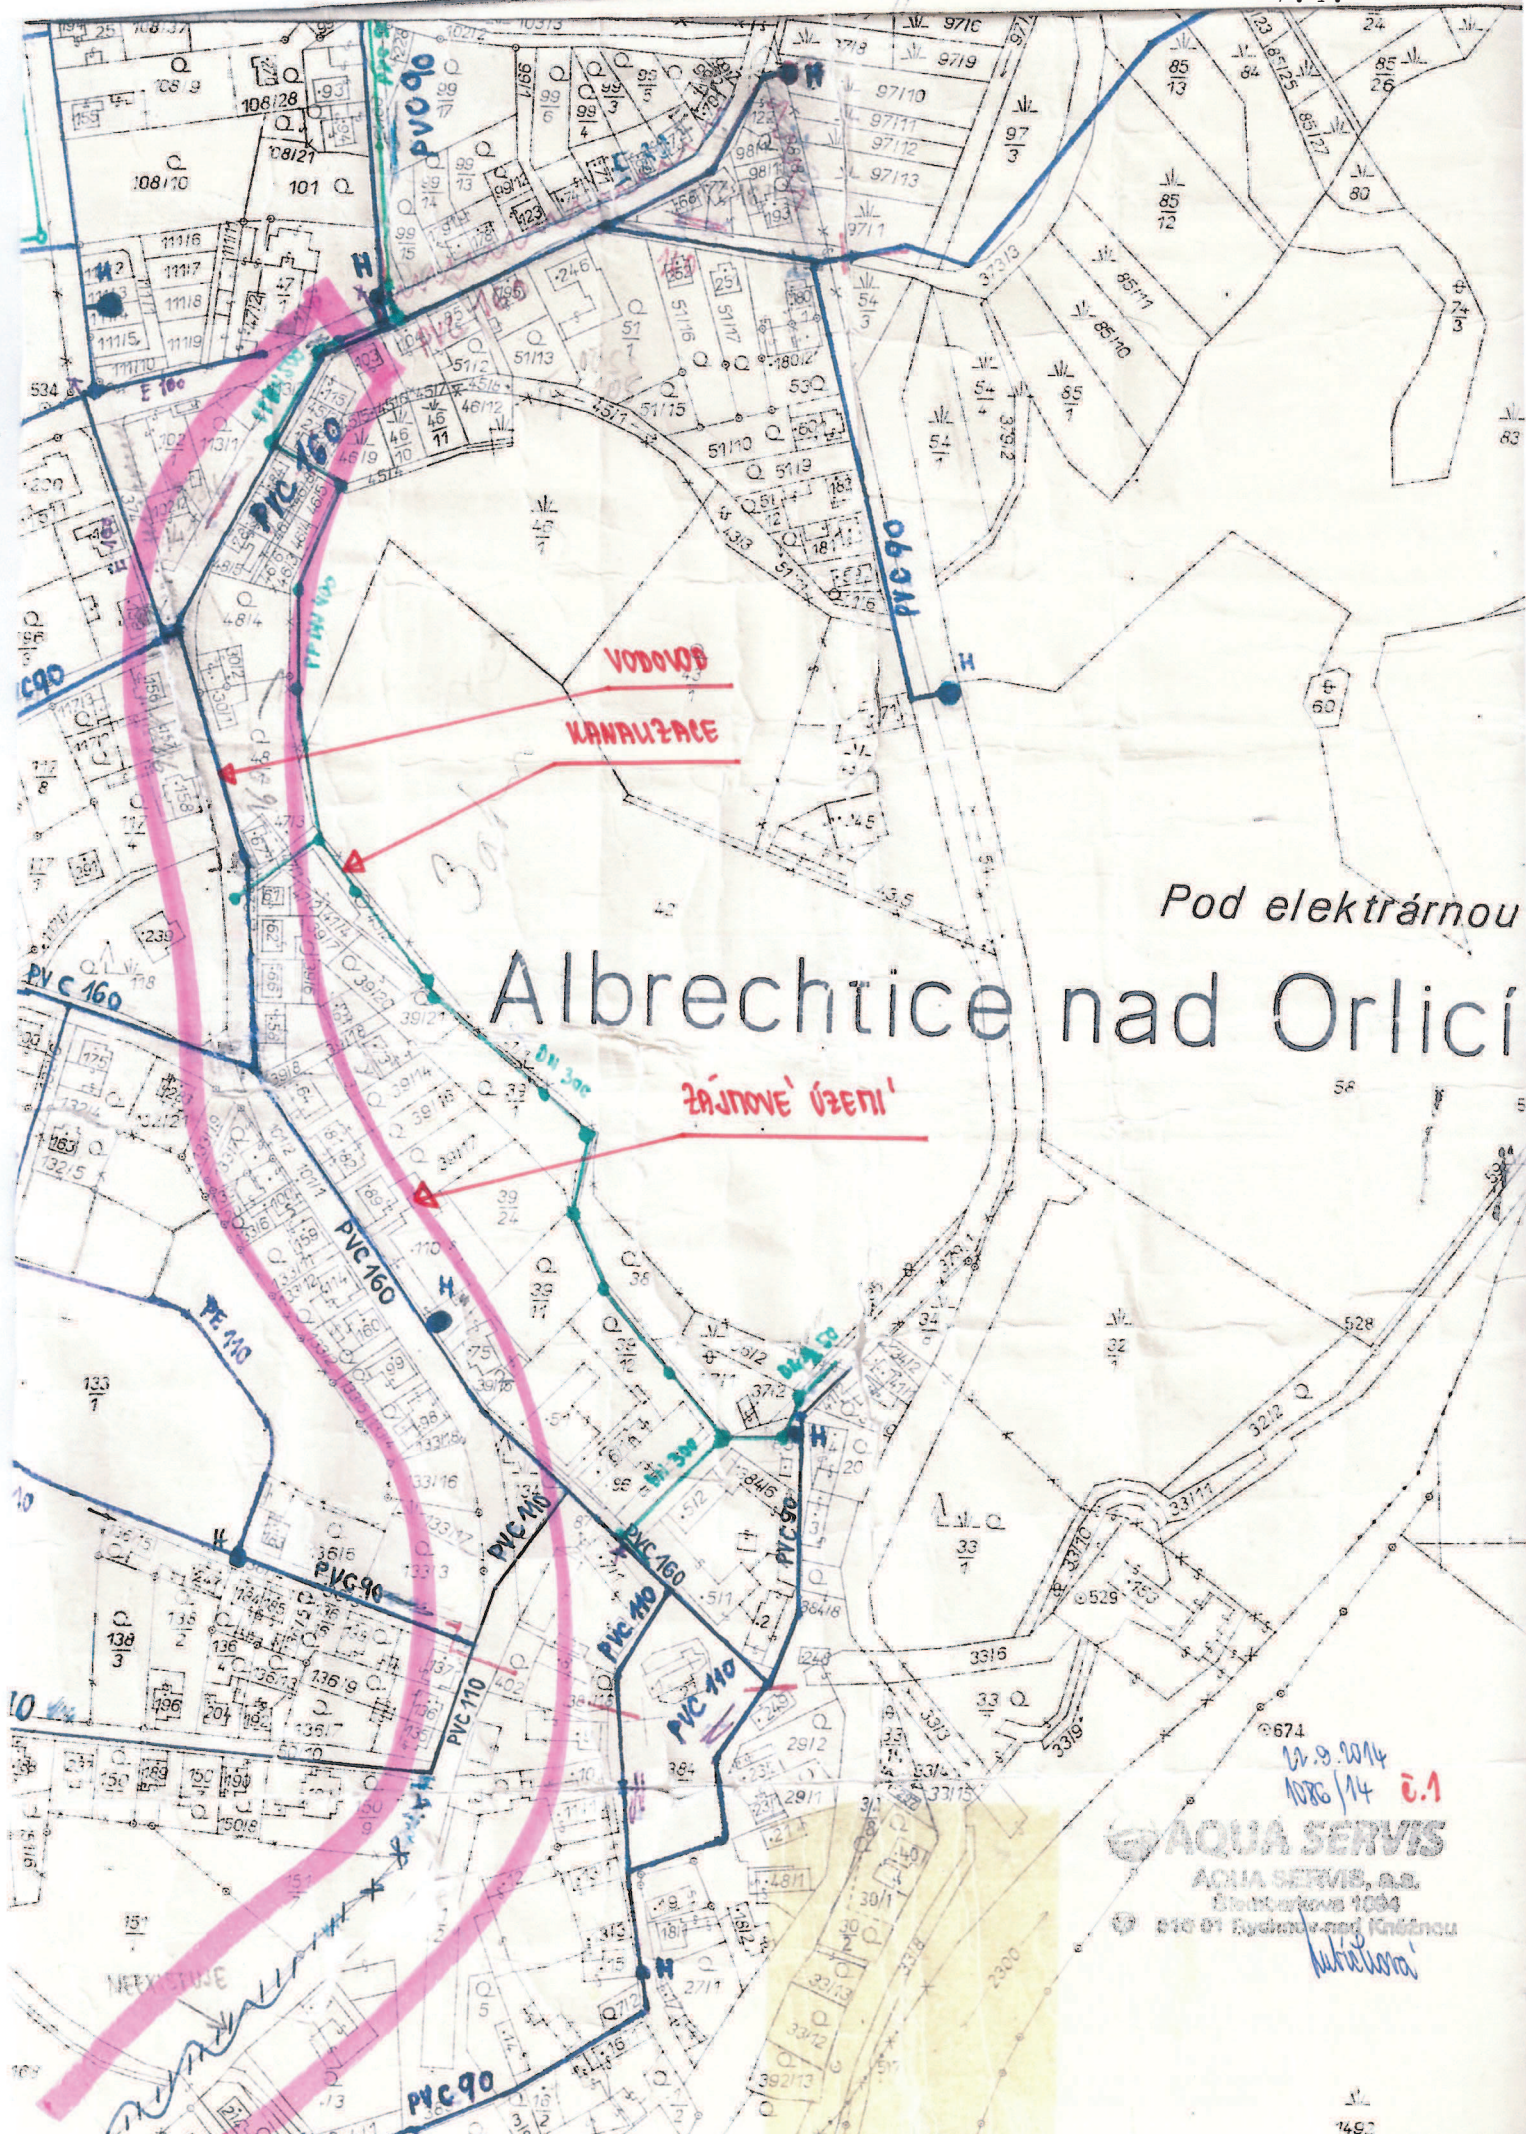

# Pod elektrárnou Albrectice nad Orlicí

12.9.2014  
1026/14 2.1  
**AQUA SERVIS**  
AQUA SERVIS, a.s.  
Smetanovo nám. 1034  
516 01 Rybníky nad Orlicí  
Hubáček



Pod hradeckou cestou

Žďár nad Orlicí

zájmové území

VONNOV

LANAUSACE

62m

22.9.2014  
1086/14 6.2

AQUA SERVIS

AQUA SERVIS, s.r.o.


Siemenskova 1034

516 01 Rychnov nad Kněžnou

inf@aquaservis.cz

ŠM/2 1:2500

PE 710

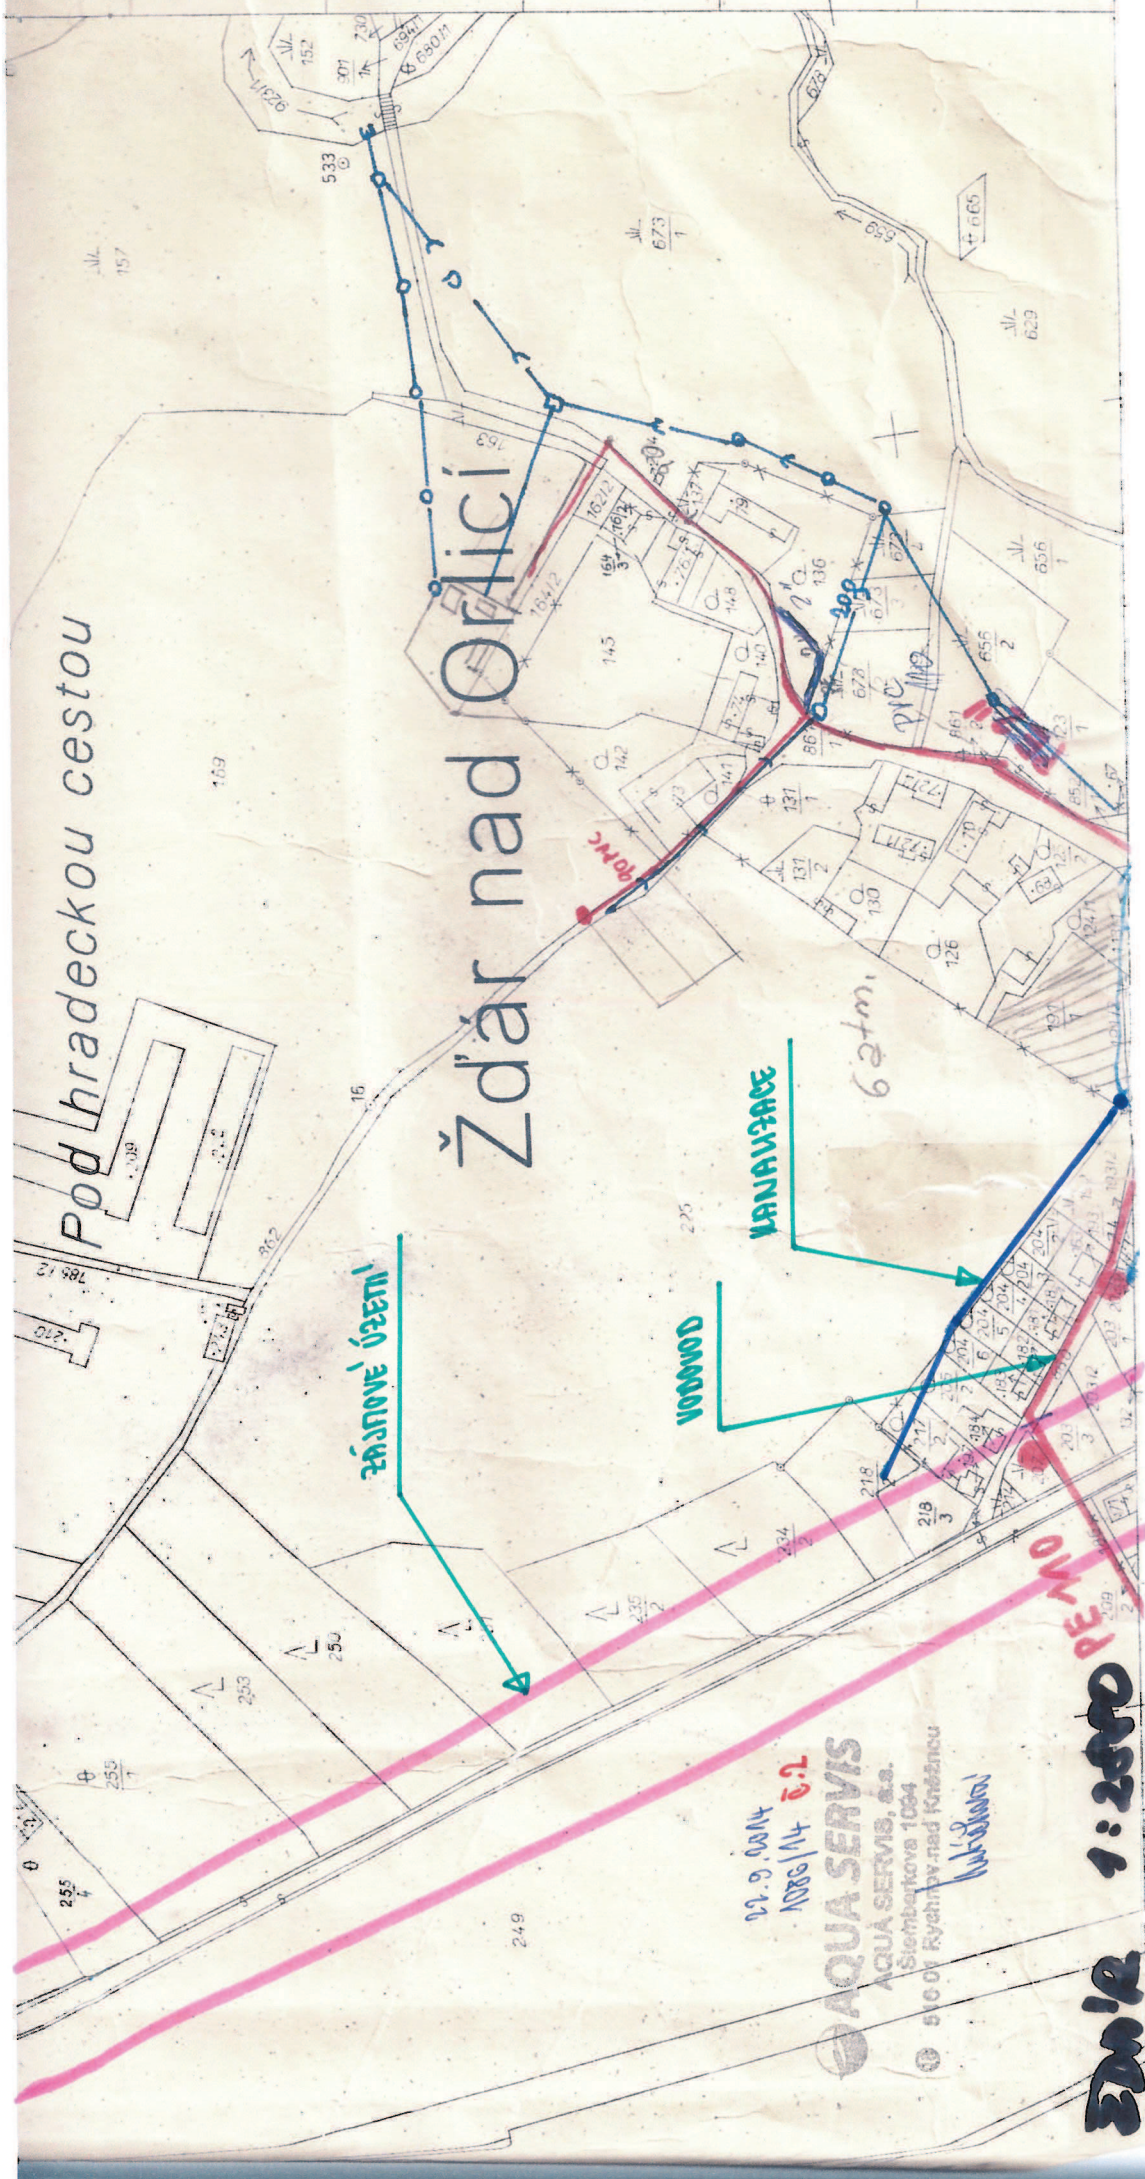



*Pro vnitřní potřeb*

PA

ΖΑΝΝΟΝΕ' ΟΥΞΕΠΙ'

ŘAD.Č. PE 110

radeckou cestou

## LANALIZACE

# Orlicí

4020400

22.9.2014  
1086/14 E.3

**AQUA SERVIS, s.r.l.**

Stemberkova 1064

516 01 Rychnov nad Kněžnou

by red King  
Hubertson

Kruhý

489

485

458

母

52

5

4



52



# Borohrádek

## M 1:2000

KANALIZACE

PÁJPOVÉ ÚZEPÍ

VODOVOD


vdm. šachta ZDAR

12.9.2014  
1086/14 E.4

**AQUA SERVIS**  
AQUA SERVIS, a.s.  
Šlechtářova 1094  
51001 Rychnov nad Kněžnou

Kučerová

MĚNĚNA SEKČNÍCH ŠOUPAT

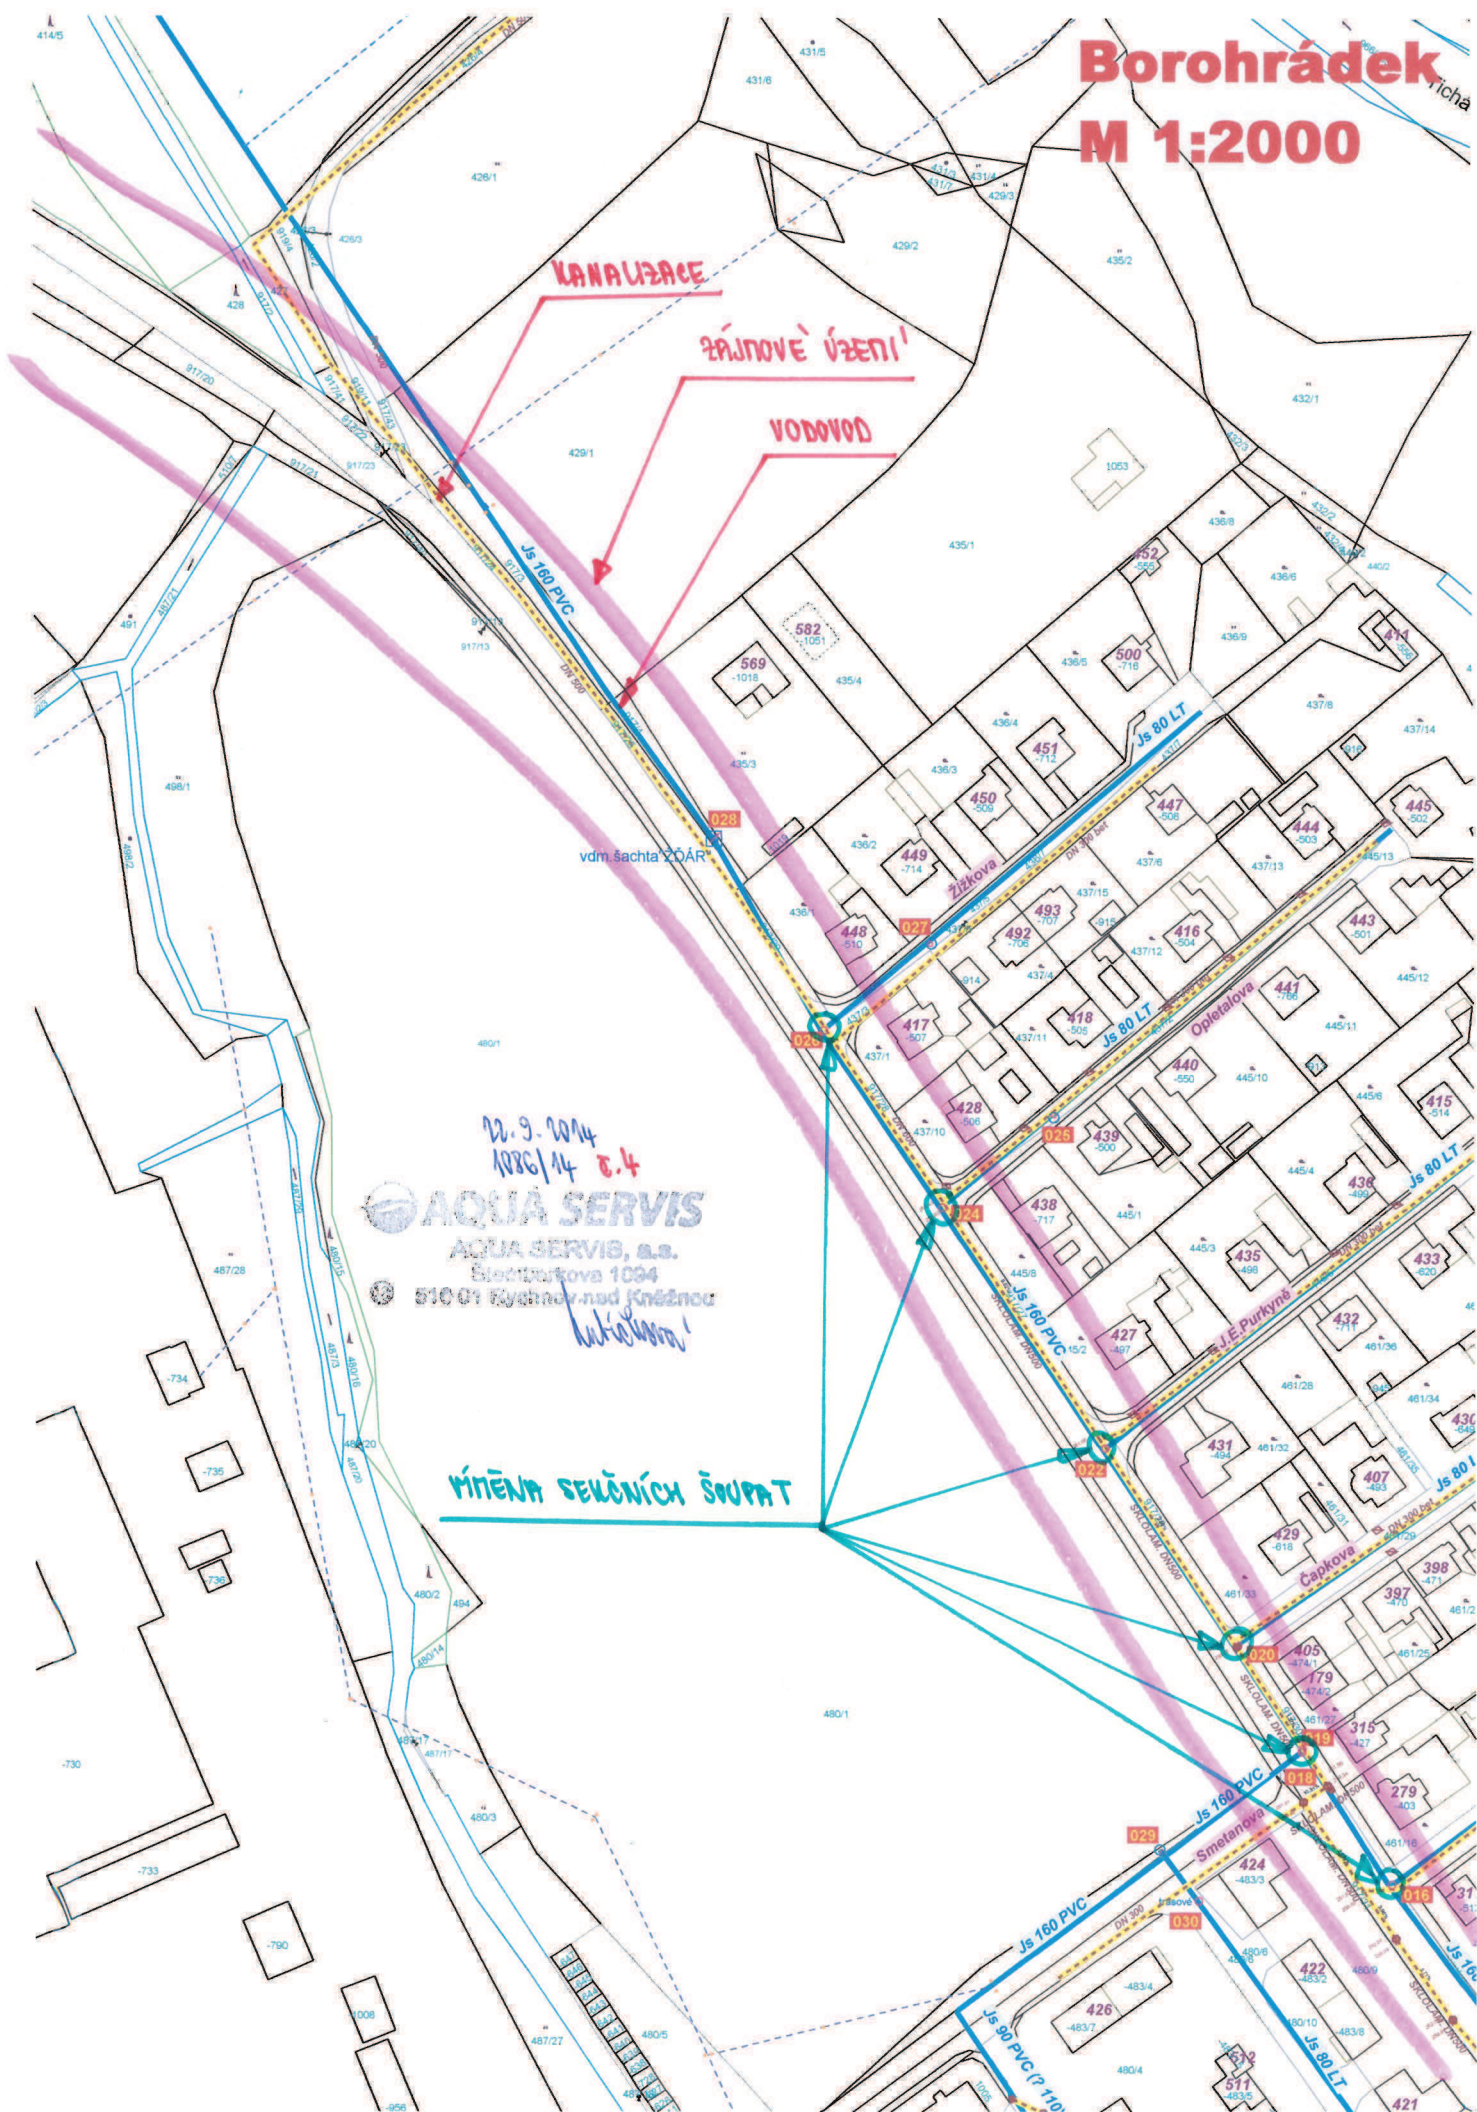



12.9.2014  
1086/14 6.5




AQUA SERVIS, S.S.

Šteňáčkova 1034


1001 Býchanov nad Křesnou

Refraction

ZRISENI VODOVODU LT80

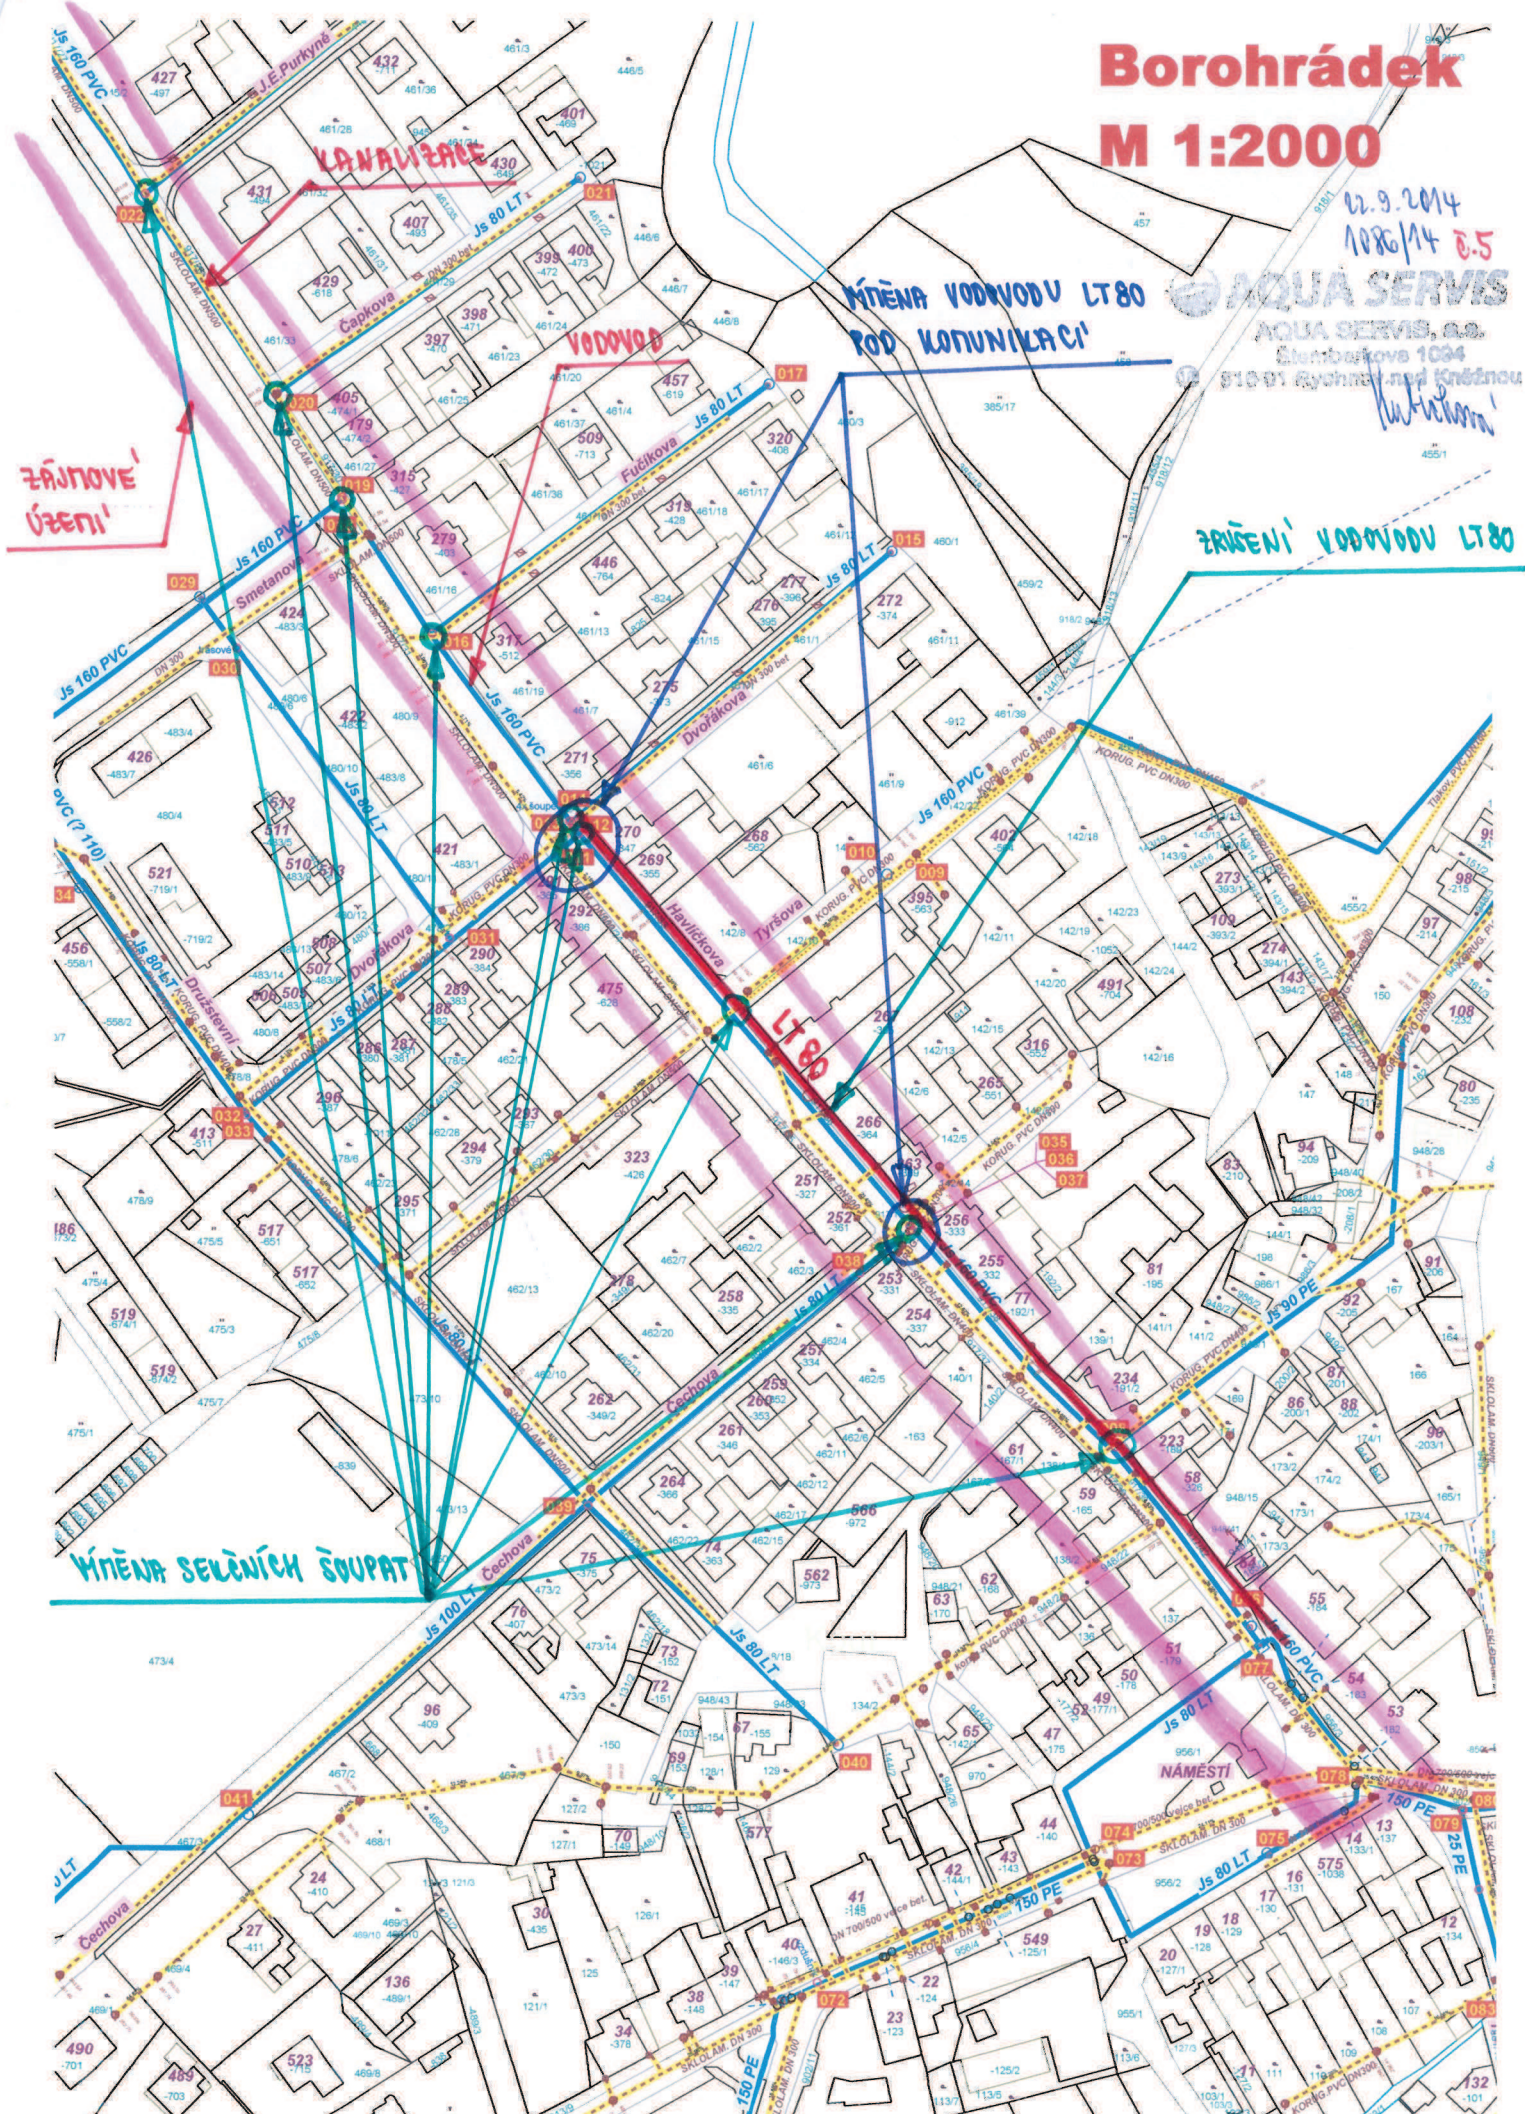



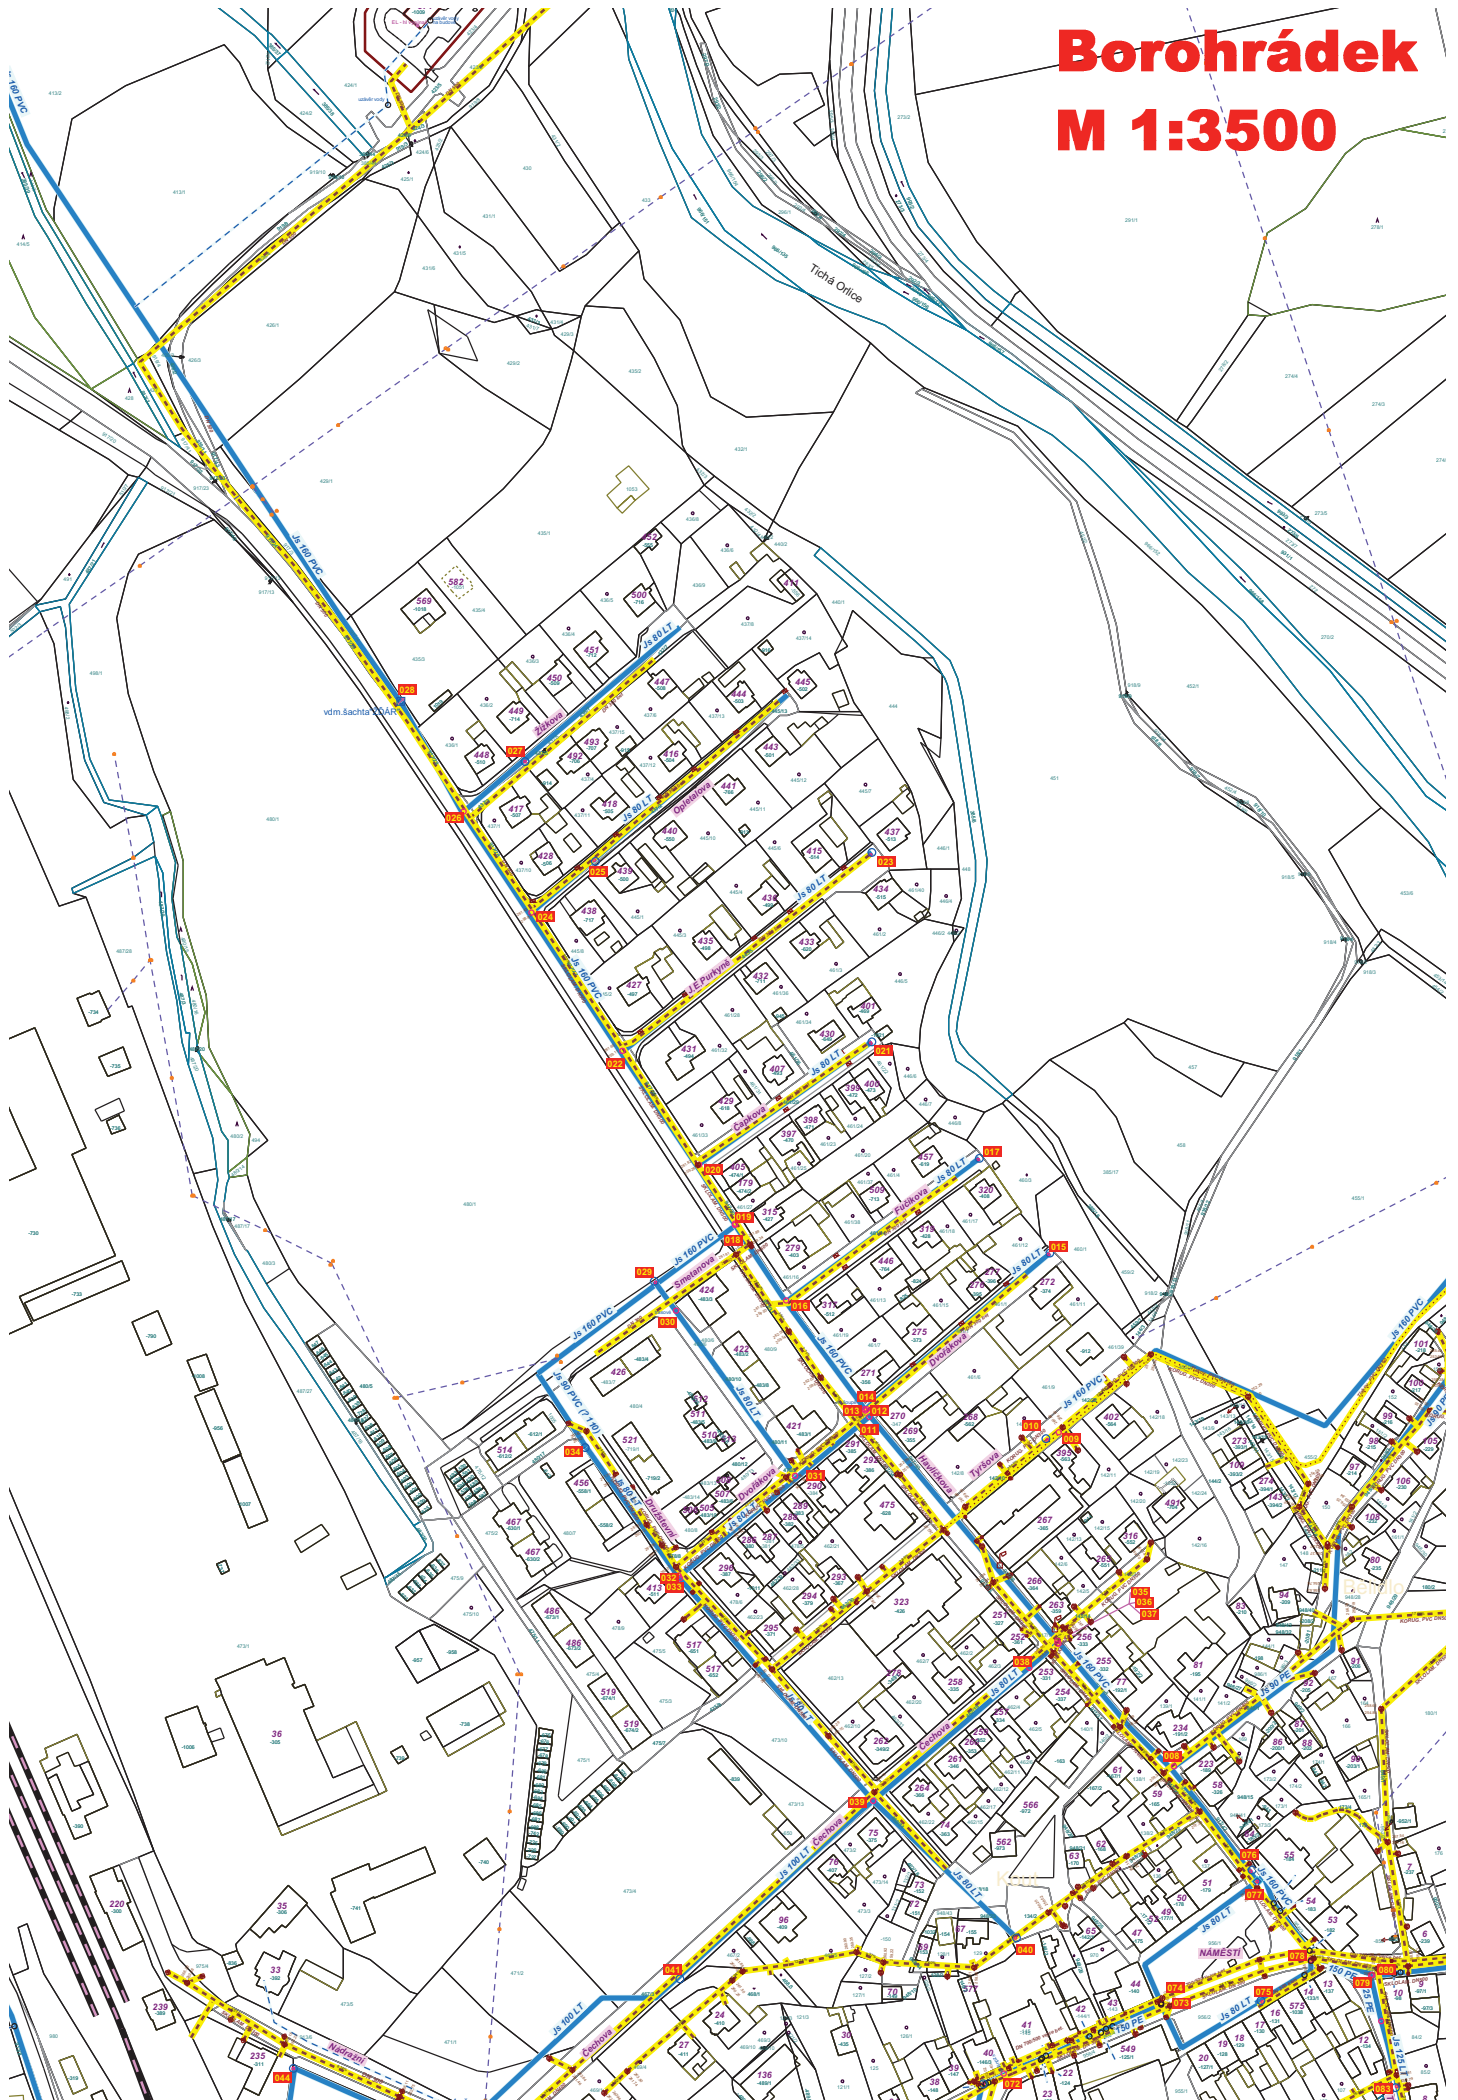

UPC Česká republika, s.r.o.  
 pracoviště Liberec  
 Zásilací adresa: Sázavská 2; 460 10 Liberec 3

T /F +420 489111112

**MDS PROJEKT s.r.o.**  
**Ing. Vostrčilová**  
**Försterova 175**  
**566 01 Vysoké Mýto**



Váš dopis – fax značky / ze dne:  
 14-1011-3 / 2/9/2014

Naše značka: 16675/ Ru

Vyřizuje: Jaroslav Růžička

**Datum: 3.9.2014**

**Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku firem UPC Česká republika, s.r.o. a Sloane Park Property Trust, a.s.**

**k akci/stavbě: II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek**

**Místo stavby:**

**Účel žádosti/stupeň přípravy akce**

**Albrechtice, Borohrádek**

**územní a stavební řízení**


Sdělujeme, že v oblasti vyznačené na Vámi předložené dokumentaci se v prostoru stavby nenachází žádné podzemní vedení veřejné komunikační sítě (PVVKS), které by bylo v našem vlastnictví.

Nemáme námitek proti vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o stavebním povolení. Souhlasíme s případným zjednodušeným územním řízením.

Toto vyjádření je platné pouze s Vámi předloženou dokumentací označenou razítkem UPC Česká republika, s.r.o. a platí po dobu jednoho roku od dne vydání.

Příloha: plánek situace

Jaroslav Růžička  
 oddělení dokumentace

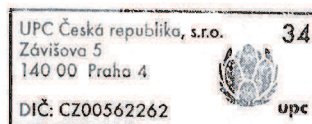

*(Handwritten signature)*


e-mail: [jaroslav.ruzicka@upc.cz](mailto:jaroslav.ruzicka@upc.cz)

Od 02/2013 lze podávat vyjádření o existenci sítí elektronicky na : <http://www.upc.cz/o-upc/dokumentace/>

*Rozdělení pracovišť UPC Česká republika, s.r.o. pro vydávání vyjádření o existenci sítí je k nahlédnutí na : [www.upc.cz/kontakt/dokumentace/site](http://www.upc.cz/kontakt/dokumentace/site)*




## PŘEHLEDNÁ MAPA

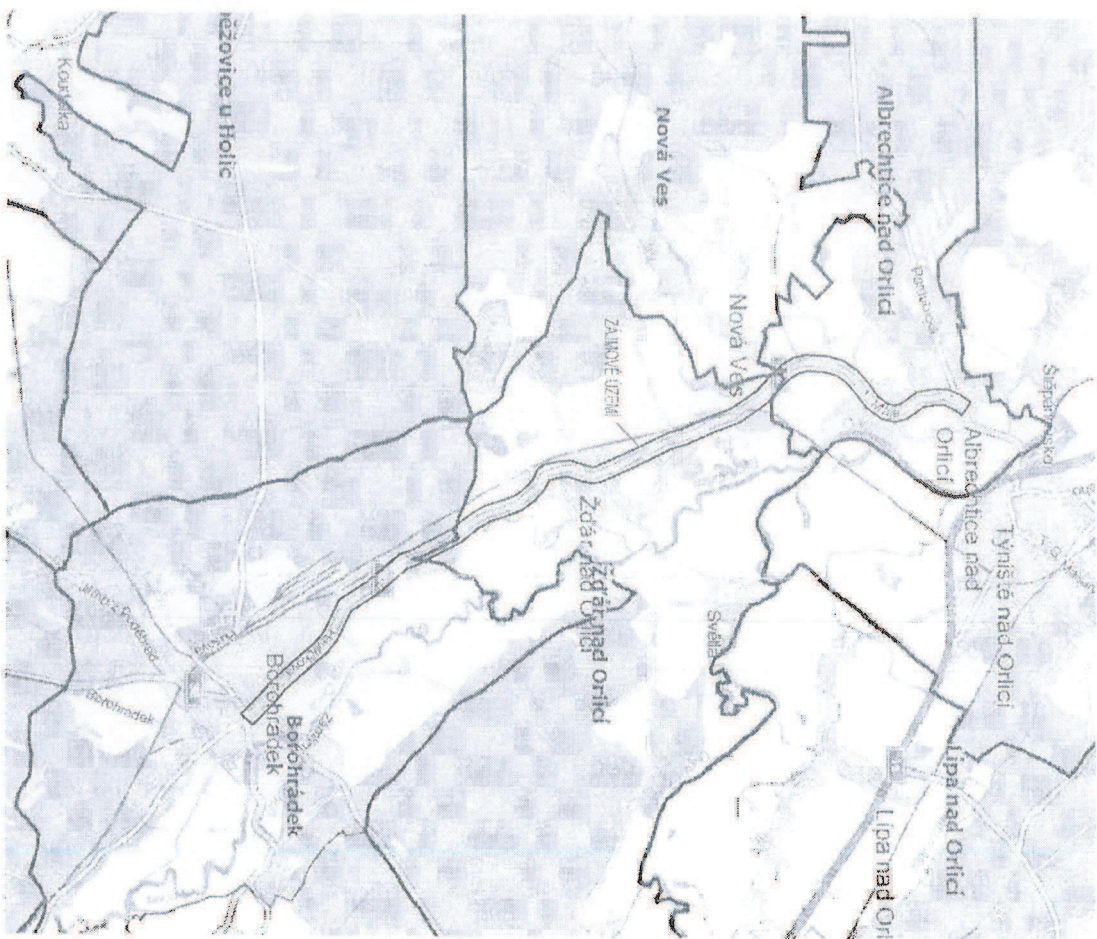

PARCELY SÚHLICE 11205  
 K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ: 3797, 864  
 K.Ú. ZDÁR NAD ORLICÍ: 864, 8701, 8541  
 K.Ú. BOROHRADEK: 9771, 9777-8, 97710, 97720, 97729

## PŘEHLEDNÁ MAPA

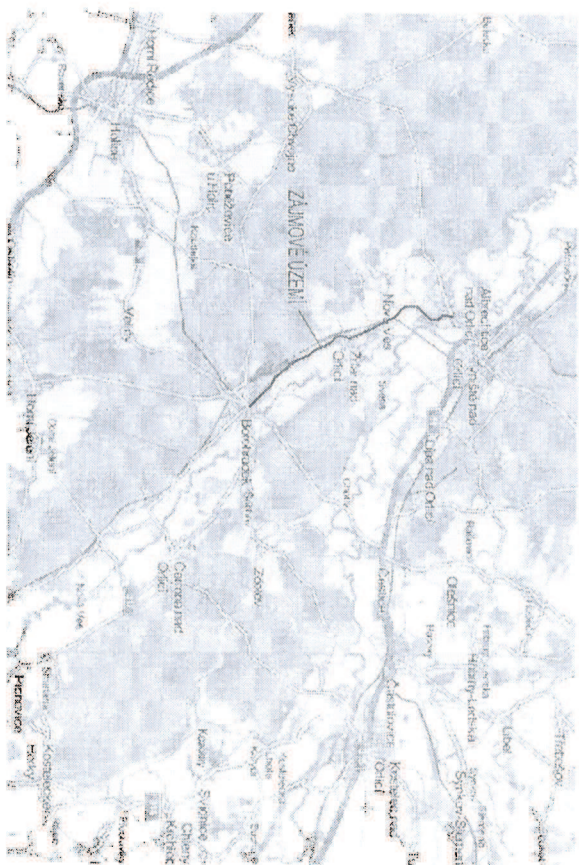

V zakresleném zájmovém prostoru není  
 žádné vedení ve správě  
 UPC Česká republika, s.r.o.  
 Toto vyjádření platí po dobu 1 roku.  
 UPC Česká republika, s.r.o.  
 datum 3.9.2015 podpis

16675





Telekomunikační a vysílací řešení

MDS projekt s.r.o.

Ing. Jana Vostrčilová  
Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / dne
14-1011-3 / 03.09.2014	UPTS/OS/107099/2014	Beníšek / 630	Praha / 03.09.2014

**Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“**

Účel: existence sítí

### **Akce: „II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek“**

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(54)

Ing. Houžvička Tomáš  
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.  
odd. Ochrany sítí  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6 - Břevnov  
Tel.: 242 411 xxx

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.**

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na příloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



MDS Projket s.r.o.  
Ing. Jana Vostrčilová  
Försterova 175  
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka:  
6215/14/OVP/N

Datum:  
2.9.2014

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

**Věc: II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek**

**okres: Rychnov nad Kněžnou**

**k.ú.: Žďár nad Orlicí, Nová Ves u Albrechtic, Borohrádek, Albrechtice nad Orlicí**

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Žádost o vyjádření)





Příloha k vyjádření: 6215/14/OVP/N

### Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Polygon č.1

Y [m]	X [m]
625559.398	1051432.989
625535.727	1051472.182
625610.234	1051550.958
625600.532	1051658.449
625602.472	1051729.075
625531.458	1051891.670
625537.279	1051967.341
625593.547	1052065.519
625682.412	1052127.220
625805.037	1052202.115
625900.887	1052289.427
625935.036	1052386.829
625972.677	1052532.738
625949.394	1052614.229
625921.066	1052696.109
625770.888	1052855.988
625686.292	1053031.001
625647.875	1053105.895
625617.607	1053254.909
625561.145	1053419.638
625537.279	1053572.726
625410.773	1053962.722
625371.191	1054098.153
625362.654	1054165.287
625401.848	1054265.017
625435.609	1054311.583
625426.683	1054434.209
625412.325	1054498.238
625338.595	1054552.954
625265.640	1054664.326
625219.850	1054754.743
625175.224	1054963.516
625054.926	1055178.111
624952.092	1055455.183
624914.450	1055625.151
624836.257	1055740.791
624777.467	1055811.417
624676.960	1056019.415



624645.140	1056064.623
624591.588	1056103.623
624428.993	1056208.398
624296.278	1056399.709
624142.996	1056627.886
624052.385	1056738.094
623957.894	1056847.525
623918.312	1056884.778
623943.815	1056915.612
623975.702	1056883.058
624018.194	1056819.417
624073.104	1056761.985
624221.341	1056569.510
624287.311	1056466.287
624381.608	1056324.647
624450.682	1056234.618
624580.292	1056159.723
624645.486	1056111.604
624690.500	1056064.262
624731.246	1055969.576
624798.185	1055832.981
624864.349	1055763.131
624937.303	1055646.326
624983.482	1055451.134
625025.392	1055323.076
625081.854	1055196.182
625156.166	1055081.705
625202.733	1054969.945
625246.583	1054763.888
625297.419	1054659.113
625362.612	1054568.696
625434.402	1054523.294
625453.417	1054446.847
625461.566	1054310.251
625399.089	1054197.327
625390.552	1054130.582
625437.119	1053974.583
625499.984	1053779.392
625548.879	1053633.871
625573.326	1053536.081
625582.445	1053465.843
625600.878	1053395.605
625654.430	1053226.413
625679.653	1053112.325
625754.160	1052958.267
625804.995	1052867.074
625943.531	1052720.001





625994.366	1052560.122
625996.694	1052500.749
625914.815	1052263.259
625821.681	1052182.544
625719.041	1052112.500
625615.624	1052040.128
625568.669	1051953.591
625564.789	1051890.338
625633.087	1051738.997
625645.504	1051572.133
625633.087	1051521.298

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

<b>Evidenční číslo žádosti</b>	0000108768	<b>Ev. číslo správce</b>	0000006264
<b>Důvod žádosti</b>	Existence sítí		
<b>Údaje žadatele</b>			
Název organizace	<b>MDS Projet s.r.o.</b>	IČO	27487938
Příjmení, jméno, titul	Vostrčilová Jana, Ing.		
Ulice, č.p./or.	Försterova 175		
Obec	Vysoké Mýto	PSČ	56601
Telefon		Mobil	774743926
Fax		E-mail	vostrcilova@mdsprojekt.cz
<b>Údaje stavebníka (investora)</b>			
Název organizace		IČO	
Příjmení, jméno, titul			
Ulice, č.p./or.			
Obec		PSČ	
Telefon		Mobil	
Fax		E-mail	
<b>Údaje akce (stavby)</b>			
Název	II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek		
<b>Poznámka</b>			
<b>Doplňkové informace</b>			
Způsob převzetí vyjádření: e-mailem			
<b>Přílohy (názvy souborů příloh)</b>			
<b>Zákres zájmového území</b>			



## Dotčené pozemky:

Dotčená KÚ: KÚ: Albrechtice nad Orlicí (600172), Borohrádek (607614), Nová Ves u Albrechtic (600199), Žďár nad Orlicí (795224)



## Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s žádostí uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovaly a zpracovávaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

2.9.2014 14:52

Vystaveno službou e-UtilityReport

MDS Projet s.r.o.  
Jana Vostrčilová Ing.  
Försterova 175  
56601 Vysoké Mýto

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
0000108768/ 2.9.2014	0000006264	Jelínková / 251 618 458	Praha / 2.9.2014

### Vyjádření k existenci sítí

vydané podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

**Název akce:** II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek

**Důvod žádosti:** Existence sítí

Vážený pane/ Vážená paní,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby (definované polygonem zakresleným v žádosti, která je nedílnou přílohou tohoto vyjádření) se **nenachází** žádné elektrické zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo. Z hlediska rozvojových zájmů společnosti ČEPS, a.s. **bez připomínek**.

Toto vyjádření vydala společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. v zastoupení společnosti ČEPS, a.s. dne 2.9.2014. Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.



Elektronicky podepsal(a) Hrdlička spol.s r.o.  
Datum: 2.9.2014 15:03:09 CEST

V případě dotazů kontaktujte zákaznické centrum společnosti HRDLIČKA, spol. s r.o.:

Jana Jelínková  
Za Lužinami 1084/33  
155 00 Praha 5 – Stodůlky  
tel.: +420 251 618 458  
e-mail: [info@mawis.eu](mailto:info@mawis.eu)



Příloha: Žádost o vyjádření č. 0000108768

*Společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. je pověřena společností ČEPS, a.s. k vydávání vyjádření k existenci sítí jejím jménem v oblastech, které jsou mimo zájmové území ČEPS, a.s. mandátní smlouvou číslo 1800002353 ze dne 9.12.2011 a plnou moci číslo 54545 ze dne 01.01.2012. Tato vyjádření mají platnost originálu a jsou v elektronické formě opatřena elektronickou značkou vydavatele.*

*Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek [www.ceps.cz](http://www.ceps.cz) (Pro partnery > Žádost o vyjádření k existenci sítí).*