


ROZVADĚČ R1 PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA 30 MINUT

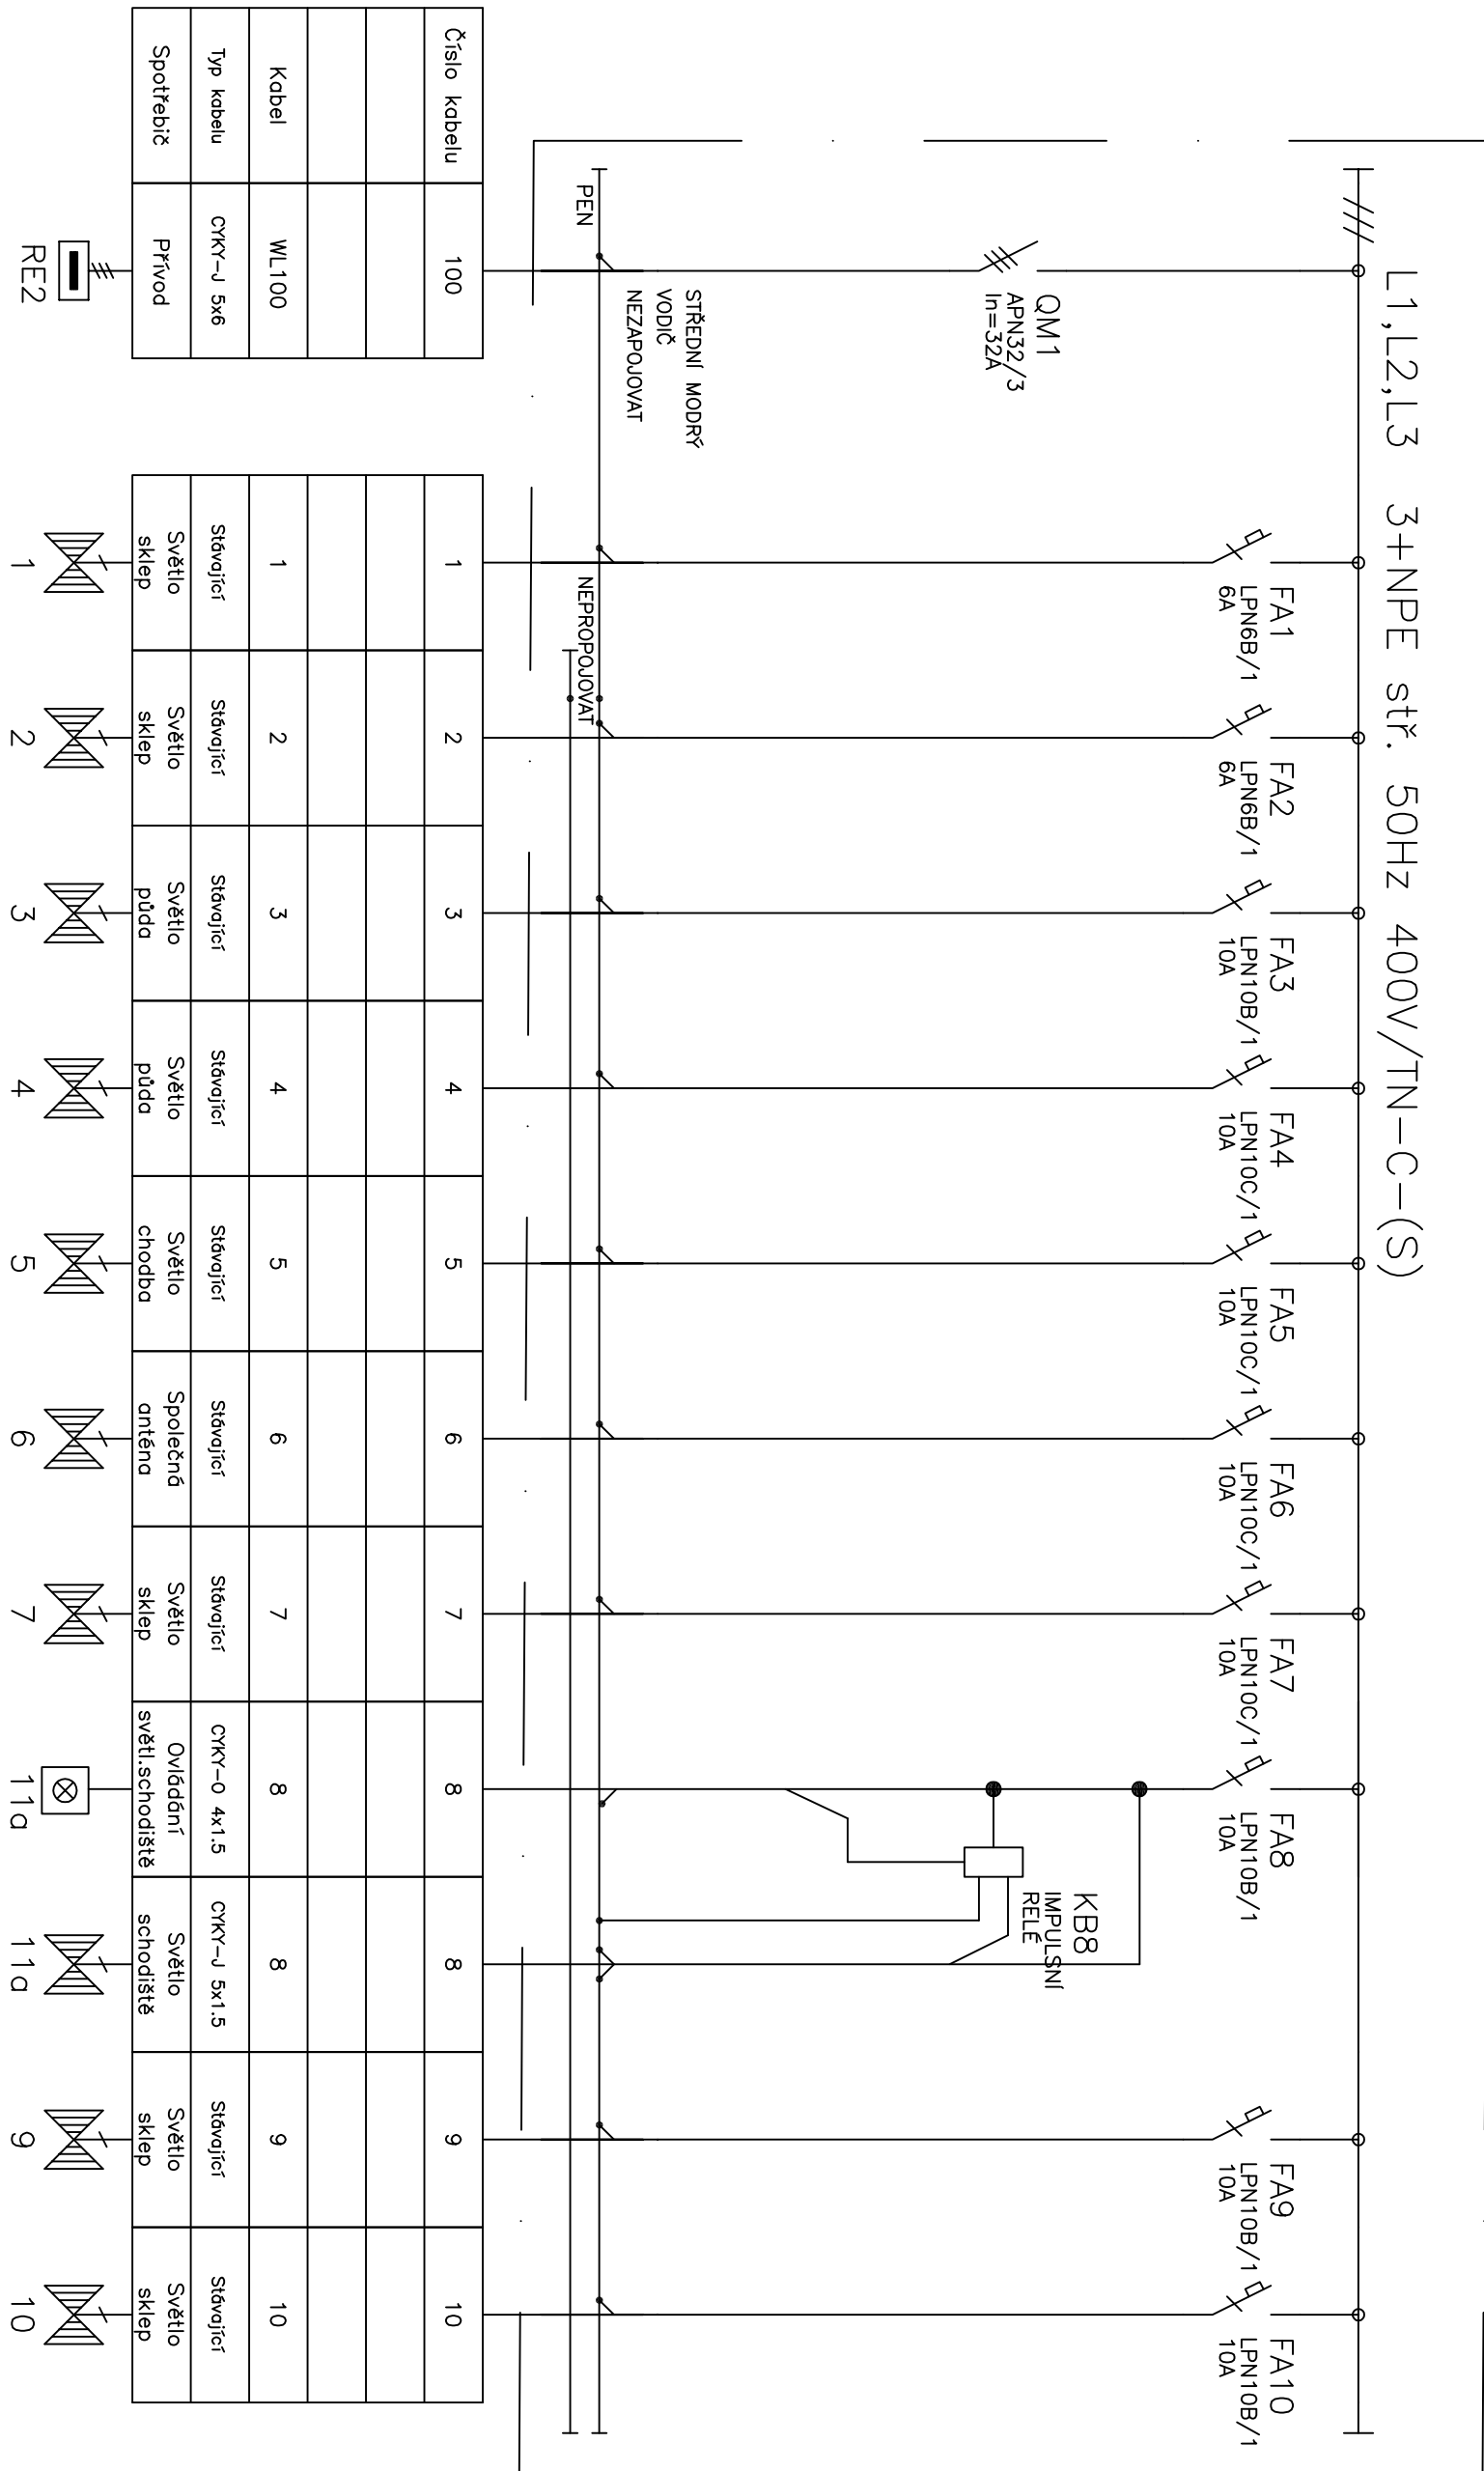

ROZVADĚČ R1

PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA 30 MINUT
TYP PROVEDENÍ: PŘÍSTROJOVÝ ROZVADEČ

VÝKON:	P _p = 4 kW
ZKRATOVÝ PROUD:	MIN. 10 kA
KRYTÍ:	IP 30/20
ROZMĚRY:	ŠÍŘKA MAX


PROVEDENÍ: OSAZENÝ DO STÁVAJÍCÍ UPRAVENÉ NIKYT
OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNNÝ

PRÍVOD:	VRCHEM
VÝVODY:	VRCHEM
ÚPRAVA:	POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN.30MIN.

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

3+PEN STR. 50Hz,400V/TN-C
3+NPE STR. 50Hz,400V/TN-S

OCHRANA PŘED NDN: ZÁKLADNÍ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PORUCHY OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



PLANN		ING		ART s.r.o.	
PROJEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI V INVESTIČNÍ VÝSTAVĚ					
Jana Koudylova č.p. 660/2, 500 03 HODKOVÉ KALÁŠOVÉ 3 Tel.: +420481110036, 534, mail: ing@planning-art.cz					
NAHRNUL	VÝPRACOVANÁ	ARCHIVNÍ	VEDOUČÍ		
Ing Pavel ŠANDERA	Ing Pavel ŠANDERA		Ing Bohuslav ŘÍČÁK		
MÍSTO STAVBY		Velké náměstí č.p.139+140, 500 03 Hodkové Kaláše			
INVESTOR		Křivoleňský kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hodkové Kaláše			
STAVBA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍMU-ZMĚNA VYUŽITÍ BÝTÍ NA KANCELÁŘE II. - DROBNÉ ODCHYLKY PROTI PŮVODNÍ SPOLÁNĚ PD PRACOVNÍ V 04/2014 OBJEKT ZMĚNA VYUŽITÍ BÝTÍ NA KANCELÁŘE-DROBNÉ ODCHYLKY					
OBSAH VÝKRESU		OBSAH VÝKRESU:			
ROZVADĚČ R1		1715-EL.07-SAN			

Tento výkres je duševním majetkem zpracovatele. Použit může být jen se souhlasem nebo podle příkazů daných touto firmou. Zneužití bude stíháno soudně.

Tento výkres je duševním majetkem

Použit může být jen se souhlasem nebo podle příkazů daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

INŠTITÚT KrištofHrodecký kraj, Hradovské námestí 1263, 300 03 Hrodke Krištof
STAVEBA GALERIE MODERNÉHO UMEŇANIA – ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE
II. – DROBNÉ ODCHYLKY PROTI PŮVODNÍMU SCHVÁLENÉ MU V 04/2014
OBLAST ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE – DROBNÉ ODCHYLKY

OBŠAH VÝKRESU

ROZVADEČ R1

PLANN **ING** **ART**
 S.r.l.
 PROIEZIONE A MENSURA GROSSI V. INVESTIZIONI STRUTTURE
 SOSTENIBILI
 Via Sostanigola 4/A, 55002 - 590103 PRATO EC ITALIA 0573 3
 Tel. +390541110556, 8344.matt. info@planning-art.it
STUDIO DPS
 12/2015
 DATA: 17/2015
 ZAC. CASSO: 17/2015
 MENTRO: 1 : 50
 CASSO VINCISIL
 1715-S-EL.07-SAN