



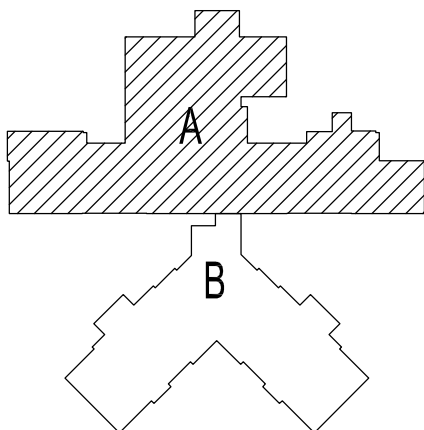

A STÁVAJÍCÍ BUDOVY DD ČERNOŽICE
- REKONSTRUOVANÝ OBJEKT

B STÁVAJÍCÍ BUDOVA DD ČERNOŽICE
- BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV



±0,000 = 255,05 m n. m. B.p.v.

generální projektant

Group 99 s.r.o.

Tomešova 10a
602 00 Brno

projektant části



Ateliér 99

Purkyňova 99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Barbora Hejtmánková

HIP Ing. Dagmar Pilařová

kontroloval Ing. Dagmar Pilařová

stavebník Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

místo stavby Revoluční 84, 503 04 Černožice

vypracoval Václav Perný

kreslil Václav Perný

zodp. projektant Václav Perný

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO UBYTOVACÍHO OBJEKTU "A" DOMOVA DŮCHODCŮ ČERNOŽICE

název stavby

objekt


část

S0.01 - ubytovací objekt "A"

D.1.4.7 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

název dokumentu

SCHÉMA ROZVADĚČ - R-KUCH-2

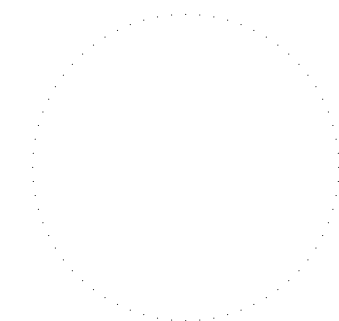

dokument 15-21

datum 12/2015

formát 4 x A4

stupeň DPS

revize 00

měřítko -

číslo přílohy

216


ROZVADĚČ „R-KUCH-2“

Typ:	Dle realizace, skříňový rozvaděč s dveřmi z ocelového plechu
Počet polí:	1ks
Sestávající se:	Viz výkres. dokumentace
Výrobce, standard:	Dle realizace
Napěťová soustava:	3 N PE stř., 50 Hz, 400 V, TN – S
Ochrana před úrazem el. proudů:	u NN zařízení <u>automatickým odpojením od zdroje čl. 411</u> základní ochrana izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty ochrana při poruše je zajištěna ochranným uzemněním a pospojováním a autom. odpojením při poruše. <u>Doplňková ochrana:</u> doplňující ochranné pospojování, proudovými chrániči
Krytí:	IP 55/20
Barva:	dle realizace
Prostředí:	El. rozvodna NN 0,4kV, vnitřní prostředí chráněné před atmosf. vlivy s regulací teploty +5 – +40°C
Přívody a vývody:	přívody a vývody horem,
Vývodky:	dle kabelů ve výkresové dokumentaci
Zkratový proud:	$I_k < 10\text{kA}$,
Výkon P_i/P_p :	37/20kW
Přípojnice:	
Výbava:	Dle výkresové dokumentace
Nápisy:	Dle výkresové dokumentace a norem
Rozměry :	800 /š/2000+100 /v/ x 400/hl/ mm

Celkem vyrobit 1ks rozvaděče

Označit: R-KUCH-2

Číslování přístrojů v rozvaděčích bude v souladu s č. daného rozvaděče
Obsazenost vývodů bude v souladu s "Tabulkou rozvaděčů a kabelů"

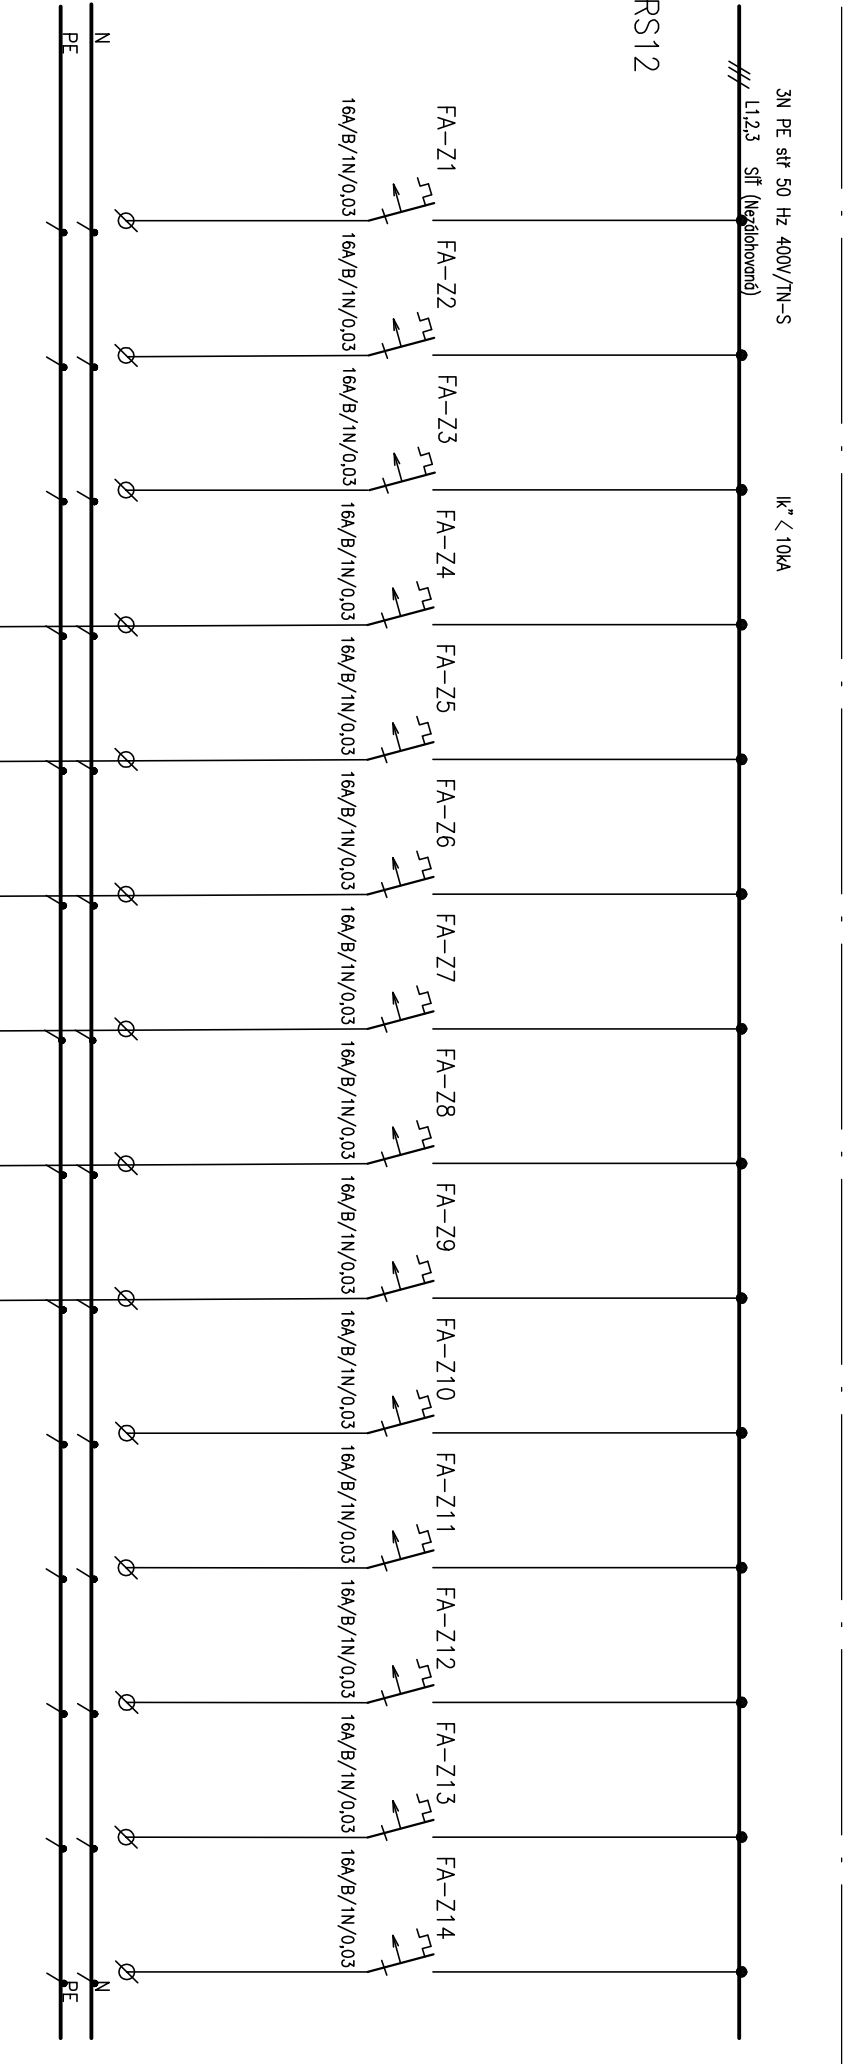

Č.vývodu :		REZERVA		REZERVA		REZERVA		REZERVA		REZERVA		REZERVA		REZERVA		REZERVA		REZERVA	
Název rozf. :		1.1/GASTRO		1.2/GASTRO		1.3/GASTRO		2.1/GASTRO		2.2/GASTRO		3.1/GASTRO		3.2/GASTRO		8/GASTRO		19/GASTRO	
Označení :		Zásuvky		Zásuvky		Zásuvky		Zásuvky		Zásuvky		Zásuvky		Zásuvky		Zásuvky		Zásuvky	
Typ kabelu :		Vodní lizeň pojízdná		Vodní lizeň pojízdná		Vodní lizeň pojízdná		Zásobník tálře		Zásobník tálře		Zásobník misky		Zásobník misky		Zmkřovač-konektant		Zmkřovač-mýčka	
Pi [kW] :		CNY 3(0)x2,5		CNY 3(0)x2,5		CNY 3(0)x2,5		CNY 3(0)x2,5		CNY 3(0)x2,5		CNY 3(0)x2,5		CNY 3(0)x2,5		CNY 3(0)x2,5		CNY 3(0)x2,5	
In[A] :		WL- 1.1/GASTRO		WL-1.2/GASTRO		WL- 1.3/GASTRO		WL- 2.1/GASTRO		WL- 2.2/GASTRO		WL- 3.1/GASTRO		WL- 3.2/GASTRO		WL- 8/GASTRO		WL- 19/GASTRO	
Sekce :		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
Název míst.:																			
Podlaží :		1.NP		1.NP		1.NP		1.NP		1.NP		1.NP		1.NP		1.NP		1.NP	

