



CYKY 4Jx10 – uložení pod zateplením, nad vraty garáží  
napojit do stáv RH, RH doplnit jističem B25/3

## SCHEMA PROPOJENÍ

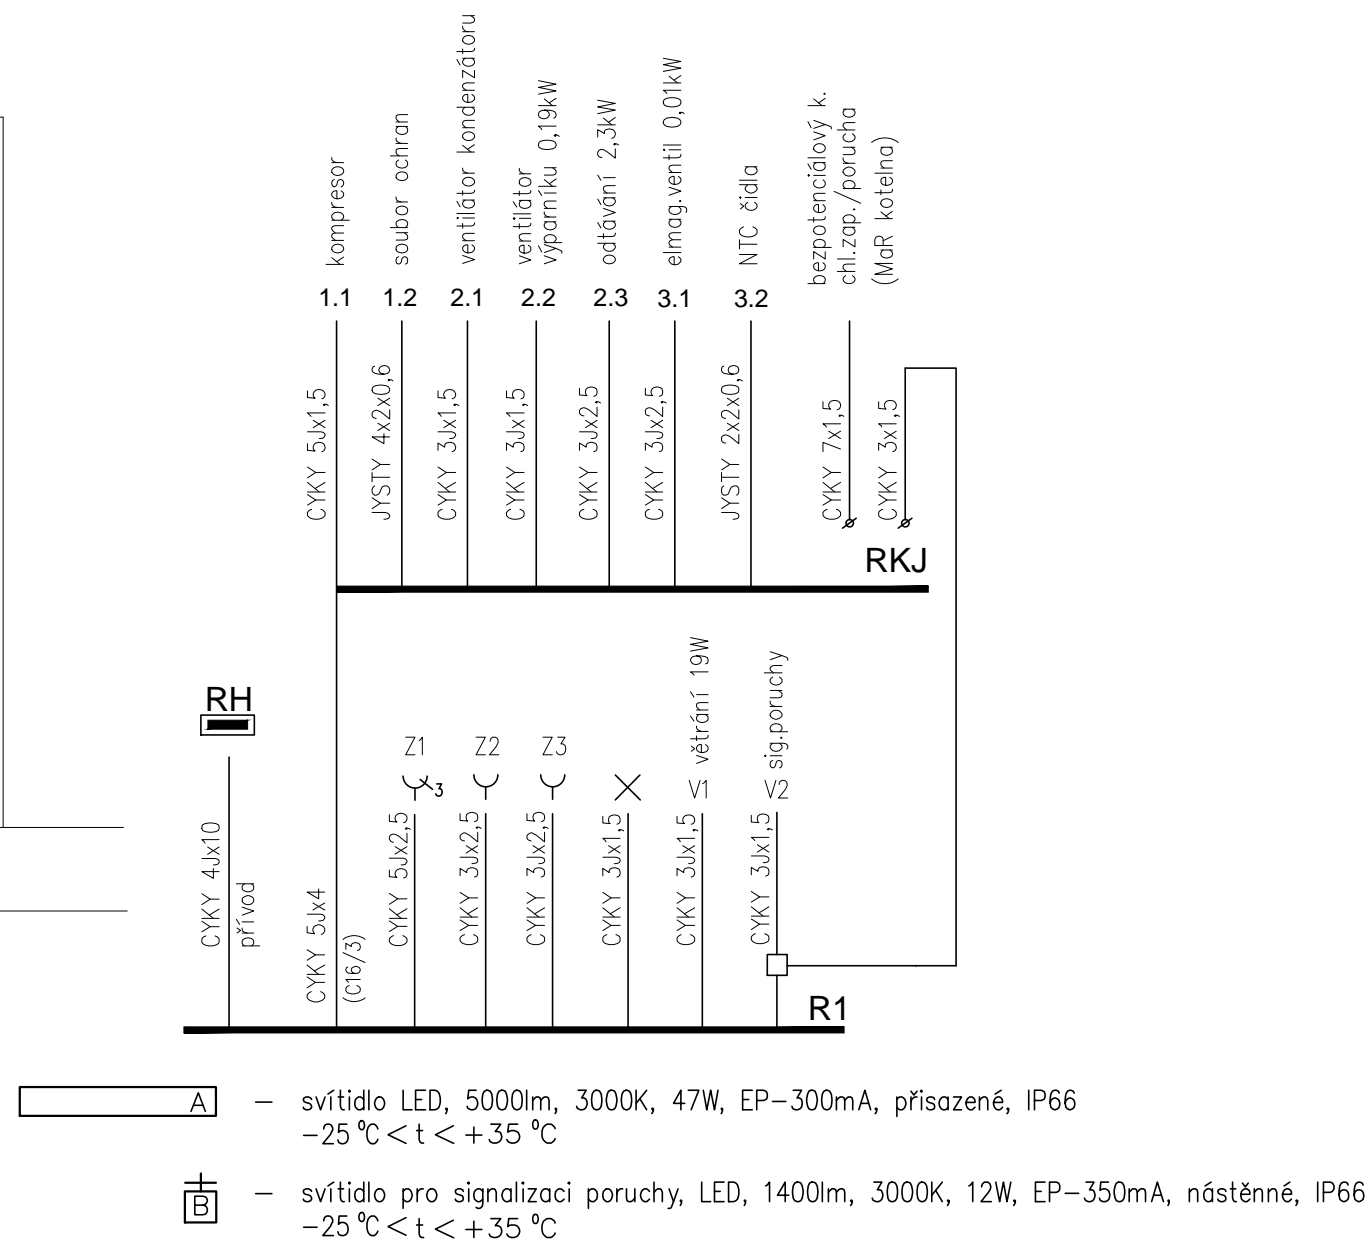

PROFESE	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		 SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 spe.chrpa@hsc.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Josef Chrpa		
VYPRACOVAL	Ing. Josef Chrpa		
z.č.SPE 13/2015			

VEDOUcí PROJEKTANT :		ING.ARCH. PETR KAPITOLA		ING.ARCH. PETR KAPITOLA AUTORIZOVANý ARCHITEKT POUCHOVSKá 1240/113 HRADEC KRáLOVé 3 ČKA 01 069					
AUTOR NÁVRHU :		ING.ARCH. PETR KAPITOLA							
KATASTRáLNí ÚZEMí : JIČín									
INVESTOR :	OBLASTNí NEMOCNICE JIČín A.S. „BOLZANOVA 512, 506 43 JIČín								
OBLASTNí NEMOCNICE JIČín, BUDOVA DZS, PŘEMíSTĚNí SKLADU NEMOCNíČNíHO ODPADU, STAVEBNí ÚPRAVY A ZMĚNA UŽívÁNí									
						ČíSLO ZAKázKY		1/2015	
						DRUH PROJEKTU		DSP, DRS, DZS	
						DATUM		ÚNOR 2015	
		MĚŘíTKO		1 : 50					
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1.NP NOVý STAV				ČíSLO VÝKRESU D.1.4.3.EL3					