



VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM "A"
MĚŘÍTKO 1:25

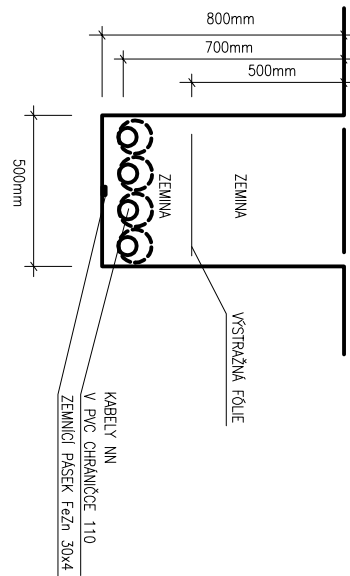

ŘEZ PROTAKEM "B"
MĚŘÍTKO 1:25

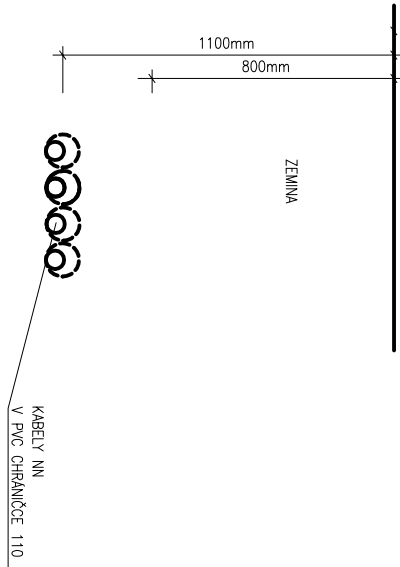

LEGENDA:
PS1 – STAVAJÍCÍ POLISTKOVÁ SKŘÍŇ PRO NÁPAJENÍ SPOTŘEBY KUCHYNĚ – BEZE ZMĚNY
PS2 – VNĚŠNÍKA POLISTKOVÁ SKŘÍŇ TYP SR602, VE VÝKLEPU VE STĚNĚ
PRO PŘÍPOJENÍ (PROPOJENÍ) 4KANKY 3x240+120 OD R–TRAFU
3KANKY 3x240+120 K RH–MDO
1KANKY 3x185+95 K ATS (R–DA)
PS3 – STAVAJÍCÍ POLISTKOVÁ SKŘÍŇ PRO NÁPAJENÍ ROZVADOČE R–DO (JŠTĚNÍ 2KANKY 3x185+95)
TRAFOSTANICE – STAVAJÍCÍ TRANSFORMÁTOR VYHĚNĚN ZA NOVÝ O VÝKONU 400KVA
R–TRAFU – NOVÝ (PŘEZBOJENÝ) ELEKTROMOTOVÝ ROZVADOČ U TRAFOSTANICE, NEŘÍMĚ MĚŘENÍ 650/5 0,5S
A... – VÝKOP KABELOVÉ RHU O ROZMĚRU 350x800mm (3xH), KABEL ULOŽEN V OCHRANICE O PRŮMĚRU 63mm A ZAKRYT VÝSTRAŽNOU PVC FOULI
B... – PŘÍKUP POD ASFALTOVÝM POVRCHEM V HLUBCE 1200mm, STÁROVACÍ A CÍLOVÁ JAMA O ROZMĚRU 1,5x1x2m (DxŠxH)

PS1 – STAVAJÍCÍ POLISTKOVÁ SKŘÍŇ PRO NÁPAJENÍ SPOTŘEBY KUCHYNĚ – BEZE ZMĚNY
PS2 – VNĚŠNÍKA POLISTKOVÁ SKŘÍŇ TYP SR602, VE VÝKLEPU VE STĚNĚ
PRO PŘÍPOJENÍ (PROPOJENÍ) 4KANKY 3x240+120 OD R–TRAFU
3KANKY 3x240+120 K RH–MDO
1KANKY 3x185+95 K ATS (R–DA)
PS3 – STAVAJÍCÍ POLISTKOVÁ SKŘÍŇ PRO NÁPAJENÍ ROZVADOČE R–DO (JŠTĚNÍ 2KANKY 3x185+95)
TRAFOSTANICE – STAVAJÍCÍ TRANSFORMÁTOR VYHĚNĚN ZA NOVÝ O VÝKONU 400KVA
R–TRAFU – NOVÝ (PŘEZBOJENÝ) ELEKTROMOTOVÝ ROZVADOČ U TRAFOSTANICE, NEŘÍMĚ MĚŘENÍ 650/5 0,5S
A... – VÝKOP KABELOVÉ RHU O ROZMĚRU 350x800mm (3xH), KABEL ULOŽEN V OCHRANICE O PRŮMĚRU 63mm A ZAKRYT VÝSTRAŽNOU PVC FOULI
B... – PŘÍKUP POD ASFALTOVÝM POVRCHEM V HLUBCE 1200mm, STÁROVACÍ A CÍLOVÁ JAMA O ROZMĚRU 1,5x1x2m (DxŠxH)

STAVAJÍCÍ VEDENÍ
NOVÁ VEDENÍ
RUSENÁ VEDENÍ (NOVĚ NEVYUŽÍVANÁ)
REZERVNÍ KABEL 2KANKY 3x240+120 V M.Č. 077 A U DIESELAGREGATU PONECHAT S DOSTATEČNOU REZERVOU (REZERVA PRO PŘÍPAD VÝMĚNY DÁ)

REZERVNÍ KABEL 2KANKY 3x240+120 V M.Č. 077 A U DIESELAGREGATU PONECHAT S DOSTATEČNOU REZERVOU (REZERVA PRO PŘÍPAD VÝMĚNY DÁ)

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN–C–S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 33 2000–5–51ed.3	HLAVNÍ ING. PROJEKTU LIBOR KUBAL, DIS	ZODP. PROJEKTANT VYKLAČKOV, LUDOVÍK	VYPRACOVAL KABEL VÝMĚN	MĚŘÍTKO : 1:500 FORMÁT : 6x44 DATUM : 09/2016	INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PUKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD	AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP NIP, DIOP	1:5 – ELEKTRO ZPRACOVATEL : ELIŠKA HROVÁ, spol. s r.o. Husovo 207 549 31 HRONOV 491 482 162 karel.hrova@elism.cz 16 – P – 33	EV. Č. AKCE 1492 07 16	ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 5. 3
--	--	--	---------------------------	---	---	--	---	---------------------------	--------------------------------