




ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ POD KOMUNIKACÍ

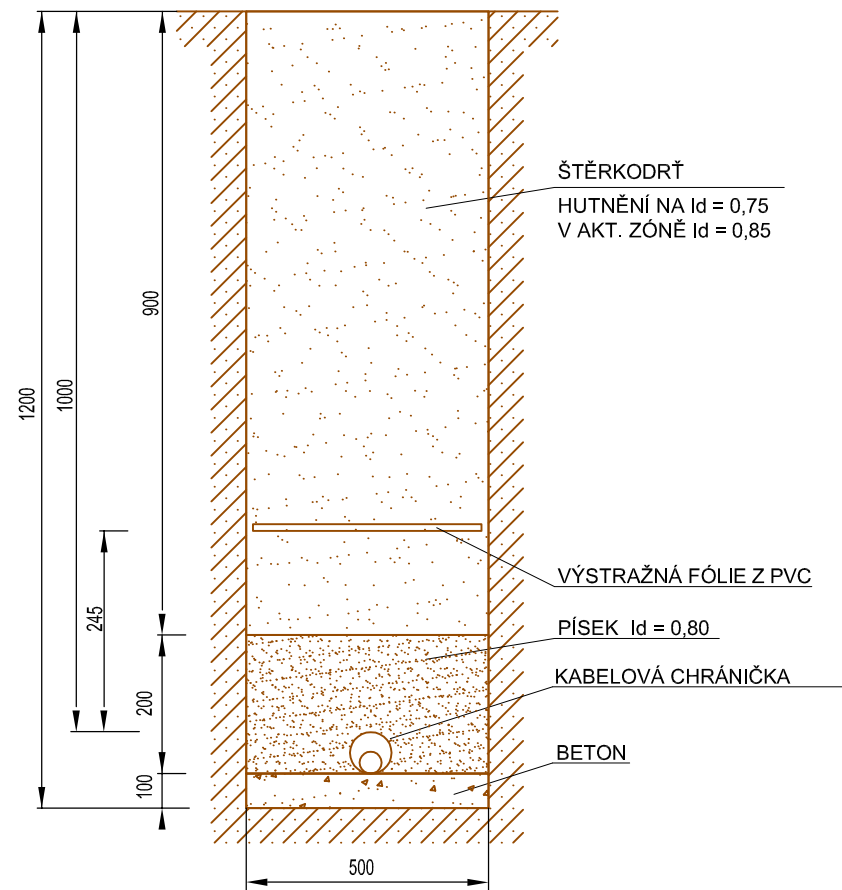

ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU

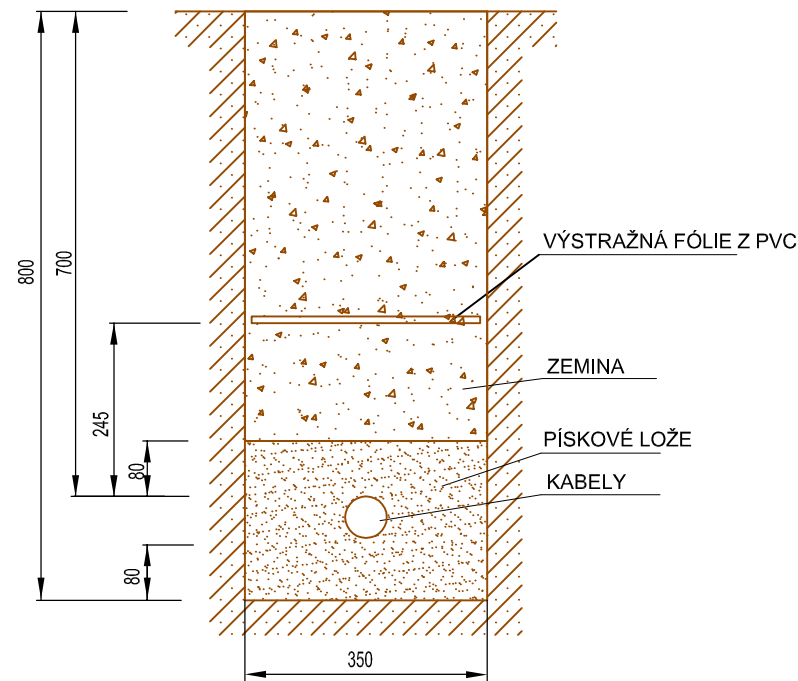

ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ V CHODNÍKU

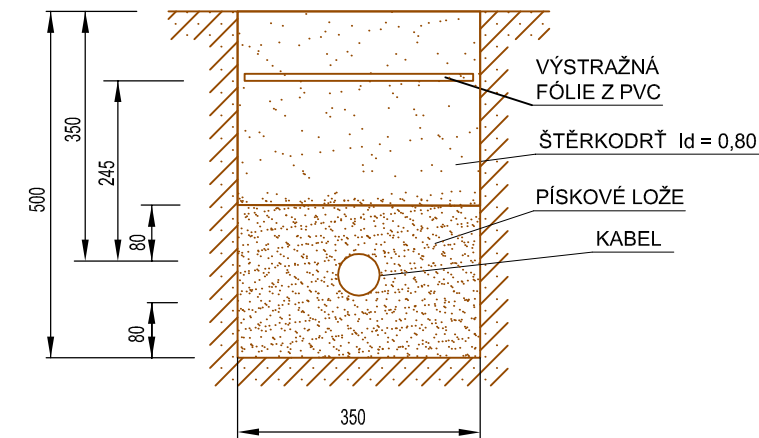

Výpis z ČSN 33 20 00 - 5 -52 ed.2
Nejmenší dovolené krytí kabelů

Silové kabely	Nejmenší krytí		
	chodník	vozovka	volný terén
1 kV	35	100	35 (70)
10 kV	50	100	70
35 kV	100	100	100

ULOŽENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ V ZEMI
DLE ČSN 73 60 05 - 06, ČSN 33 20 00 - 5 - 52 ed.2

Výpis z ČSN 73 60 05

Nejmenší dovolené vzdálenosti kabelů při souběhu podzemních sítí [m]






Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovod	Stoky, kanalizace	Teplovod	Plynovod	
					do 0,005 MPa	do 0,3 MPa
1 kV	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6
10 kV	0,8	0,4	0,5	0,7	0,4	0,6
35 kV	0,8	0,4	0,5	1,0	0,4	0,6

Nejmenší dovolené vzdálenosti kabelů při křížení podzemních sítí [m]

Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovod	Stoky, kanalizace	Teplovod	Plynovod	
					do 0,005 MPa	do 0,3 MPa
1 kV	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1
10 kV	0,8	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2
35 kV	0,8	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2

Napěťová soustava dle ČSN EN 61 293 :
vedení NN - 1 kV : 3 x 230/400V, TN - C, 3 + PEN, 50 Hz, AC
Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 33 00 00 - 1:
živých částí NN 1 kV : izolací čl. 412.1, krytím čl. 412.2.2
neživých částí NN 1 kV: automatickým odpojením od zdroje při poruše čl. 411 / sítě TN
Určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000 - 2
Typ prostoru VI - prostor nebezpečný variabilní vnější vlivy:
AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AS1, AT1, AU1
Veškeré stávající zařízení v zemi - inženýrské sítě musí být před zahájením
výkopových prací vytyčena svými majiteli. Kabelové vedení NN 1 kV musí být
uloženo v souladu s ČSN 33 20 00 - 5 - 52 ed.2, 5-54 ed.3, ČSN 73 60 05, ČSN 73 60 06,
ČSN EN 50 110 ed.3, vyhlášky čis. 48 / 1982 ČUBP, vč. výchozí revize dle ČSN 33 15 00,
ČSN 33 20 00 - 6, 5-54 ed.3, 4-41 ed.2, PNE 33 00 00 - 3

SO 401

Zpracoval:	Kubiřková		<div> spol. s r.o.</div> <div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div> <div>Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div> <div>tel.: 465 420 911</div> <div>e-mail: info@optima-vm.cz</div>	
Zodp. projektant:	ING. ALEŠ SLOUP			
Hlavní projektant:	ING. BOHUSLAV SHEJBAL			
Technická kontrola:	ING. ZBYNĚK NEUDERT			
Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Okres: NÁCHOD	Obec: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ		
Investor: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ			Stupeň:	PDPS
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVKY III/30821 SPY - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (KRČÍN)			Zak. č.:	4050 – 15 – 4
			Arch. č.:	3377
			Datum:	05/2016
			Formát:	
Objekt: SO 401 ROZŠÍŘENÍ VEŘEJUNÉHO OSVĚTLENÍ			Měř.:	Číslo příl. výkresu:
Obsah: ULOŽENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ V ZEMI			Kóty: M	B-4.3