


KOORDINAČNÍ SITUACE

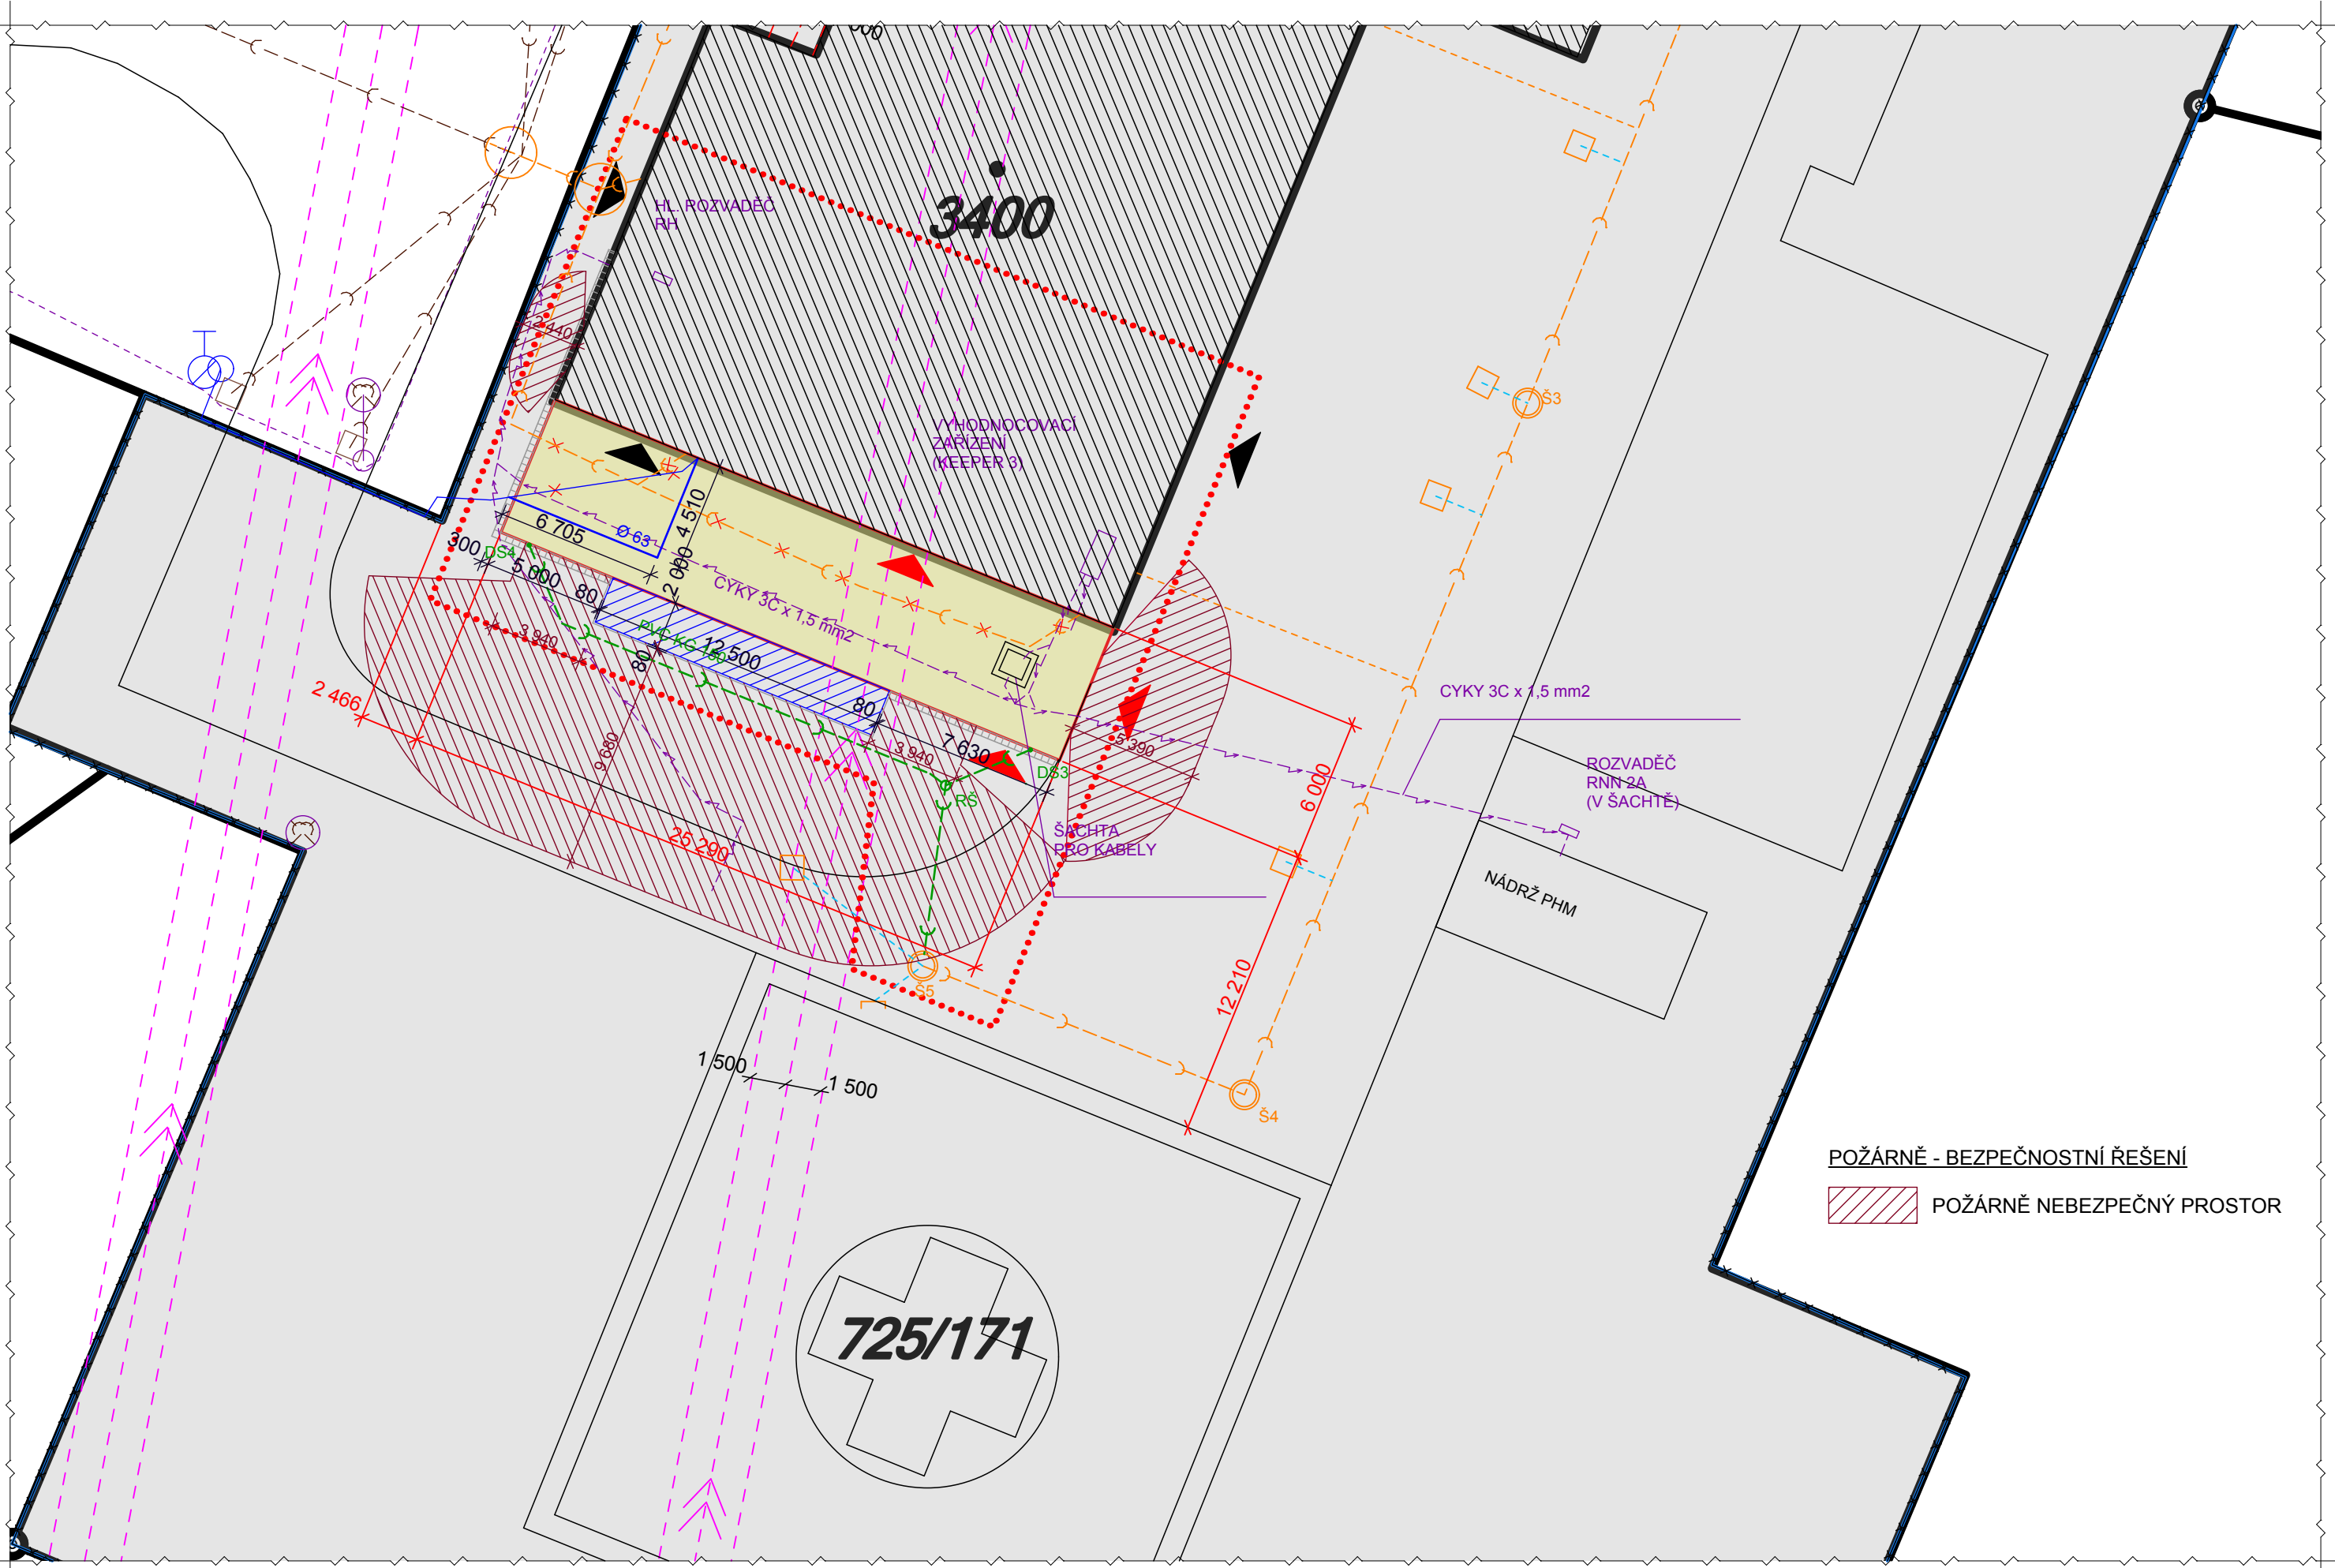


POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

- LEGENDA:
- HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ
 - HRANICE POZEMKŮ V MAJETKU INVESTORA
 - STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
 - ▲ STÁVAJÍCÍ VSTUPY A VJEZDY DO OBJEKTU
 - STÁVAJÍCÍ BUDOVY V AREÁLU
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV V MAJETKU ČEZ DISTRIBUCE a.s.
 - OCHRANNÉ PÁSMO PODZEM. VEDENÍ VN DO 35 kV
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ KABELŮ NN
 - STÁVAJÍCÍ RADIOVÉ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
 - OCHRANNÉ PÁSMO SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD V MAJETKU VAK
 - STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V MAJETKU FAKULTNÍ NEMOCNICE
 - RUŠENÁ TRASA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
 - STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ HYDRANT
 - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MAJETKU VAK
 - RUŠENÁ TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MAJETKU FAKULTNÍ NEMOCNICE
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

- NAVRŽENÉ OBJEKTY
- NAVRŽENÝ OBJEKT VÝCVIKOVÉHO POLYGONU ZZS
 - ▲ NAVRŽENÉ VSTUPY A VJEZDY
 - NAVRŽENÁ PLOCHA PRO VENKOVNÍ TRENAŽÉR LZS
 - NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - VO ○ NAVRŽENÝ VSAKOVACÍ OBJEKT
 - RŠ • NAVRŽENÁ REVIZNÍ ŠACHTA
 - DS NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ SVODY
 - NAVRŽENÁ PŘELOŽKA TRASY VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

± 0,000 = 229,00 (s. Jadranský)

Hlavní inženýr projektu:	Ing. František Karásek	<div> KONSTRUKT</div> <div>Pražská třída 800, 500 04, Hradec Králové DIČ : CZ 27519911</div>
Zodpovědný projektant:	Ing. Martina Levitnerová	
Vypracovala:	Ing. Martina Levitnerová	
Kraj: Královéhradecký	Městský úřad: Hradec Králové	
Investor: ZZS Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, 50012 Hradec Králové		
Akce: VÝCVIKOVÝ POLYGON ZZS p. č. 725/111 a p. č. st. 3400, k. ú. Nový Hradec Králové		Stupeň PD: DUR + DSP
Obsah: C. SITUAČNÍ VÝKRESY KOORDINAČNÍ SITUACE		Datum: srpen 2016
		Měřítko: 1 : 250
		Formát: 3 x A4
		Č. zakázky: 16-05-9608
		Číslo výkresu: C.3