

DODATEČNÉ INFORMACE č.1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

DOPLNĚNÍ A MONTÁŽ 14 KS KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A OPRAVA MaR, PRO RŮZNÁ PRACOVÍŠTĚ ON NÁCHOD a.s.

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ26000202
Způsob zadání:	zakázka malého rozsahu

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1 ze dne 9.5.2017:

V zadávací dokumentaci chybí podrobnější podklady, jako například projektová dokumentace, případně schéma původního zapojení a přesné požadavky pro zmiňované MaR.

Odpověď na dotaz č.1

Upřesnění požadavků:


- 1) Nastavení hodnot u MaR v místě přímo pracovníkem údržby.
- 2) Příprava na dálkový dispečink
- 3) Projektová dokumentace a foto stávajícího systému v příloze této dodatečné informace.

Zadavatel upravuje termín pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek:


Zadavatel z důvodů úpravy zadávacích podmínek prodlužuje termín pro podání nabídek do 23.5. 2017 do 10:00 hod.

Otevírání obálek se tak uskuteční 23. 5. 2016 v 10:05 hodin v sídle zadavatele, v budově G.

V Náchodě dne 10.5.2017

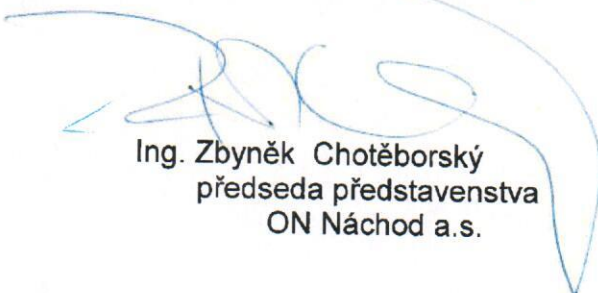

Ing. Zbyněk Chotěborský
předseda představenstva
ON Náchod a.s.

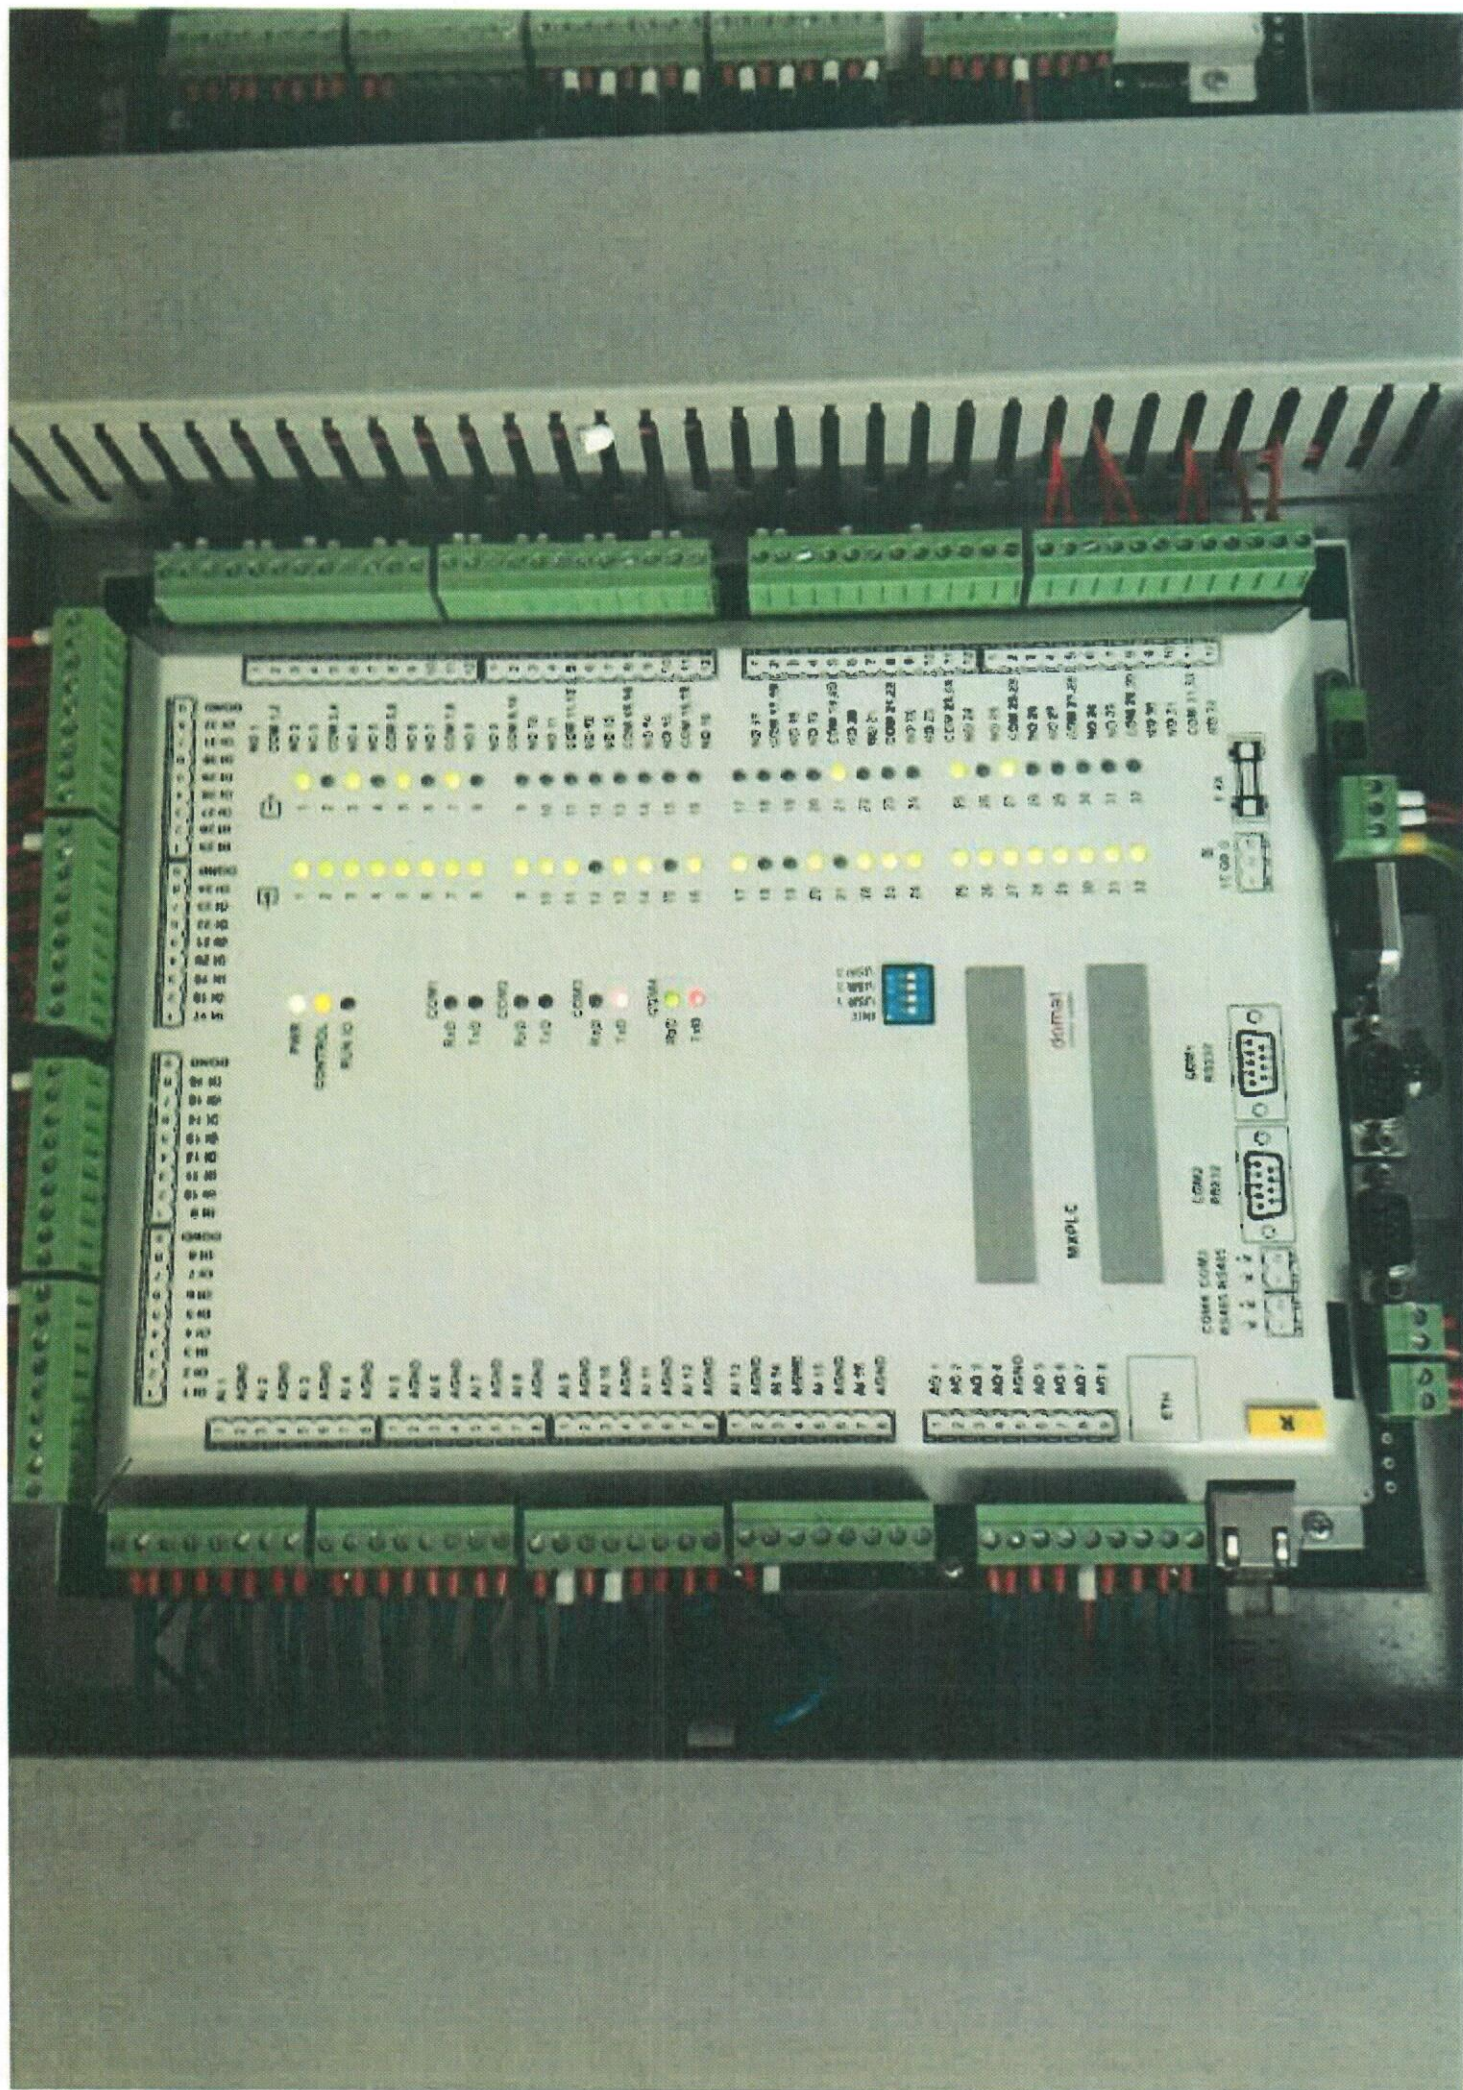




Návod na obsluhu MaR Nemocnice Náchod

Pro ovládání je v MaR terminál HT101. Jedná se o 4-řádkový textový terminál. Slouží pro ovládání VZT1, 2, 3 a 4.

Vždy na konci položky „Poruchy“ u daného zařízení je možnost provést reset poruch všech zařízení.

Aktuální editovaná položka leží vždy červenými pruhy vedle displeje – je to vždy druhý řádek od vrchu displeje.

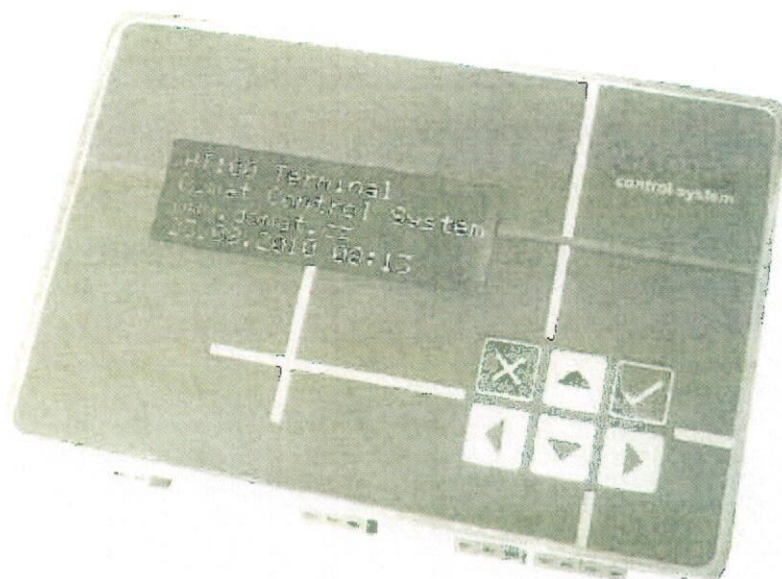


Úvodní obrazovka terminálu :

.....	
Nemocnice Náchod	
16.10.15 18:47	
UT	>

Pomocí šipek „nahoru“ a „dolu“ se pohybujeme v menu, vybranou položku potvrdíme klávesou „enter“ a k opuštění obrazovky používáme klávesu „X“.

zadavatel	vyráběcí :	kontroloval	vedoucí projektu	 KAST spol. s r.o. Hradec Králové
PLATNO	PLATNO	ING. MALE		
investor :				
ONCOB nemocnice Rychnov nad Kněžnou				
akce :	DĚTSKÝ PAVILON - INTERNA - DOSTAVBA			číslo zak.
	RYCHNOV NAD KNĚŽNOU			účet PD
profese	MĚŘENÍ A REGULACE			datum
				formát
				náčrt
část	ROZVADEČ DT2			číslo poř. 10
				č. výk. E4.3

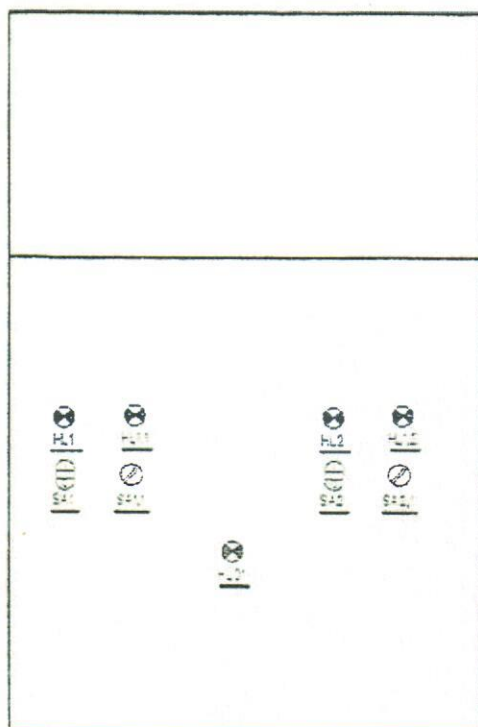

LEGENDA ŠTÍTKU

FLD – PŘÍVOD
 FL1 – CHOD VZD I
 FL1.1 – PORUCHA VZD I
 FL2 – CHOD VZD II
 FL2.2 – PORUCHA VZD II
 SA1 – ZAP-VYP
 SA1.1 – AUT-MAN
 SA2 – ZAP-VYP
 SA2.1 – AUT-MAN

LEGENDA SKŘÍNĚ

1 – M 90801
 2 – M 91401
 3 – M 1R34+1R35

PLASTOVÁ SKŘÍŇ HENSEL
 NÁSTĚNNÁ
 ROZMĚRY 1600x900x240mm
 KRYTÍ IP65/IP00
 PŘÍVODY A VÝVODY HOŘEM
 VÝKONY $P_i = P_v = 4,7 \text{ kW}$
 ZKRAT. PROUD $I_{ks} < 4 \text{ kA}$

POZNÁMKA

1. ROZVOD 24 VAC VE SKŘÍŇI PROSTOROVĚ ODDĚLIT
 2. VYZNAČENÉ SPOJE PROVÉST STÍNĚNÝM VODIČEM MK 1X0,75


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1+PE+N, 230V/50Hz TN-C-S
 OVL. NAPĚTÍ: 1+PE+N, 220V/50Hz
 24VAC
 OCHRANA PŘED INDUKČNÍM SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 NÍZKÝM NAPĚTÍM SEL

Stavba:	DĚTSKÝ PÁNEON RYCHNOV NAD K.		
Návrh:	Reviz:	Str. 2	
BLAŽEK	DT2		

VZD 3

PŘÍVODNÍ A ODTAHOVÁ KLAPKA

OTÁČKY VENTILÁTORŮ I+II

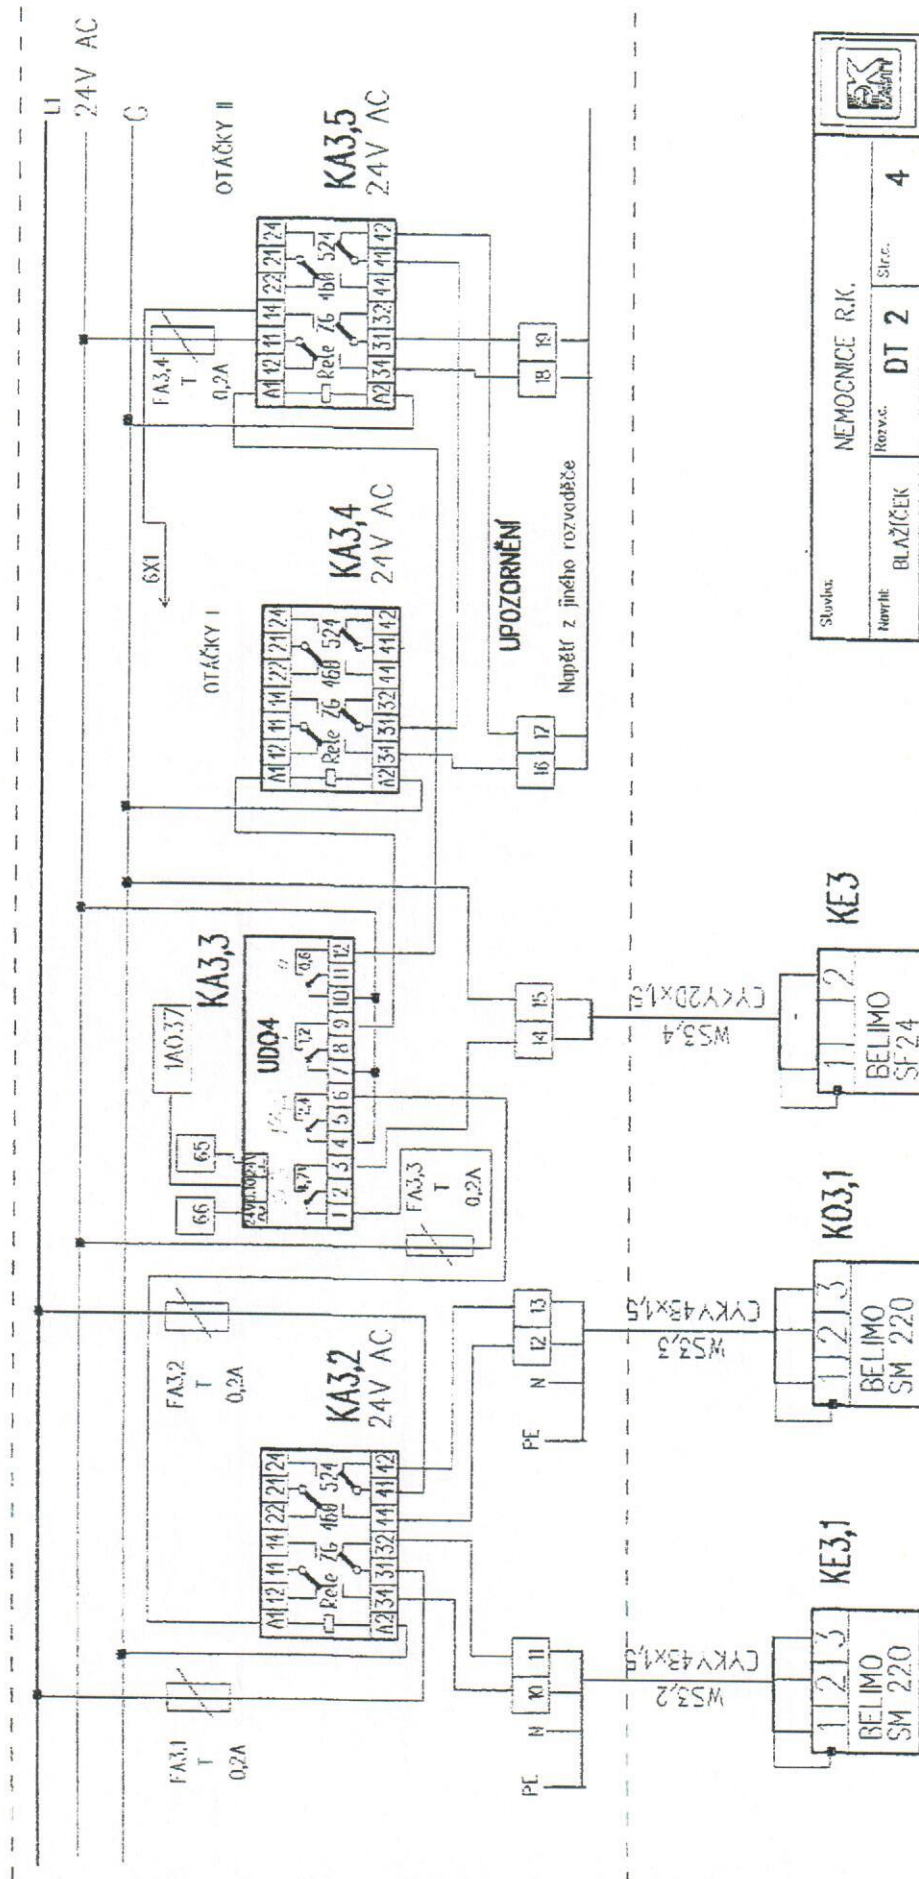


Stavba:	NEMOCNICE R.K.		
Revizit:	BLAŽ/ČEK	Revizit:	DT 2
Str. č.:	4		

VZD 3

OVLADÁNÍ SRV3,2


OVLADÁNÍ SRV3,1

ZAPNUTÍ ZE SILNOPROUDU

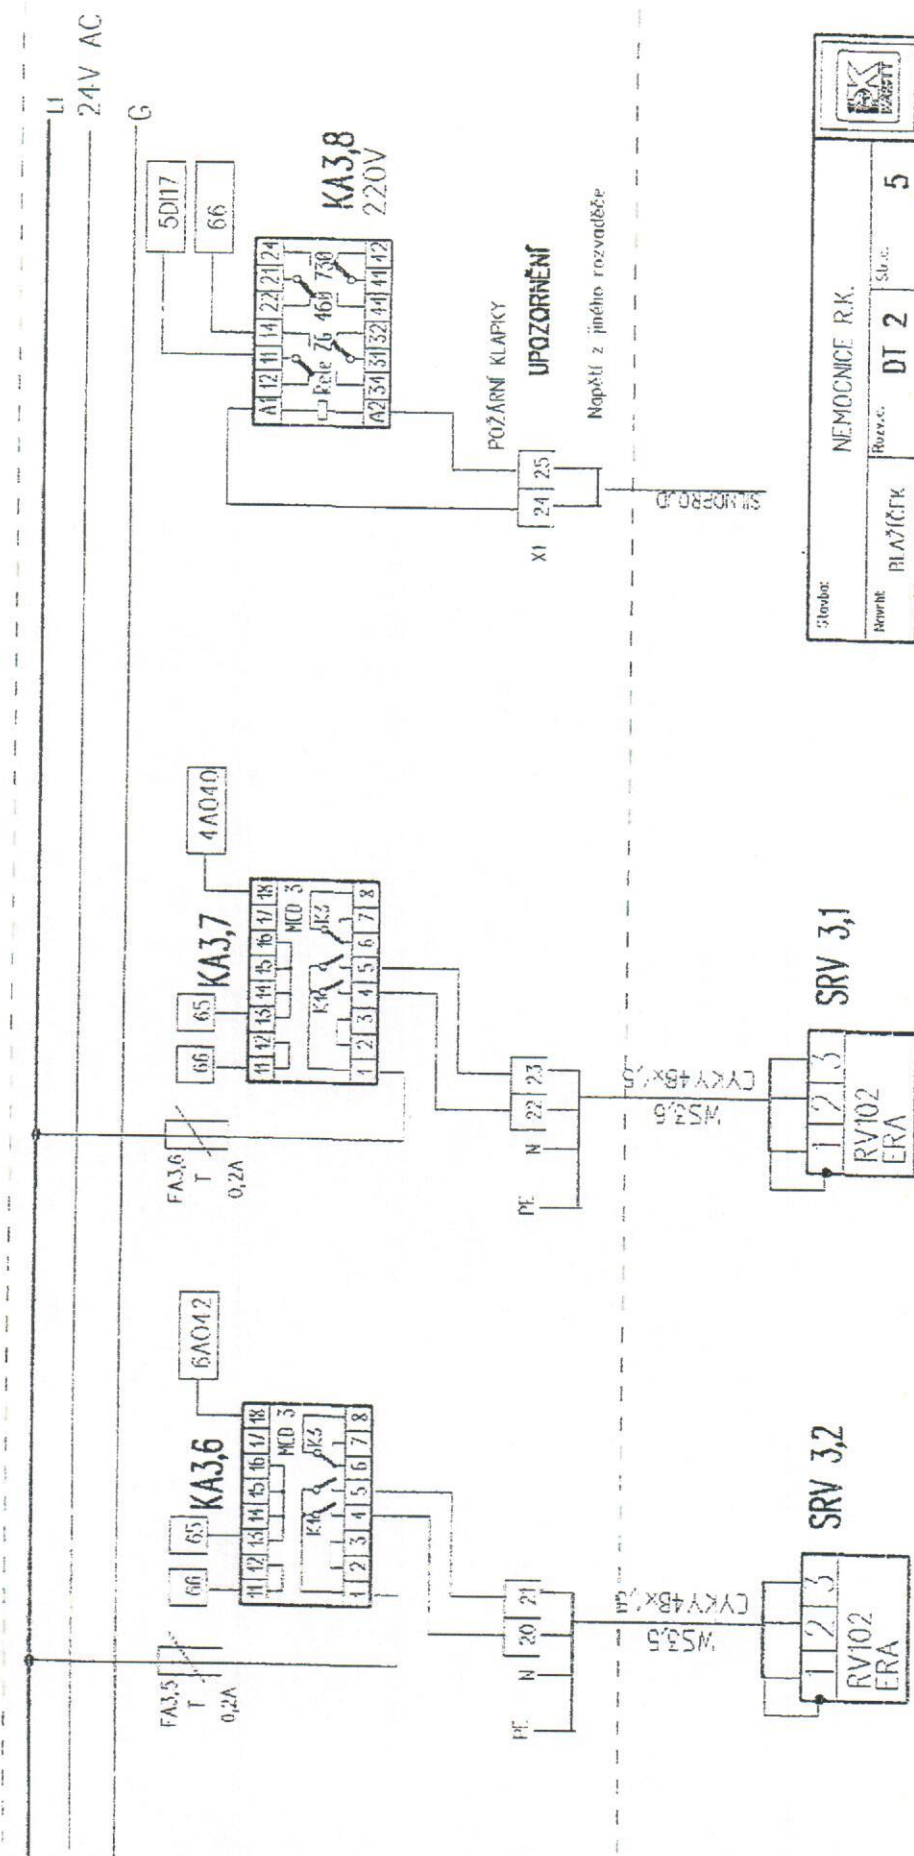


NEMOCNICE R.K.		5	
Kód	PLAČÍTK	DI 2	Služ.

VZD 3		
PORUCHA ČERPADLA	KLAPKA REKUPERÁTORU KE3,2	VLHČENÍ

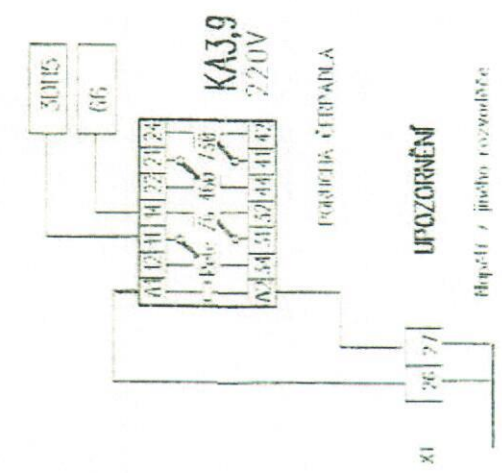

UPOZORNĚNÍ
 Přepnutí z jiného rozvodnice

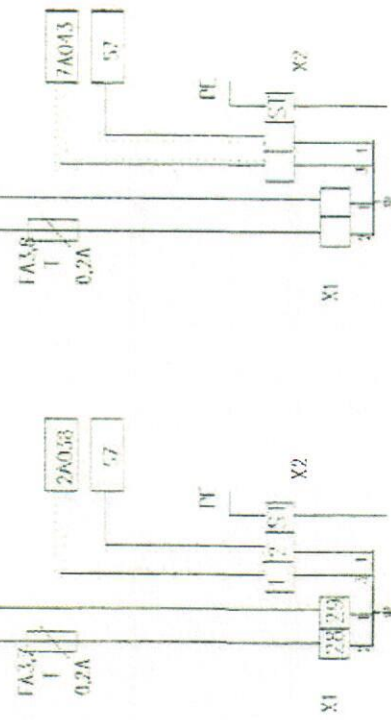


NEMOČNICE R.K.		DT 2	6
BLAŽIČEK		DT 2	6

VZD 3

ZAPNUTÍ ČERPADEL C03+C04

OVĚŘENÍ DOKLADU

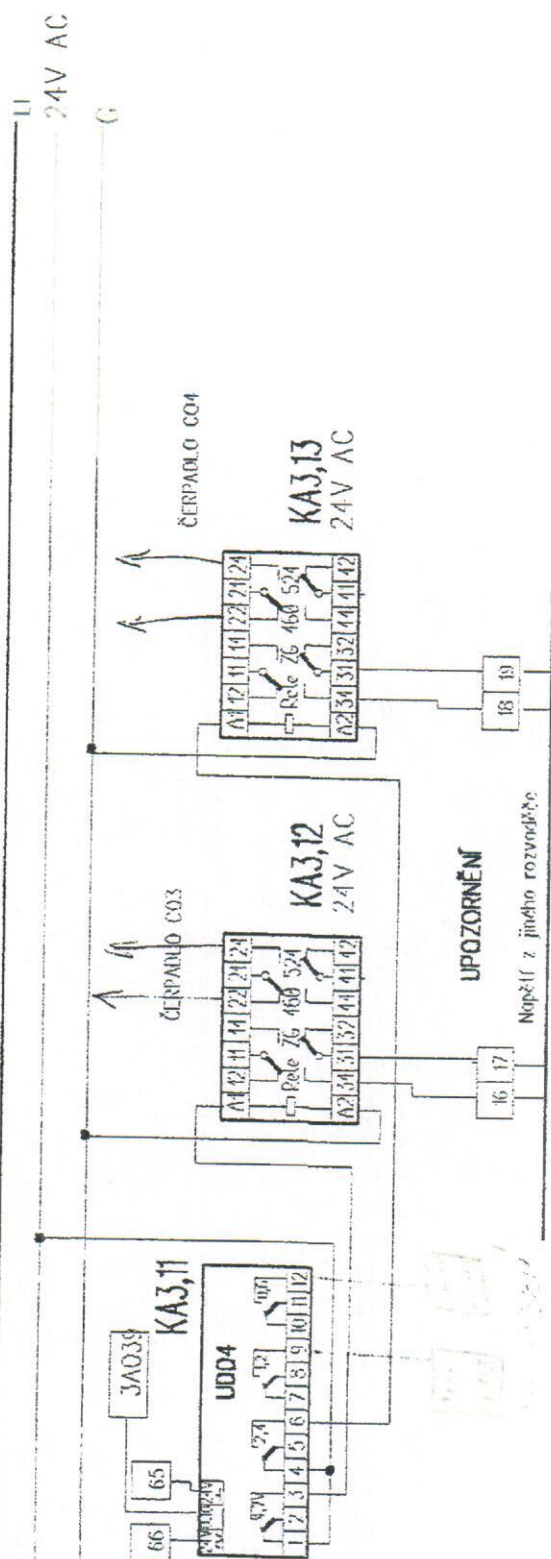


Sklad		NEMOCNICE R.K.	
Novit:	BLAŽICEK	Reviz:	DT 2
		Str.	7

VZD 3

DIF. TLAK. VENTILÁTORU

DIF. TLAK. FILTRŮ

U 24V AC
G

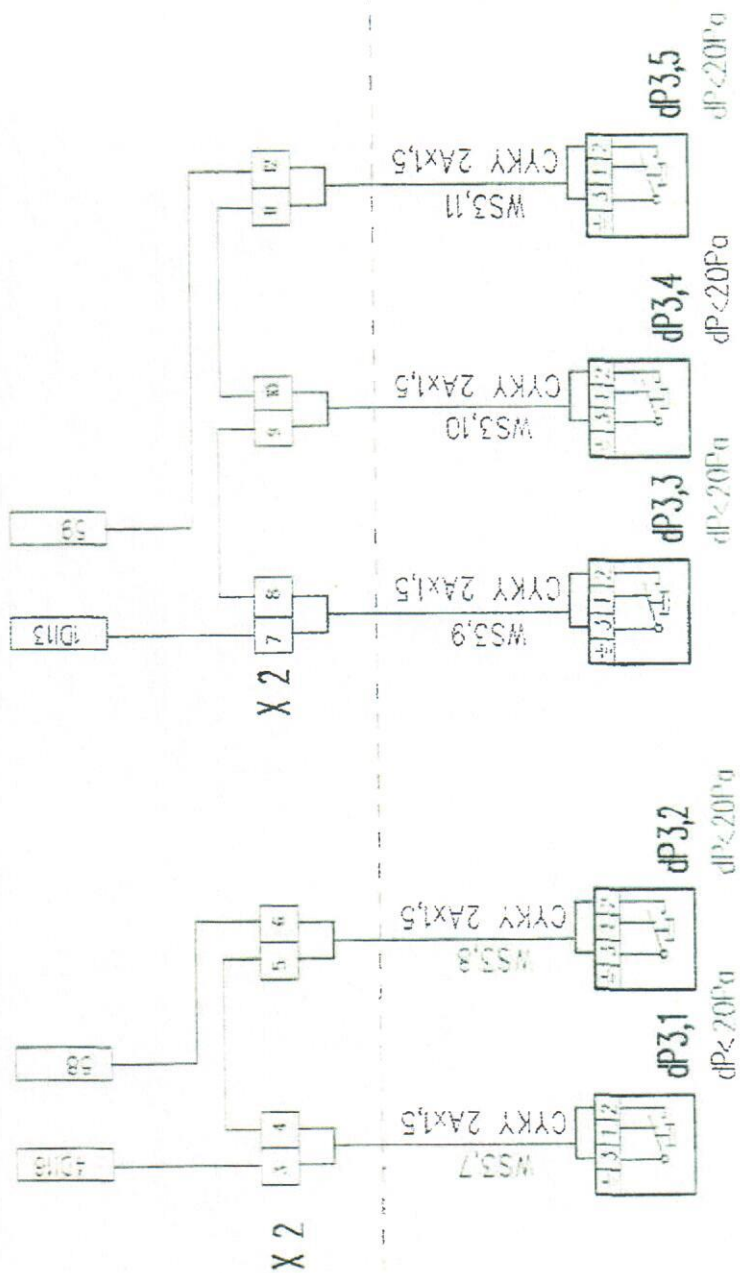


STAVBA	NEMOCNICE R.K.	STAVBA	DT 2	STAVBA	8
NOVÝ	BLAŽICEK	NOVÝ	DT 2	NOVÝ	8

VZD 3

MĚŘENÍ TEPLoty

KOREKCE TEPLoty SÁL

ČÍDLO VLHKOSTI

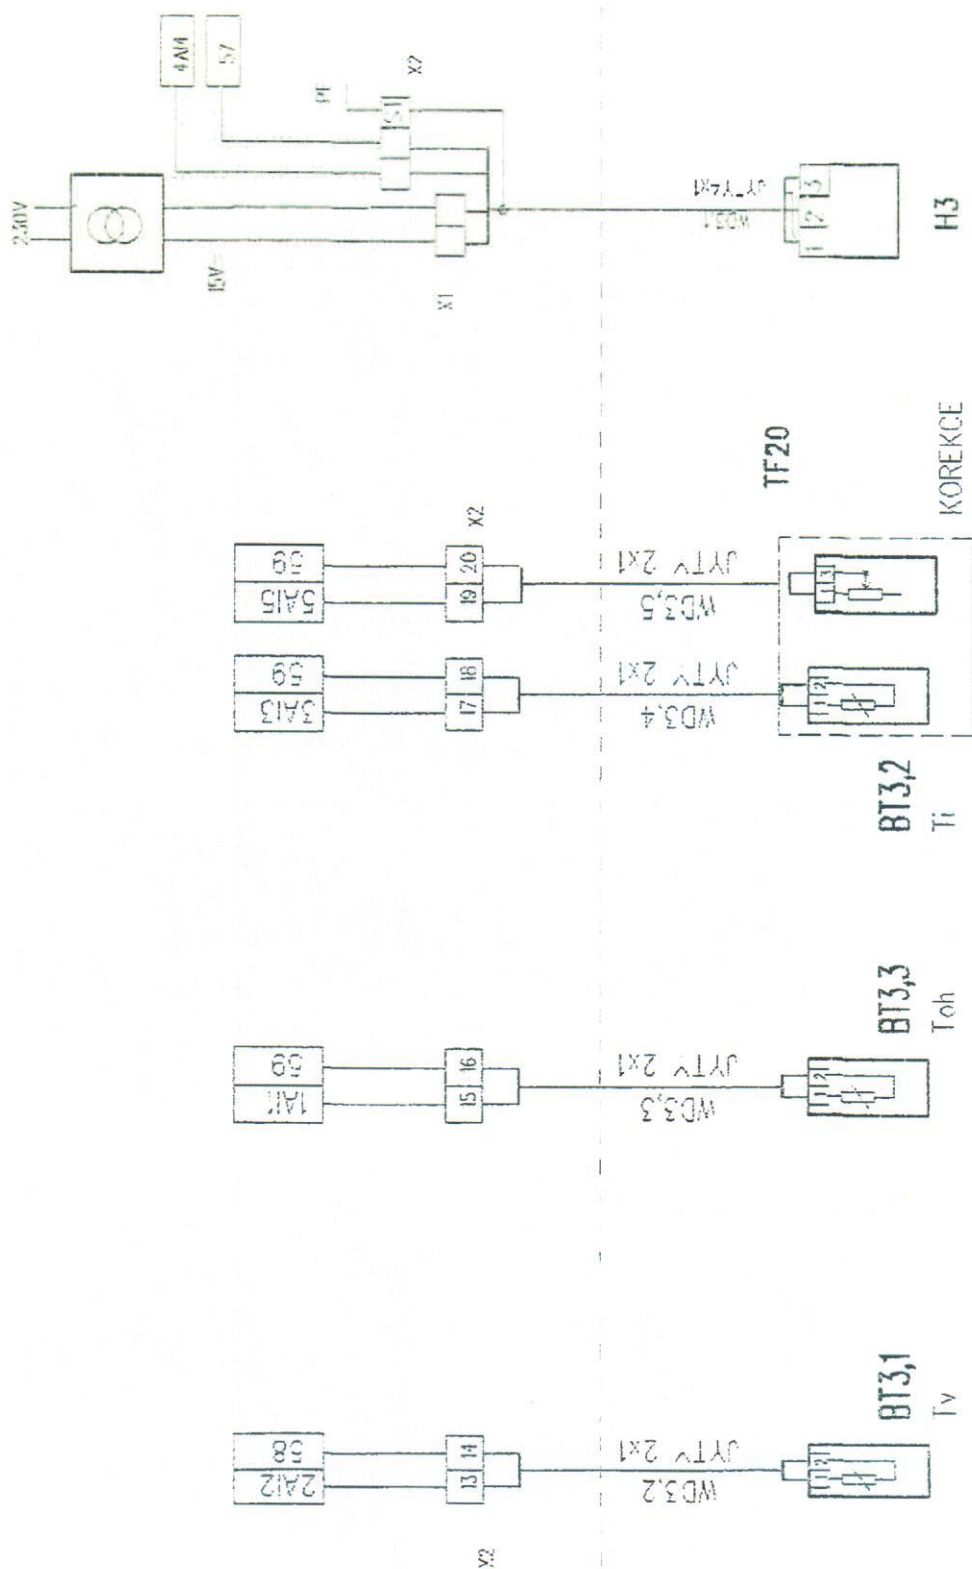


Stavba	MEMOINCE R.K.
Verze	BLAZICEK
Stav	DT 2
Strana	9

VZD 4

PŘÍVODNÍ A ODTAHOVÁ KLAPKA

OTÁČKY VENTILÁTORŮ I+II

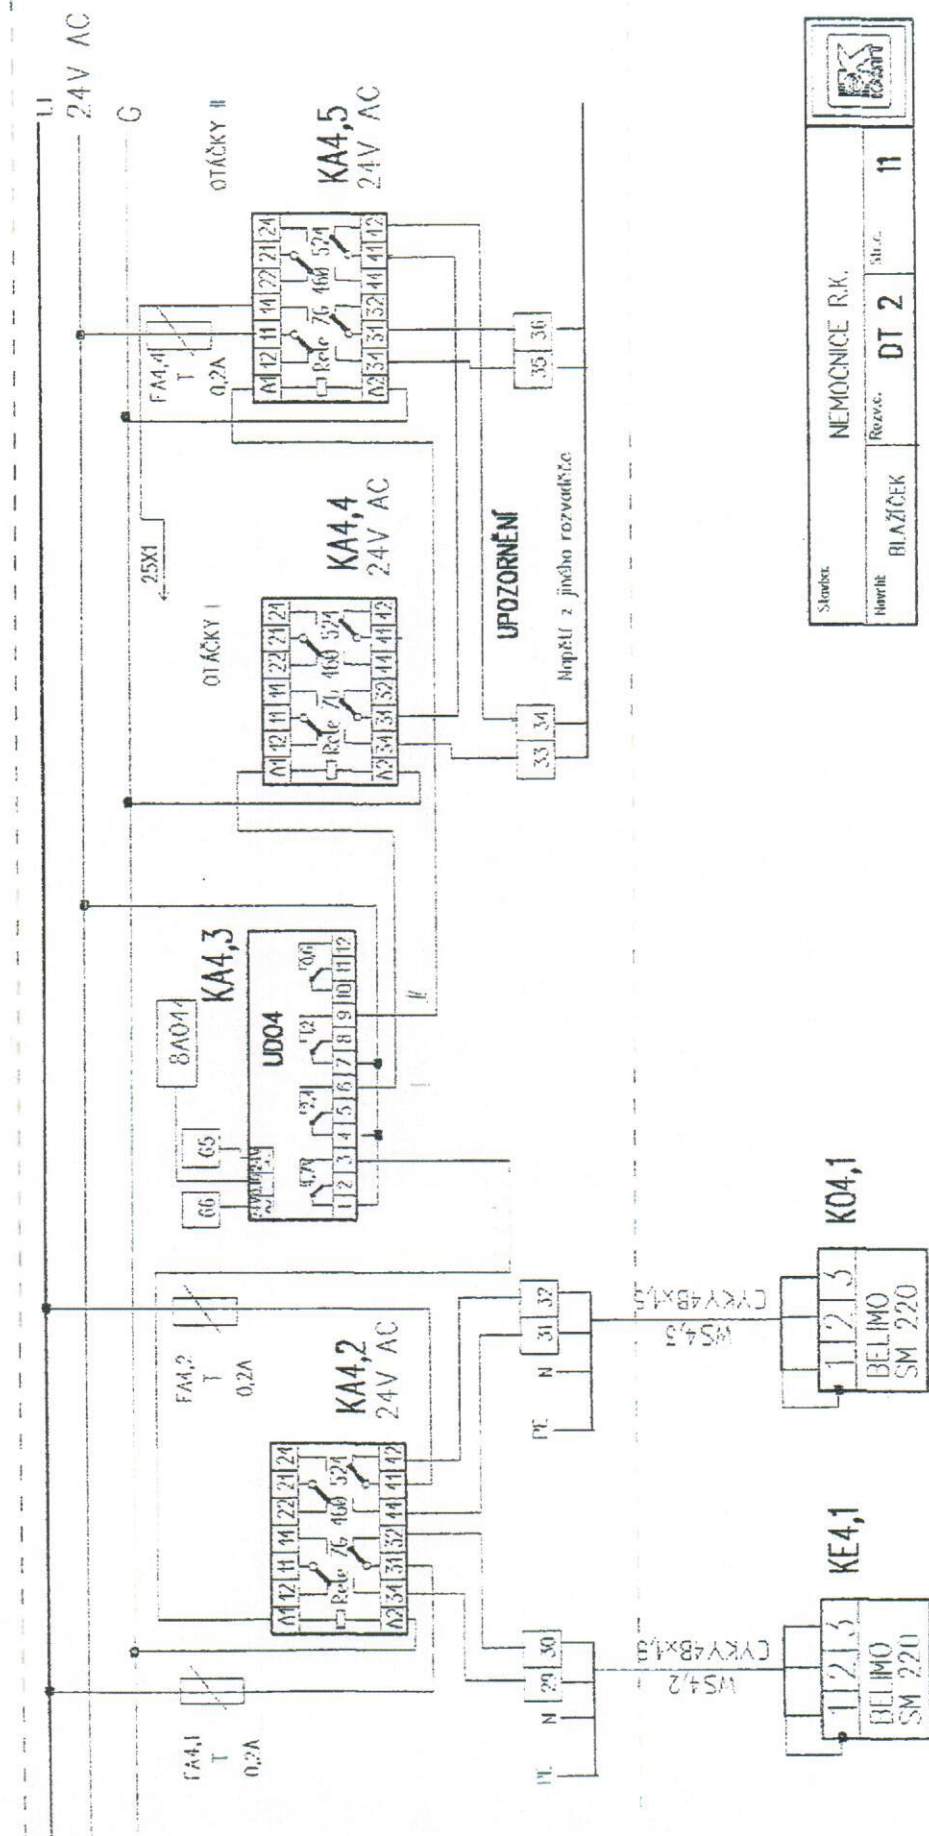

	NEMOCNICE R.K.	Str. 11
Hlavní	Rozv. DT 2	Str. 11


VZD 4

OVĚDÁNÍ SRV4,2

OVĚDÁNÍ SRV4,1

POŽÁRNÍ KLAPKY

Číslo 21

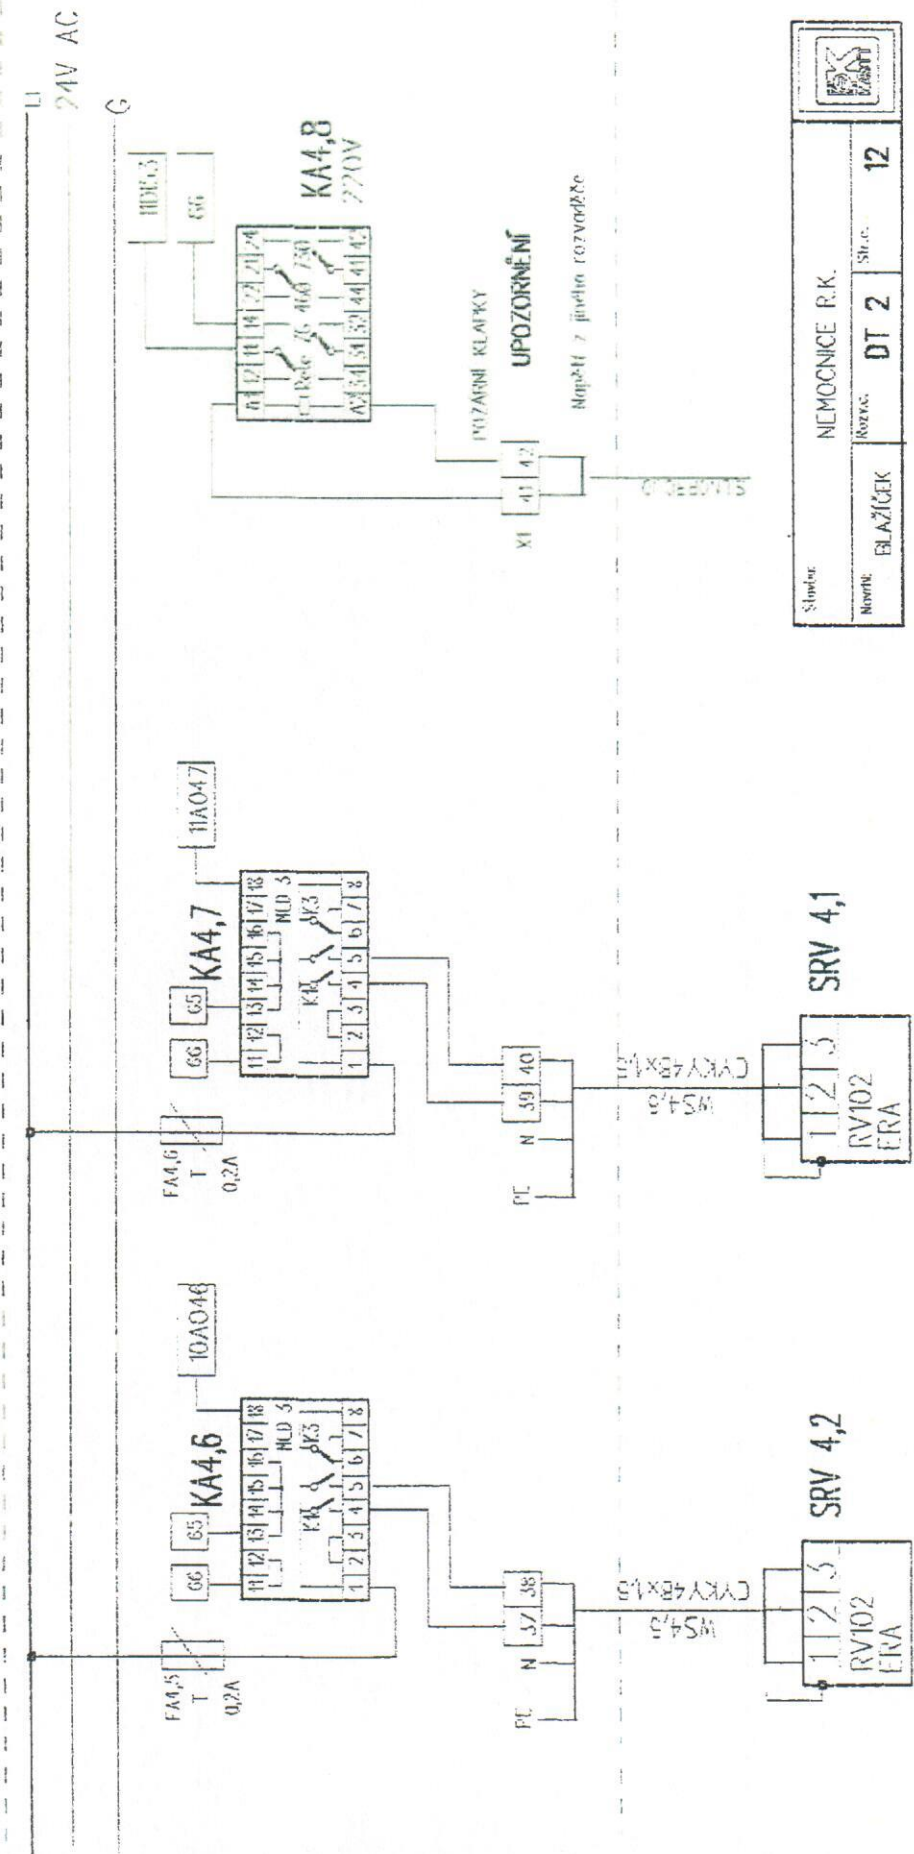


VZD 4

MĚŘENÍ TEPLoty

KOREKCE TEPLoty SÁL

ČÍSLLO VLHKOSTI

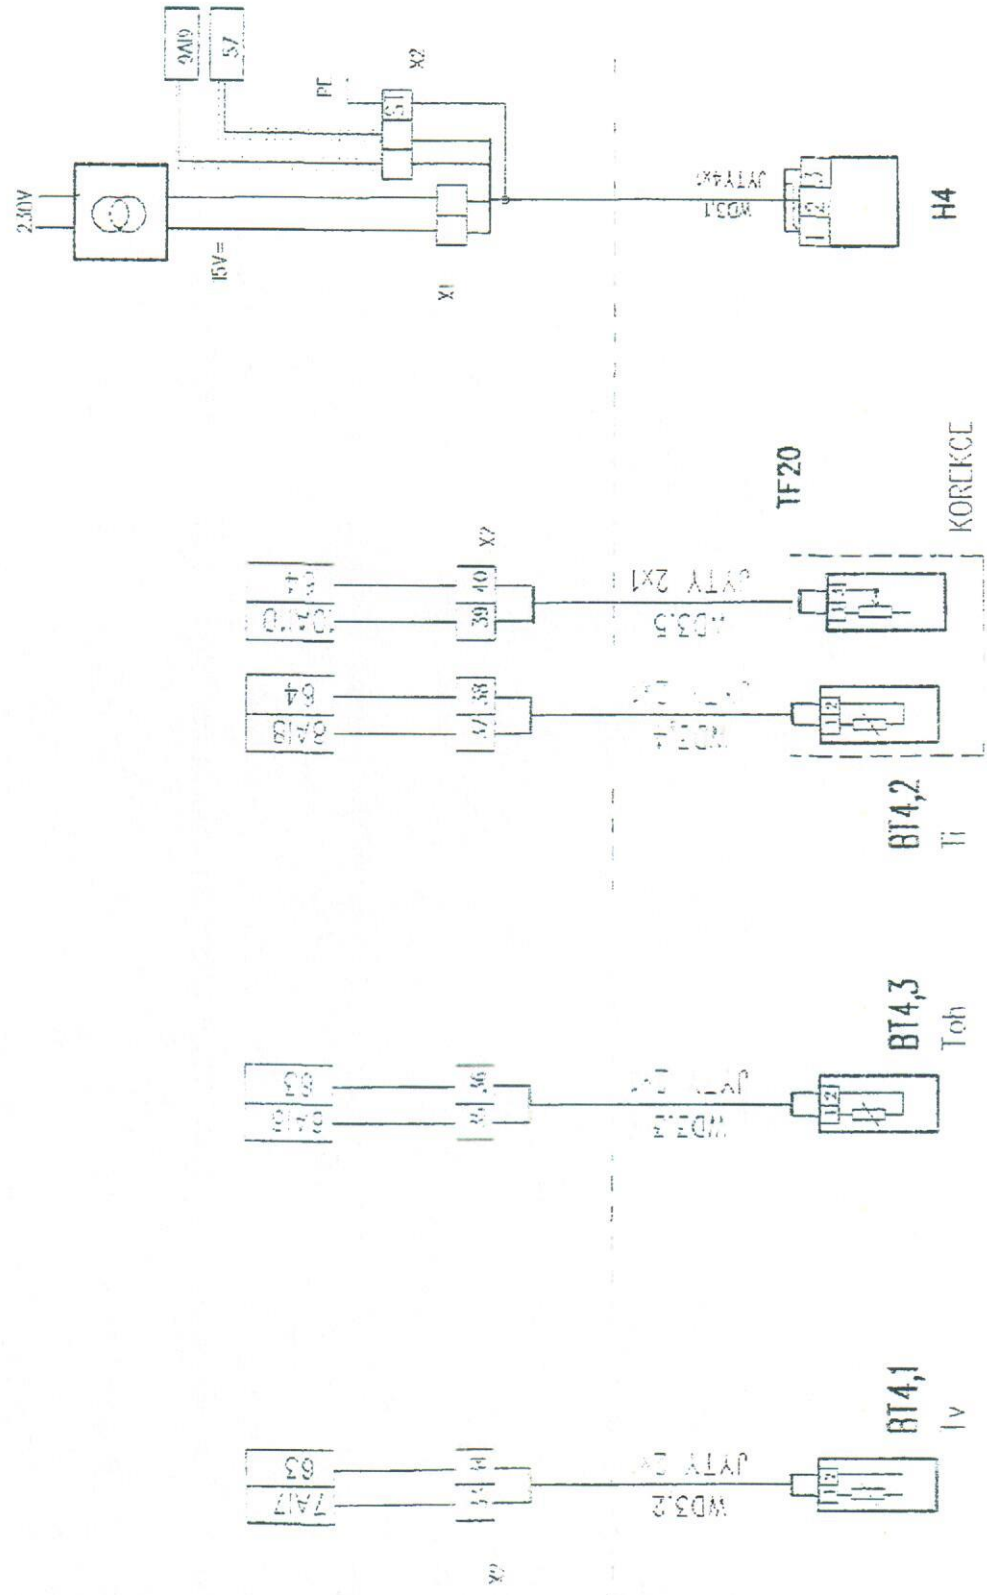

Nov 1988	BLAŽICEK	DT 2	15
Nov 1988	BLAŽICEK	DT 2	15
Nov 1988	BLAŽICEK	DT 2	15

