

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce
Zadavatel:	Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, se sídlem Husovo náměstí 1218, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 486 23 725
Způsob zadání:	zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 1 a 3 zákona na základě žádosti dodavatele.


Dotaz č. 1

Co je myšleno pol. č. 115 - podle kusů to nevypadá na trubkový systém o jaký systém se tedy jedná? V projektové dokumentaci jsme také nenašli nějaký konkrétní odkaz či výkres. Prosím o vysvětlení případně odkaz na výrobek jelikož opravdu netušíme co je myšleno.

Odpověď na dotaz č. 1

Položka č. 115 zahrnuje D+M sněhového zachytávače z poplastovaného plechu v tloušťce 0,6 mm. O trubkový systém se skutečně nejedná. Počet kusů je 71 dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek – projektové dokumentace, výkresu č. 11 (PŮDORYS STŘECHY – nový stav), dále je výrobek popsán v příloze č. 19 (výpis klempířských výrobků) s označením k20 a z přílohy č. 17 (skladby obvodových konstrukcí) se podle navržené skladby R2 zjistí, že jsou sněhové zachytávače uvažovány na střešní krytinu z mPVC-P folii (mechanicky kotvenou).

S ohledem na ustanovení § 89 zákona není možné poskytnout odkaz na konkrétní výrobek, popis výrobku pro upřesnění je následující: Jedná se o plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace. Tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní izolační vrstvou z PVC, barva – viz střešní krytina. (Materiál: Spodní díl – žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,55 mm s PVC vrstvou tloušťky 0,6 mm a protikorozní úpravou, vrchní díl – výlisek z žárově pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm s PVC vrstvou tloušťky 0,6 mm a protikorozní úpravou).

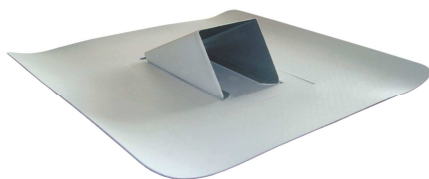

Dotaz č. 2

pol č. 102 - je si projekce/investor jistý že je to takto správné řešení? Délka kotev dl. 400 mm se nám zdá příliš dlouhá kdy se kotví do škvárobetonu.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na řešení položky č. 102 dle projektové dokumentace a rozpočtu – viz příloha č. 3 projektová dokumentace - příloha č. 17 (skladby obvodových konstrukcí), například skladba R1, R2, R3).

Dotaz č. 3

pol č. 116 - prosím o objasnění o jaký rozsah (kolik m2) a jaké provedení provizorního zakrytí střechy je myšleno?

Odpověď na dotaz č. 3

Položka č. 116 výkazu výměr (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek – výkaz výměr – stavební část) je provozní položka k provizornímu zakrytí střechy v případě jejího rozkrytí za nepříznivých klimatických podmínek. Slouží k eliminaci škod v rámci stavby. Dodavatelé položku ocení v závislosti na použitém technologickém postupu montáže střechy, etapizaci a rozsahu rozpracovanosti.

Místo a doba pro podání nabídek

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **1. 9. 2017 v 10:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek** v sídle Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 24. 8. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací