STÁVAJÍCÍ ELEKTROROZVODNA NN
DOPLNIT ROZVADĚČOVÉ POLE 800x2250x400
OSADIT POJISTKOVÉ ODPÍNAČE PRO JEDNOTLIVÉ VÝVODY 3xVLC 250/3
STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ JISTIČ 3x630A

2921

3x AYKY 3x120+70

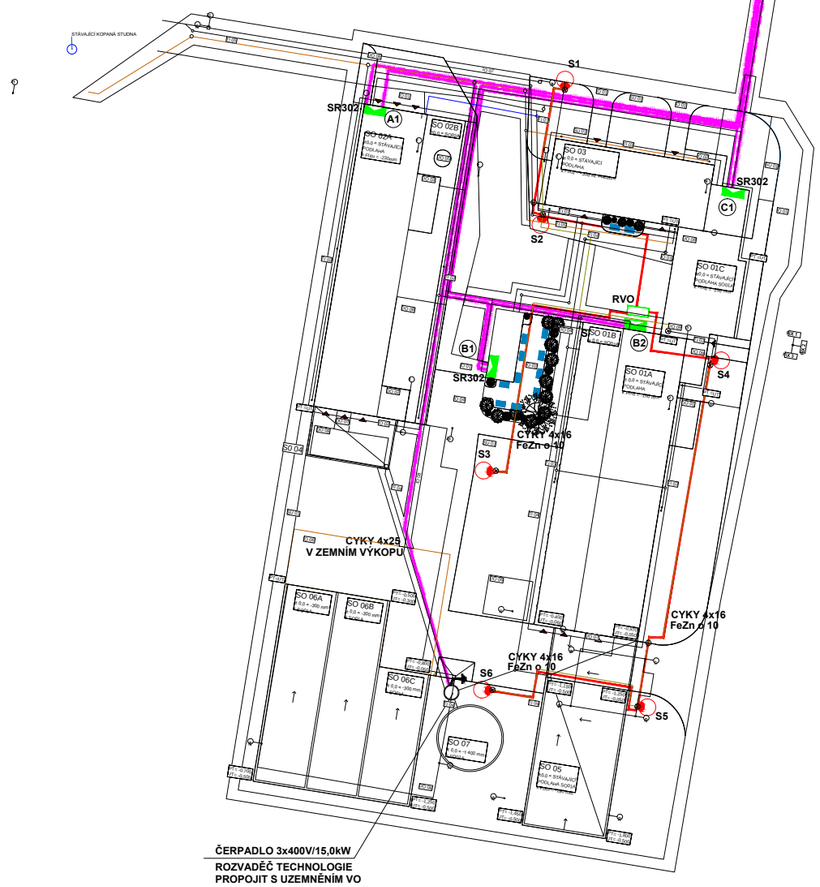

KONFIGURACE SVÍTIDEL:
Stožár : 6m vysoký, žárově zinkovaný bez výložníku
Svítidlo: SHC 1/ 70W
Stožár od krajnice: 0,5m
Max.vzdálenost : 37m
CYKY -J4 x16 , TRUBKA PVC o 50
UZEMNĚNÍ..... FeZn o 10

VOLNÝ TERÉN

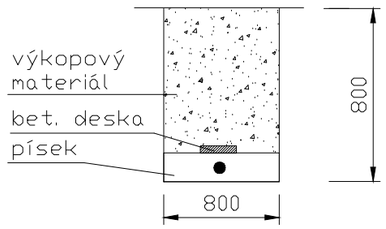

KOMUNIKACE

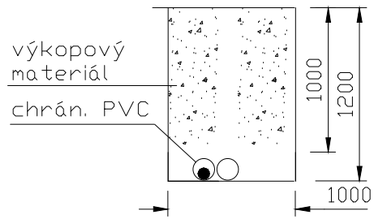

UPOZORNĚNÍ :
PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ PODLE VYJÁDŘENÍ JEJICH SPRÁVCŮ. PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTĚ JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTYČENÍ.

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	
VEDOUCÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	JAROSLAV PIŠTORA	
VYPRACOVAL :	JAROSLAV PIŠTORA	
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ	M.Ú. : HRADEC KRÁLOVÉ	

ARCHITEP HK S.R.O.
ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02
IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238
TEL.: 495 531 155, FAX.: 495 531 156

INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE : **GYMNÁZIUM, SOŠ, SOU A VOŠ, HOŘICE**
REKONSTRUKCE CVIČNÉ STÁJE PRO SKOT
ST. PARC. Č. 1693/2, 1697, 1698/2, PARC. Č. 2350/3, 2350/25, 2350/28, 2350/31, 2350/32, 2350/33 K.Ú. HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
PODZEMNÍ ELEKTRO NN A VO

ČÍSLO ZAKÁZKY :	16021
STUPEŇ PD :	DSP
DATUM :	23.10.2016
MĚŘÍTKO :	1 : 1000
FORMÁT :	A3

NÁZEV : SITUACE

ČÍSLO VÝKRESU: D.2.2.2