

Tektum s.r.o.  
Hana Svatoňová  
Horská 72  
541 01 Trutnov

Naše značka

Vyřizuje

Náchod

Vyjad2016\_10

Hilbert739539018

18.05.2016

Vyjádření k akci – „Zateplení objektu tělocvičny VOŠŠ a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod“, zpracované firmou TEKTUM s.r.o., č.zak.522/16, v 03/2016.

RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod má ve Vašem zájmovém prostoru zařízení teplovodu - parovodu.

RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod nemá připomínky k vydání souhlasu k akci: „Zateplení objektu tělocvičny VOŠŠ a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod“, zpracované firmou TEKTUM s.r.o., č.zak.522/16, v 03/2016“, pokud budou dodrženy tyto podmínky:

Investor bude respektovat stávající uložení a rozmístění tepelných sítí.

Investor požádá majitele tepelné sítě před započítáním provádění prací o přesné vytyčení trasy parovodu a teplovodu ve vlastnictví dodavatele tepla – Geodézie Náchod – Ing. Lásková (777 123 591).

Investor dodrží ČSN 73 6005.

Investor v místě souběhu a křížení teplovodu s dotčeným zájmovým územím a související stavbou zajistí při provádění díla ochranu teplovodu tak, aby nedošlo k poškození teplovodu a současně, aby i v budoucnu mohly být prováděny opravy, modernizace a údržba teplovodu a parovodu.

Investor bude provádět práce takovými mechanismy a bude používat takové technologie, které nezpůsobí poškození tepelné sítě a souvisejícího zařízení (stavební část teplovodů a parovodů, vedení potrubí, apod.).

Investor bude respektovat niveletu stávající tepelné sítě.

Zahájení prací bude firmě RWE Energo, s.r.o., Teplárně Náchod oznámeno písemně min. 15 dnů předem na adresu: RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, Plhovská 544, Náchod 547 35.

RWE Energo, s.r.o.

Teplárna Náchod  
Plhovská 544  
547 35 Náchod

T +420 495 563 000  
F +420 491 423 650  
E rwe-energo-tna@rwe.cz  
I www.rwe-energo.cz

Sídlo společnosti:  
Prosecká 855/68  
190 00 Praha 9

IČ: 25115171  
DIČ: CZ25115171

Zápis do obchodního  
rejstříku:  
Městský soud v Praze,  
oddíl C, vložka 50971

Bankovní spojení:  
ČSOB, a.s.  
Číslo účtu:  
117380983/0300

Zařízení teplovodu, které bude při provádění akce odkryto nebo dojde i k dílčímu snížení krycí vrstvy nad teplovodem, musí být zabezpečeno proti poškození.

**Pozor, zařízení teplovodu je trvale v provozu (pára 0,4MPa, 150 st. C, teplovod 0,6MPa, 90st.C).**

Zemní práce v ochranném pásmu parovodu a teplovodu smí být prováděny výhradně ručním způsobem (ČSN 73 6133), pokud pro konkrétní případ nebude se zástupcem dodavatele tepla dohodnuto jinak.


Při kolaudaci stavby předloží navrhovatel zápisy o provedených kontrolách nepoškozenosti zařízení ve správě RWE Energo, s.r.o., Teplárně Náchod. Každé místo souběhu a křížení kanalizace a teplovodu bude zdokumentováno (fotodokumentace) a předáno zástupci vlastníkovu tepelné sítě.

Investor zajistí při pohybu dopravních strojů a ostatní techniky nad teplovodem a v jeho ochranném pásmu, aby nad podzemním parovodem nebo teplovodem zůstala krycí zhuštěná vrstva písku, zeminy a šterku min. 50cm (nad vrchní niveletou potrubí). V případě nutnosti větší skryvky než je podmínka, musí být s vlastníkem tepelné sítě vyjednáno a vzájemně prokazatelně odsouhlasen jiný postup prací.

Investor, i po provedené akci, bude plně respektovat ochranné pásmo parovodu a umožní, ve smyslu legislativy, provádění obsluhy, údržby a modernizace dotčené tepelné sítě.


S přátelským pozdravem

RWE Energo, s.r.o.,  
Teplárna Náchod

  
Ing. Zdeněk Slavík  
Manažer provozu teplárny

RWE Energo, s.r.o.  
TEPLÁRNA NÁCHOD  
Plhovská 544, 547 35 Náchod  
IČ: 25115171  
DIČ: CZ25115171  
(4)

Příloha:  
Informativní zákres teplovodní (parovodní sítě)

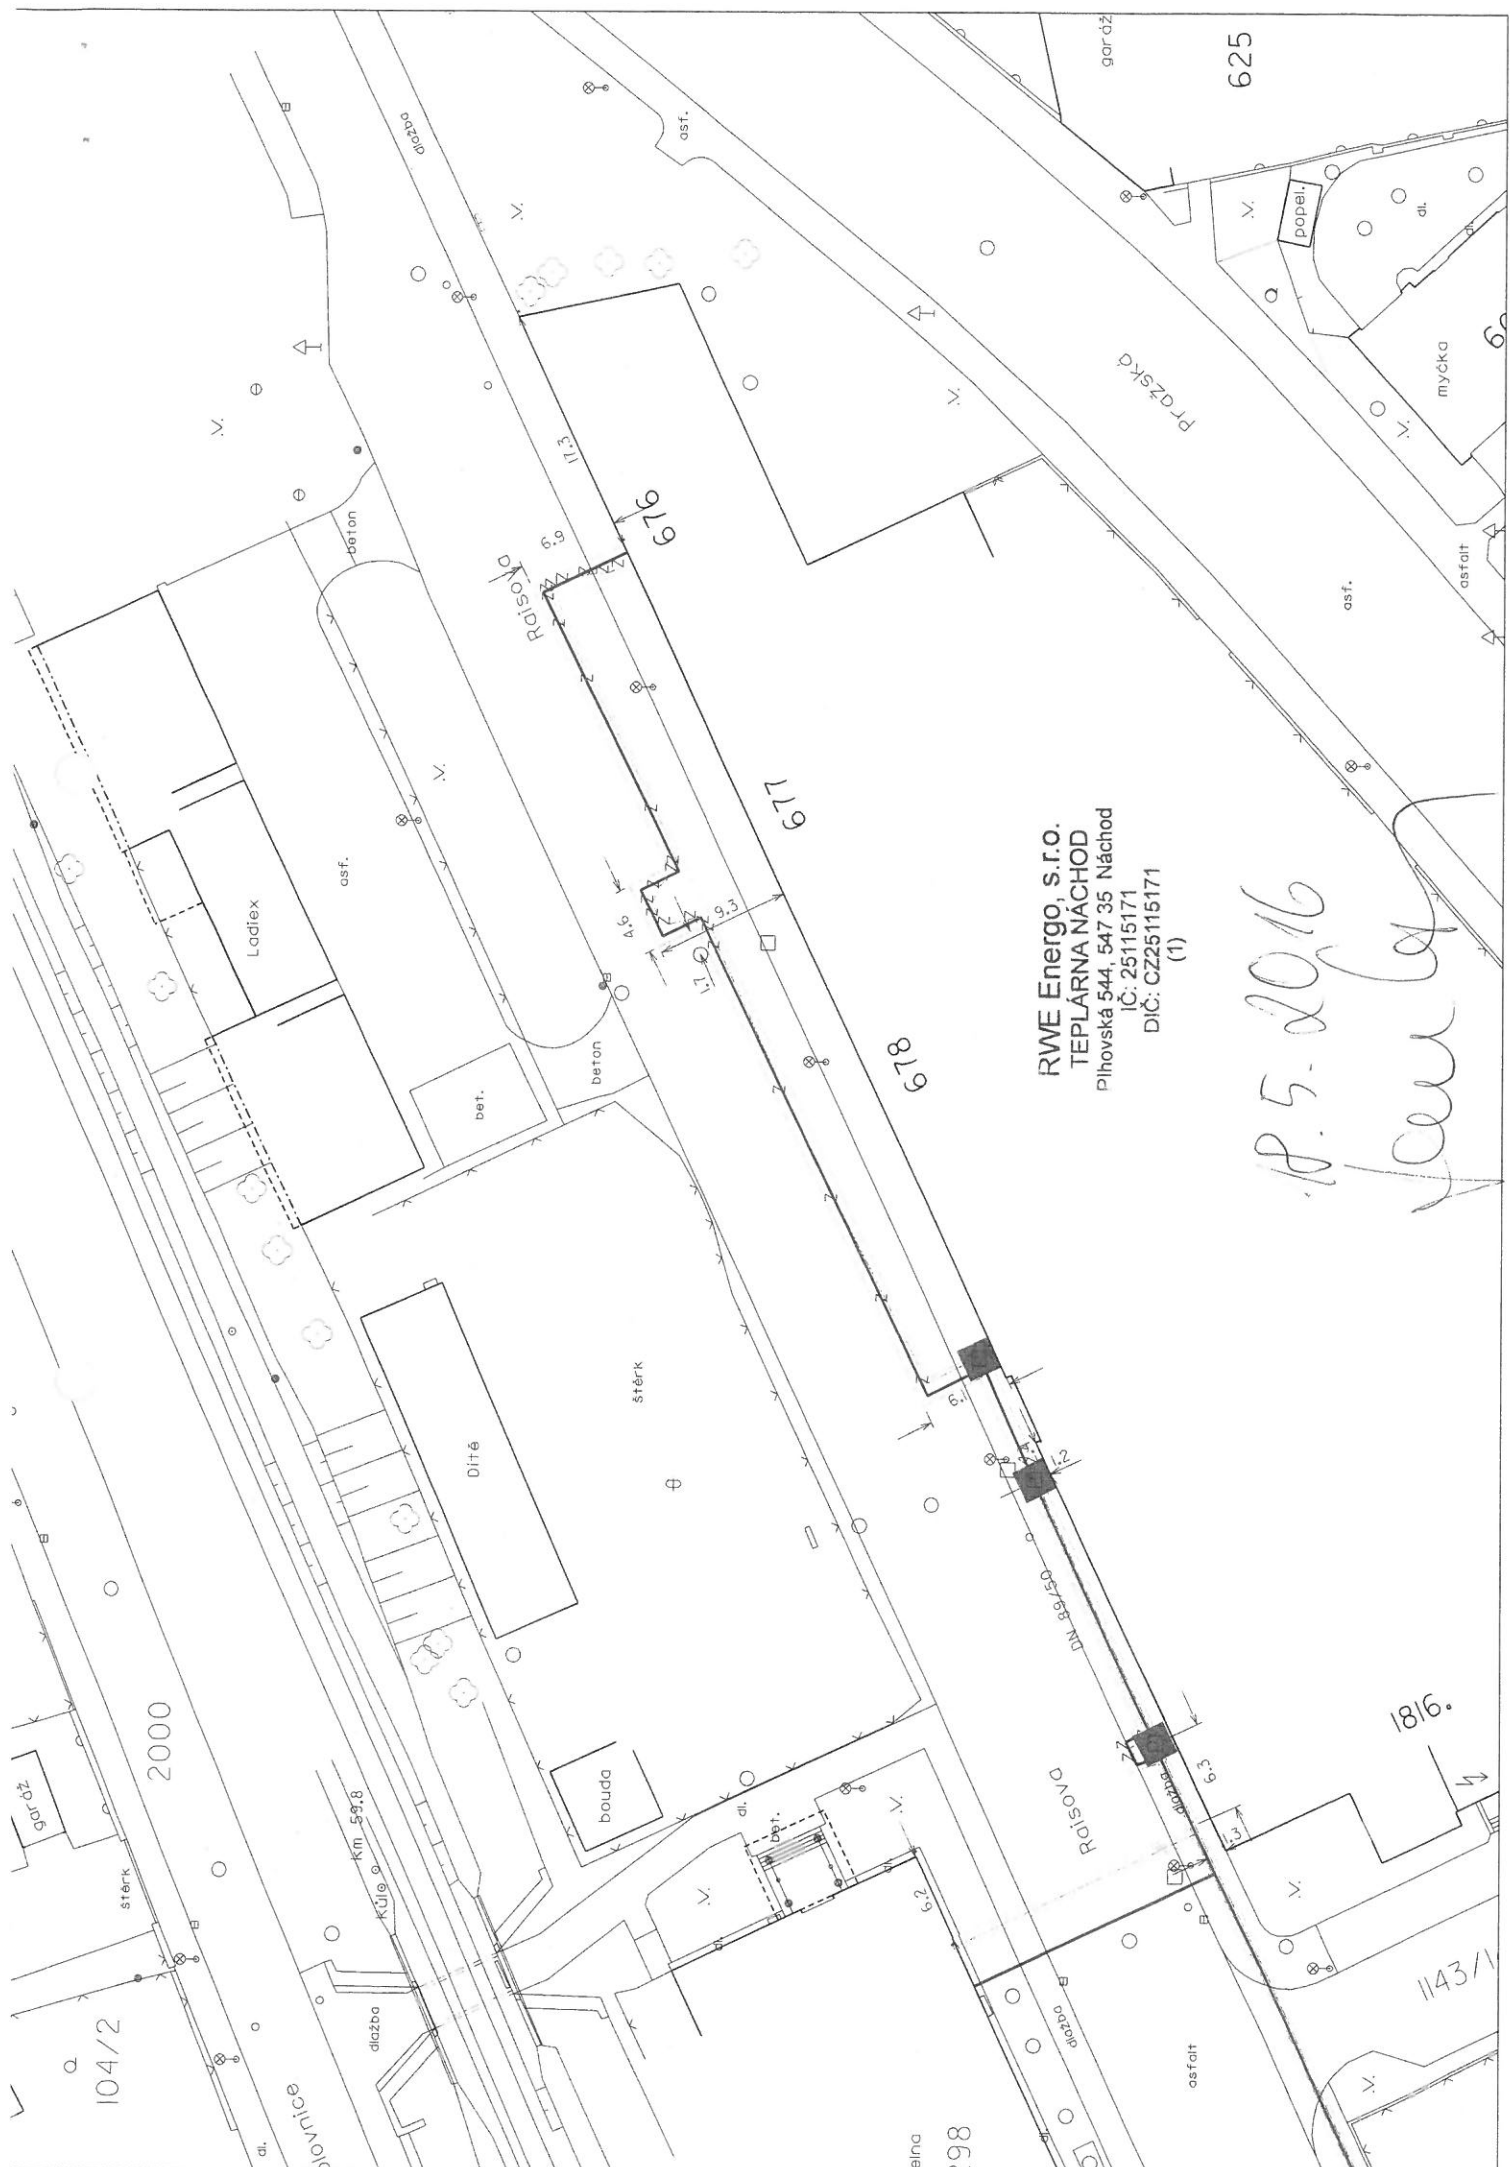

RWE Energo, s.r.o.  
TEPLARNA NÁCHOD  
Přilbová 544, 547 35 Náchod  
IČ: 25115171  
DIČ: CZ25115171  
(1)

P. 5. 2016  
Pavel

