


25/50/160 KALOR – POSUN TĚLESA

25/50/160 KALOR – ZRUŠIT TĚLESO

25/50/160 KALOR – POSUN TĚLESA  
PŘÍP. ARMATURY STÁVAJÍCÍ  
KOJNZOLE TRUBKOVÉ


25/50/160 KALOR – POSUN TĚLESA

25/50/160 KALOR – POSUN TĚLESA

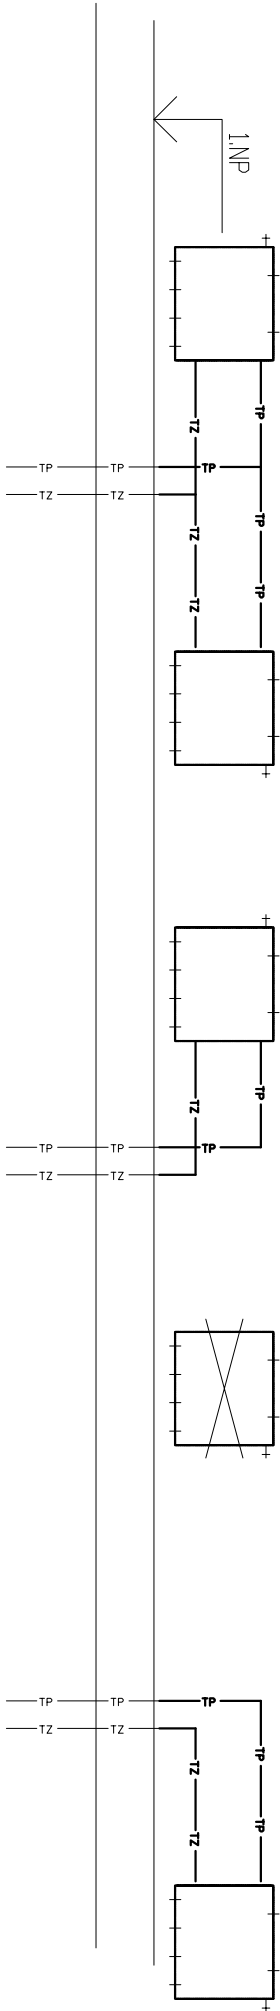

- ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ OCEL 89x3,5
- POSUNUTÍ POTRUBÍ OCEL 89x3,5
- POTRUBÍ OČISTIT
- NÁTĚR POTRUBÍ
- ZÁKLADNÍ
- 2 x EMALOVÁNÍ
- 5 x PRODLOUŽENÍ UCHYCENÍ

PŘEPOLJENÍ ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ



PŘELOŽENÍ POTRUBÍ  
POSUNUTÍ POTRUBÍ OCEL DN 65, (DLE STÁVAJÍCÍHO )  
KORDINACE S VZT POTRUBÍM

## 6. Větrání tělocvičny–VZT JEDNOTKA DUPLEX 2500

- Q=1,5 kW
- 2 x PANC. HADICE 0,5 M DN 32
- ZKRAT DN 10 – KK 10
- SMĚŠOVACÍ UZEL DODÁVKA VZT – POUZE MONTÁŽ

|                                                                            |                 |                    |                    |                  |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEDOUcí PROJEKTANT. ING. JIŘÍ SVATOŇ                                       |                 |                    |                    |                  |                                                                                                  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT                                                      |                 | VYPRACOVAL         | KONTROLOVAL        |                  | <div>TEKTUM</div> architektonicko – inženýrská společnost s r. o.<br>Horská 72<br>541 01 TRUTNOV |
| STAVEBNÍ ČÁST                                                              | UT              | ING. MICHAL KARLIK | ING. MICHAL KARLIK | ING. JIŘÍ SVATOŇ |                                                                                                  |
| ING. JIŘÍ SVATOŇ                                                           |                 |                    |                    |                  |                                                                                                  |
| KRAJ:                                                                      | KRALOVÉHRADCEKÝ | OBEC: NÁCHOD       |                    |                  |                                                                                                  |
| INVESTOR: VOŠS A SPŠS ARCH. J. LETZELA, PRAŽSKÁ 931, 547 01 NÁCHOD         |                 | ČÍSLO ZAKÁZKY      | 522/16             | DRUH PROJEKTU    | DPS                                                                                              |
| ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVÍČNÝ VOŠS A SPŠS V NÁCHODĚ<br>RAISOVA 1816, NÁCHOD |                 | DATUM              | 03/2016            | FORMÁT A4        | 2                                                                                                |
|                                                                            |                 | MĚŘÍTKO            | 1 : 50             |                  |                                                                                                  |
|                                                                            |                 |                    |                    |                  |                                                                                                  |
| D.1.4.c ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ                                                  |                 |                    |                    |                  |                                                                                                  |
| SCHÉMA UT                                                                  |                 |                    |                    |                  | UT 4                                                                                             |

TATO DOKUMENTACE JE MAJETKEM FIRMY TEKTUM s.r.o. TRUTNOV A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPÍEM A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU