LEGENDA MÍSTNOSTÍ PAVILONU OKB

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCHY STĚN		POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA (M)
201	KARTOTÉKA	21,70	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
202	PŘÍJEM, RECEPCE	72,80	PVC	P4	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.00
203	ZÁDVEŘÍ	10,70	ČISTÍCÍ ZÓNA	K2	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.00
204	ŠATNA	19,10	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	2.70
205a	PŘÍJEM, OBALY	29,50	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
205b	VÝTAH	4,70	BETON+NÁTĚR	B1	NÁTĚR	N3	–	–
206	SKLAD	9,30	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	2.70
207	SLUŽBA	9,60	PVC	P4b	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
208	HEMATOLOGICKÁ LAB.	19,10	PVC EL. VODIVÁ	P5	KER. OBKLAD V=3,0 M	–	RASTR R5	3.00
209	IMUNOLOGICKÁ LAB.	18,10	PVC EL. VODIVÁ	P5	KER. OBKLAD V=3,0 M	–	RASTR R5	3.00
210	PŘÍJEM	15,70	PVC EL. VODIVÁ	P5	KER. OBKLAD V=3,0 M	–	RASTR R5	3.00
211	ŠPINAVÉ PRÁDLO	1,90	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	SDK +N3	2.50
212	CHLADÍRNA	5,80	VESTAVBA	B3	OMYVATELNÝ NÁTĚR + VESTAVBA Z PUR PANELŮ	N2	NÁTĚR N3	–
213a	MRAZÍRNA I.	6,80	VESTAVBA	B3	OMYVATELNÝ NÁTĚR + VESTAVBA Z PUR PANELŮ	N2	NÁTĚR N3	–
213b	MRAZÍRNA II.	6,80	VESTAVBA	B3	OMYVATELNÝ NÁTĚR + VESTAVBA Z PUR PANELŮ	N2	NÁTĚR N3	–
214	PŘEDCHL.	6,50	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	NÁTĚR N3	–
215	CHODBA	53,90	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R2	2.70
216	ODPAD	2,70	PVC	P4	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
216a	HYGIEN. BUŇKA	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	D6	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDKi +N3	2.50
217	WC	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
218	WC	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
219	ÚKLID	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
220	ÚKLID	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
221	BEZBARIÉROVÉ WC	4,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
222	SPISOVNA	6,00	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	2.70
223a	WC ŽENY	6,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
223b	WC MUŽI	5,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
224	PŘEDODBĚRNÁ LABOR.	17,60	PVC EL. VODIVÁ	P5	V ČÁSTI KERAMICKÝ OBKLAD V=3000 MM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R5	3.00
225	PŘEDODBĚRNÁ VYŠETŘ.	18,10	PVC EL. VODIVÁ	P5	V ČÁSTI KERAMICKÝ OBKLAD V=3000 MM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R5	3.00
226	ODBĚRY	75,60	PVC EL. VODIVÁ	P5	V ČÁSTI KERAMICKÝ OBKLAD V=3000 MM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R7	3.00
227	NEVOLNOST	4,40	PVC EL. VODIVÁ	P5	V ČÁSTI KERAMICKÝ OBKLAD V=3000 MM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R7	3.00
228	ZPRACOVÁNÍ	29,30	PVC EL. VODIVÁ	P5	V ČÁSTI KERAMICKÝ OBKLAD V=3000 MM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R5	3.00
229	PROPOUŠTĚNÍ ADJUSTACE	15,00	PVC EL. VODIVÁ	P5	V ČÁSTI KERAMICKÝ OBKLAD V=3000 MM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R5	3.00
230	DMZ	14,00	PVC	P4	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
231	HALA	21,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D7	KER. OBKLAD PORTÁLU VÝTAHU V=3000 MM NOVÁ MALBA VČ. STANDARTU	N2	RASTR R3	3.00/STÁV
231a	SCHODIŠTĚ	17,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D4	OPRAVY OMÍTKY+PŘESTŘIKOVÁNÍ NOVÁ MALBA VČ. STANDARTU	N2	NÁTĚR N3	
232	VÝTAH V5	–	–	–	STÁVAJÍCÍ	–	–	
OL204	CHODBA	37.80	PVC/STÁVAJÍCÍ	–	OPRAVY OMÍTKY+PŘESTŘIKOVÁNÍ NOVÁ MALBA VČ. STANDARTU	N2	RASTR R3	3.10/STÁV

LEGENDA PODHLEDOVÝCH PRVKŮ:

- STROPNÍ SVÍTIDLA DO RASTROVÉHO PODHLEDU DLE PD ELEKTRO
- J2 — STROPNÍ SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ DO SDK PODHLEDU DLE PD ELEKTRO
- TALÍŘOVÝ VENTIL DLE PD VZT
- VÝUSTKA ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU DLE PD VZT
- VÝUSTKA PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU DLE PD VZT
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKA DO RASTROVÉHO PODHLEDU

POZNÁMKA:

– PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
– POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
– VEŠKERÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A DÍLČÍ DETAILY JE NUTNÉ REALIZOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
– VŠECHNY HORIZONTÁLNÍ ÚSKOKY PODHLEDU PROVEDENY HLADKÉ ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK, NAPOJENÍ SÁDROKARTONU A RASTROVÉHO PODHLEDU SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM
– VYBRANÉ PODHLEDY BUDOU Z HORNÍ STRANY ZASPONKOVÁNY
– DO PODHLEDU BUDOU OSAZOVÁNA SVÍTIDLA, POČET A UMÍSTĚNÍ – VIZ. PROJEKT ELEKTRO, VÝŮSTKY VZT POTRUBÍ, POČET A UMÍSTĚNÍ – VIZ. PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY
– V SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDECH BUDOU OSAZENY V MÍSTECH ARMATUR UT, ZTI, VZT ČI POŽÁRNÍCH UCPÁVEK SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA O ROZMĚRU 300x300 MM, 600x600 MM, SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI. PO OSAZENÍ OZNAČIT POPISEM TYPU ARMATURY
– DODRŽENÍ VŠECH PARAMETRŮ UVEDENÝCH V TECHN. SPECIFIKACÍCH PODHLEDŮ NUTNO DEKLAROVAT CERTIFIKÁTY A ATESTY PLATNÝMI V ČR

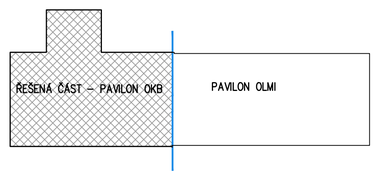

± 0.0 = 431,280

LEGENDA PODHLEDŮ :

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST REALIZAČNÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ SPECIFIKACE (PODMÍNKY) VÝROBKŮ, S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ TYPY PODHLEDŮ

– RASTROVÉ PODHLEDY – RASTR

RASTR R1 – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA –PROSTORY S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A ČISTITELNOST
– DEMONTOVATELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ROZMĚR PANELU 600x600x15 MM, POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA. MINIMÁLNÍ TŘÍDA ČISTOTY ISO 5, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R1

RASTR R2 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA ČISTITELNOST A LEPŠÍ AKUSTIKU
– DEMONTOVATELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA. MINIMÁLNÍ TŘÍDA ČISTOTY ISO 6, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R2

RASTR R3 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA ČISTITELNOST I AKUSTIKU
– DEMONTOVATELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ROZMĚR PANELU 600x600x15 MM, VIDITELNÝ ROŠT/ROVNÁ HRANA. MINIMÁLNÍ TŘÍDA ČISTOTY ISO 5, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R3

RASTR R4 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A DESIGN
– DEMONTOVATELNÝ DESIGNOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PLOVOUCÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN 600x600x20 MM. ZAPUŠTĚNÝ VIDITELNÝ ROŠT V BARVĚ: ŠEDÁ 01 METALICKÁ–NEJBLIŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS: S 2502–B. SPÁRA 8 MM MEZI DESKAMI, ROŠT JE PŘIBLIŽNĚ 14 MM NAD VIDITELNÝM POVRCHEM KAŽDÉHO PANELU. ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R4

RASTR R5 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU
– DEMONTOVATELNÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ HYGIENICKÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A. RASTR SKRYTÝ (VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY– KAZETY NA SRAZ) SYMETRICKÝ, ZESÍLENÝ, ANTIKOROZNÍ – TŘÍDY C3, ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ OSO 5.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R5

LEGENDA PODHLEDŮ :

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST REALIZAČNÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ SPECIFIKACE (PODMÍNKY) VÝROBKŮ, S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ TYPY PODHLEDŮ

– RASTROVÉ PODHLEDY – RASTR

RASTR R6 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A DESIGN
– DEMONTOVATELNÝ DESIGNOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PLOVOUCÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN 600x600x20 MM. ZAPUŠTĚNÝ VIDITELNÝ ROŠT V BARVĚ: ŠEDÁ 01 METALICKÁ–NEJBLIŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS: S 2502–B. SPÁRA 8 MM MEZI DESKAMI, ROŠT JE PŘIBLIŽNĚ 14 MM NAD VIDITELNÝM POVRCHEM KAŽDÉHO PANELU. ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R6

RASTR R7 – RASTR 1200x1200 MM, PROSTORY S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A VZHLED
– DEMONTOVATELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN 1200x1200x20MM, SKRYTÝ ROŠT SE SYMETRICKÝMI HRANAMI (HRANA PODHLEDU JE SYMETRICKÁ S OSOU RASTRU – VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY– KAZETY NA SRAZ)
MINIMÁLNÍ TŘÍDA ČISTOTY ISO 6, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R7

RASTR R7b – DTTO SYSTÉM R7, POUŽITY VŠAK KAZETY O ROZMĚRECH 1200X600 MM A 1800x600 MM

RASTR 01 – RASTR 1200x1200 MM, TECHNICKÉ PROSTORY S POŽADAVKEM NA UTLUMENÍ HLUKU
– AKUSTICKÝ PANEL PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI "PRŮMYSLOVÝCH" PROSTOR TL. 50.
PANELY SE INSTALUJÍ NA VIDITELNÝ ROŠT. KAŽDÝ PANEL JE DEMONTOVATELNÝ.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.01

– HLADKÉ PODHLEDY – SÁDROKARTONOVÉ DESKY – SDK

– SDK – SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO OCEL. ROŠTU Z PROFILŮ CD 60x27mm A PŘÍSLUŠENSTVÍ. GKB – STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL.12,5 MM, VČ.OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V JEDNÉ ÚROVNI

– SDKi – SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO OCEL. ROŠTU Z PROFILŮ CD 60x27mm A PŘÍSLUŠENSTVÍ. GKBi – STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL.12,5 MM IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI, VČ.OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V JEDNÉ ÚROVNI

ČÍSLO PARÉ

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	ING. JIŘÍ BROŽ
	BC. M. STRÁNSKÁ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		

penta — Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

penta — Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE: **OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ**	FORMÁT	12x A4
	DATUM	1 / 2017
	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 20–15–P
VÝKRES: **PŮDORYS 2.NP – STROPNÍ PODHLED**	MĚŘÍTKO	1 : 75
	Č. VÝKRESU	D1.03.1–12