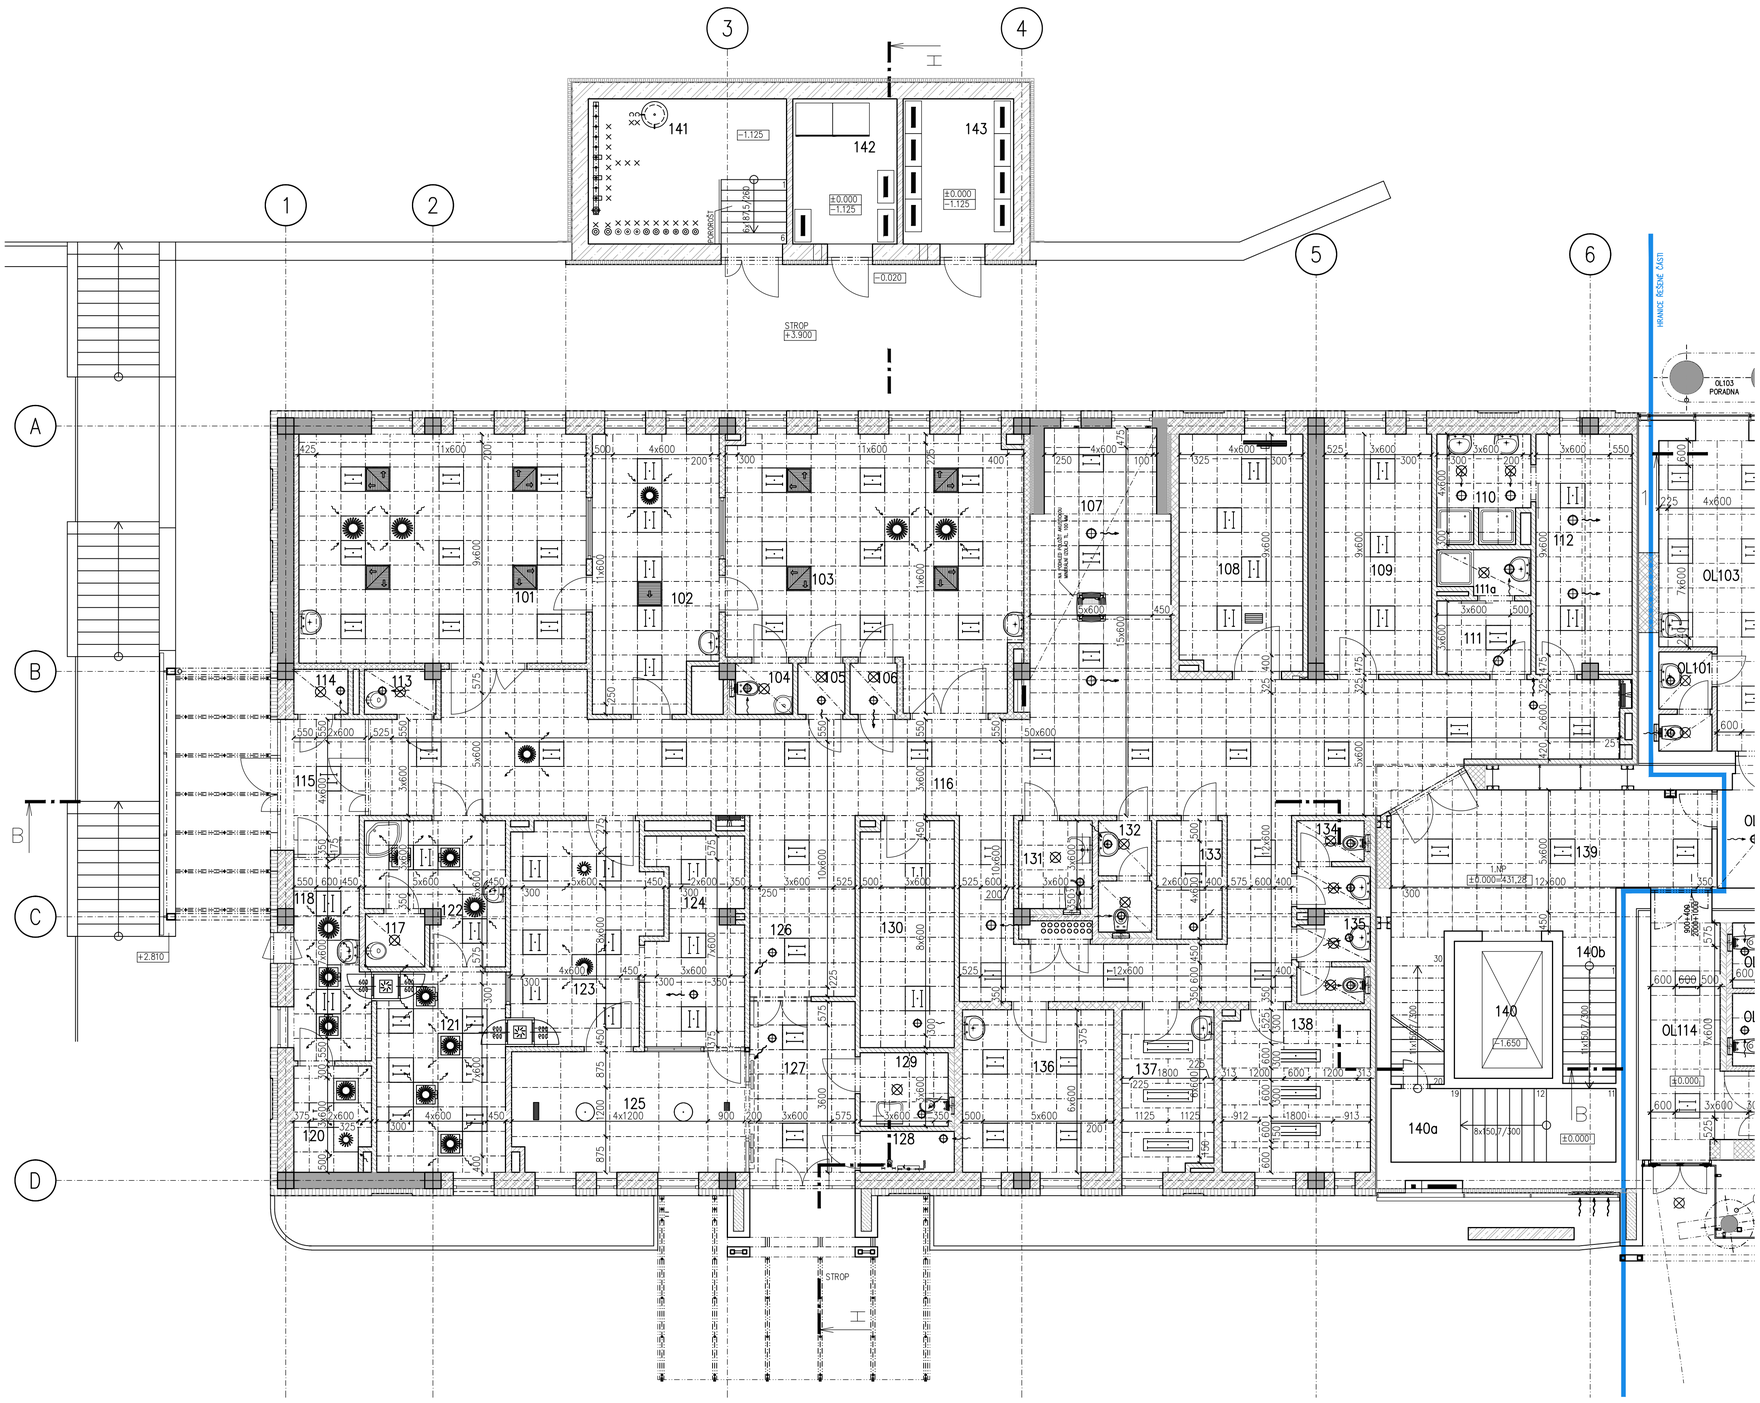

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PAVILONU OKB

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCHY STĚN		POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA (M)
101	VYŠETŘOVNA SPECT	40,10	PVC EL. VODIVÁ	P2	V ČÁSTI KERAMICKÝ OBKLAD V=3000 MM BARYTOVÁ OMÍTKA, OMYVATELNÝ NÁTĚR	N6	RASTR R1	3.00
102	OVLADOVNA	20,40	PVC EL. VODIVÁ	P1	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R1	3.00
103	VYŠETŘOVNA SPECT/CT	43,10	PVC EL. VODIVÁ	P2	V ČÁSTI KERAMICKÝ OBKLAD V=3000 MM BARYTOVÁ OMÍTKA, OMYVATELNÝ NÁTĚR	N6	RASTR R1	3.00
104	WC	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
105	BOX	1,50	PVC–VZHLED EL.VODIVÁ	P1b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	SDK +N3	2.50
106	BOX	1,50	PVC–VZHLED EL.VODIVÁ	P1b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	SDK +N3	2.50
107	ČEKÁRNA APIK. PAC.	20,60	PVC	P3	BARYTOVÁ OMÍTKA MEZI 107/108 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N6	RASTR R2	3.00
108	VYŠETŘOVNA	18,00	PVC EL. VODIVÁ	P1	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
109	DMZ	15,40	PVC	P3	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
110	UMÝVÁRNA	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KER. OBKLAD V=2,7 M	–	RASTR R3	2.70
111	ŠATNA	2,40	PVC	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	2.50
111a	UMÝVÁRNA	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDKI +N3	2.50
112	ŠATNA	13,70	PVC	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
113	ÚKLID	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
114	ODPAD	1,90	PVC	P3	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
115	ZÁDVEŘÍ	6,30	ČISTÍCÍ ZÓNA	K1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
116	CHODBA	120,90	PVC	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
117	ÚKLID	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
118	DODÁVKA	8,70	PVC–VZHLED EL.VODIVÁ	P1b	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R5	3.00
119	– NEPOUŽITO –	–						
120	VYM. BOX	5,00	PVC–VZHLED EL.VODIVÁ	P1b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R5	2.70
121	PŘÍPRAVA RADIOFARMAK	15,50	PVC EL. VODIVÁ	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R5	3.00
122	FILTR	10,00	PVC–VZHLED EL.VODIVÁ	P1b	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYV. A SPRCHOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R5	2.70
123	APLIKACE	18,70	PVC EL. VODIVÁ	P1	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R5	2.70
124	KARTOTÉKA	12,20	PVC–VZHLED EL.VODIVÁ	P1b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	2.70
125	ČEKÁRNA	17,00	PVC	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.00
126	ČEKÁRNA AMBUL. PACIENTŮ	11,10	PVC	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
127	ZÁDVEŘÍ	11,70	ČISTÍCÍ ZÓNA	K1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3.00
128	MED. PLYNY	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	NÁTĚR	N3	OMÍTKA+NÁTĚR	N3
129	BEZBARIÉROVÉ WC PAC.	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	RASTR R3	2.50
130	SKLAD	12,80	PVC	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	2.70
131	WC PAC. INV	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	RASTR R3	2.50
132	WC PACIENTI	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
133	NEČISTÉ PRÁDLO	4,70	PVC	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	2.70
134	WC PERSONÁL ŽENY	3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
135	WC PERSONÁL MUŽI	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2.50
136	VYSOKOŠKOLÁCI	14,70	PVC	P3	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R4	3.00
137	VRCHNÍ SESTRA	9,00	PVC	P3	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R6	3.00
138	PRIMÁŘ	14,50	PVC	P3	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R6	3.00
139	HALA	24,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KER. OBKLAD PORTÁLU VÝTAHU V=3000 MM OPRAVY OMÍTKY+PŘEŠTUKOVÁNÍ A MALBA	N2	RASTR R3	3.00
140	VÝTAH V5	8,10	BETON/STÁVAJÍCÍ	–	STÁVAJÍCÍ		–	–
140a	STROJOVNA VZT	9,90	KER. DLAŽBA/STÁVAJÍCÍ	–	STÁVAJÍCÍ		–	–
140b	SCHODIŠTĚ	24,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D4	OPRAVY OMÍTKY+PŘEŠTUKOVÁNÍ NOVÁ MALBA VE STANDARTU	N2	NÁTĚR N3	–
141	ROZVODNA UT	17,80	BETON + NÁTĚR	B4	NÁTĚR	N3	OMÍTKA+NÁTĚR	N3
142	UPS	9,60	BETON + NÁTĚR	B4	NÁTĚR	N3	OMÍTKA+NÁTĚR	N3
143	ROZVODNA NN	10,10	BETON + NÁTĚR	B4	NÁTĚR	N3	OMÍTKA+NÁTĚR	N3

LEGENDA PODHLEDOVÝCH PRVKŮ:

- STROPNÍ SVÍTIDLA DO RASTROVÉHO PODHLEDU DLE PD ELEKTRO
- STROPNÍ SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ DO SDK PODHLEDU DLE PD ELEKTRO
- TALÍŘOVÝ VENTIL DLE PD VZT
- VÝUSTKA ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU DLE PD VZT
- VÝUSTKA PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU DLE PD VZT
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKA DO RASTROVÉHO PODHLEDU

POZNÁMKA:

– PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
– POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
– VEŠKERÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A DÍLČÍ DETAILY JE NUTNÉ REALIZOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
– VŠECHNY HORIZONTÁLNÍ ÚSKOKY PODHLEDU PROVEDENY HLADKÉ ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK, NAPOJENÍ SÁDROKARTONU A RASTROVÉHO PODHLEDU SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM
– VYBRANÉ PODHLEDY BUDOU Z HORNÍ STRANY ZASPONKOVÁNY
– DO PODHLEDU BUDOU OSAZOVÁNA SVÍTIDLA, POČET A UMÍSTĚNÍ – VIZ. PROJEKT ELEKTRO, VÝUSTKY VZT POTRUBÍ, POČET A UMÍSTĚNÍ – VIZ. PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY
– V SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDECH BUDOU OSAZENY V MÍSTECH ARMATUR UT, ZTI, VZT ČI POŽÁRNÍCH UCPÁVEK SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA O ROZMĚRU 300x300 MM, 600x600 MM, SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI. PO OSAZENÍ OZNAČIT POPISEM TYPU ARMATURY
– DODRŽENÍ VŠECH PARAMETRŮ UVEDENÝCH V TECHN. SPECIFIKACÍCH PODHLEDŮ NUTNO DEKLAROVAT CERTIFIKÁTY A ATESTY PLATNÝMI V ČR

LEGENDA PODHLEDŮ :

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST REALIZAČNÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ SPECIFIKACE (PODMÍNKY) VÝROBKŮ, S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ TYPY PODHLEDŮ

– RASTROVÉ PODHLEDY – RASTR

RASTR R1 – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA –PROSTORY S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A ČISTITELNOST
– DEMONTOVATELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ROZMĚR PANELU 600x600x15 MM, POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA. MINIMÁLNÍ TŘÍDA ČISTOTY ISO 5, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R1

RASTR R2 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA ČISTITELNOST A LEPŠÍ AKUSTIKU
– DEMONTOVATELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA. MINIMÁLNÍ TŘÍDA ČISTOTY ISO 6, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R2

RASTR R3 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA ČISTITELNOST I AKUSTIKU
– DEMONTOVATELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ROZMĚR PANELU 600x600x15 MM, VIDITELNÝ ROŠT/ROVNÁ HRANA. MINIMÁLNÍ TŘÍDA ČISTOTY ISO 5, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R3

RASTR R4 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A DESIGN
– DEMONTOVATELNÝ DESIGNOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PLOVOUCÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN 600x600x20 MM. ZAPUŠTĚNÝ VIDITELNÝ ROŠT V BARVĚ: ŠEDÁ 01 METALICKÁ–NEJBLIŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS: S 2502–B. SPÁRA 8 MM MEZI DESKAMI, ROŠT JE PŘIBLIŽNĚ 14 MM NAD VIDITELNÝM POVRCHEM KAŽDÉHO PANELU. ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R4

RASTR R5 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU
– DEMONTOVATELNÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ HYGIENICKÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A. RASTR SKRYTÝ (VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY– KAZETY NA SRAZ) SYMETRICKÝ, ZESÍLENÝ, ANTIKOROZNÍ – TŘÍDY C3, ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ OSO 5.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R5

LEGENDA PODHLEDŮ :

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST REALIZAČNÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ SPECIFIKACE (PODMÍNKY) VÝROBKŮ, S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ TYPY PODHLEDŮ

– RASTROVÉ PODHLEDY – RASTR

RASTR R6 – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A DESIGN
– DEMONTOVATELNÝ DESIGNOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PLOVOUCÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN 600x600x20 MM. ZAPUŠTĚNÝ VIDITELNÝ ROŠT V BARVĚ: ŠEDÁ 01 METALICKÁ–NEJBLIŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS: S 2502–B. SPÁRA 8 MM MEZI DESKAMI, ROŠT JE PŘIBLIŽNĚ 14 MM NAD VIDITELNÝM POVRCHEM KAŽDÉHO PANELU. ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R6

RASTR R7 – RASTR 1200x1200 MM, PROSTORY S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A VZHLED
– DEMONTOVATELNÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN 1200x1200x20MM, SKRYTÝ ROŠT SE SYMETRICKÝMI HRANAMI (HRANA PODHLEDU JE SYMETRICKÁ S OSOU RASTRU – VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY– KAZETY NA SRAZ)
MINIMÁLNÍ TŘÍDA ČISTOTY ISO 6, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA I SUCHA, AKUSTICKÁ TŘÍDA A.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.R7

RASTR R7b – DTTO SYSTÉM R7, POUŽITY VŠAK KAZETY O ROZMĚRECH 1200X600 MM A 1800x600 MM

RASTR 01 – RASTR 1200x1200 MM, TECHNICKÉ PROSTORY S POŽADAVKEM NA UTLUMENÍ HLUKU
– AKUSTICKÝ PANEL PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI "PRŮMYSLOVÝCH" PROSTOR TL. 50.
PANELY SE INSTALUJÍ NA VIDITELNÝ ROŠT. KAŽDÝ PANEL JE DEMONTOVATELNÝ.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.01

– HLADKÉ PODHLEDY – SÁDROKARTONOVÉ DESKY – SDK

– SDK – SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO OCEL. ROŠTU Z PROFILŮ CD 60x27mm A PŘÍSLUŠENSTVÍ. GKB – STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL.12,5 MM, VČ.OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V JEDNÉ ÚROVNI

– SDKi – SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO OCEL. ROŠTU Z PROFILŮ CD 60x27mm A PŘÍSLUŠENSTVÍ. GKBi – STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL.12,5 MM IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI, VČ.OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V JEDNÉ ÚROVNI

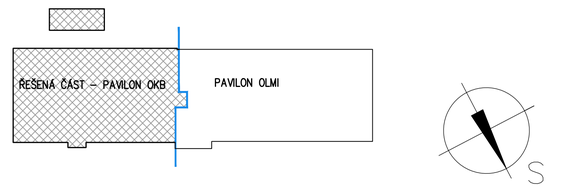

± 0.0 = 431,280

ČÍSLO PARE

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	ING. JIŘÍ BROŽ
	BC. M. STRÁNSKÁ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:	FORMÁT	12x A4
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ	DATUM	1 / 2017
	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 20–15–P
VÝKRES: **PŮDORYS 1.NP – STROPNÍ PODHLED**	MĚŘÍTKO: 1 : 75	Č. VÝKRESU: D1.03.1–11