Rozvaděč B-RMDU-1.1

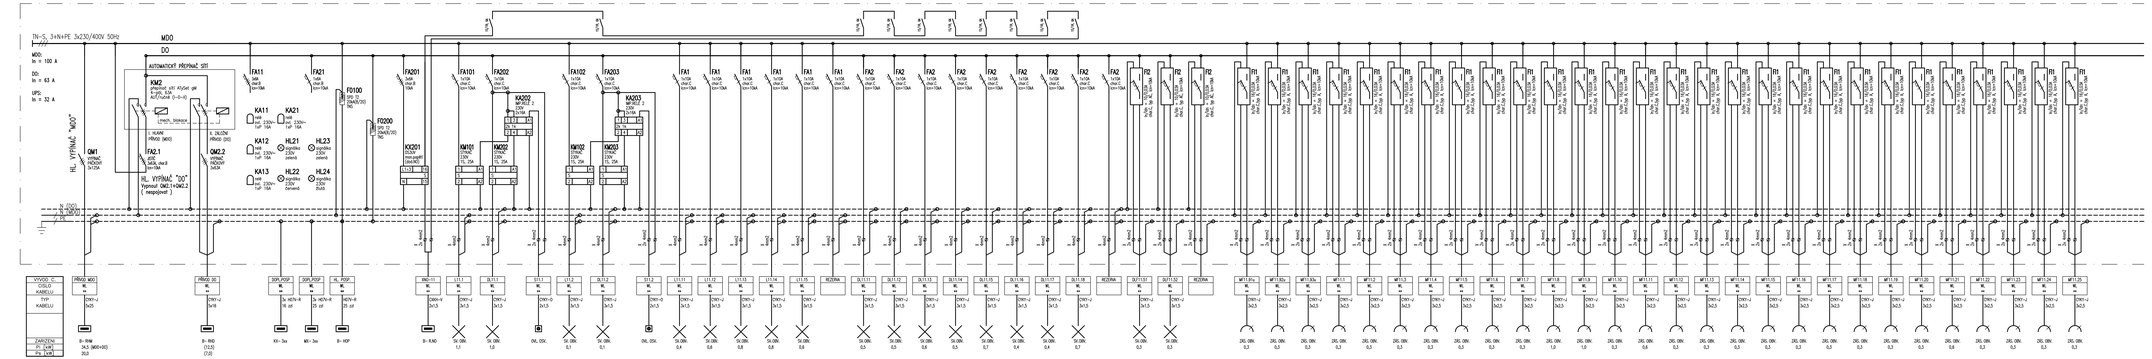

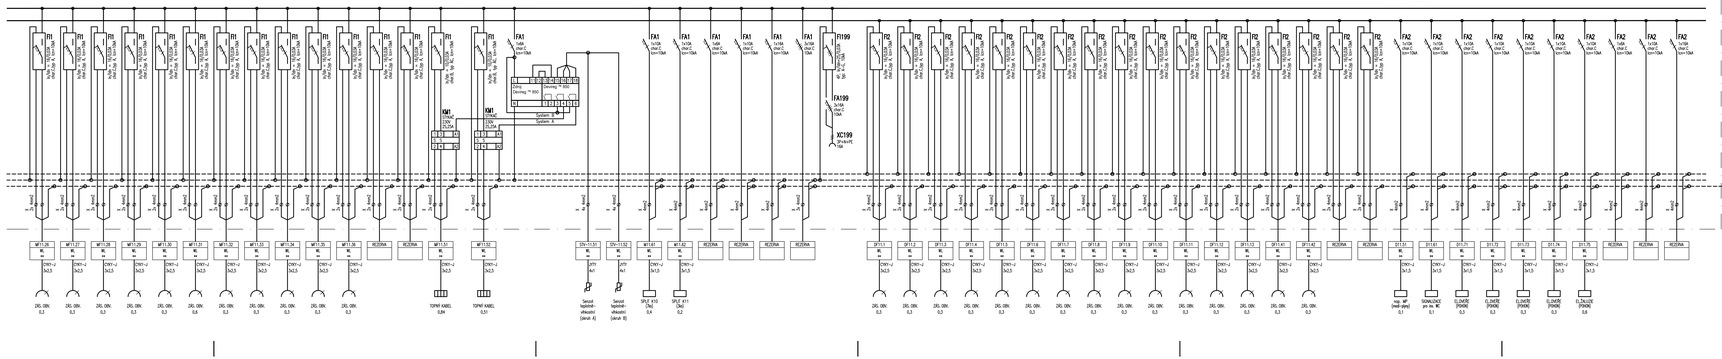

ROZVADĚČ:
PROVEDENÍ: OCELOPLEDOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ DO NIKY
KRYTÍ: IP43/20
ROZMĚR NIKY: 800 x 2000 x 300 mm (š x v x h)
PARAPET NIKY: 50 mm
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: DLE PD INTERIÉRU A POŽADAVKU ARCHITEKTA

Signtiky umístěny na dveřích skříně rozvaděče

Rozvaděč B-RMDU-1.1

MDO		DO	
CHOD	PORUCHA	HLAVNÍ PŘÍVOD	ZÁLOŽNÍ PŘÍVOD
(NLE) (ZELENÁ)	(NLE) (ZOLNÁ)	(NLE) (ZELENÁ)	(NLE) (ZLUTÁ)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELIMINOVÁNA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.03 Dostavba budovy OKB
D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TOTO VÝKRES NESMÍ BÝT ZMĚNĚN BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ NEBO ZČÁSTI BEZ JEHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU. © DE SPONA Z., 12/2009 Sb. !

ZPRACOVATEL	ATELIER PENTA v.o.s. Wolkerova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PETR OKÁLEK	VYPRACOVAL	ING. PETR OKÁLEK
KONTROLOVAL	ING. PETR OKÁLEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER PENTA v.o.s. Wolkerova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. HUANG	INŽENÝR PROJEKTU	ING. VIKTOR ŠLAPAL
RNDr. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.			
INVESTOR: Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice, Pivovarská nábřeží 1245, Hradec Králové			
MÍSTO: HKO			

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

VÝKRES: **Rozvaděč B-RMDU-1.1**

ATELIER PENTA v.o.s.
Wolkerova 12, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 312 411 fax: +420 567 312 412

ATELIER PENTA v.o.s.
Wolkerova 12, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 312 411 fax: +420 567 312 412

FORMÁT	16A
DATUM	01 / 2017
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 20-15-P
Č. VÝKRESU	---
MĚŘÍTKO	---
	D1.03.4g-38