



VÁŠ DOPIS ZN: OV-44/2014  
DORUČEN DNE: 11.6.2014

NAŠE ZNAČKA: P14003723/551

VYŘIZUJE: Ing. Zdeňka Sedláčková  
DATUM: 25.6.2013  
TELEFON: 495 705 032  
E-MAIL: zdena.sedlackova@chmi.cz

MDS projekt s.r.o.

Försterova č.p.175

566 01 Vysoké Mýto

### HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

Vodní tok	Chotečský potok	
Číslo hydrologického pořadí	1-04-02-0390-0-00-00	
Profil	Šárovcová Lhota, most ev.č.28434-1	
Souřadnice v S JTSK	x = -658393 m	y = -1018084 m
Plocha povodí A <sup>a)</sup>	20,55	km <sup>2</sup>

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí P <sub>a</sub>	-----	mm	
Dlouhodobý průměrný průtok Q <sub>a</sub>	-----	l.s <sup>-1</sup>	třída -----

M-denní průtoky Q <sub>Md</sub> <sup>b)</sup>													l.s <sup>-1</sup>	
30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	355	364	třída	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

N-leté průtoky Q <sub>N</sub>								m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	
1	2	5	10	20	50	100	třída		
4,07	6,30	9,98	13,3	17,1	22,8	27,8	III.		

Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory  
tel.: 495 705 011, fax: 495 705 001, e-mail: hradech@chmi.cz

IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699, nejsme plátcí DPH  
č. ú.: 54132041/0100, www.chmi.cz

Platnost hydrologických údajů je nejvýše 5 let ode dne vydání.

Tyto poskytnuté údaje nesmí být využity k jinému než vámi uvedenému účelu.

a) Plocha povodí  $A$  [km<sup>2</sup>] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map ZABAGED®.

b)  $M$ -denní průtoky jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za referenční období 1981–2010.

Informace o odvození  $M$ -denních průtoků jsou dostupné na adrese:

<http://voda.chmi.cz/opv/qm.html>.

Poznámka: ///

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 3 420,-Kč.

Přílohy: faktura



RNDr. Zdeněk Šiftař  
Ředitel pobočky

# Česká republika – Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

ID hjyaavk

MOCR 16687-2/2014 - 6440

Sp.zn. 32189/2014-6440-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 29. května 2014.

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Příloha: 0

MDS PROJEKT, s.r.o.

Försterova čp. 175

566 01 Vysoké Mýto

Vaše čj.: - -

Ze dne: 21. 5. 2014

## Věc: „Most ev.č. 28343-1, Šárovcová Lhota”

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 17. prosince 2013 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník,...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.*

**Podmínky: Nejsou.**

**V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.**

Ředitel

Ing. Slavomil MAREŠ

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci (MO AHNM, Teplého 1899, Pardubice 530 02), týkající se uvedené věci, uveďte naše výše uvedené čj.







# Obec Šárovcová Lhota

Šárovcová Lhota 80 507 81 IČ: 00578614 KB 26628541/0100 Tel.733 668 384

Č.j.: ŠL/V13/2014

Vyřizuje: Vích

Datum: 26. 5. 2014

Vaše značka:

Pro: MDS projekt s.r.o.  
Vysoké Mýto

Věc: Vyjádření.


Tímto Vám sděluji, že Obec Šárovcová Lhota v tomto zájmovém místě nemá žádné nadzemní ani podzemní vedení.

Přeji pěkný den Vích

.....  
Starosta Pavel Vích

OBEC  
ŠÁROVCOVÁ LHOTA  
507 81 Šárovcová Lhota 80

Most ev.č.28434-1 Šárovcová Lhota



1:2 000

POTVRZUJI, ŽE U TOMTO ZÁJMOVÉM MÍSTĚ NENÍ  
 OBEČ ŠÁROVCOVÁ LHOTA ŽÁDNÉ PODZEMNÍ ANI NAD-  
 ZEMNÍ SÍŤ.

PAVEL JICH - STAROSTA OBCE

OBEC  
 ŠÁROVCOVÁ LHOTA  
 507 81 Šárovcová Lhota 80

UPC Česká republika, s.r.o.  
 pracoviště Liberec  
 Zásilací adresa: Sázavská 2; 460 10 Liberec 3

T / F +420 489111112

**MDS PROJEKT s.r.o.**  
**Ing. Vostrčilová**  
**Försterova 175**  
**566 01 Vysoké Mýto**



Váš dopis – fax značky / ze dne:  
 14-0001 / 15/4/2014

Naše značka: 16010/ Ru

Vyřizuje: Jaroslav Růžička

**Datum: 17.4.2014**

**Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku firem UPC Česká republika, s.r.o. a Sloane Park Property Trust, a.s.**

k akci/stavbě: **Most ev.č. 28434-1**

Místo stavby:

Účel žádosti/stupeň přípravy akce

**Šárovcova Lhota**

**územní a stavební řízení**

Sdělujeme, že v oblasti vyznačené na přiložené dokumentaci se **nenachází** zařízení UPC Česká republika, s.r.o.

Nemáme námitek proti vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o stavebním povolení. Souhlasíme s případným zjednodušeným územním řízením.

Toto vyjádření je platné pouze s výkresem situace označeným razítkem UPC Česká republika, s.r.o. a platí po dobu jednoho roku od dne vydání.

Příloha: plánec situace



Jaroslav Růžička  
 oddělení dokumentace


e-mail: [jaroslav.ruzicka@upc.cz](mailto:jaroslav.ruzicka@upc.cz)

Od 02/2013 lze podávat vyjádření o existenci sítě elektronicky na : <http://www.upc.cz/o-upc/dokumentace/>

*Rozdělení pracovišť UPC Česká republika, s.r.o. pro vydávání vyjádření o existenci sítě je k nahlédnutí na : [www.upc.cz/kontakt/dokumentace sítě](http://www.upc.cz/kontakt/dokumentace_site)*



Most ev.č.28434-1 Šárovcová Lhota



16010

V zakresleném zájmovém prostoru není  
žádné vedení ve správě  
UPC Česká republika, s.r.o.  
Toto vyjádření platí po dobu 1 roku.  
UPC Česká republika, s.r.o.

datum 17.4.2014 podpis



MDS Projekt s.r.o.  
Jana Vostrčilová Ing.  
Försterova 175  
56601 Vysoké Mýto

<b>Váš dopis značka / ze dne</b>	<b>Naše značka</b>	<b>Vyřizuje / linka</b>	<b>Místo odeslání / dne</b>
0000091354/ 15.4.2014	0000005068	Jelínková / 251 618 458	Praha / 15.4.2014

### Vyjádření k existenci sítí

vydané podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

**Název akce:** Most ev.č. 28434-1 Šárovcová Lhota

**Důvod žádosti:** Existence sítí

Vážený pane/ Vážená paní,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby (definované polygonem zakresleným v žádosti, která je nedílnou přílohou tohoto vyjádření) se **nenachází** žádné elektrické zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo. Z hlediska rozvojových zájmů společnosti ČEPS, a.s. **bez připomínek**.

Toto vyjádření vydala společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. v zastoupení společnosti ČEPS, a.s. dne 15.4.2014. Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.



Elektronicky podepsal(a) Hrdlička spol.s r.o.  
Datum: 15.4.2014 17:46:53 CEST

V případě dotazů kontaktujte zákaznické centrum společnosti HRDLIČKA, spol. s r.o.:

Jana Jelínková  
Za Lužinami 1084/33  
155 00 Praha 5 – Stodůlky  
tel.: +420 251 618 458  
e-mail: [info@mawis.eu](mailto:info@mawis.eu)





Příloha: Žádost o vyjádření č. 0000091354

*Společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. je pověřena společností ČEPS, a.s. k vydávání vyjádření k existenci sítí jejím jménem v oblastech, které jsou mimo zájmové území ČEPS, a.s. mandátní smlouvou číslo 1800002353 ze dne 9.12.2011 a plnou mocí číslo 54545 ze dne 01.01.2012. Tato vyjádření mají platnost originálu a jsou v elektronické formě opatřena elektronickou značkou vydavatele.*

*Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek [www.ceps.cz](http://www.ceps.cz) (Pro partnery > Žádost o vyjádření k existenci sítí).*



## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území


<b>Evidenční číslo žádosti</b>	0000091354	<b>Ev. číslo správce</b>	0000005068
<b>Důvod žádosti</b>	Existence sítí		
<b>Údaje žadatele</b>			
Název organizace	MDS Projekt s.r.o.	IČO	27487938
Příjmení, jméno, titul	Vostrčilová Jana, Ing.		
Ulice, č.p./or.	Försterova 175		
Obec	Vysoké Mýto	PSČ	56601
Telefon	465323769	Mobil	774743926
Fax		E-mail	vostrcilova@mdsprojekt.cz
<b>Údaje stavebníka (investora)</b>			
Název organizace	MDS Projekt s.r.o.	IČO	27487938
Příjmení, jméno, titul	Vostrčilová Jana, Ing.		
Ulice, č.p./or.	Försterova 175		
Obec	Vysoké Mýto	PSČ	56601
Telefon	465323769	Mobil	774743926
Fax		E-mail	vostrcilova@mdsprojekt.cz
<b>Údaje akce (stavby)</b>			
Název	Most ev.č. 28434-1 Šárovcová Lhota		
<b>Poznámka</b>			
<b>Doplňkové informace</b>			
Způsob převzetí vyjádření: e-mailem			
<b>Přílohy (názvy souborů příloh)</b>			
<b>Zákres zájmového území</b>			



Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky:

Dotčená KÚ: KÚ: Šárovcová Lhota (697265)



#### Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

15.4.2014 13:39

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost je zapsána pod spisovou značkou B 5597 vedenou u rejstříkového soudu v Praze.

tel.: +420 211 044 111

fax: +420 211 044 568

e-mail: ceps@ceps.cz






---

 ŽADATEL

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto
 

---

 NAŠE ZNAČKA  
 0100269599

 VYŘIZUJE/ LINKA  
 840 840 840

 VYŘÍZENO DNE  
 15.04.2014
 

---

**Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**
**Most ev.č. 28434-1 Šárovцова Lhota**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100269599 ze dne 15.04.2014, která se týkala sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 15.04.2014.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,

vedoucí odboru Správa dat o síti,

ČEZ Distribuce, a. s.

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území




SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
 tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
 e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
 Zásilací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň







F.6.2.

---

ŽADATEL

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

---

NAŠE ZNAČKA  
0200196174VYŘIZUJE / LINKA  
ČEZ ICT Services, a. s.VYŘÍZENO DNE  
15.04.2014

---

Pro: **Sloučené územní a stavební řízení****Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:****Most ev.č. 28434-1 Šárovцова Lhota**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 15.04.2014.

S pozdravem

Martin Šklíba  
ČEZ ICT Services, a. s.**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,  
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,  
PSČ 140 53






Platí pouze se sdělením číslo 0100269599.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


### Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



#### LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Prohlájecí investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		






Platí pouze se sdělením číslo 0200196174.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území

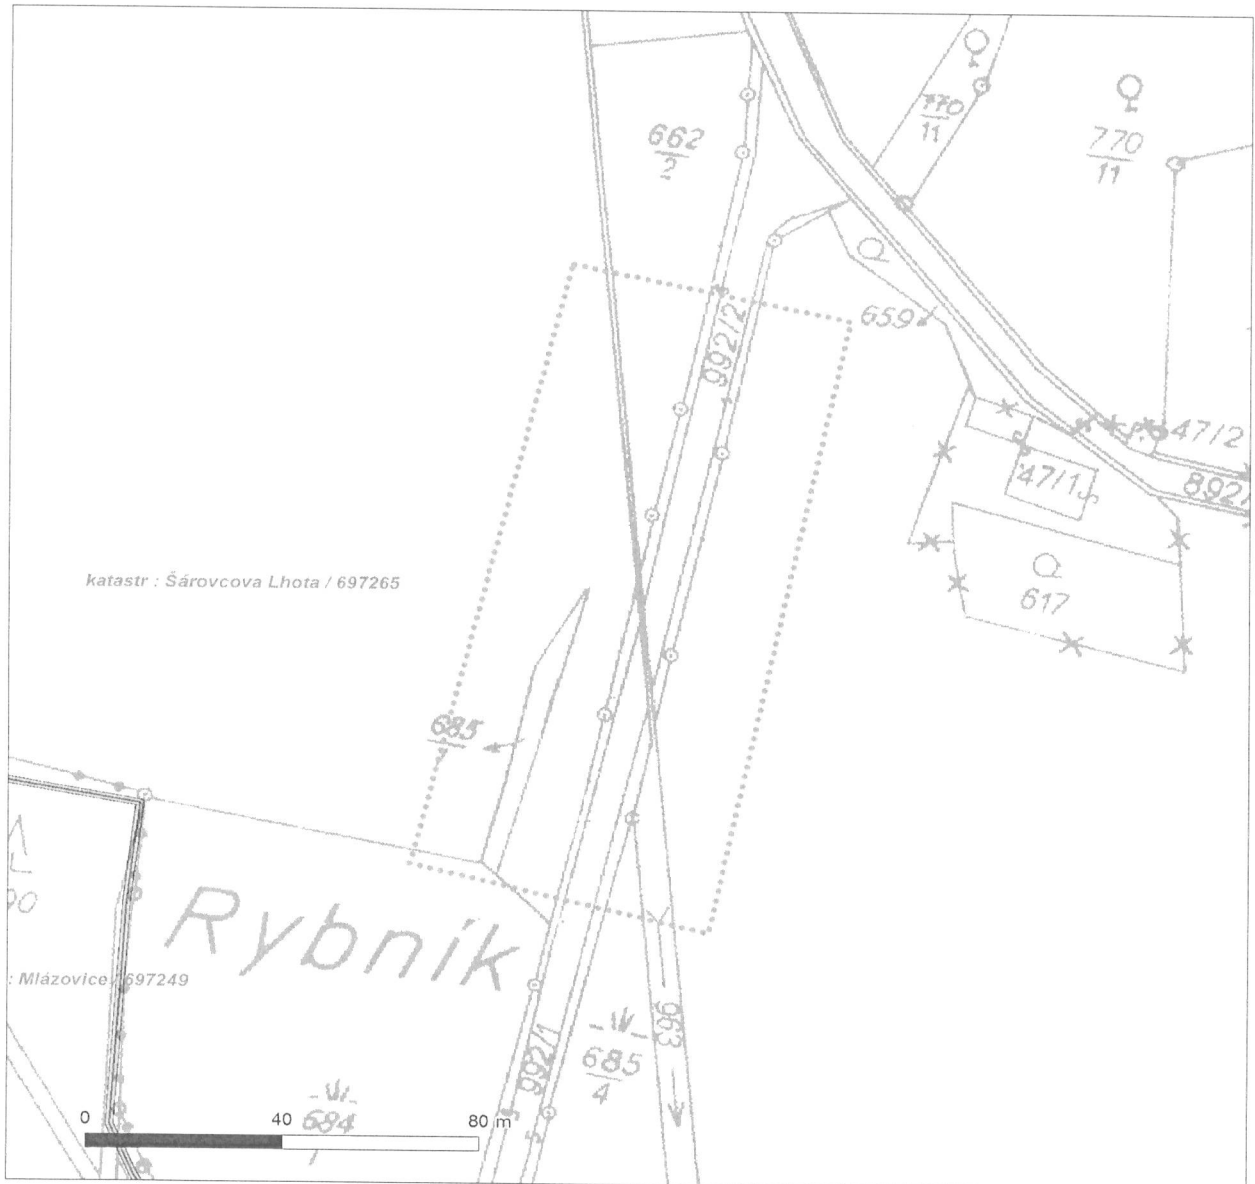

#### LEGENDA

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení   | --- Radioreléový spoj vzduch   |
| — Podzemní optické vedení     | ..... Zájmové území            |
| --- Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení   |                                |





MDS Projekt s.r.o.  
Ing. Jana Vostrčilová  
Försterova 175  
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka:

2838/14/OVP/N

Datum:

15.4.2014

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: Most ev.č. 28434 - 1

okres: Jičín

k.ú.: Šárovcová Lhota

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Žádost o vyjádření)







Příloha k vyjádření: 2838/14/OVP/N

### Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Polygon č.1

Y [m]	X [m]
658306.005	1017939.556
658250.901	1017953.526
658278.065	1018080.808
658333.169	1018061.405

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).





MDS projekt s.r.o.  
Försterova 175  
56601 Vysoké Mýto

naše značka  
5000930529

vyřizuje  
Stanislav Keller

datum  
15.04.2014

Věc:

**Moste ev.č. 28434-1 Šárovcová lhota**

K.ú. - p.č.: Šárovcová Lhota

Stavebník: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000930529 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Stanislav Keller  
vedoucí regionální OSS-Dvůr Kr.n/L  
odděl. reg. oper. správy sítí Dvůr Král.  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420495563660  
[stanislav.keller@rwe.cz](mailto:stanislav.keller@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311


Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000930529 ze dne 15.04.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Šárovcová Lhota.

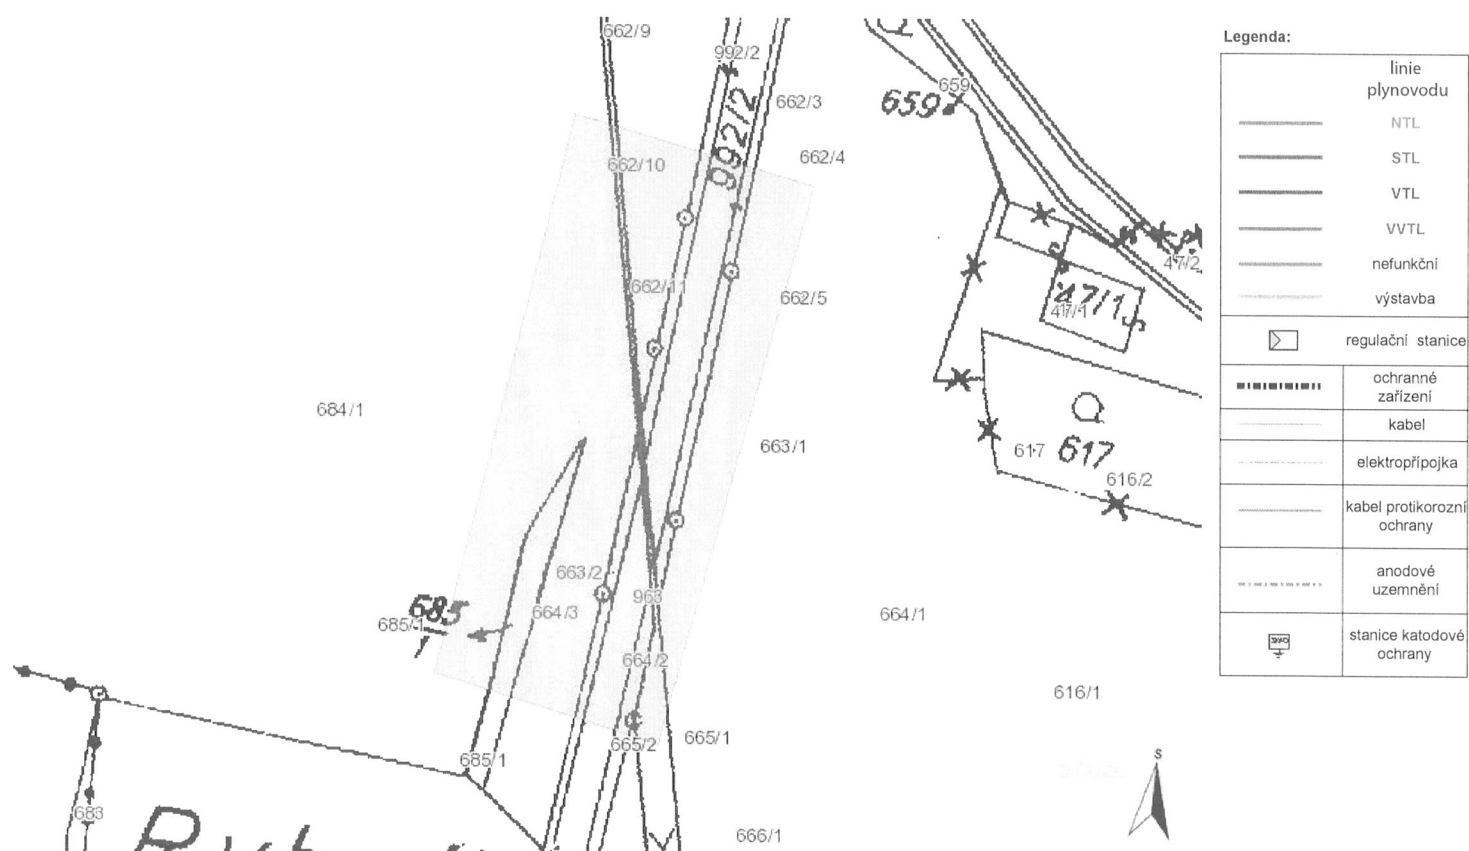



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 576592/14**

**Číslo žádosti: 0114 124 344**

**Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 15. 4. 2016.**

<b>Žadatel</b>	MDS projekt s.r.o.	
<b>Stavebník</b>	MDS projekt s.r.o.	
<b>Název akce</b>	Most ev.č. 28434-1	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Jičín
	<b>Obec</b>	Šárovcova Lhota
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Šárovcova Lhota

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefonica*) následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu s podzemním vedením** sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) společnosti *Telefonica*. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *PVSEK* společnosti *Telefonica*. Pokud se v žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*), je součástí sítě elektronických komunikací (dále jen *SEK*) a požívá stejnou právní ochranu jako *SEK*. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti *Telefonica* pověřeného ochranou sítě - **Jiří Bůta, tel.: 602 485 857, e-mail: jiri.buta@telefonica.com** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

**Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.**

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Telefonica* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefonica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.





Číslo jednací:

576592/14

Číslo žádosti:

0114 124 344

(3) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Telefónica* na asistenční lince 14 111.

**Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

*Vyjádření* vydala společnost *Telefónica* dne: 15. 4. 2014.



Telefónica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336

188



Příloha k Vyjádření č.j.: 576592/14

Číslo žádosti: 0114 124 344

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k přeložení SEK, a to prostřednictvím POS.

2. Nastane-li skutečnost uvedená v bodu 1., zajistí přeložení SEK její vlastník, společnost Telefónica. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK je součástí veřejné komunikační sítě, je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

4. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

6. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

2. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.



Příloha k Vyjádření č.j.: 576592/14

Číslo žádosti: 0114 124 344

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

### **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.




(tiskový formát A4)

Příloha k Vyjádření č.j.: 576592/14

Číslo žádosti: 0114 124 344

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



## LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- (X) — ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- (X) --- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → → → ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- (w) — ..nadzemní síť
- (c) — ..nadzemní síť cizí
- (c) — ..podzemní síť cizí
- • • • • ..neprovozované síť
- nn — ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- = = = ..kolektor, kabelovod

Telefónica Czech Republic, a.s.  
 Za Brumlovkou 266/2  
 140 22 Praha 4  
 DIČ: CZ 60193336

188





## Název zakázky

**Most ev.č. 28434-1 Šárovcová Lhota**

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo

0951-14-3

Archivní číslo

0951

Pořadové číslo

## Odběratel

**Královehradecký kraj**

Vyjádření provedl

Ing. František Černík

Účel zápisu

Projednání konceptu projektové dokumentace

Projednání konceptu projektové dokumentace proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu Šárovcová Lhota dne 16.7.2014. Projektant představil koncept projektové dokumentace. Na jednání bylo dohodnuto následující:

1. Účastníci jednání souhlasí s konceptem projektové dokumentace. Stávající most bude kompletně demolován. Nový most bude rámová konstrukce s hlubinným založením na pilotách. Nosná konstrukce bude tvořena prefabrikovanými předpjatými nosníky spřaženými železobetonovou deskou a rámovým koutem se spodní stavbou. Šířka průjezdného prostoru mezi svodidly na mostě bude 5,5m. Dále se bude měnit pouze rozpětí nosné konstrukce, viz body dále.
2. Zástupci SÚS Královehradeckého kraje a Povodí Labe preferují most s menší délkou přemostění. Prezentované řešení s převedením průtočného množství vody Q100 s rezervou 0,5m pod podhledem nosné konstrukce je zbytečné a zároveň možná i nevhodné s ohledem na možnou funkci stávajícího mostního otvoru, který v současné době možná tvoří zpomalující bariéru kulminační vlny na vodním toku Chotečský potok. Při zvětšení mostního otvoru hrozí, že případná kulminační vlna nebude na vodním toku redukována a dojde k součtu s kulminační vlnou dalšího vodního toku na soutoku těchto dvou toků ve vzdálenosti cca 200m za mostem. Projektant navrhne nový průtočný profil, který bude oproti prezentovanému návrhu zmenšen tak, že hladina vody Q50 bude minimálně 0,5m pod podhledem nosné konstrukce a zároveň hladina Q100 bude v celém profilu pod podhledem nosné konstrukce. Předpokládá se řešení se zmenšením délky přemostění z navržených 20,0m na cca 16,0m, čímž bude splněn požadavek normy ČSN 73 6201. Tento nový navržený profil bude spolu s hydrotechnickým výpočtem tohoto profilu a hydrotechnickým výpočtem stávajícího profilu zaslán Ing. Havrdovi z Povodí Labe k posouzení. Projektant upozornil na možné komplikace při provádění vrtaných pilot nového mostu se zmenšenou délkou přemostění, kde hrozí kolize pilot se založením stávajícího mostního objektu.
3. Po schválení průtočného profilu mostu bude provedena změna základních výkresů tak, aby mohli být rozeslány dotčeným orgánům ke schválení. Projektant upozorňuje, že nebylo kalkulováno s požadavkem Povodí Labe na posuzování průtočného profilu nového mostu a tyto schvalovací procesy by mohli vést k nemožnosti stihnutí termínu na odevzdání kompletní projektové dokumentace.
4. Dno koryta bude ponecháno stávající beze změny. Svahy koryta a zpevněné kužele okolo dvojice křídel budou provedeny z kamenné dlažby do betonového lože se stabilizací v podobě stabilizačních betonových prahů ve dně koryta.
5. Montážní plošina pro automobilový jeřáb pro montáž prefabrikovaných nosníků navržená na louce vedle mostního objektu není vhodná. Louka je podmaččená a tudíž velmi neúnosná. Příprava

www.mdsprojekt.cz

**MDS PROJEKT s.r.o.**  
 Försterova č.p. 175  
 566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451  
 mobil: +420 608 439 363  
 e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938  
 DIČ: CZ 274 87 938  
 Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800  
 Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339  
 Firma je zapsaná v obchodním rejstříku  
 u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.



plochy pro použití těžkého jeřábu by byla značně nákladná. Je požadováno řešení s použitím těžšího a většího automobilového jeřábu stojícího ale na komunikaci na předmostí.

6. Starosta obce Šárovce Lhota požaduje umístění dočasné lávky pro pěší přes vodní tok během výstavby.
7. Účastníci jednání souhlasí s navrženou objízdou trasou po komunikacích I/35 a III/28434 přes Konecchlumí. U situace dočasného dopravního opatření je požadováno pouze upozornění na uzavírku komunikace III/28434 v obci Ostroměř.

#### Seznam příloh:

- Prezenční listina

#### Za odběratele

Vypracoval: Ing. František Černík

Datum: 16.7.2014

Podpis

**MDS PROJEKT s.r.o.**  
 Försterova č.p. 175  
 566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451  
 mobil: +420 608 439 363  
 e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938  
 DIČ: CZ 274 87 938  
 Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800  
 Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339  
 Firma je zapsaná v obchodním rejstříku  
 u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

[www.mdsprojekt.cz](http://www.mdsprojekt.cz)



## Název zakázky

MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOŤA

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo

0951-14-3

Archivní číslo

0951

Pořadové číslo










## Účel

Vypracoval

Ing. FRANTIŠEK ČERNÝ

Datum

16.7.2014

Jméno, titul	Organizace: Adresa:	Email:	Telefonní číslo:	Podpis:
BRNČEČKA	SUS KHK a.s.	BRNČEČKA@SUSKHK.CZ	729 134 990	
PULICH Petr	- II -	PULICH@SUSKHK.CZ	721 901 193	
JAN ŠEDÝ	KÚÚ SČÚ-ČD	SEDA@FUSKHK.CZ	493 541 371	
M. ŠHELŠOVÁ	- II -	MOSHEL@FUSKHK.CZ	493 541 371	
ROBOTA ZDENĚK	POVOŘÍ KAIBB, STŘEŠNÍ PRÁCE	ROBOTA2@PRA.CZ	424 614 010	
Havla Václav	- II -	Havla v@PRA.CZ	495 088 651	
MATEK	PCP. DI. SČÚ	JC.DI-KOMUNIKACE@PCP.CZ	974 533 257	
VIOTI	DREC ŠÁROVCOVA LHOŤA	DREC@ŠÁROVCOVA-LHOTA.CZ	732 16 705	
FRANTIŠEK ČERNÝ	MDS PROJEKT a.s.	CERNY@MDSPROJEKT.CZ	774 743 936	



# Česká republika – Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

ID hjyaavk

MOCR 23552-2/2014 - 6440

Sp.zn. 34101/2014-6440-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 18. srpna 2014

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Počet stran: 2

MDS PROJEKT, s.r.o.

Försterova čp. 175

566 01 Vysoké Mýto

Vaše čj.: --

Ze dne: 25. 7. 2014

## Věc: „Most ev.č. 28434-1 Šárovceva Lhota”

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu a vydávám:

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 4. července 2014 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Stanovisko platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník, ...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.*

**Podmínky:**

1. Bude - li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

2. Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice v celém profilu, její případná omezení a objížděkové trasy je třeba odsouhlasit 3 týdny předem s Agenturou logistiky - Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš, tel.č. 973 251 517.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.

Ředitel  
Ing. Slavomil MAREŠ

V další korespondenci či jiném kontaktu, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací tohoto spisu – urychlíte tím vyřízení.

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hromádková, tel: 973 245 733



Alena Zahradníková  
28.08.2014 09:19:38 +0200'

Signer:

CN=Alena Zahradníková  
C=CZ  
O=Město Lázně Bělohrad [IČ 000 000 000]

Public key:  
RSA/2048 bits



## MĚSTSKÝ ÚŘAD LÁZNĚ BĚLOHRAD

nám. K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, tel. 493 792 090, 493 792 276, 493 792 261, fax 493 792 484, e-mail: stavebni@lazne-belohrad.cz  
STAVEBNÍ ÚŘAD

Č.j.: LB-3420/2014-STU-AZ  
Vyřizuje: Zahradníková, oprávněná úřední osoba  
Datum: 28.8.2014

### SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), v platném znění, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

#### s o u h l a s í

s vydáním stavebního povolení na stavbu

**„Most ev. č. 28434-1 Šárovцова Lhota“,**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 992/1, 992/2, 963/5 v katastrálním území Šárovцова Lhota, spočívající v obnově stávajícího mostního objektu v rozsahu jeho kompletní demolice a výstavby nového mostu (SO 182 – dočasné dopravní opatření, SO 201 – most ev. č. 28434-1).

Navrhovaná stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování.

### Poučení

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Alena Zahradníková  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží (doporučeně, do vlastních rukou):**

MDS projekt s.r.o., ing. Jana Vostrčilová, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto



**Agentura logistiky**  
**Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové**  
Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01

---

Čj. 17-69/2014-5512-HK

V Hradci Králové dne 28. července 2014

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 sl.

MDS Projekt s.r.o.  
Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

**Věc: „Most ev.č. 28434-1 Šárovcová Lhota - okres Jičín”**  
Vaše značka: 14-0951-3

Z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám připomínek k akci :  
**„Most ev.č. 28434-1 Šárovcová Lhota - okres Jičín”**

**Při uzavírce silnice III/28434 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStř VD Hradec Králové min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.**

Dané stanovisko je nedílnou součástí souhrnného vyjádření vojenské správy zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem OÚZ Pardubice.

Uvedené stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením Zákona č. 183/2006 Sb. § 16.

Česká republika - vojenská správa  
zastoupena  
Náčelníkem Regionálního střediska vojenské dopravy  
Hradec Králové  
majorem Ing. Pavlem Vrbou  
v zastoupení  
kapitán Ing. Martin Reháček





## MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN

Odbor životního prostředí

**MDS projekt s.r.o.  
Försterova 175  
566 01 Vysoké Mýto**

Č.j.: MuJc/2014/20397/ZP/Pol  
Vyřizuje: Ing. Lenka Poláková

V Jičíně 20.8.2014

### **Souhrnné vyjádření Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí k dokumentaci stavby „Most 28435-5 Šárovcova Lhota“**

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, se sídlem Žižkovo nám. 18, Jičín, byl dne 28.7.2014 požádán o vyjádření k předložené projektové dokumentaci na akci „Most ev.č.28434-1 Šárovcova Lhota“.

**Investor : Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 503 03 Hradec Králové**

### **Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, oddělení ekologie krajiny jako příslušný orgán státní správy dle § 77 odst.3 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), souhlasí s demolicí a výstavbou mostu přes koryto Chotečského potoka v katastru Šárovcova Lhota. Jedná o dočasný zásah do vodního toku, který ovšem nesníží trvale jeho ekologickou stabilitu jakožto významného krajinného prvku. Před vypracováním projektové dokumentace byla akce projednána.

Za správnost: RNDr. Vladimíra Smolíková

### **Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu**

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje, že k výše uvedené akci nemáme námitek, jelikož pozemky, které jsou v příložené projektové dokumentaci určené k dočasnému záboru, nejsou pod ochranou ZPF.

Za správnost: Marcela Žáková

### **Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech**

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou žádost o vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech a sděluje, že nemá k uvedené stavbě námítky za předpokladu

nakládání s odpady a odstranění odpadů v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

#### **Stanovisko z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší**

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace neuvádí žádný zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, se závazné stanovisko nevydává.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

#### **Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),**

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), posoudil předloženou žádost a na základě tohoto posouzení vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona v souladu s § 115 odst. 10 vodního zákona závazné stanovisko k výše uvedené stavbě.

Provedeným šetřením a posouzením otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících zamýšleným záměrem dospěl vodoprávní úřad k závěru, že stavba je z vodohospodářského hlediska možná při splnění následujících podmínek:

- Při výstavbě mostu a následně stavbou mostu nesmí dojít k zhoršení odtokových poměrů daného území.
- Návrh stavby musí být proveden v souladu s dohodou na OÚ Šárovce Lhota ze dne 16.7.2014 a TNV 75 2102 - Úpravy toků.
- Při výstavbě je nutné skladovat splavný materiál tak, aby při povodni nedošlo k jeho splavení.
- Vodoprávnímu úřadu bude oznámen termín zahájení a ukončení prací.

#### ***Upozornění:***

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).

Toto závazné stanovisko není rozhodnutí ve správním řízení, ani nenahrazuje povolení nebo souhlas (dle § 17) vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

Za správnost: Ing. Jan Škoda

“otisk úředního razítka“

Ing. Jana Mušková  
vedoucí odboru životního prostředí

## Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

územní odbor Jičín

Jičín, Dělnická 162, PSČ 506 01



HZSHX002NBEC

MDS projekt s.r.o.,

Ing. Jan Bursa

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis zn.: /

Ze dne: /

Naše č.j.: HSHK- 2902-2/2014

Vyřizuje: mjr. Ing. Romana Steinerová

Telefon: 950510324

Mobil:

E-mail: romana.steinerova@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Datum: 06.08.2014

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota  
**Místo stavby:** k.ú. Šárovcova Lhota  
**Stavebník:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
**Předložená dokumentace:** PD ke stavebnímu povolení  
**Identifikace dokumentace:** Průvodní zpráva 16.3 Požárně bezpečnostní řešení – textová část 4xA4 (včetně titulního listu),  
vypracoval: Ing. František Černík  
datum: 07/2014

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci podanou dne **28. července 2014**.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU:**

1. Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany resp. Přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího zdroje požární vody.

Proti nezákonnosti stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání, a to příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414.

#### **Poznámka:**

Ověřena byla výše uvedená Průvodní zpráva 16.3 Požárně bezpečnostní řešení.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, trvale ponecháváme.

Průvodní zpráva - požárně bezpečnostní řešení stavby není uvedeno číslo projektanta, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Autorizovaná osoba neopatřila dokumenty v rozporu s § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka.



**mjr. Ing. Romana Steinerová**  
oprávněná osoba za HZS  
Královéhradeckého kraje

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Steinerová".

#### **Přílohy**

Ověřena byla výše uvedená Průvodní zpráva 16.3 Požárně bezpečnostní řešení.

**VYPRAVENO**

07 -08- 2014



# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

MDS projekt s.r.o.  
Försterova 175  
695 01 Hodonín

č.j.: S-KHSHK 19792/2014/2/HOK.JC/Ro  
vyřizuje: Ing. Robová  
☎: 493 585 851  
e-mail: hok.jc@khshk.cz  
V Jičíně dne 15. srpna 2014

### Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke stavbě „Most ev. č. 28434-1 Šárovцова Lhota“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupené MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 695 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

**S vydáním stavebního povolení ke stavbě „Most ev. č. 28434-1 Šárovцова Lhota“**

**se souhlasí.**

### Odůvodnění

Dne 25. července 2014 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupené MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 695 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938 o vydání závazného stanoviska ke stavbě „Most ev. č. 28434-1 Šárovцова Lhota“.

Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy mostu v místě křížení Chotečského potoka s komunikací III/28434, obnovu stávajícího mostního objektu v rozsahu jeho kompletní demolice a výstavby nového mostu. Akce obnovy mostu je navržena společně s úpravou komunikace III/28434 v daném profilu a úseku. Úprava komunikace III/28434 je navržena v celkové délce **90,0m**. Stavba se nachází v extravilánu obce Šárovцова Lhota v nezastavěném území obce.

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové,  
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, elektronická podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz  
územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, tel.: 493 585 851, fax: 493 585 818

Strana 1 (celkem 2)

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

### **Poučení**

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

**MUDr. Libuše Jůvová**  
**vedoucí odboru hygieny obecné a komunální**  
**KHS Královéhradeckého kraje**



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

MDS PROJEKT s.r.o.

Ing. Jana Vostrčilová

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

IČ: 274 87 938

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

11889/ZP/2014 - Ns

Hradec Králové

28. 07. 2014

Odbor | oddělení

Odbor životního prostředí a zemědělství  
oddělení ochrany přírody a krajiny

Vyřizuje | linka | email

RNDr. Tomáš Nosek / 566

tnosek@kr-kralovehradecky.cz

## I.

**Záměr „Most ev.č. 28434-1 Šárovцова Lhota“ - stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 25. 07. 2014 žádost spol. MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938 (dále jen „žadatel“) o stanovisko k záměru „Most ev.č. 28434-1 Šárovцова Lhota“ ve smyslu § 45i odst. 1 zákona, tj. v daném případě o stanovisko, zda cit. záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Předložený záměr řeší problematiku obnovy mostu v místě křížení Chotečského potoka s komunikací III/28434.

Navrhovaná akce „Most ev. č. 28434-1 Šárovцова Lhota“ je navržena jako samostatná akce řešící demolici stávajícího mostního objektu s navazujícím úsekem komunikace III/28434, výstavbu nového mostu společně s objektem dočasného dopravního opatření. Součástí akce je uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu.

Akce obnovy mostu je navržena společně s úpravou komunikace III/28434 v daném profilu a úseku. Úprava komunikace III/28434 je navržena v celkové délce 90,0 m.

Úprava komunikace III/28434 je navržena ve stejném směrovém vedení osy stávající komunikace. Šířkové uspořádání nového mostu navazuje na kategorii komunikace III/28434 v tomto úseku. Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o nekategorijním uspořádání o šířce 5,5 m. Objekt mostu je navržen jako jednopolová rámová konstrukce z betonu. Nosná konstrukce rámu je navržena s hlubinným založením, dle základových poměrů v zájmovém území. Založení mostního objektu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

Tvar koryta vodního toku pod mostem bude upraven. Stávající mostní otvor je půlkruhového průřezu, kde líce opěr mostu tvoří okraje mostního otvoru a klenba mostu půlkruh. Osa komunikace, která je totožná s osou mostu svírá s osou koryta vodního toku úhel 19,10°. Nové koryto bude lichoběžníkového průřezu, přičemž šířka dna koryta zůstane stávající 3,00 m. Sklon stěn kynety je navržen 1:1,5 s hloubkou kynety 0,50 m, následují bermy se sklonem povrchu minimálně 5% do středu koryta. Stěny kynety a nové bermy budou zpevněny kamennou dlažbou do betonového lože. Stejnou úpravou budou provedeny i svahové kužely okolo křídel mostu. V patách svahů zpevněných kamennou dlažbou do betonu jsou navrženy betonové stabilizační prahy. Na rozhraní dlažby a ozeleněných svahů budou provedeny obruby ze silničních obrubníků do betonového lože. Dno koryta vodního toku zůstane stávající.

Zájmová oblast se nachází částečně v intravilánu obce Šárovcova Lhota, k.ú. Šárovcova Lhota.

Seznam pozemků dotčených stavbou pro dočasný zábor (cca 1 roku) stavby: p.p.č. 992/2, 992/1 (ostatní plocha, silnice) a p.p.č. 963/5 (koryto vodního toku) vše v k.ú. Šárovcova Lhota.

Záměr bude realizován v rozsahu předložené projektové dokumentace a souvisejících příloh stupně DSP+PDPS s názvem „Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota“, zakázka číslo: 0951-14-3, zpracované žadatelem v 7/2014.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona, po posouzení výše uvedeného záměru, vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 toto stanovisko:

**Záměr „Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.**

Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 CZ052523279 Lukavecký potok, která se nachází v blízkosti, nebude realizací záměru dotčena.

## II.

Krajský úřad provedl screening dotčeného území prostřednictvím Nálezové databáze provozované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Přímo v místě realizace záměru je doložen výskyt silně ohroženého živočišného druhu - velevruba tupého (*Unio crassus*). Velevrub tupý se vyskytuje v potocích i velkých řekách. Obývá i málo úživné toky ve vyšších nadmořských výškách. Nejsilnější výskyt je udáván z nadmořských výšek 200 - 250 m, silný pak v rozmezí 150 - 200 m a 250 - 300 m. Živí se filtrací planktonu z vody.

V rámci péče o druh je nezbytné zachování existujících hydrologických podmínek na stávajících lokalitách jeho výskytu. Žádoucí je rovněž snížení znečištění zejména z bodových zdrojů, protierozní opatření v říčních nivách, případně zatravnění pásu podél toků, čímž by měl být snížen možný vliv používaných chemických prostředků na orné půdě v bezprostředním okolí toku.

Krajský úřad konstatuje, že v rámci realizace záměru „Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota“ bude prokazatelně zasahováno do biotopu (tj. toku Chotečského potoka) a přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu živočicha – silně ohroženého velevruba tupého.

Krajský úřad uvádí, že považuje činnosti spojené s realizací záměru za činnost, která může negativně zasahovat do přirozeného vývoje v dotčeném úseku toku prokazatelně se vyskytujícího velevruba tupého.

**Na základě výše uvedeného krajský úřad upozorňuje žadatele na nutnost požádat o povolení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona.**

Věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody k povolení výjimky je krajský úřad. Povolení výjimky bude probíhat ve správním řízení, v rámci kterého budou mj. stanoveny konkrétní podmínky pro realizaci záměru zohledňující požadavky zvláště chráněných druhů dle místních podmínek.

Součástí žádosti musí být kromě projektové dokumentace, ze které bude zřejmé umístění, rozsah a způsob provedení prací také soupis subjektů dotčených vlastní výstavbou mostu, případně platné plné moci k zastupování v řízení a časový výhled realizace záměru.

### **III.**

Krajský úřad konstatuje, že realizací záměru „Most ev.č. 28434-1 Šárovцова Lhota“ nebude dotčen regionální systém ekologické stability (regionální biocentra a regionální biokoridory), současně nebudou dotčena zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace), ve smyslu citovaného zákona.

Případné informace lze získat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup> hodin, v jiné dny pak po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 495 817 566 – RNDr. Tomáš Nosek.

V zastoupení vedoucího  
Ing. Josef Brát

Ing. Miloš Čejka  
vedoucí oddělení ochrany  
přírody a krajiny

### **Na vědomí /DS/:**

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín



# MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN – ODBOR DOPRAVY

Oddělení silničního hospodářství, 17.listopadu 16, 506 01 Jičín

e-mail: [doprava@mujicin.cz](mailto:doprava@mujicin.cz) fax.: 493 545 285

*Titl.*

**MDS projekt s.r.o.  
Försterova č.p. 175  
566 01 Vysoké Mýto**

*Naše značka*

č.j.: MuJc/2014/20098/DOP/MoE

*Vyřizuje/telefon*

ing. Moravcová/493545419

*V Jičíně dne*

3.9.2014

## **Vyjádření k akci: Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota**

Odbor dopravy MěÚ Jičín obdržel vaši žádost o vyjádření k plánované akci: „Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota“. K žádosti vám sdělujeme následující:

1. K výše uvedené akci, z hlediska našich zájmů, nemáme připomínek.
2. Pro vydání stavebního povolení je nutné požádat odbor dopravy MěÚ Jičín. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení požadujeme vypracovat v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. autorizovaným projektantem pro dopravní stavby.

S pozdravem

Ing. Martin Duczynski  
ved. odboru dopravy  
Městského úřadu Jičín





**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

Vážená paní  
Ing. Jana Vostrčilová

MDS PROJEKT  
Försterova 175  
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové  
08. 08. 2014

Odbor | oddělení  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Oddělení dopravní obslužnosti

Vyřizuje | linka | e-mail  
Jan Sedunka / 495 817 655  
jsedunka@kr-kralovehradecky.cz

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce mostu 28434-1 u Šárovcovy Lhoty**

Na základě Vaší žádosti zasíláme vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce mostu 28434-1 u Šárovcovy Lhoty.

V předmětném úseku pozemní komunikace III/28434 – most 28434-1 není provozována žádná veřejná linková autobusová doprava.

Dáváme Vám na vědomí a jsme s pozdravem

Ing. Jan Sedunka  
Technolog veřejné dopravy





# Obec Šárovcová Lhota

Šárovcová Lhota 80 507 81 IČ: 00578614 KB 26628541/0100 Tel. 733 668 384

Č.j.: ŠL/V21/2014

Vyřizuje: Vích

Datum: 8. 9. 2014

Pro: MDS PROJEKT

Věc: Vyjádření.

Obec Šárovcová Lhota souhlasí s navrhnutou projektovou dokumentací na obnovu mostu ev. č. 28434-1 Šárovcová Lhota a požaduje dle bodu 8.1.2. pěší doprava montovanou lávku pro pěší od započeti stavby.

Přeji pěkný den Vích

Starosta Pavel Vích

OBEC  
ŠÁROVCOVÁ LHOTA  
80 507 81



**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecné prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Jana Vostrčilová- MDS projekt s.r.o.

Most ev.č. 28434-1 Šárovcová Lhota

Försterova čp. 175

566 01 Vysoké Mýto

Vaše žádost ze dne, značka:  
26.07.2014Naše značka:  
033140013  
(07/14/2)Vyřizuje:  
Marie LukešováJičín - doklady internetem  
dne:  
26.07.2014**Věc: Most ev. č. 28434-1 Šárovcová Lhota****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Šárovcová Lhota  
 Stavebník: Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové.  
 Projektant: MDS projekt s.r.o. Försterova 175, Vysoké Mýto  
 Č. zakázky: ..... Datum: 26.7.2014

Předmětem předložené dokumentace je Most ev.č. 28434-1 ..... Šárovcová Lhota.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

**K předložené dokumentaci máme následující připomínky:**

1. Při řešení dočasného dopravního opatření tj. vybudování lávky pro pěší a cyklisty bude dodržena vyhl.č.398/2009 Sb - lávka bude opatřena madly a vodící lištou pro vozíčkáře.
2. K vlastnímu řešení mostu nemám připomínek.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**Příloha:** Vyjádření bude zasláno internetem a narafované vyjádření posílám poštou.

**Marie Lukešová, odborný konzultant**Adr. střediska: Prachovská 271, 50601 Jičín  
604 160 081, lukemari@seznam.cz

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
 ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤE  
 KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
 ODBORNÝ KONZULTANT -033-

