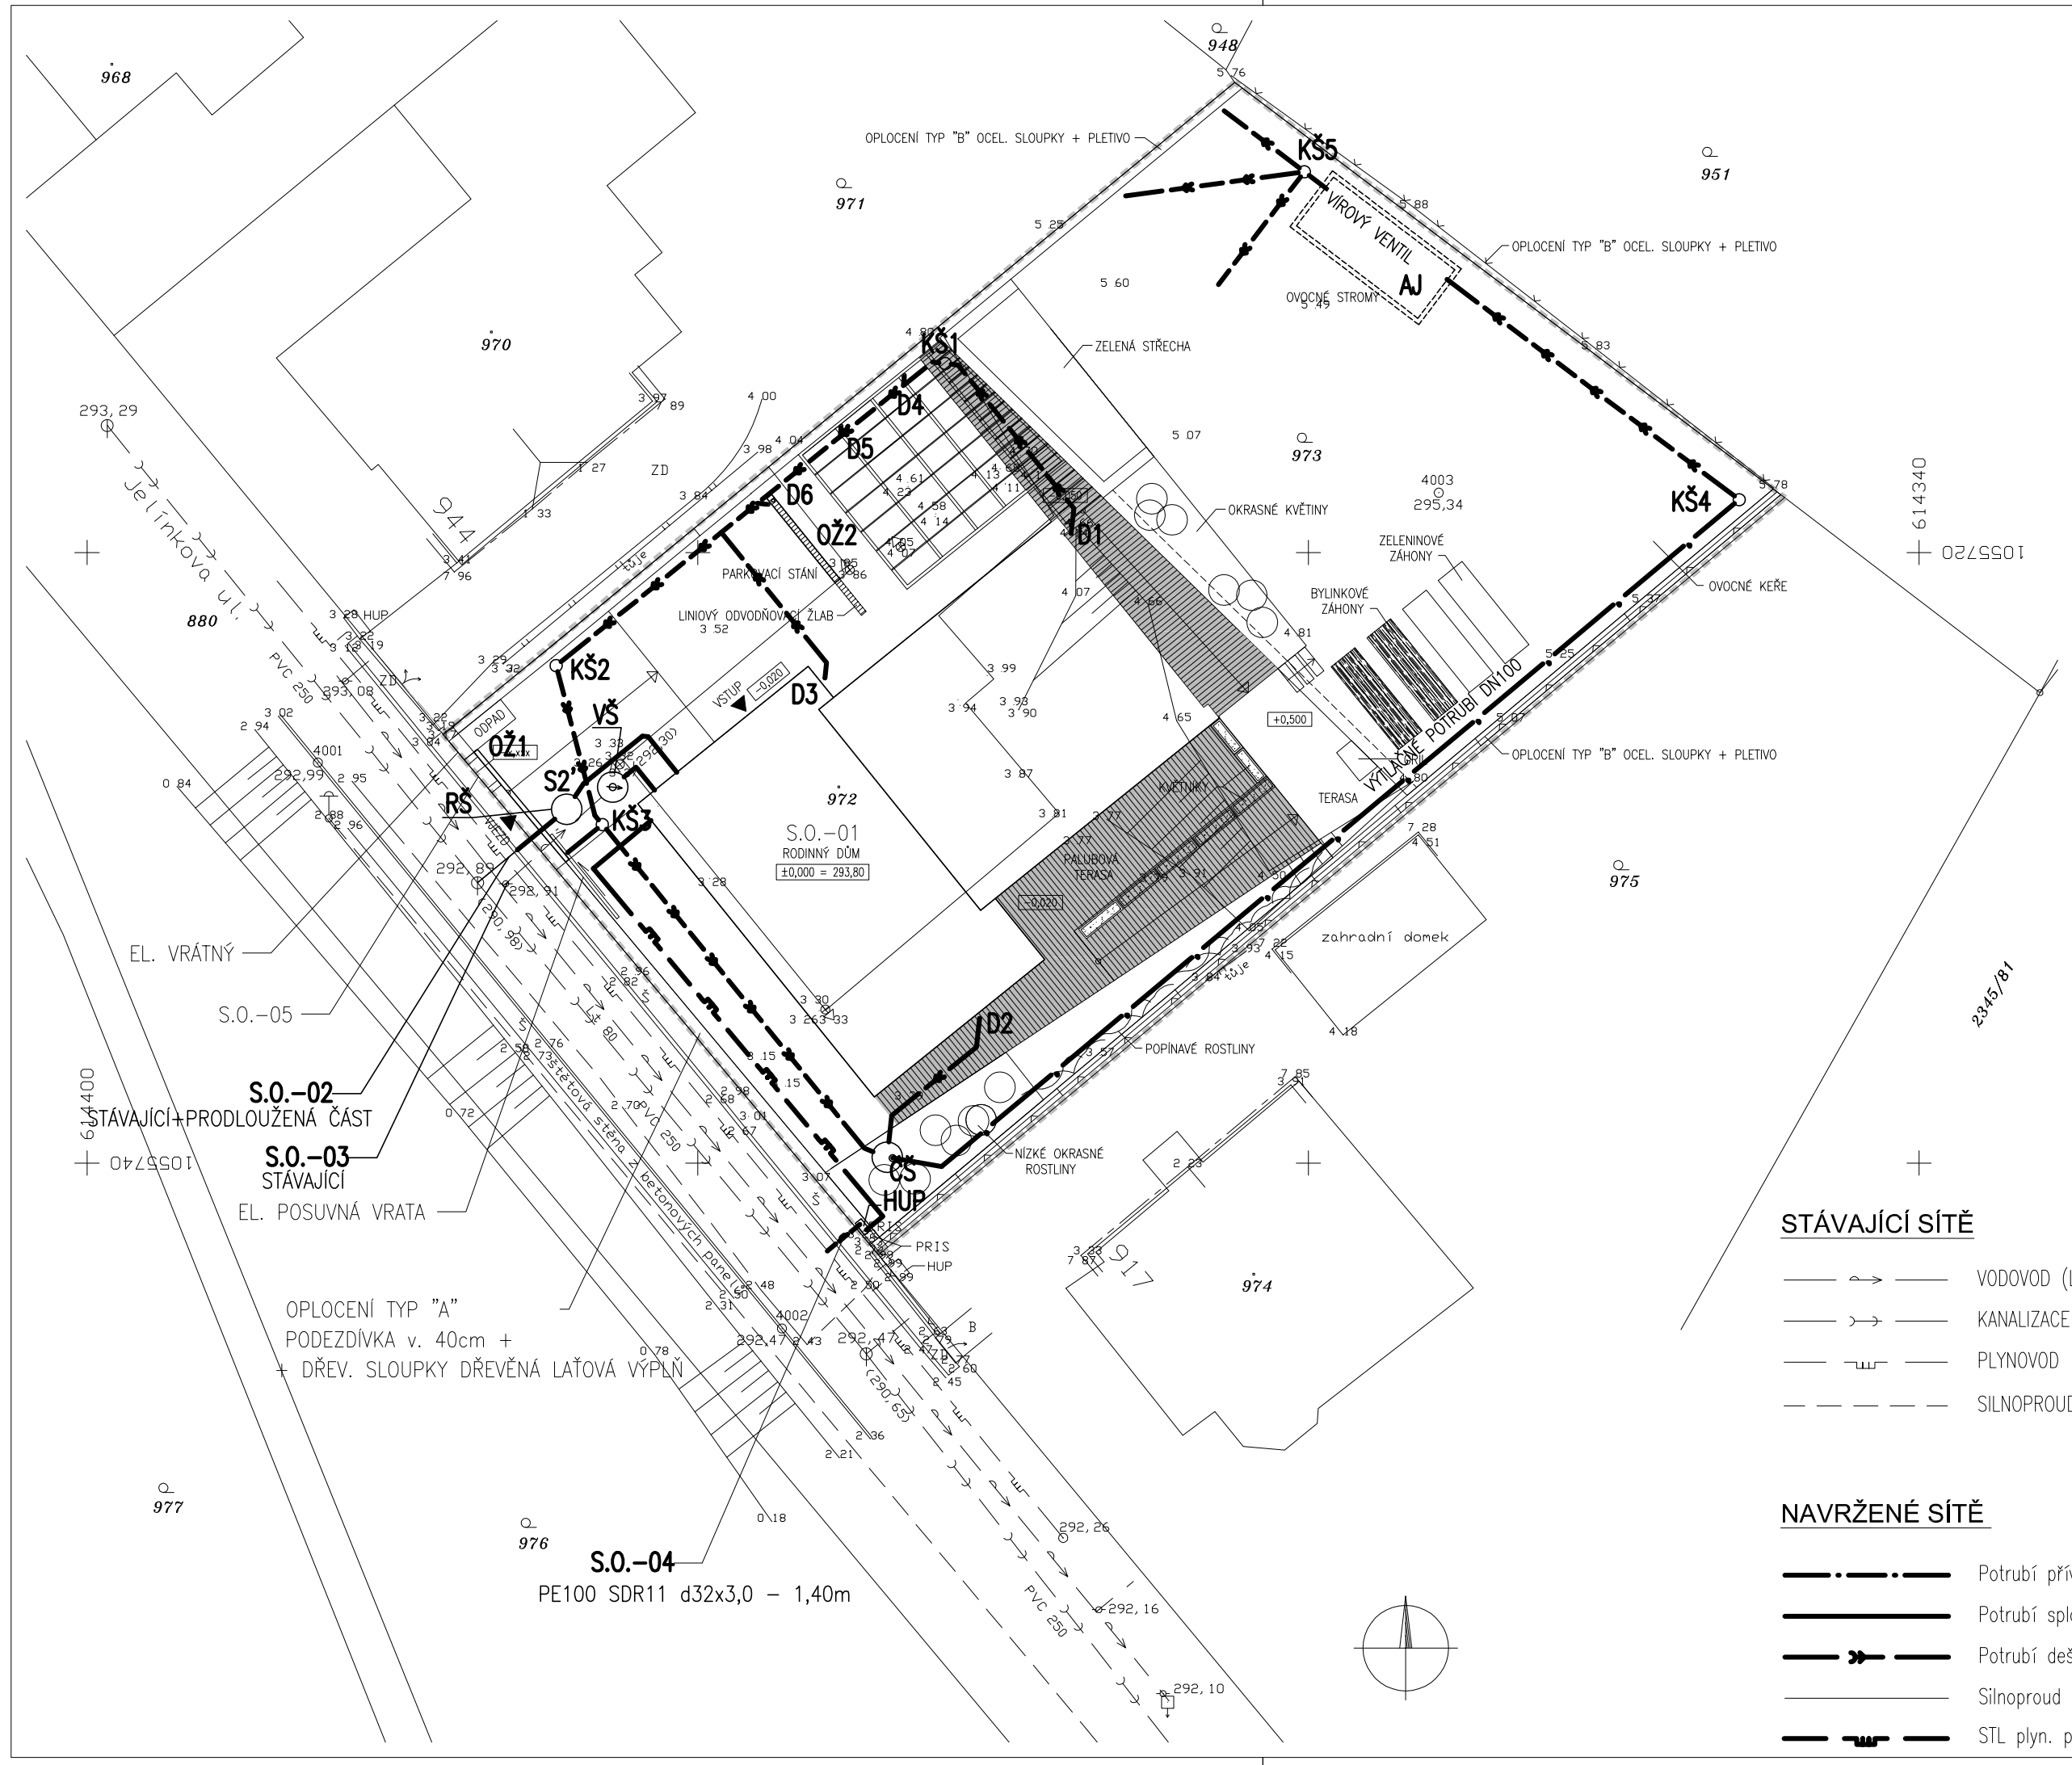

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- VODOVOD (Lt 80)
- KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ (PVC 250)
- PLYNOVOD
- SILNOPROUD – PODZEMNÍ VEDENÍ

NAVRŽENÉ SÍTĚ

- Potrubí přívodu studené vody do objektu (HDPE32)
- Potrubí splaškové kanalizace (PVC KG)
- Potrubí dešťové kanalizace (PVC KG)
- Silnoproud – přívod do objektu
- STL plyn. přípojka

LEGENDA:

- HP — Požární hydrant
- 973 — Parcelní číslo pozemku
- Hranice parcely
- S.O.–01 Rodinný dům
- S.O.–02 Kanalizační přípojka
- S.O.–03 Vodovodní přípojka
- S.O.–04 Plynovodní přípojka
- S.O.–05 Výjezd na pozemek
- PRIS — Elektroměrový pilíř
- VŠ — Vodoměrová šachta vodovodní přípojky s vodoměrovou sestavou s fakturačním vodoměrem – typ VDM určí vodárenská společnost. šachta 1200/900/1800 nebo prům. 1800/1800 samonosná nebo pro obetonování vč. poklopu, vhodné pro pojíždění os. automobily
- RŠ — Revizní šachta kanalizační přípojky alt. prefadíly DN1000 nebo plastová DN 600 (dle správce kanalizace). Hloubka RŠ podle hloubky kanalizační přípojky.
- AJ — Akumulační (retenční) jímka na dešťovou vodu plastová samonosná, objem cca 12 m3, tvar kruhový nebo obdélníkový s obslužným komínkem 0,6x0,6 m a poklopem. odtok přes vírový ventil
- HUP — pilíř v oplocení pro osazení hlavního uzávěru plynu, reg. tlaku a plynoměru. – typ plynoměru G4

POZNÁMKA

– PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VEDOUCÍ PO POZEMKU, V JEHO BLÍZKOSTI A V MÍSTĚ VEDENÍ PŘÍPOJEK
– PRO VYTÝČENÍ SÍTÍ PŘIZVAT TECHNIKY JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A DBÁT POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NA VYJÁDŘENÍCH SPRÁVCŮ SÍTÍ – VIZ DOKLADOVÁ ČÁST
– CHODNÍK, PŘÍJEZDOVÁ CESTA, OBRATIŠTĚ, OPLOCENÍ, ATD. BUDE VÝŠKOVĚ PŘIZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU TERÉNU A OSAZENÍ OBJEKTU. NAPOJENÍ PŘÍJEZDOVÉ CESTY NA STÁVAJÍCÍ SJEZD BUDE VÝŠKOVĚ PŘIZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACI. TERÉNNÍ ÚPRAVY KOLEM OBJEKTU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDOU PŘI REALIZACI DOŘEŠENY S INVESTOREM.
– PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK JE NUTNO DODRŽOVAT SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ DLE PLATNÝCH NOREM.

STAVBA / BUILDING
ÚSP pro mládež Kvasiny

MÍSTO STAVBY / LOCATION
Jelínkova 918, Kostelec nad Orlicí

INVESTOR / INVESTOR
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

KONCEPČNÍ ARCHITEKT / CONCEPT ARCHITECT
KARLÍNBLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE / AUTHORIZATION

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL PLANNER
KARLÍNBLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU / PROJECT MANAGER
Ing. Petr Jileček

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT
Ing. arch. Alena Řehová

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU / STRUCTURAL ENGINEER
Ing. Jaroslav Loskot

ZPRACOVATEL / SUBCONTRACTOR
Miroslav Kmínek - Projekty ZTI
Křižová 47, 150 00 Praha 5
T: +420 603 442 013
e-mail: mkminek@email.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER
Miroslav Kmínek

VYPRACOVAL / DRAWN BY
Daniel Mikeš

ČÍSLO ZAKÁZKY / PROJECT REF.
16-008

KONTROLOVAL / CHECKED BY
Miroslav Kmínek

STUPEŇ DOKUMENTACE / DESIGN STAGE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OZNAČENÍ / CODE
DPS

ČÁST / SECTION
D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS) / BUILDING
SO-01 Rodinný dům
ÚSP pro mládež Kvasiny

DÍL / PART

PROFESNÍ DÍL / STRUCTURE
050 ZDRAVOTECHNIKA

KÓD PROF. / PROFF. CODE
ZTI

DĚLENÍ / STRUCTURE

ČLENĚNÍ / STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION
Situace

DATUM / DATE	MĚŘÍTKO / SCALE	KOPIE / PAPER
20.5.2016	**1:200**	

ČÁST / SECTION	SO / PS	DÍL / PART	PROF. / PART.	DĚLENÍ / DIVISION	ČLENĚNÍ / STRUCT.	Č. VÝKR. / DRAWN. NO.	Č. REVIZE / REVIS. NO.
D1	**SO-01**		**050**			**002**	**00**