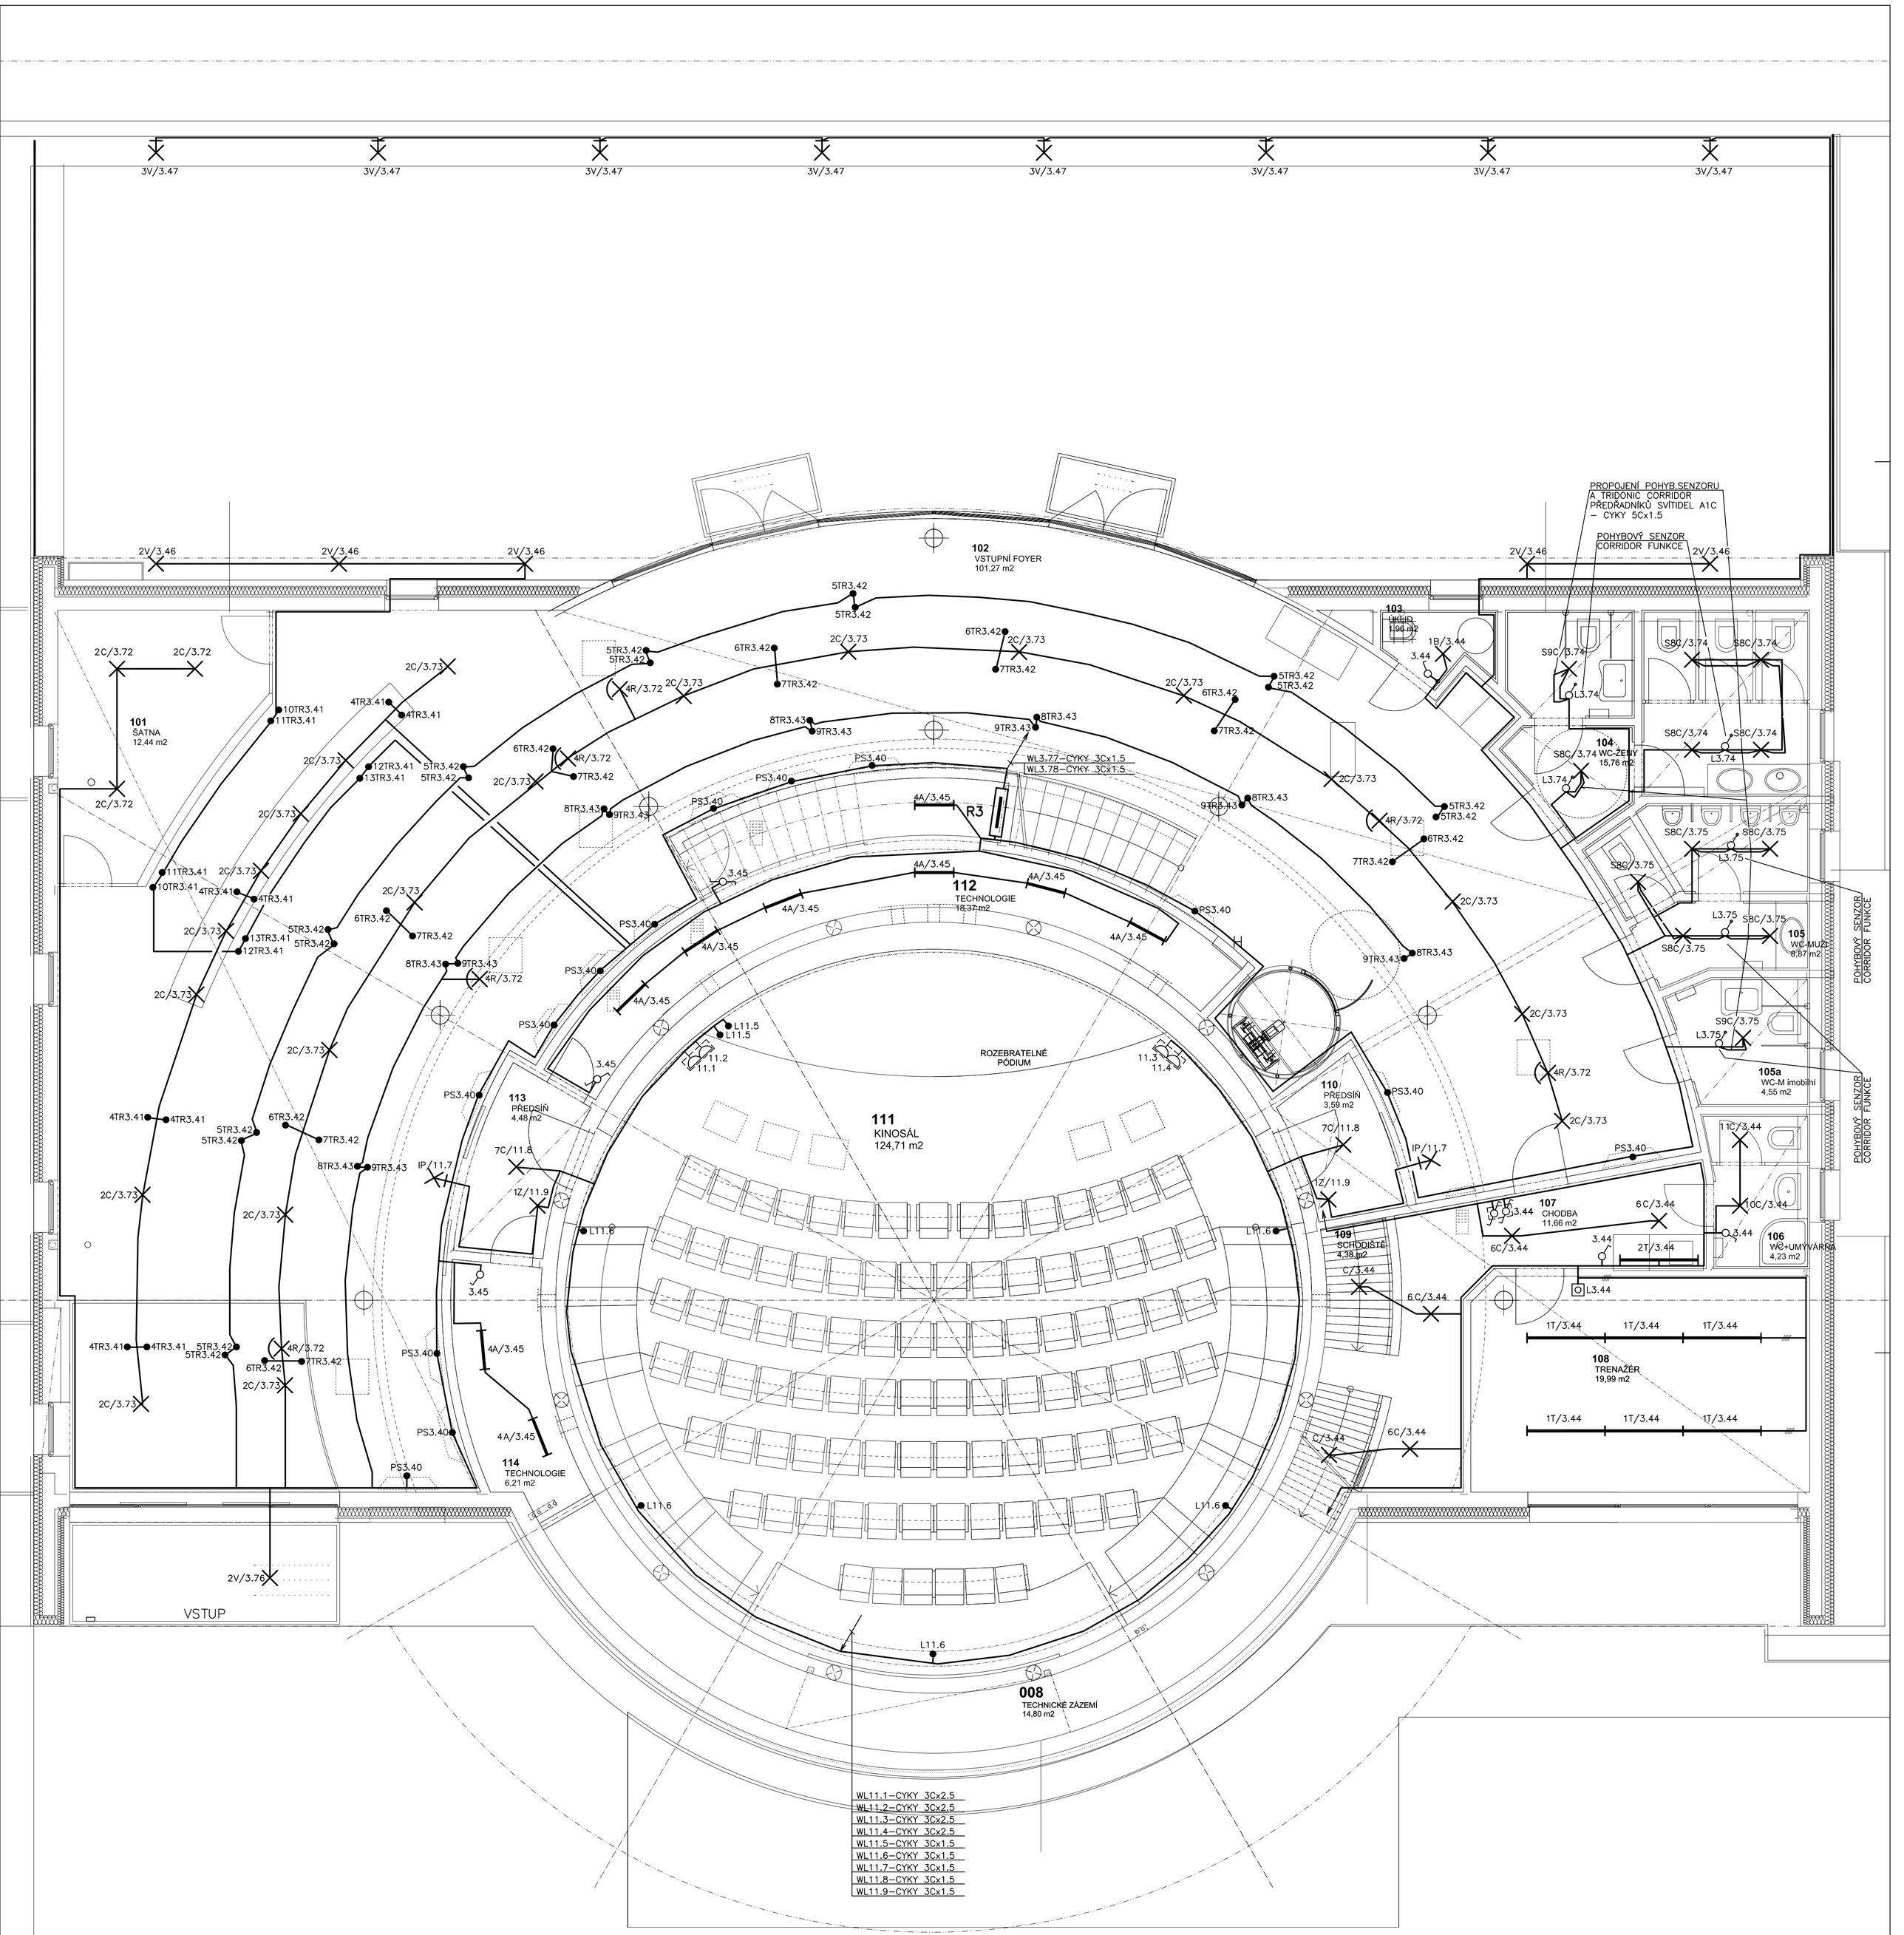


Intenzita osvětlení Em dle ČSN EN 12464–1 viz. projekt umělého osvětlení

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU PŘÍSLUŠNÉ VÝKRESY PROJEKTU " UMĚLÉ OSVĚTLENÍ " (fa.ARTLITE Lighting Hradec Králové), VE KTERÝCH JE URČENO VÝŠKOVÉ A PŮDORYSNÉ OSAZENÍ SVÍTIDEL, TYPY SVÍTIDEL VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ. DODÁVKA SVÍTIDEL JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU " UMĚLÉ OSVĚTLENÍ ".
ZNAČENÍ SVÍTIDEL ODPOVÍDÁ PROJEKTU OSVĚTLENÍ.

PŘESNÁ PŮDORYSNÁ A VÝŠKOVÁ OSAZENÍ SVÍTIDEL, LED PÁSKU, STOJACÍCH LAMP A SVĚTELNÝCH SYSTÉMŮ VIZ. VÝKRESY INTERIÉRU NEBO VÝKRESY ČÁSTI PD "UMĚLÉ OSVĚTLENÍ"
OSAZENÍ SVÍTIDEL, SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK V PROSTORECH LÁ, WC+LÁ A V UMÝVACÍCH PROSTORECH MUSÍ ODPOVÍDAT USTANOVENÍM ČSN 332000–7–701ed2 a ČSN 332130ed2 !!!

PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ OSAZENÍ VÝVODŮ, ZÁSUVEK SPÍNAČŮ apod. PROVÉST DLE PROJEKTU INTERIERU, POŽADAVKŮ ARCHITEKTA A UŽIVATELE.

legenda rozvodů
legenda přístrojů
seznam spotřebičů
tabulka kabelů
} VIZ. EL.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autor projektu : | Ing. arch. Karel Schmied ml. | | ARCHoPLAN s.r.o. – PROJEKČNÍ KANCELÁŘ |
| Vedoucí projektant | Ing. Martin Dohnal | | Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové 3, tel.: 498 651 240 · IČO 27540863, DIČ CZ 27540863, fax: 498 651 241 |
| Zodpovědný projektant | Ing. Miroslav Jágr | | |
| Vypracoval | Ing. Miroslav Jágr | 786/2/12 | |
| Kraj : Královehradecký | M.Ú. : Hradec Králové | | |
| Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | | Číslo zakázky : | 207/2011 |
| Akce : DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM p.p.č. 280/7, k.ú. Kluky, Hradec Králové | | Stupeň PD : | DPS |
| | | Datum : | 03/2012 |
| | | Měřítko : | 1 : 50 |
| Zařízení silnoproudé elektrotechniky | | Formát : | 8xA4 |
| Název : PŮDORYS 1NP - SVĚTELNÉ ROZVODY | | Číslo výkresu : | F1.4.g-EL. 7 |