

TECHNICO Opava, s.r.o.

Hradecká 1576/51

746 01 Opava

Naše značka: 1643/TD-17

Vyřizuje linka: Ing. Stejskal 495 715 203

Dne: 27.9.2017

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby (Opletalova 334/2, Hradec Králové) - vyjádření ke stavebnímu řízení

Investorem stavby je Královéhradecký kraj.

K stavebnímu objektu přístavby nemáme připomínek. V prostoru umístění přístavby se nenachází žádné zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a.s.

Zásobování přístavby pitnou vodou bude z vnitřních rozvodů napojených na vodovodní přípojku v majetku investora z ulice Šimkova.

Dešťové vody z objektu a splaškové vody z objektu budou odváděny samostatně.

Vzhledem k opětovnému zaústění odpadních vod do přípojky jiného vlastníka je nutné mít písemný souhlas s opětovným zaústěním splaškových odpadních vod i dešťových odpadních vod do kanalizační přípojky jiného majitele.

Dešťové vody z části objektu, kde jsou dešťové vody svedeny do dvorní části areálu + připravované dvorní přístavby + části zpevněných ploch v dvorní části areálu budou svedeny do podzemní retenční nádrže. Retenční nádrž bude navržena na zachycení návrhové srážky na 15' déšť s periodicitou jednou za 5 let. Bezpečnostní koeficient bude 1,2. Odtok z retenčního zařízení bude maximálně 3 l/s z hektaru. Nad tímto retenčním prostorem bude bezpečnostní přepad.

Před provedením zásypu retenčního zařízení požadujeme jeho zhlédnutí odpovědným zástupcem střediska kanalizace.

Mimořádně souhlasíme se zachováním režimu odváděných dešťových vod z okapů směřujících do ulice Šimkova případně i Opletalova. Doporučujeme provést kontrolu ležatých dešťových kanalizačních rozvodů v ulici Šimkova a případně provést výměnu jejich potrubí.


Při stavbě nových kanalizačních rozvodů splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, přeložky teplovodního potrubí doporučujeme respektovat ČSN 73 6005.

K stavebním úpravám v historické budově nemáme připomínek. Investorovi doporučujeme si při realizaci nechat zaměřit minimálně podzemní i nadzemní průběhy všech nových staveb.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

**KRÁLOVÉHRADECKÁ
PROVOZNÍ, a.s.**

Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

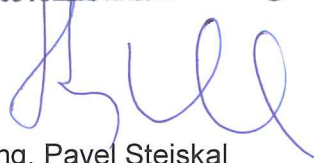

Ing. Pavel Stejskal

vedoucí oddělení technické dokumentace a GIS