




### Typový řez uložení kabelů do 1kV pod chodníkem

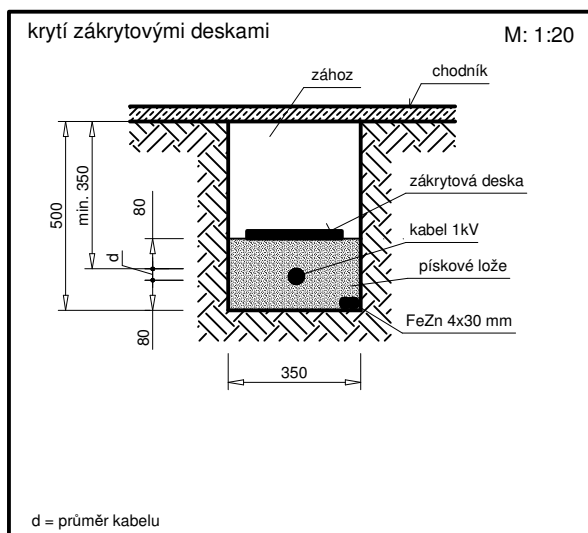

### Typový řez uložení kabelů do 1kV ve volném terénu

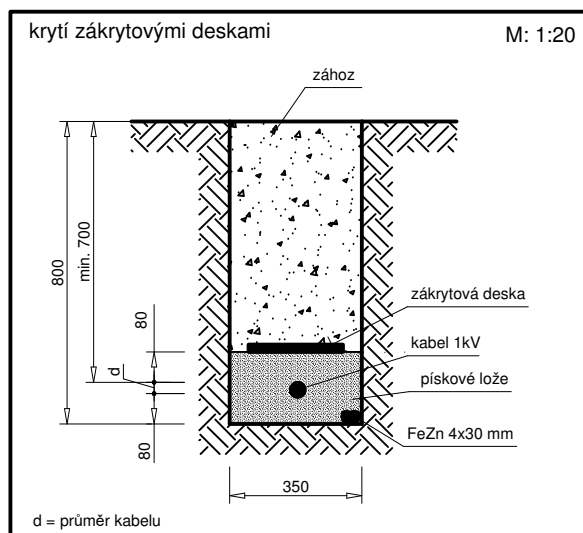

### Typový řez uložení kabelů do 1kV pod vjezdy - provedení překopem

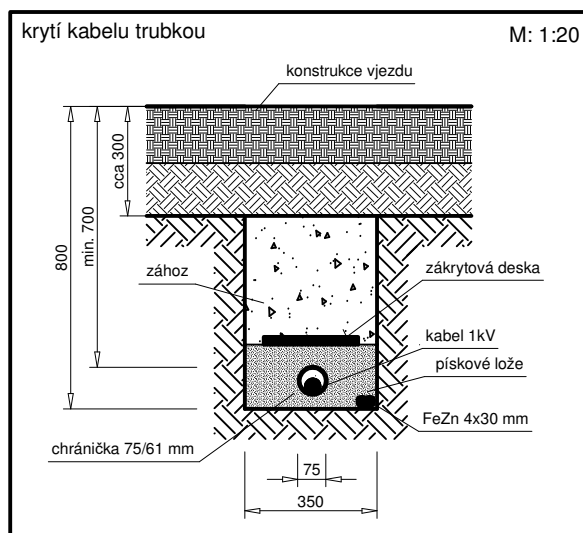

# SO 452 DSP+PDPS

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval: Ing. Josef Havlíček		Odpovědný projektant: Ing. Josef Havlíček		Generální projektant: MDS PROJEKT s.r.o.  Forsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto tel.: +420 465 322 451 email: MDS@MDSPROJEKT.CZ		Ing. Josef Havlíček <i>projektant elektro</i>  IČO : 652 06 550 Nerudova 1833, 530 02 Pardubice tel.: 466 530 873, mob: 605 832 367 e-mail: jos.havlicek@seznam.cz	
Kraj: KRÁLOVEHRADECKÝ							
Obec: BÍLÁ TŘEMEŠNÁ							
Investor: KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ							
Stavba: II/325 Chlum - Velký Vřešřov - Mostek - část II						Zakázka číslo	17-15
						Formát	1 A4
						Datum	11/2017
						Stupeň	DSP+PDPS
Část: D.5. SO 452 - PŘELOŽKA VO BÍLÁ TŘEMEŠNÁ						Měřítko	1:20
Název výkresu: KABELOVÉ ŘEZY						Výkres číslo: <b>D.5.4</b>	Vyhotovení: