

Koupelna 1NP- blok A

VZT1A NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR 230 V, 50 W


Z/LED ZÁŘIVKA PŘISAZENÁ, LED, IP65

SVĚTLA

INSTALACE PROVEDENA POD OMÍTKU NEBO ZA SDK.
INSTALACE PROVEDENA ZEJMÉNA DLE ČSN 33 2130 ed. 3.
MINIMÁLNÍ VÝŠKA SPÍNAČŮ NAD PODLAHOU SE DOPORUČUJE 150 cm.
VEŠKERÉ SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU MÍT ZVÝŠENOU OCHRANU
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 0,03A.
KRYTÍ SVĚTEL DLE URČENÉHO PROSTŘEDÍ.
MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ VEDENÍ OSVĚTLENÍ BUDE 1,5 MM2.
ROZVOD PROVEDEN V SYSTÉMU TN-S.


ROZVODY NN

INSTALACE PROVEDENA POD OMÍTKU, NEBO ZA SDK.
PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJŮ PŘÍMO DO JEJICH SVORKOVNIC
OBVODY BUDOU MÍT ZVÝŠENOU OCHRANU DLE ČSN 33 2000-4-43 ed. 2
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 0,03A.
INSTALACE PROVEDENA ZEJMÉNA DLE ČSN 33 2130 ed. 3.
ROZVOD PROVEDEN V SYSTÉMU TN-S.
ROZVOD SYSTÉMU PŘIVOLÁNÍ POMOCI ZŮSTANE ZACHOVÁN.

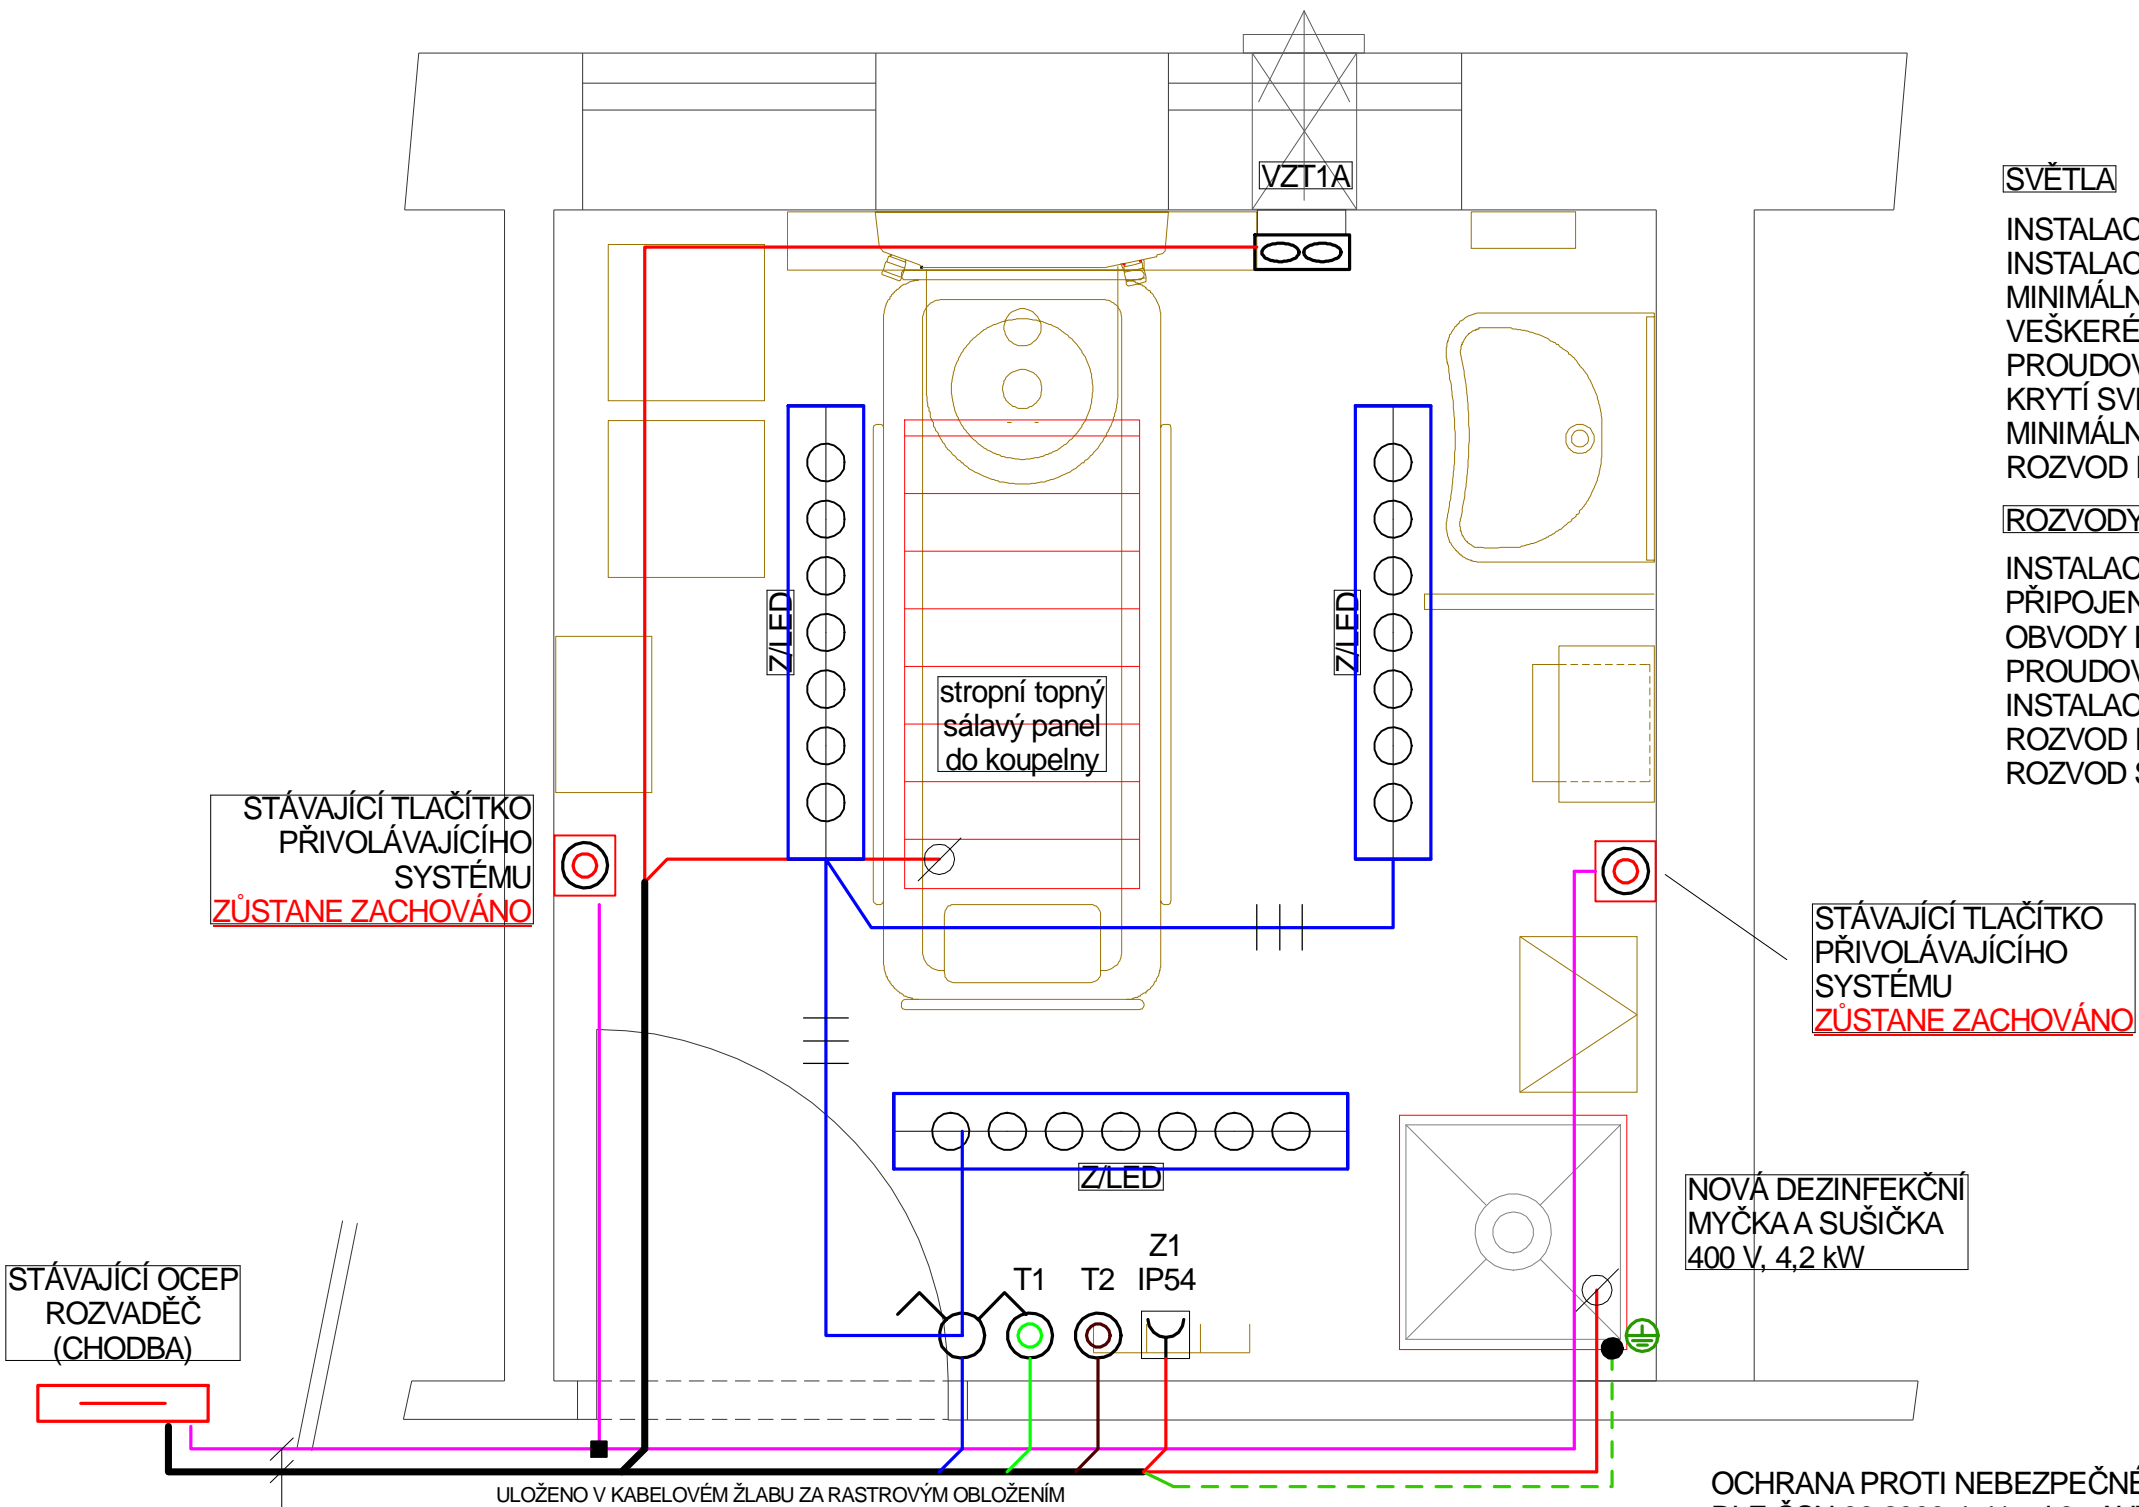

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

- stávající rozvod přivolávacího systému- zůstane zachován
- *J3x2,5 zásuvka 230 V, 16 A, IP54
- *J3x1,5 ventilátor VZT1A
- *J3x2,5 stropní sálavý panel
- *J3x1,5 přívod osvětlení (může být napojeno ze stávajícího přívodu pro osvětlení koupelny)
- *O2x1,5 tlačítko T1 pro spouštění ventilátoru VZT1
- *O2x1,5 tlačítko T2 pro sepnutí ohřevu sálavého panelu
- *J5x2,5 přívod pro dezinfekční myčku (400 V, 4,2 kW)
- CY4 z/ž pospojovací vodič PE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	<div> pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@email.cz</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 HK		
KRAJ, MÍSTO	Domov důchodců, k Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové		
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodu		
AKCE:		DATUM	11/2018
DOMOV U BIŘIČKY, K BIŘIČCE 1240, HRADEC KRÁLOVÉ REKONSTRUKCE KOUPELNY "A"		STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	1 : 20
VÝKRES:		1E03	
Dispozice rozvodu NN v koupelně bloku A- 1NP			