



KRŇOVICE – JEDNOTNÁ KANALIZACE K.Ú. KRŇOVICE

E. Dokladová část – doplnění č. 2



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NAŠE ZNAČKA: MMHK/079363/2018 zp2 /mrk
SZ MMHK/064801/2018

rozdělovník

VYŘIZUJE: Adriena Marková
TELEFON: 495707667
E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz
DATUM: 29.5.2018

Zásah do VKP - žádost o vyjádření

Odpověď na oznámení o záměru vybudovat jednotnou kanalizaci v obci Krňovice a žádost o sdělení, zda je nutné vydání závazného stanoviska k zásahu do žádosti blíže neurčeného VKP v rámci stavby.

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel žádost o stanovisko k PD na výše uvedenou akci.

Z předložené dokumentace bylo bez veškerých pochybností zjištěno, že provedením zamýšleného záměru nemůže být zásadně dotčen významný krajinný prvek, tok řeky Orlice a PP Orlice v uvedené lokalitě. Půjde pouze o žádoucí zlepšení podmínek pro život obyvatel dané obce, který při dodržení uvedených podmínek ochrany životního prostředí dle stanoviska OŽP k územnímu řízení nemůže zásadně negativně ovlivnit VKP.

K záměru po vyhodnocení záměru sdělujeme, že nemáme proti realizaci kanalizace námitek. Z dokumentace je patrná poloha stavby. Zde je nutné nutno upozornit na to, že stavbou nesmí být dotčeny stávající dřeviny, jejichž kácení nebylo předem povoleno.

Dle zjištěného stavu věci, který ověřil správní orgán, došel OŽP MMHK k závěru, že provedením prací nedojde k negativnímu zásahu do VKP, nebude oslabena ani narušena ekologická funkce lokality, proto není třeba vydat závazné stanovisko k popsání záměru, a proto není nutné vydat závazné stanovisko k zásahu do VKP.

Rozdělovník:

M- Projekt CZ s.r.o., 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

pověřená úřední osoba
Adriena Marková
referent na úseku ochrany životního prostředí



Investor:

Královéhradecký kraj a Město Třebechovice pod O.
Pivovarské náměstí 1245/2
50003 Hradec Králové

Žadatel:

M Projekt CZ s.r.o.
Ing. Miloš Popelář
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/KS/18/0141**

Vyřizuje: **Ing. Stanislav Kroutil**

Telefon: **420 491 512 731**

E-mail: **stanislav.kroutil@vakhk.cz**

Název akce: Jednotná kanalizace Krňovice

Zájemové území: **Krňovice**

Datum vydání vyjádření: **19.06.2018**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení z 03/2018, vyhotovené firmou M Projekt CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí. Investorem stavby je Královéhradecký kraj a Město Třebechovice pod Orebem. Projednávanou kanalizaci si ponechává ve vlastnictví Město Třebechovice pod Orebem a bude ji i provozovat, proto Vám k předmětné DÚR sdělujeme z hlediska vlastníka vodovodu a využívání vodního zdroje Orlice, do kterého má být tato kanalizace napojena, následující:

1. Předmětná dokumentace řeší jednotnou kanalizaci v obci Krňovice v rozsahu dle přiložené. Stavba je členěna na tyto stavební objekty : SO – 01 Jednotná stoka KRN – 1, SO – 02 Jednotná stoka KRN – 2 a SO – 03 Jednotná stoka KRN – 3 DN300 a DN400 o celkové délce 600m + přípojky DN200. Projednávaná kanalizace nahrazuje stávající jednotnou kanalizaci, která je dle předložené dokumentace v havarijním stavu a vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace je nutná její výměna. Navrhovaná stavba má odvádět srážkové a předčištěné odpadní vody z místní části Krňovice s vypouštěním těchto předčištěných odpadních vod do vodního zdroje Orlice.

Veškeré vh. zařízení, které navrhované stoky kříží, nebo jsou s nimi v souběhu, požadujeme respektovat. Orientační zakres vodovodu je přiložen v příloze, digitální průběh je k dispozici u provozovatele vodovodu (KHP, a.s. – Ing. Stejskal, tel.: 495715203, e-mail: Pavel.Stejskal@KHP.cz). Projednávanou kanalizaci požadujeme výškově umístit pod úroveň vodovodu a jeho přípojek. Na výustním objektu je nutno doplnit zpětnou klapku. Přípojky doporučujeme provést dle Standardů VAK a KHP z potrubí PVC KG SN8 a zakončit revizními šachtami DN400. Nové dešťové vpusti požadujeme situovat s odstupem alespoň 1m od vodovodu a jeho přípojek a buď zaizolovat vpusti, nebo potrubí vodovodu a jeho přípojek do vzdálenosti 1,5m od vpusti na obě dvě strany.

Projektová dokumentace navrhuje řešit nakládáními s odpadními vodami stávajícím způsobem tj. přednostně v jímkách na vyvážení a předčištěných v ČOV a v tomto ohledu je v souladu s platný Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace Královéhradeckého kraje. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových povoluje vodoprávní úřad. Při stanovení podmínek povolení nakládání s vodami je nezbytné, aby vodoprávní úřad stanovil limity vypouštění odpadních vod s ohledem na fakt, že z Orlice, kam bude projednávaná kanalizace napojena a vypouštěna, je po směru toku prováděn vodárenský odběr pro region města Hradec Králové. Při provádění staveb nebo jejich změn je nutno bez výjimky zajistit likvidaci odpadních vod tak, aby byly dodrženy platné emisní standardy jak pro vypouštění do vod povrchových, tak pro vypouštění do vod podzemních.

Při výkopových pracech v blízkosti vodovodu je nutno postupovat tak, aby nedošlo k obnažení delší části potrubí a jeho následnému vybočení vlivem tlaku a rázů vody.

Vodovod musí být před realizací stavby směrově i výškově vytyčen. Pokud by při stavbě došlo ke kolizi s vodovodem a jeho přípojkami, je nutno přeložky vodovodu vyvolané stavbou kanalizace řešit jako součást této stavby technicky, smluvně i nákladově, včetně položky na vypuštění úseku vodovodu pro veřejnou potřebu a jeho zpětné uvedení do provozu (proplach, dezinfekce, opětovné napuštění a zprovoznění) a náhradního zásobování vodou po dobu jejich realizace.

Navrhovaná kanalizace musí být umístěna pod vodovodem a mimo jeho ochranné pásmo. Při křížení je nutno dodržet min. odstupové vzdálenosti od vodovodu dle ČSN 736005.

Při křížení projednávaného zařízení s vodovodem, nebo s vodovodními přípojkami a v souběhu s nimi v ochranném pásmu vodovodu požadujeme tato místa zkontrolovat před záhozem Královéhradeckou provozní, a.s. a provést o tom zápis do stavebního deníku zástupcem provozovatele vodovodu (J. Klimeš, tel.: 602 789 209). Pokud k tomu nedojde a práce v ochranném pásmu vodovodu budou provedeny bez kontroly a souhlasu Královéhradecké provozní, a.s. před zahrnutím těchto míst, bude požadováno jejich dodatečné odkrytí a schválení provozovatelem vodovodu na náklady investora.

V případech úpravy povrchů vozovky ve styku s povrchovými znaky vodovodů (zákopové soupravy, poklopy hydrantů a přípojek, poklopy AŠ apod.) požadujeme provést kontrolu funkčnosti vodovodu a jeho přípojek před realizací i po realizaci rovněž se zápisem do stavebního deníku.

Při havárii vodovodu v průběhu stavby bude bezodkladně informován provozovatel vodovodu (J. Klimeš, tel.: 602 789 209) a oprava vodovodu provedena výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. na náklady investora projednávané kanalizace.

Zařízení staveniště nesmí být umístěno nad vodovodem a jeho přípojkami, ani v jejich ochranném pásmu, a nesmí bránit jejich provozu. Při stavbě je nutno zachovat volný přístup k vh. zařízení a v případě poruchy umožnit Královéhradecké provozní, a.s. průjezd stavbou a odstranění poruchy.

Dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření a stanovení podmínek realizace.

2.Projednávanou stavbou dojde ke styku s vodovodem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (dále jen VAK HK, a.s a vodovodními přípojkami. Toto zařízení musí zůstat včetně jeho ochranného pásma dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., které je 1,5 m od vnějšího lince potrubí na jeho obě dvě strany, m.j. nezastavěné, beze skládek a výsadby vzrostlé zeleně, neoplocené a trvale volně přístupné a požadujeme ho respektovat. Zemní práce nad stávajícími vh. sítěmi a v jejich blízkosti požadujeme provádět minimálně 1m od tohoto zařízení ručně a dbát na dodržení všech platných norem a předpisů. Stavební práce v ochranném pásmu vodovodu nesmí být prováděny těžkou technikou. Na stavbu nad stávajícími vh. sítěmi a v jejich ochranném pásmu nesmí být použit železobeton. Povrchové znaky vh. zařízení je nutno osadit do nivelety upraveného terénu a v nepevných plochách odlážit, popřípadě obetonovat. Veškerý majetek společnosti VAK HK, a.s. musí zůstat během výstavby i po jejím dokončení volně dostupný.

3.Práce na stávajícím zařízení VAK HK, a.s. v souvislosti s projednávanou stavbou a manipulací s ním mohou provádět pouze pracovníci provozovatele vodovodu, a budou hrazeny z nákladů investora projednávané stavby.

4.Kanalizace v řešené lokalitě není společnosti VAK HK, a.s. a v této věci je nutno se obrátit na jejího vlastníka, nebo jím určeného provozovatele.

5.Před zahájením výstavby si investor zajistí vytyčení vodovodního potrubí u provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecké provozní, a.s. a vytyčená infrastruktura bude předána stavbě. Po dobu stavby je nutno zachovat volný přístup ke všem armaturám a poklopům na vodovodu a jeho přípojkách.

6.Investor stavby zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vh. sítí. V případě jejich poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese investor stavby.

7.O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodu, který převezme toto zařízení nazpět a prověří jeho funkčnost.

8.Investor uvede do žádosti o vydání územního rozhodnutí společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky územního řízení.

9.Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním územního rozhodnutí souhlasíme.

10.Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

grafické (počet: 5)

- Ortofoto
- KM a ochranné pásmo Orlice
- Situace stavby
- Situace stavby - výřez 1
- Situace stavby - výřez 2




VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
- 4 -

Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Ortofoto



Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323


IČ: 48172898
DIČ: CZ481172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

KM a ochranné pásmo Orlice




Situace stavby

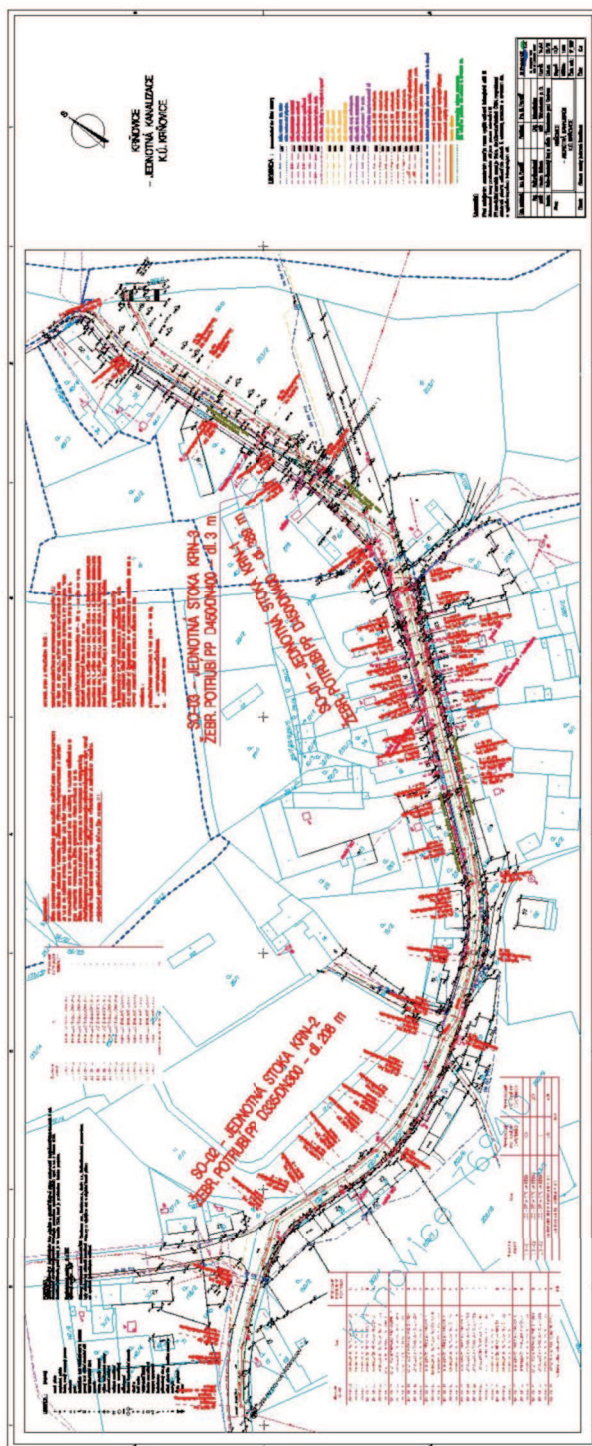



Situace stavby - výřez 1

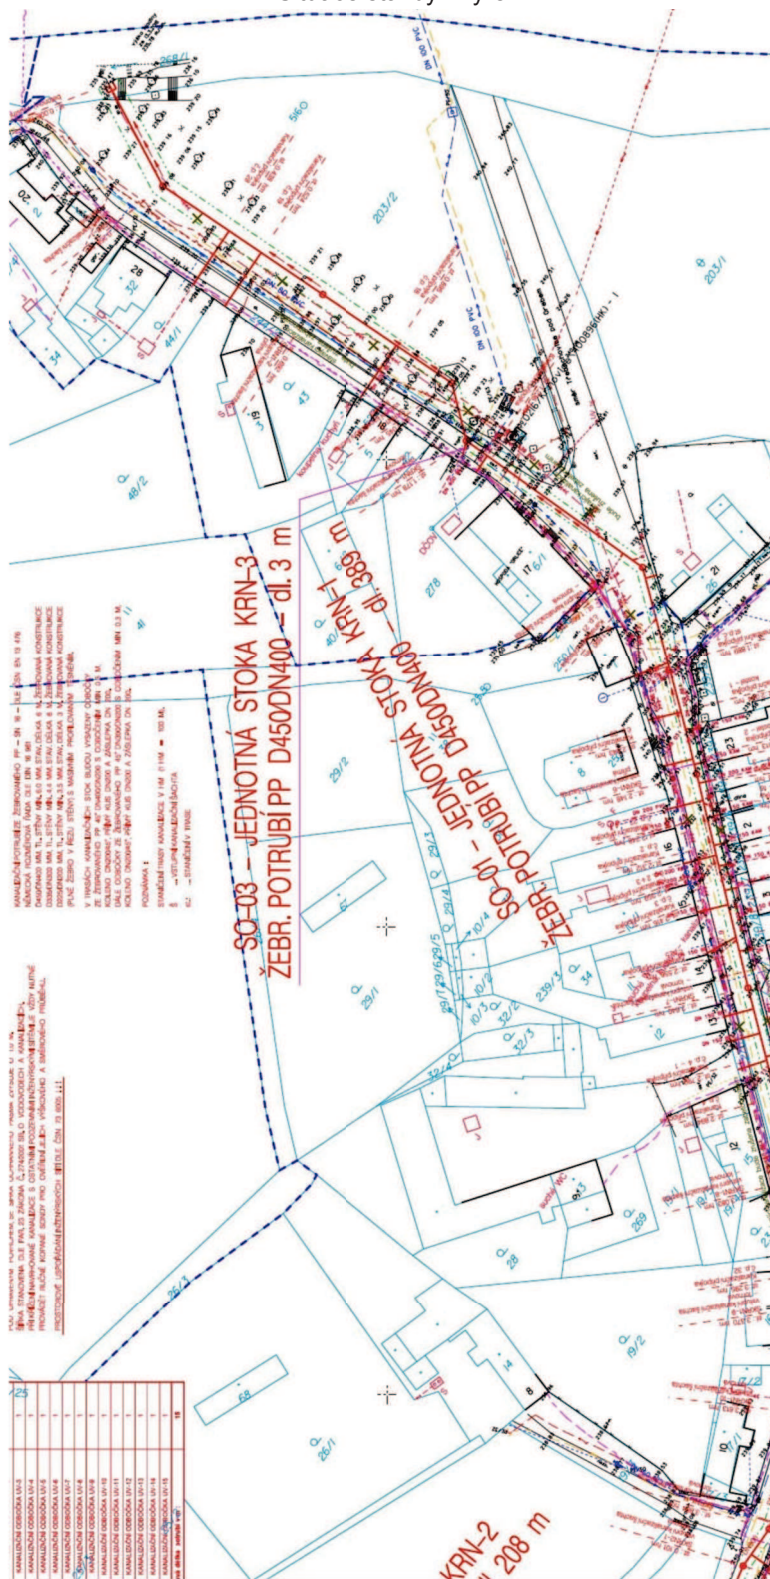



Situace stavby - výřez 2



TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

M Projekt CZ s.r.o.
Ing. Jitka Benešová, MBA
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/18/14847/Hv/0VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657HRADEC KRÁLOVÉ
25.6.2018**Krňovice – Jednotná kanalizace, k.ú. Krňovice**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma M Projekt CZ s.r.o. ve stupni pro územní řízení z 03/2018. Podle předložené dokumentace se jedná o výstavbu jednotné kanalizace v obci a k.ú. Krňovice. Navržená kanalizace bude nahrazovat stávající nevyhovující systém odkanalizování pomocí povrchových příkopů svedených do vodního toku Orlice. Množství odváděných vod se ze zájmového území nemění.

V rámci akce dojde k výstavbě kanalizačních stok DN 400 a DN 300 o celkové délce 600 m včetně kanalizačních přípojek pro jednotlivé objekty. Kanalizace bude začínat v jižní části obce u objektu č.p. 25 a dále povede severovýchodním směrem v převážné části v komunikaci a v části v souběhu s komunikací až k objektu č.p. 20, kde bude ukončena novým výustním objektem v levém břehu vodního toku Orlice.

Předmětná stavba se částečně nachází v záplavovém území vodního toku Orlice (IDVT 10100144). Uvedený vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Navrhovaný výustní objekt bude umístěn na levém břehu vodního toku v ř. km 15,96. Detail výustního objektu předložená dokumentace neobsahuje. Koryto vodního toku je v místě výustního objektu na pozemku p.č. 268/1 v k.ú. Krňovice, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj a Město Třebechovice pod Orebem.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0780 - Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dědina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 630856, X: 1045386.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Do kanalizace budou k dosažení přípustných hodnot zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) realizována opatření u

dokumentace, názvu stavebního záměru, názvu (obsahu) výkresu, stupni projektové dokumentace, měřítku, datu zhotovení výkresu; ověřený projektantem (autorizovanou osobou), který projektovou dokumentaci zpracoval (razítko a podpis).

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro žadatele).


Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice