



Rozvaděč B-RMD-4.1

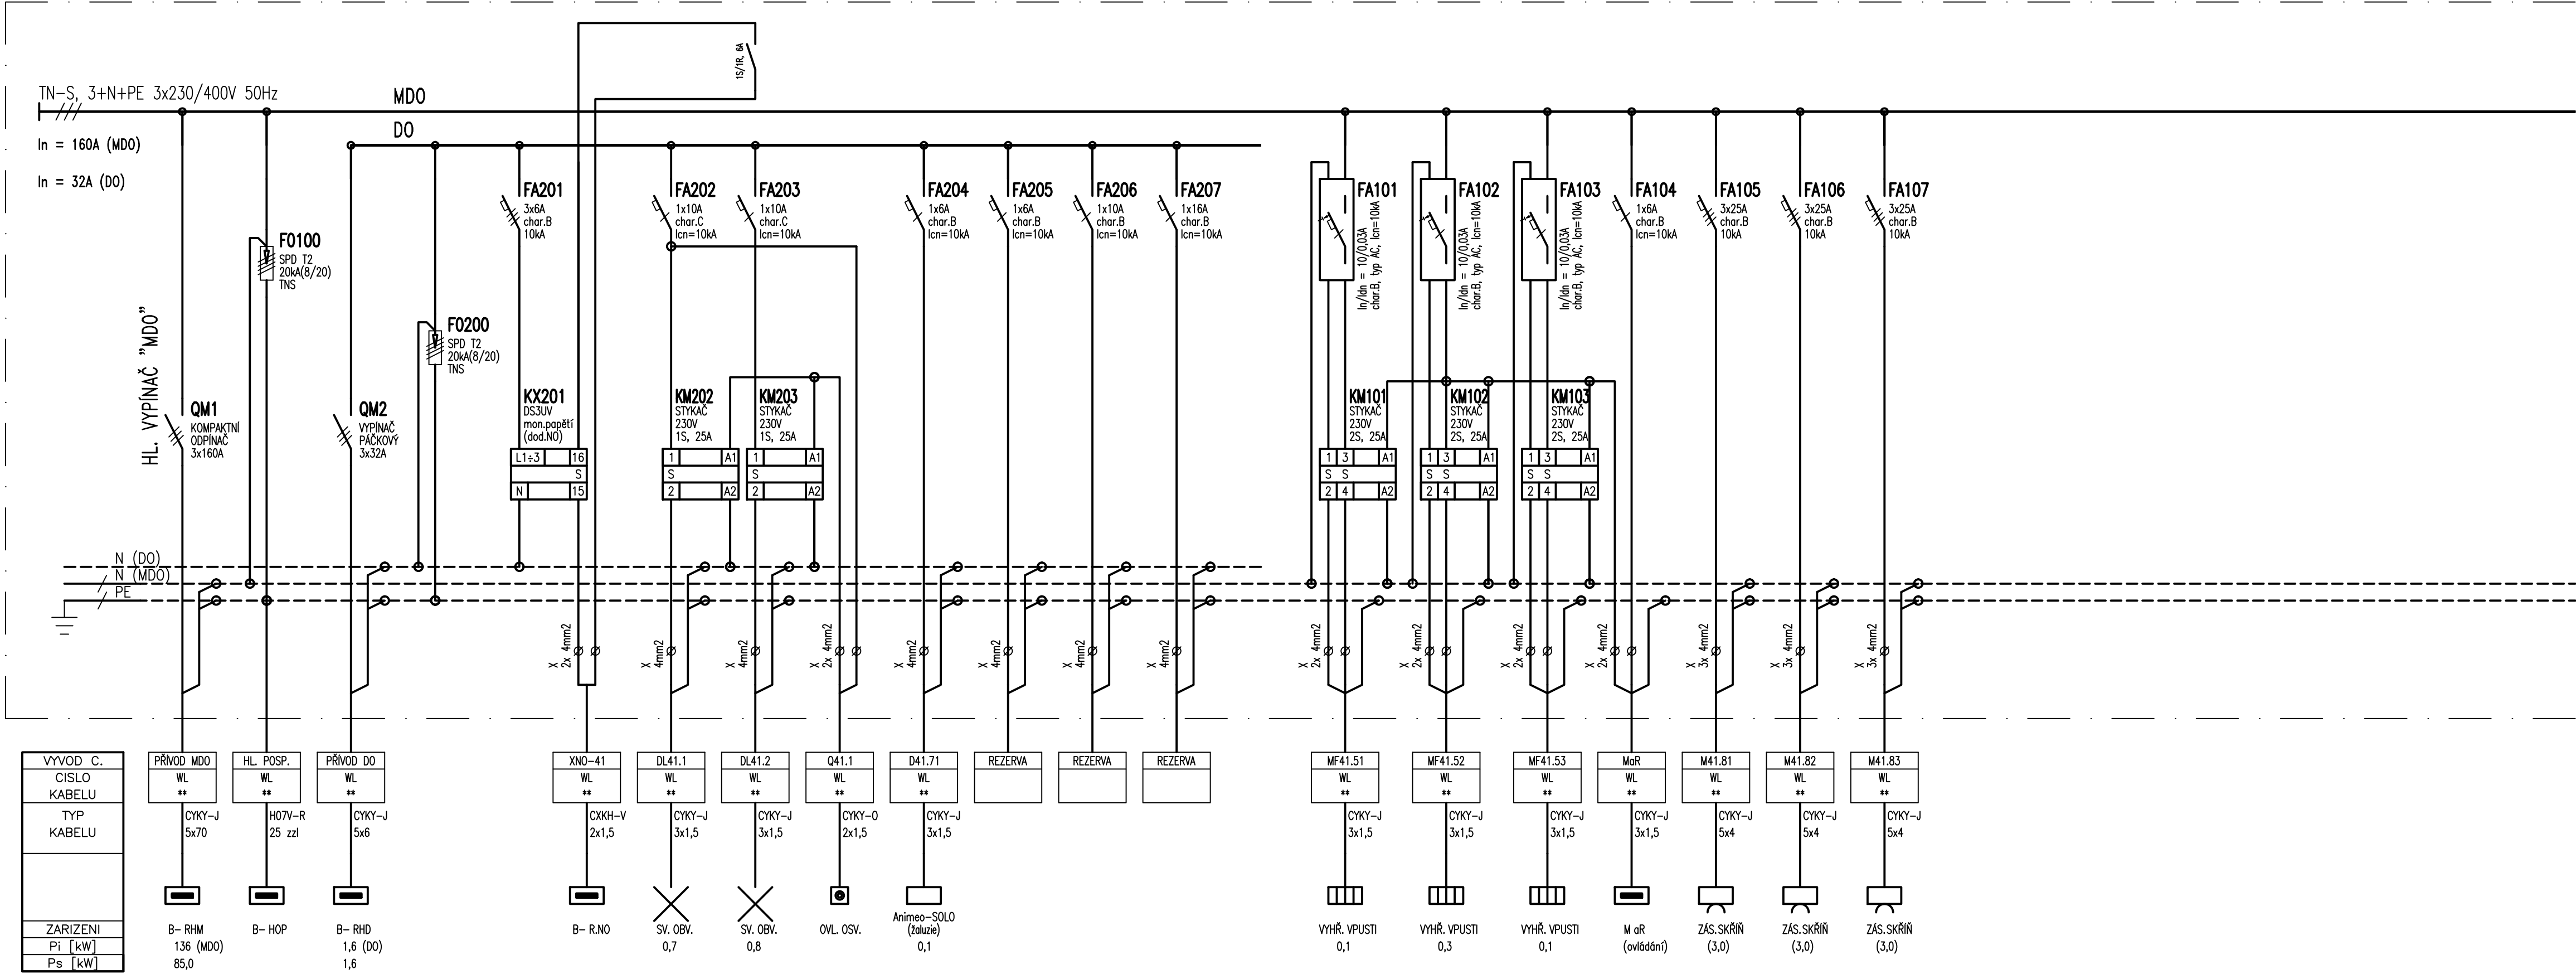

ROZVADĚČ:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA PODSTAVCI 100mm
KRYTÍ: IP43/20
ROZMĚR: 600 x 1800 x 300 mm
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

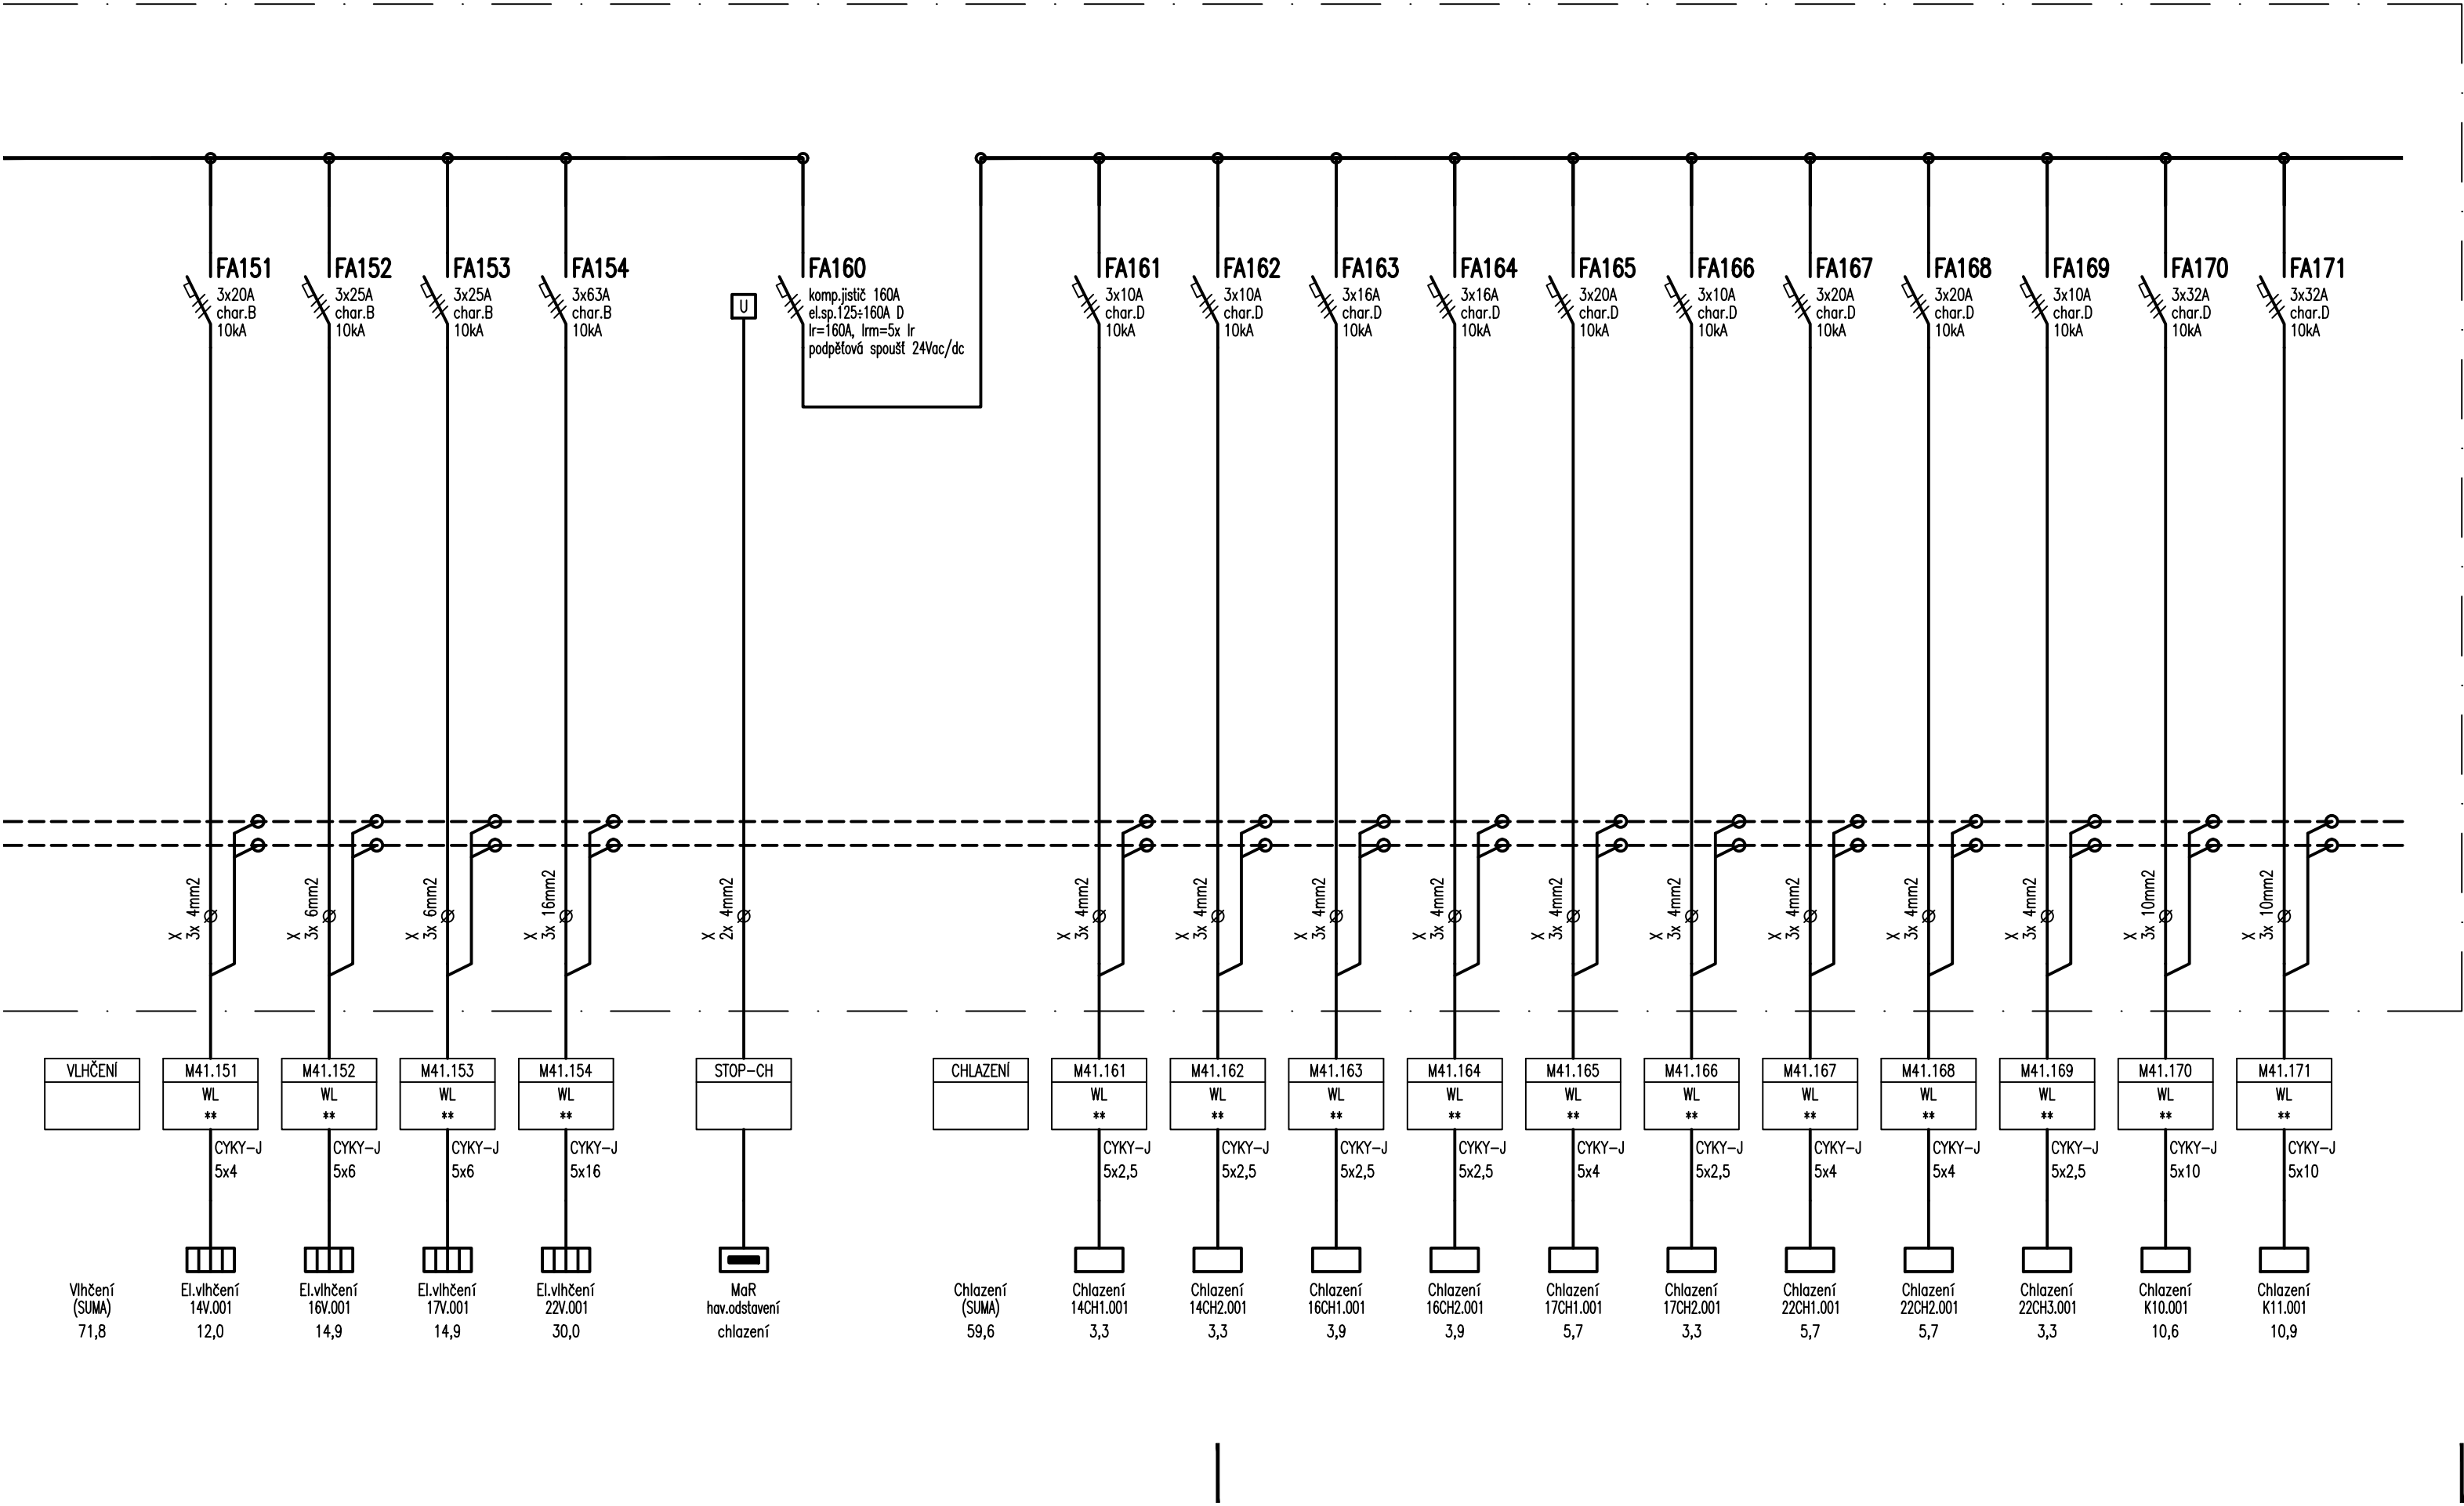

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.03 Dostavba budovy OKB
D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR ZACHA	ING. PETR ZACHA	ING. PETR ZACHA
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	NAZEV AKCE:	FORMÁT	6x A4
		DATUM	01 / 2017
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	A 20-15-P
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			D1.03.4g-44

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

Rozvaděč B-RMD-4.1