


Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny části svítidla umístěné níže než 2,5m nad podlahou musí být z izolantu. Svítidlo umístěné níže než 1,8m nad podlahou musí být chráněno nárazuvzdorným krytem.

Svítidla i zásuvky napojit na obvody s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA.

Zásuvky a spínače neumísťovat do zóny 0,1 nebo 2.

- ① – svítidlo – má být umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl umístěn alespoň 1,8m nad podlahou, krytí musí odpovídat vnějším vlivům dané místnosti
- ② – zásuvka 250V, 16A, musí být umístěna ve výši 1,2m nad podlahou, je-li umístěna níže, musí být alespoň 0,2m od hranice umývacího prostoru
- ③ – zásuvka pro pračku, 250V,16A, samostatně jištěná
- ④ – spínač, přepínač osvětlení, 250V, 10A, umístění min. 1,2m nad podlahou
- ⑤ – spínač ventilátoru s doběhem
- ⑥ – vývod pro osvětlení WC

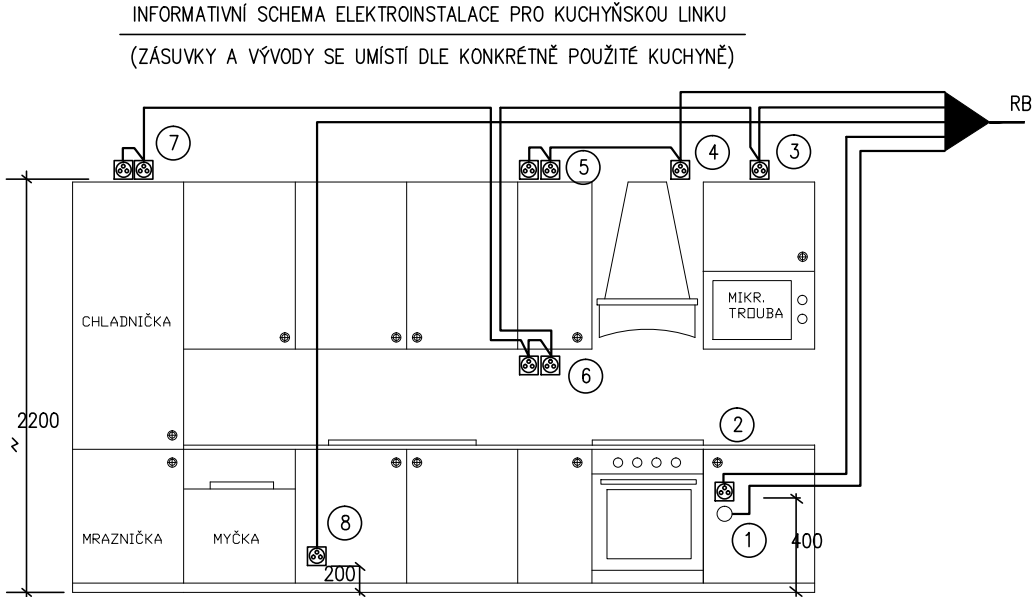

- ① – vývod pro el. sporák (el. varný panel), CYKY 5Jx2,5, ukončení v krabici, z krabice šňůra pro napojení CGSG–G 5Jx2,5, dl.2,5m
- ② – zásuvka pro el.troubu, CYKY 3Jx2,5, samostatně jištěná
- ③ – zásuvka pro mikrovlnou troubu, CYKY 3Jx2,5
- ④ – zásuvka pro odsávač, CYKY 3Jx2,5
- ⑤ – zásuvky pro osvětlovací rampu a osvětlení prac. desky, CYKY 3Jx2,5
- ⑥ – zásuvky pro drobné spotřebiče, CYKY 3Jx2,5
- ⑦ – zásuvky pro chladničku, mrazničku, CYKY 3Jx2,5
- ⑧ – zásuvka pro myčku, CYKY 3Jx2,5, samostatně jištěná

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
STAVEBNÍ ČÁST	ELEKTRO	ING. J. CHRPA	
		ING. J. CHRPA	
		Č. ZAKÁZKY	
		61/2018	
		Č. KOPIE	
		Č. ARCHIVNÍ	
INVESTOR : Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267,PSČ 503 15		DRUH PROJEKTU	
		DPS	
		DATUM	
		09.2018	
		FORMÁT A4	
		2	
		MĚŘÍTKO	
		–	
INFORMATIVNÍ SCHEMA VÝVODŮ		D.1.4.EL–13	