


OSVĚTLENÍ MOSTU BUDE RENOVÁVÁNO

- svítidlo se závitem E27
renovace lampy bude součástí opravy mostu

bude provedené nové kabelové propojení
2x kabel CYKY-J 5x1.5 bude uložen v ochr. trubkách pod mostem
kabel ke svítidlu CYKY-J 3x1.5 bude uložen v ochr. trubkách v konstrukci mostu
rozbočení bude provedené v rozvodkových krabicích IP65

- I** Nová rozvodnice osv.mostu - plastový rozvaděč + plast pilíř rozměry 320x1200x220 + základ - náplň dle schématu (vypínač 25A/1 + 4x poj.6A) napojení kabelem AYKY-J 4x16 ze svítidla
vývody - 2x kabel CYKY-J 5x1.5

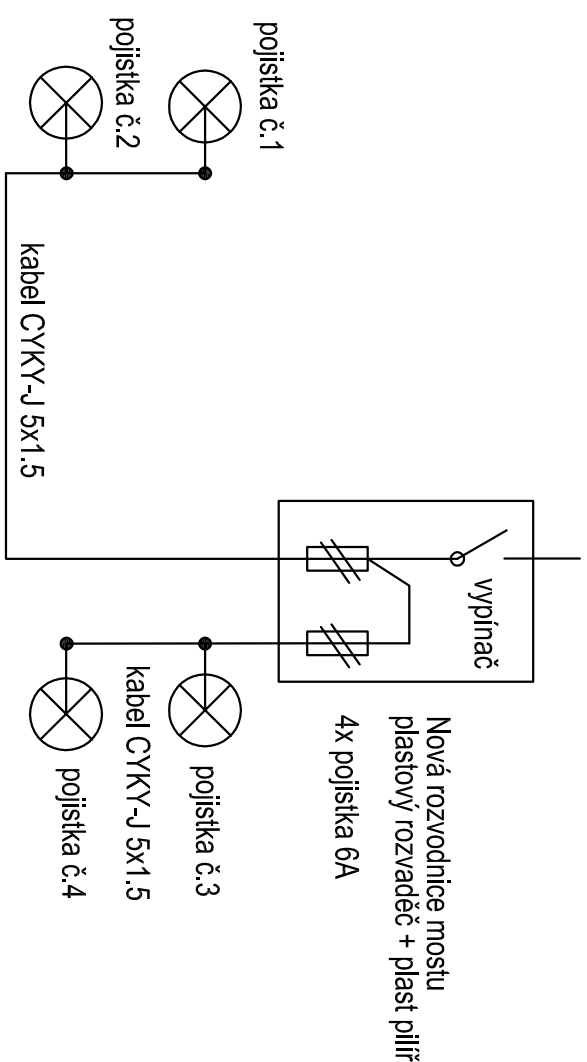

C.9. DSP+PDPS

KRESLIL:	PAVEL FARNÍK		
ZPRACOVAL:	PAVEL FARNÍK		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. VLASTIMIL ŠAFAŘ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLASTIMIL ŠAFAŘ		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ	OKRES: TRUTNOV	OBC: HOSTINNÉ	
INVESTOR: KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRALOVÉ			
AKCE:	MOST EV. Č. 325-021 HOSTINNÉ, REKONSTRUKCE MOSTU		
OBJEKT: C.9.	SO 430 – VĚRĚJNÉ OSVĚTLENÍ		
OBSAH:			
EL ROZVODY – MOST			