

# Protokol o provedených výpočtech.

## Projekt

---

Název	Stavební úpravy objektu SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město n. Met
Popis	Výpočet činitele denní osvětlenosti
Adresa	Školní 1377/ Československé armády Nové Město nad Metují
Poznámka	OBJEKT A - SO 01 - Místnost č.M001 - NAVRHOVANÝ STAV- VYHOVUJE DLE ČSN73 0580
Datum	3.4.2017
Datum výpočtu proslunění	1.3.2016
Úhel k severu	0 °
GPS souřadnice	Zeměpisná šířka: 50,00 Zeměpisná délka: 15,00

## Investor

---

Společnost	SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město n. Met
Kontaktní osoba	Ing. J. Holeček
Adresa	Nové Město nad Metují, Školní 1377/Československé armády
Telefon	
E-mail	reditel@spsnome.cz
Webová stránka	

## Zhotovitel

---

Společnost	IM PROJEKT
Kontaktní osoba	Ing. J. Rychter
Adresa	MLADÁ BOLESLAV, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 13
Telefon	
E-mail	
Webová stránka	

## Provedené výpočty

---

- Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
-

## Obsah

---

Úvodní stránka	1
Obsah	2
Režimy výpočtu	3
Prostor 1	4
Budova 1	
Podlaží 1	
Místnost 2	5
Činitel denní osvětlenosti	6
Stěna 1	7



**Prostor 1** - výchozí**Výpočet**

Počet odrazů	0
Model oblohy	Rovnoměrně zatažená
Osvětlenost na venkovní ploše	5000 lx
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	500 mm

**Údržba**


Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

**Obecné**

Transformace

**Technické**

Poměrný příkon	0,00 W/m <sup>2</sup>
Příkon	0,00 kW

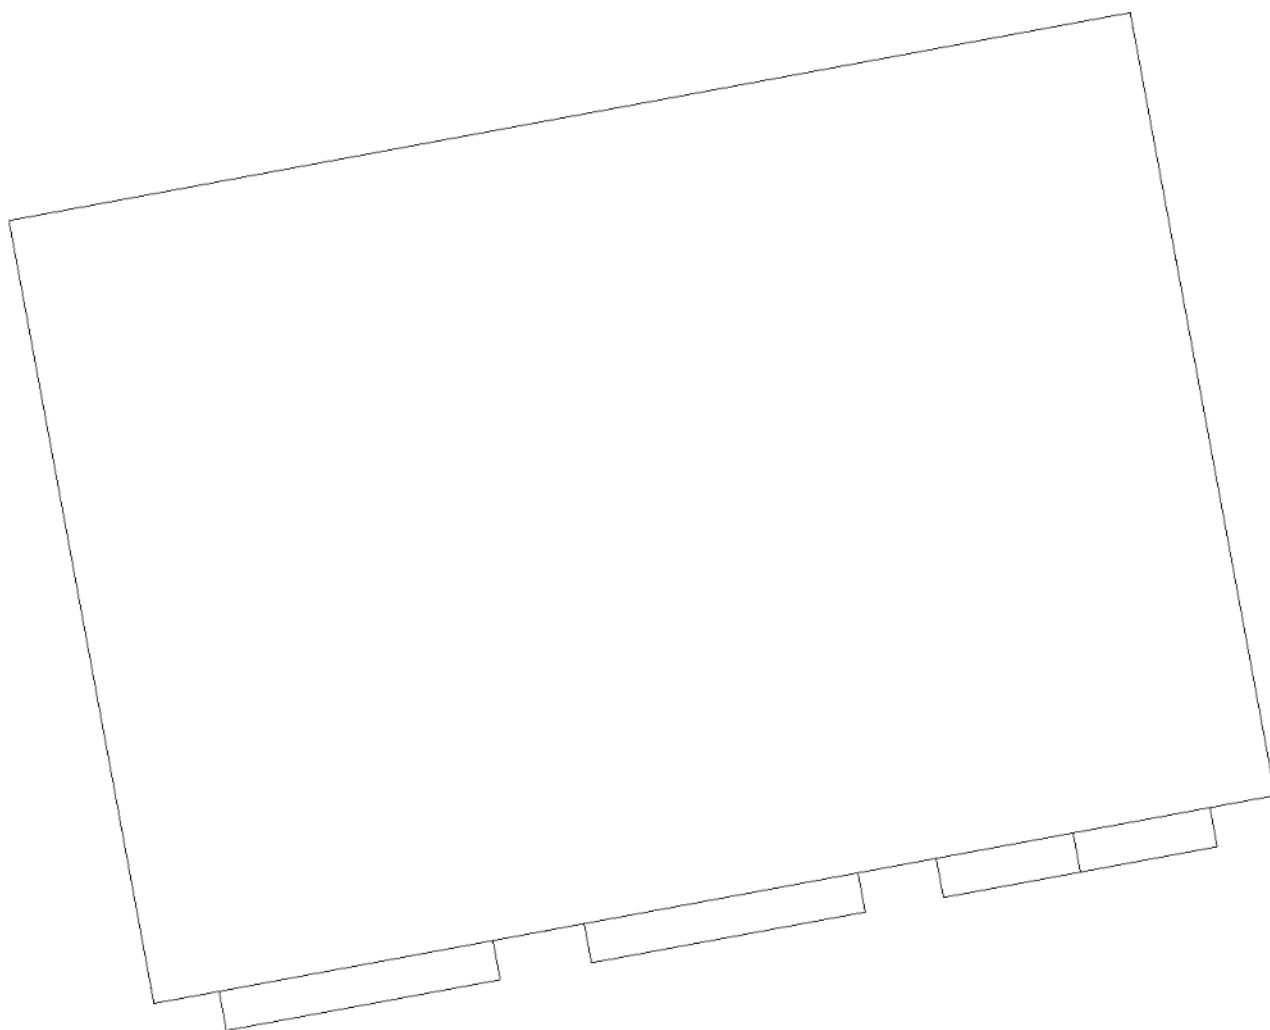

**Výpočet**

Počet odrazů	5
Dělicí poměr otvoru	10
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	300 mm

**Údržba**

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

**Geometrie**


Výška	3670 mm
Plocha	51,6 m <sup>2</sup>

**Technické**

Příkon	0,00 kW
Poměrný příkon	0,00 W/m <sup>2</sup>


**Odraznost**

Podlaha	0,7
Strop	0,8
Stěny	0,8

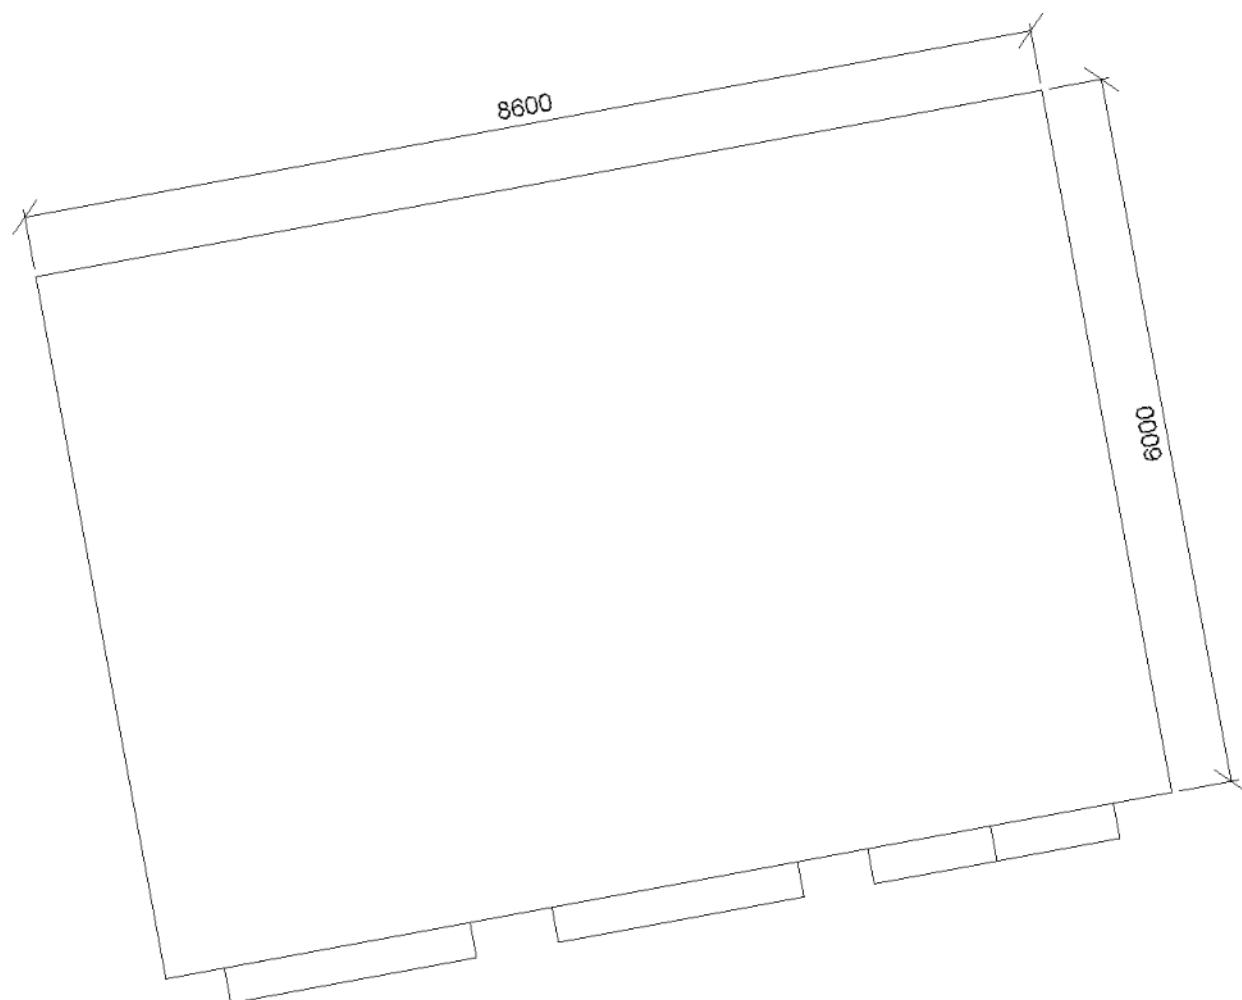

## Činitel denní osvětlenosti

Požadovaná hodnota	1,5	Počty	12 x 8
Minimální hodnota	2,9	Rozteče	1000,0 x 1000,0 mm
Maximální hodnota	16,2	Odsazení	800,0 x 1000,0 mm
Průměrná hodnota	6,3	Výška	850 mm
Rovnoměrnost	0,18	Natočení soustavy	0,0      0,0      0,0      °

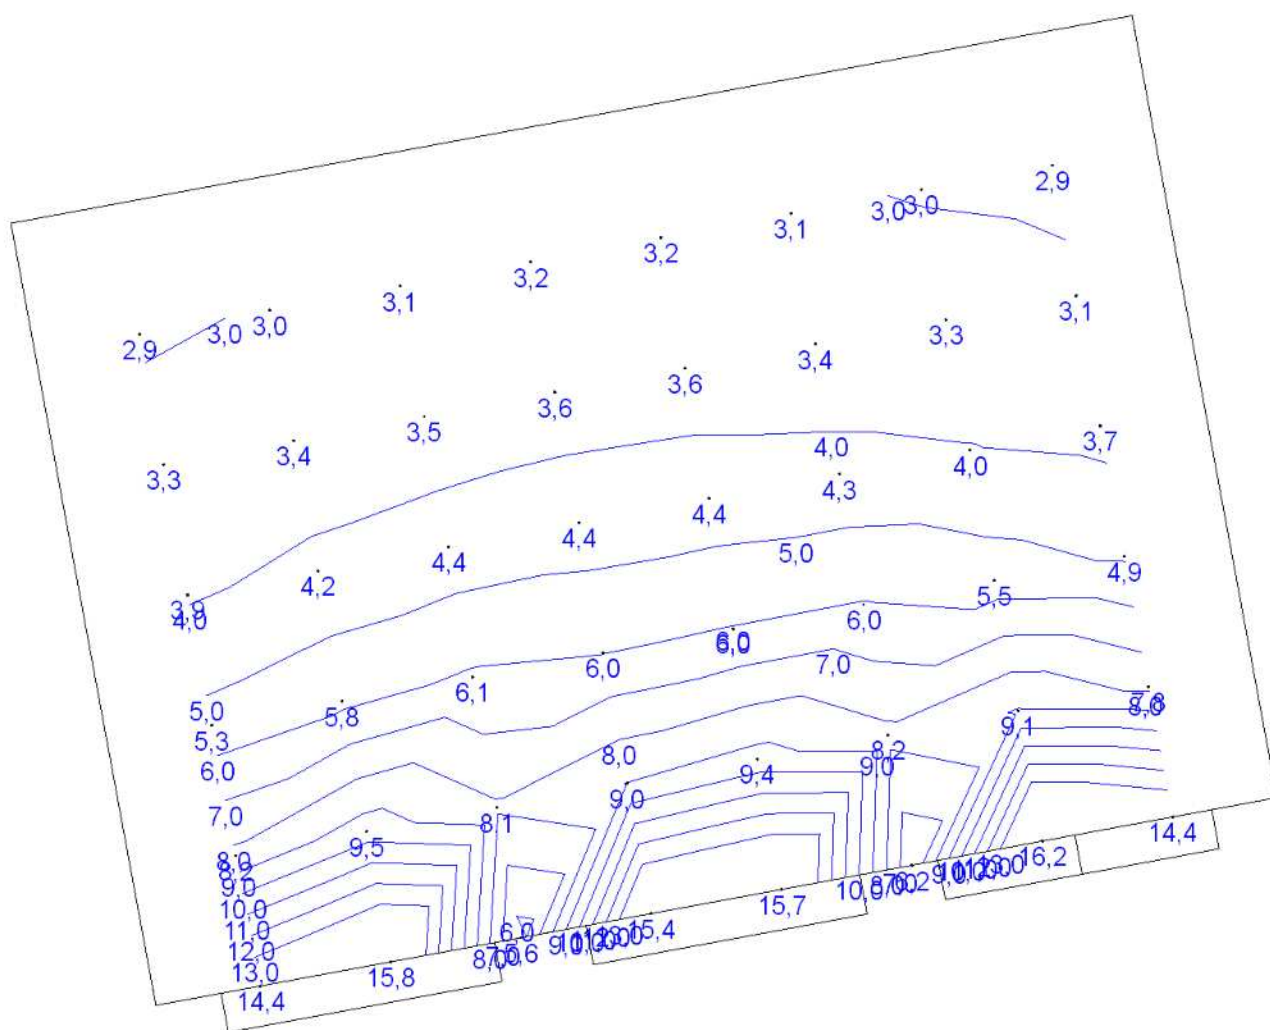

## Otvory

Název	Tloušťka ostění	Posunutí			Otočení
Otvor 1	300	500,0	770,0	mm	0,0 °
Otvor 2	300	3200,0	770,0	mm	0,0 °
Otvor 3	300	6000,0	770,0	mm	0,0 °
Otvor 4	300	1550,0	770,0	mm	0,0 °

Název	Druh skla	Koeficient prostupu 1 skla	Počet skel	Koeficient konstrukce otvoru	Koeficient konstrukce budovy	Koeficient regulačních zařízení
Otvor 1	Čiré	0,92	2	0,75	1	1
Otvor 2	Čiré	0,92	2	0,75	1	1
Otvor 3	Čiré	0,92	2	0,75	1	1
Otvor 4	Čiré	0,92	2	0,75	1	1

## Stěna 1

