

POZICE	POPIS	M.J.	VÝMĚRA
1.1	Decentralizovaná větrací jednotka viz. POZNÁMKA	kus	7
1.2	Výfukový/nasávací kompaktní box, včetně mřížky. Velikost mřížky dle požadavku stavby	kus	7
1.3	Přívodní potrubí, pozinkovaný plech SK.1, tvaroky + přímé trouby, 750 x 165,5	m	15
1.4	Odvodní potrubí, pozinkovaný plech SK.1, tvaroky + přímé trouby, 750 x 100,5	m	15
1.5	Opláštění potrubí, Pozinkovaný plech + vnitřní izolace tl. 40mm, minerální vlna	m2	40

SPECIFIKACE


POZNÁMKA:


Kompaktní Decentrální větrací jednotka s vysoké účinným rekuperačním výměníkem ZVT a tlumičem hluku, je určena pro přímé napojení na fasádu budovy přes směšovací, uzavírací klapku a speciální kombinovanou protidešťovou zařízení pro sání a výfuk vzduchu. Díky konstrukčnímu provedení, vybavení a softšikovane regulaci umožňuje celoroční provoz bez využití dodatečného dohřevu, přesto bude instalován elektrický dohříváč vzduchu. Regulace automaticky zajišťí, aby teplota přiváděného vzduchu neklesla pod minimální na-stavenou hodnotu (17°C) a byl tak dodrženy komfortní podmínky odpovídající legisla-tivě. Dvojité opláštění z pozinkovaného plechu vyplněné tepelnou a zvukopohltivou izolací o tloušťce 40 mm splňující požadavky dle DIN 1946 část 2. Ve spodní části se nachází odhmatelný kryt pro údržbu a servisní práce. Jednotka je kompletně vzhledově opláštěna a vybavena distribučním elementy, které tvoří sací výústka a komfortní štěrbínové výústky LDB 20-8-2.

Jednotka bude napojena na odvod kondenzátu. Ten bude napojen na nejbližší možné místo k napojení - ZAJISTIT PRŮZKUM!!!

Potrubí vedené mezi VZT jednotkou a výústkou bude opatřeno opláštěním s izolací tl. 40mm, zajišťující útlum hluku

LEGENDA ČAR:

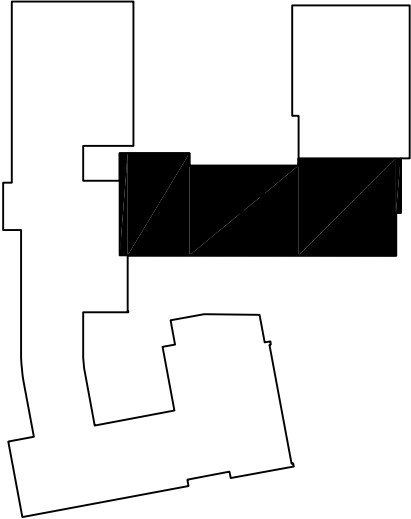

<div><div><div>improjekt</div><div>SPOL. S R. O.</div></div><div><div>Náměstí Míru 13 293 01 Mladá Boleslav IČO: 427 154 86</div><div>tel.: +420 326 322 571 fax: +420 326 330 596 e-mail: improjekt@improjekt.cz</div></div></div>	HP	
	Ing. Petr Praženka	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
	Ing. Lukáš Fridrich	
	PROJEKTANT	
STAVBA	Ondřej Hyhlík	
	ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ DOKUMENTACE
	DPS
	MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ A4
INVESTOR	1:50	2x A4
SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují, Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují		
PŘÍLOHA	DIL (PROFESÉ)	DATUM
	D1.4.2 - VZT	03/2016
	Č. PŘÍLOHY	REVIZE
	PAVILON "C" _ TYPICKÝ ŘEZ, SPECIFIKACE	ČÍSLO KOPIE