
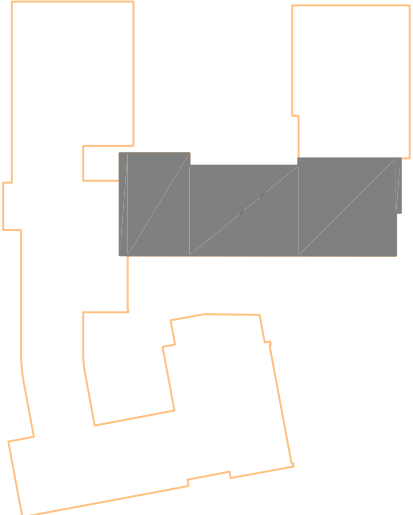



PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 1/N/PE AC 230V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN,ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM,
PROUDOVÝMI CHRANIČI

LEGENDA:

- RS7

- STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ, MÍSTO PŘIPOJENÍ VZT JEDNOTEK
- TRASA KABELŮ Z ROZVÁDĚČE DO VZT JEDNOTEK
(KABELY VÉST VE ZDI V DŘÁŽCE POD OMÍTKOU, K VZT JEDN. FLEXITRUBKA D25)
- VZT JEDNOTKA

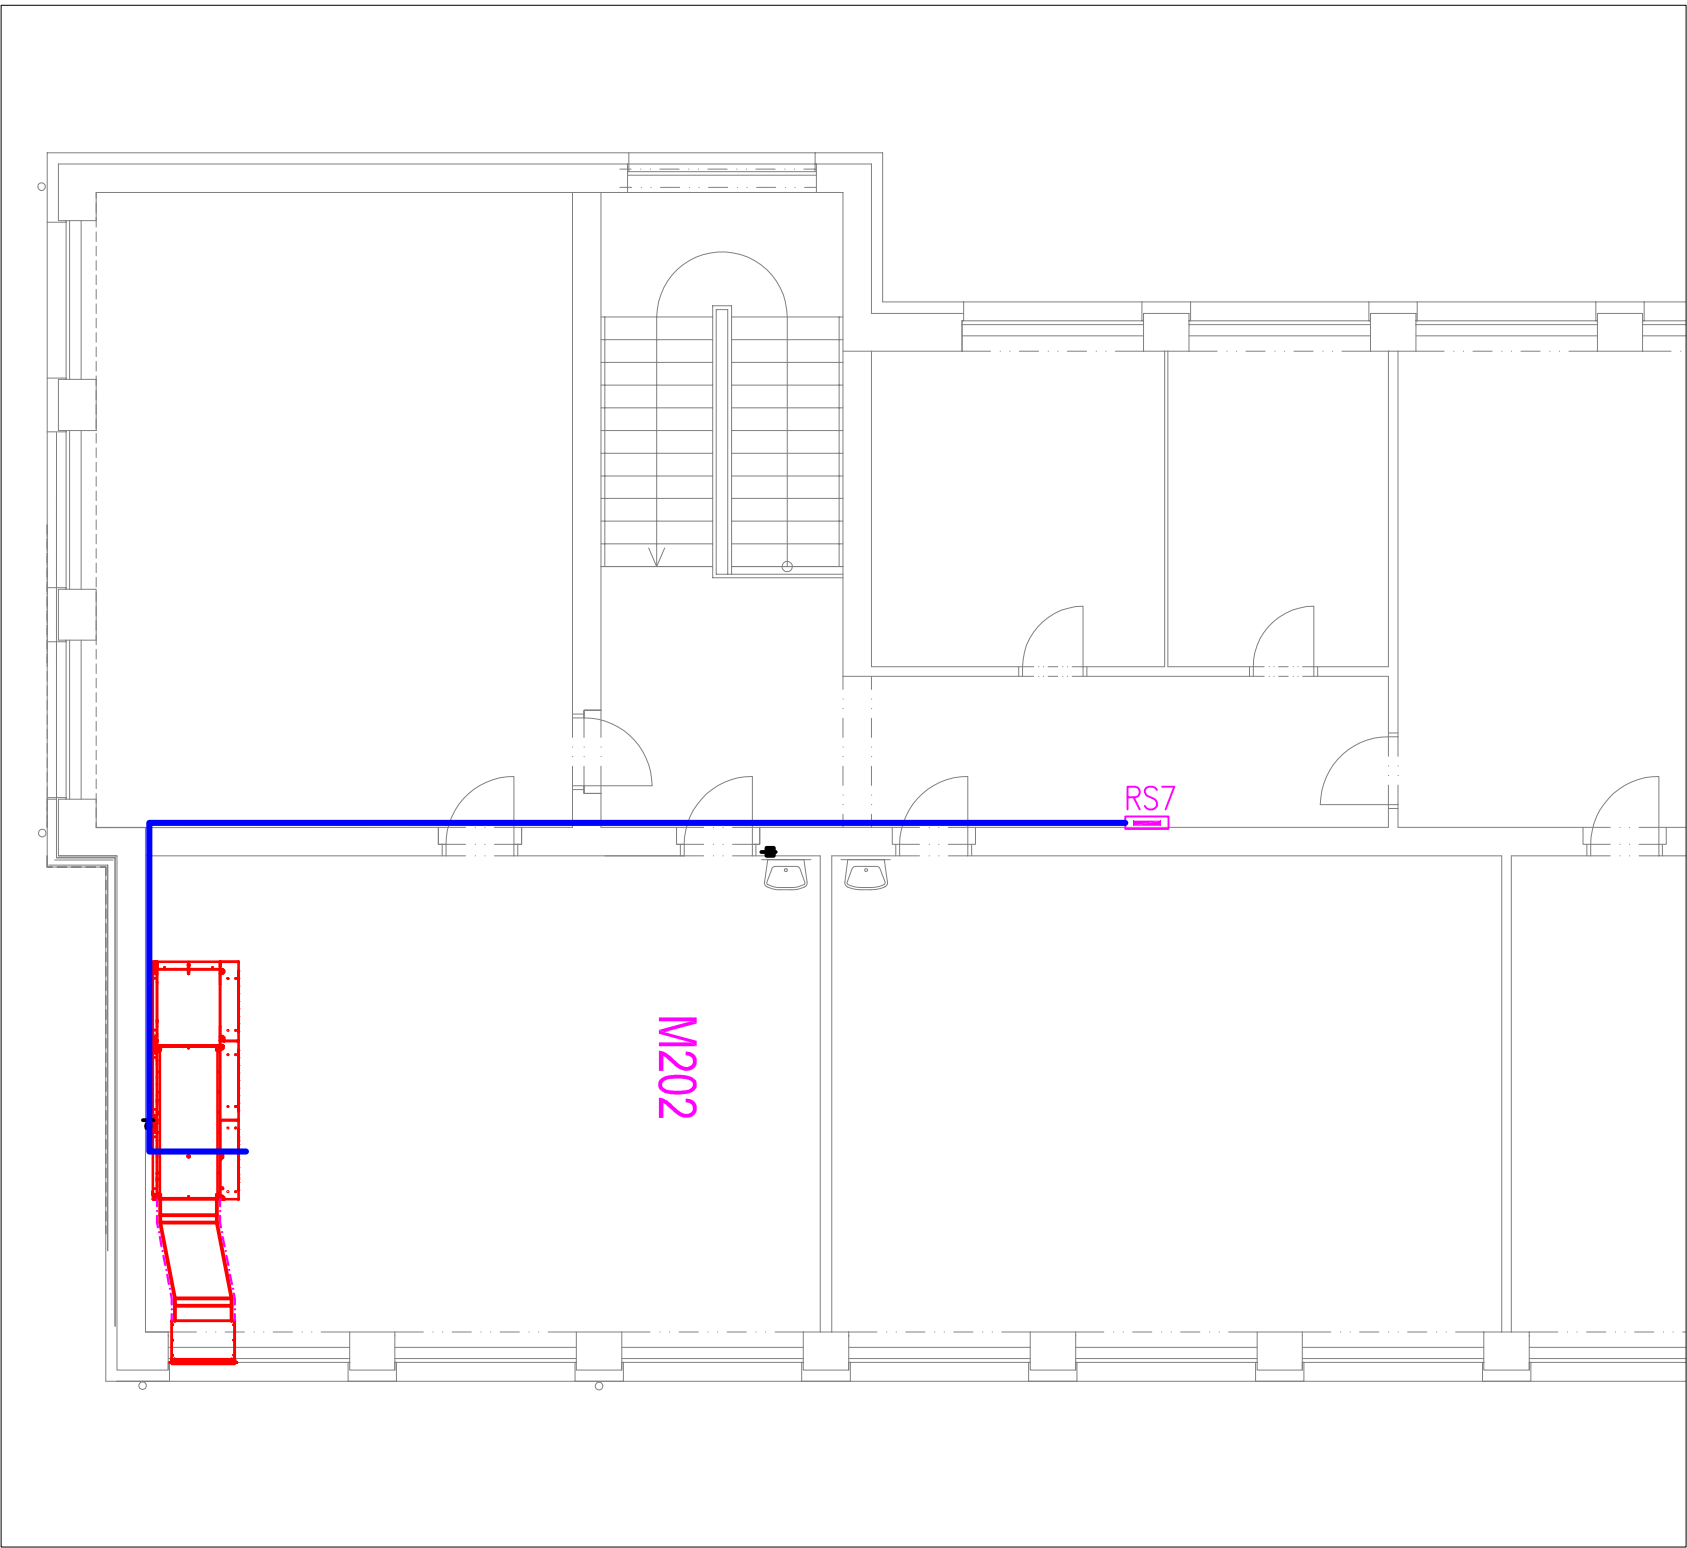

<div><div><div>improjekt</div><div>SPOL. S R. O.</div></div><div><div>Náměstí Míru 13</div><div>293 01 Mladá Boleslav</div><div>ICO: 427 154 86</div></div><div><div>tel.: +420 326 322 571</div><div>fax: +420 326 330 596</div><div>e-mail: improjekt@improjekt.cz</div></div></div>	STAVBA	HP	Ing. Petr Pražěnka	
		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Lukáš Frtich	
		PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Štekr	
	Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují	ČÍSLO ZAKÁZKY E6006	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
INVESTOR	MĚŘÍTKO 1:100	POČET FORMÁTŮ A4 2x A4		
PŘÍLOHA	DIL (PROFES)	DATUM		
	D1.4.1 - ELEKTRO	03/2016		
	Č. PŘÍLOHY REVIZE	ČÍSLO KOPIE		
VZT - PŘIPOJENÍ SILNOPROUD PAVILON "C" _ PŮDORYS 3NP		D1.4.1.03 00		