



PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 1/N/PE AC 230V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM  
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN,ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM,  
PROUDOVÝMI CHRANIČI

LEGENDA:

- RS5

- STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ, MÍSTO PŘIPOJENÍ VZT JEDNOTEK
- TRASA KABELŮ Z ROZVÁDĚČE DO VZT JEDNOTEK  
(KABELY VĚST VE ZDI V DŘÁŽCE POD OMÍTKOU, K VZT JEDN. FLEXITRUBKA D25)
- VZT JEDNOTKA

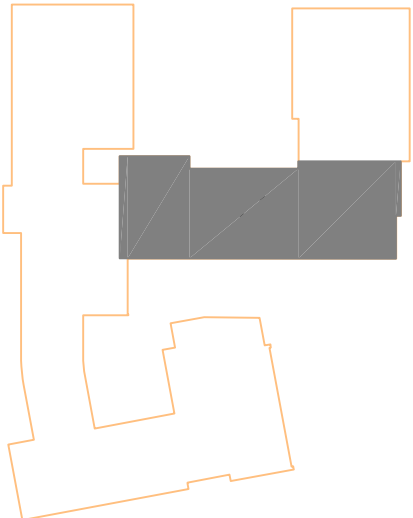

<div><b>improjekt</b> SPOL. S R. O.</div> <div>Náměstí Míru 13 293 01 Mladá Boleslav ICO: 427 154 86</div> <div>tel.: +420 326 322 571 fax: +420 326 330 596 e-mail: <a href="mailto:improjekt@improjekt.cz">improjekt@improjekt.cz</a></div>	STAVBA	HP	
	Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují	Ing. Petr Pražěnka ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
	INVESTOR	Ing. Lukáš Frtich	
		PROJEKTANT	
PŘÍLOHA		Ing. Jaroslav Štekr	
		ČÍSLO ZAKÁZKY E6006	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS
		MĚŘÍTKO 1:100	POČET FORMÁTŮ A4 2x A4
	VZT - PŘIPOJENÍ SILNOPROUD PAVILON "C" _ PŮDORYS 1NP	DIL (PROFES) D1.4.1 - ELEKTRO Č. PŘÍLOHY REVIZE D1.4.1.01 00	DATUM 03/2016 ČÍSLO KOPIE