


ROZVÁDĚČ rmo9/B

3NPE,AC,50Hz,400V/TN-S

In=100A, ip = 10kA

ROZVÁDĚČ V NICE š. x v. x hl. = 800x2250x400

IP30, EW 30 DP1

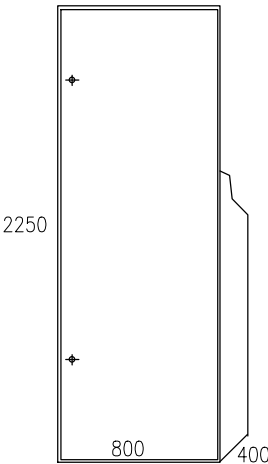

VEDOUcí PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>SPÉ</div> <div>SDRUŽENí PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3</div>	
ING. JOSEF CHRPA		ING. JOSEF CHRPA 	ING. JOSEF EHL		
<b>HRADEC KRÁLOVĚ - J. MASARYKA 632/28 REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE</b>				FORMÁT	3x44
				DATUM	11/2017
<b>D.1.4.EL</b>	<b>Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika</b>			MĚŘITKO	–
OBJEDNATEL :	Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5			příloha	č. výkresu
STUPEŇ PD :	DPS	<b>ROZVÁDĚČ rmo 9/B</b>			
ZAK. Č. :	70/2017				
				<b>D.1.4.EL</b>	<b>16</b>