

- 6.1 - ÚPRAVA ROZVÁDEČE R31, R32
- 6.2 - ÚPRAVA ROZVÁDEČE R21, R22
- 6.3 - ÚPRAVA ROZVÁDEČE R11, R12
- 6.4 - ÚPRAVA ROZVÁDEČE R01

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Roman Hladík

ŽIREČ 136
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
544 01

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:

Roman Hladík

Zodpovědný projektant:
Zdeněk Mikeš

PROJEKT:

**Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1)**

U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

STAVEBNÍK:

VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

ČÁST, PROFESE:

ELEKTROINSTALACE

VÝKRES:

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ROZVÁDEČŮ

razítko a podpis

Zakázkové číslo:
180118

Paré:

Datum:
09/2018

Část:
D.1.4.4



Stupeň:
DPS

Změna:
00

Č. výkr.:
6

Formát:
A4

Měřítko:
- - -

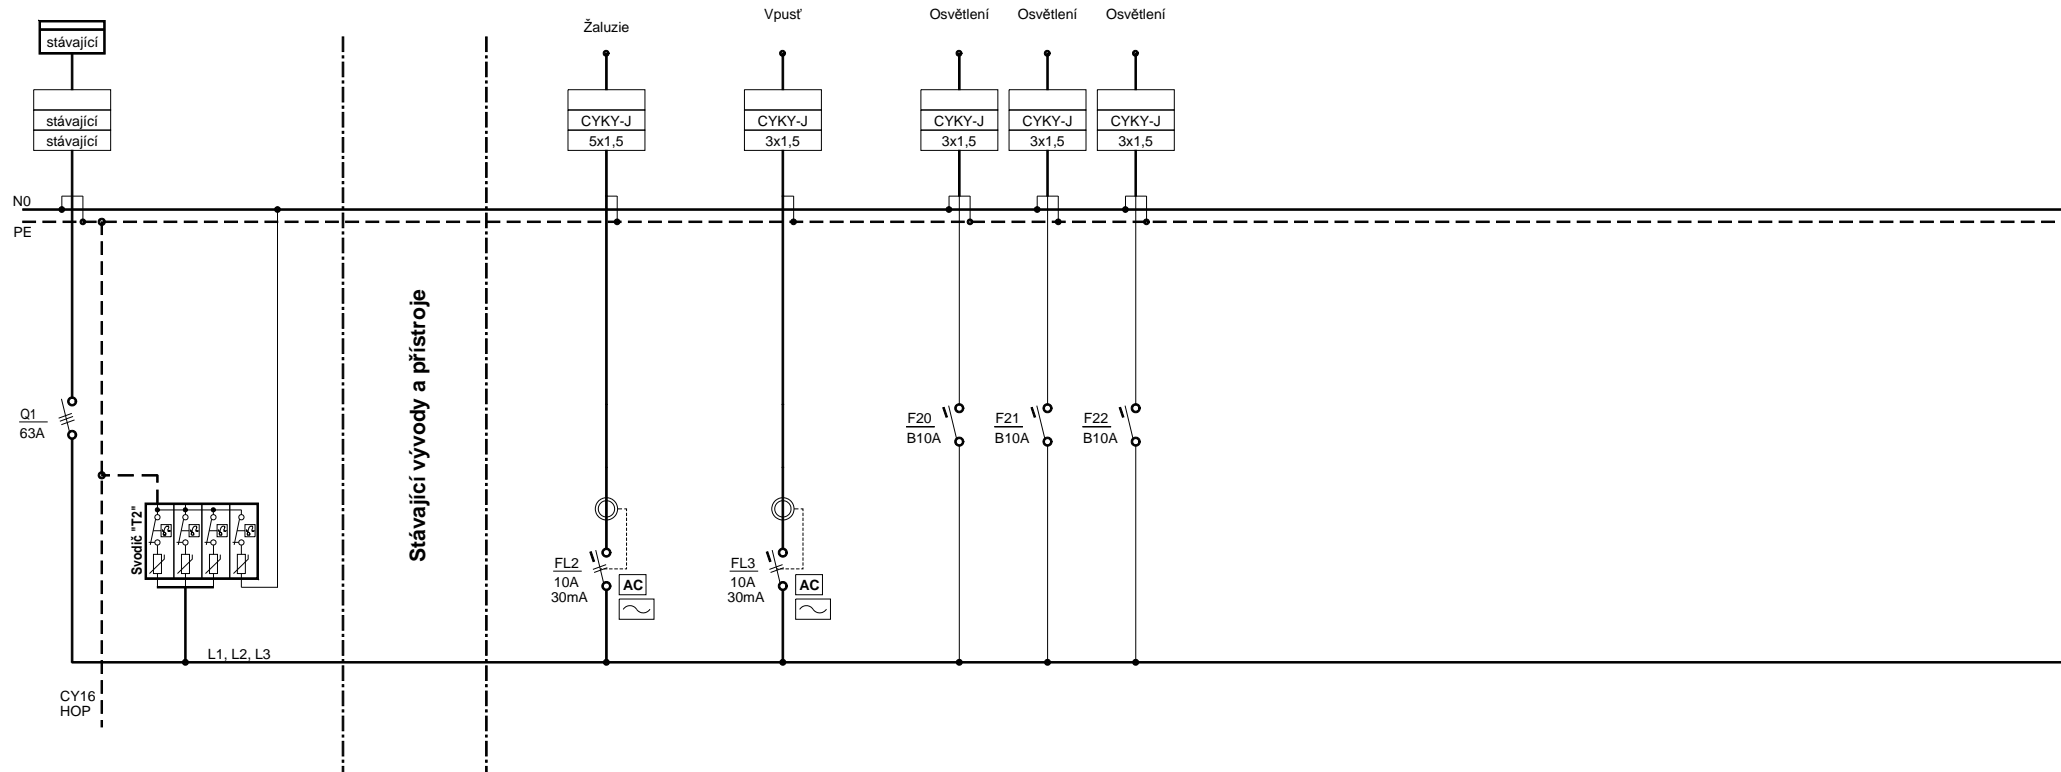

Rozváděč - Zapuštěný

Typ: Oceloplechový - 4x24 mod (96TE) (FW424FT)
550x770x110 mm
Krytí IP 30/20



In = 63A
Un = 400V
Ik'' < 10 kA

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

HLAVNÍ PROJEKTANT: 		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hladík	
Energy Benefit Centre a.s. Křesova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: zakazky@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Zpracovatel: Roman Hladík Zodpovědný projektant: Zdeněk Mikeš	
PROJEKT: Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		ZÁŘEČ 136 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01	
STAVEBNÍK: VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		razítko a podpis Paré: 180118 Datum: 09/2018	
ČÁST, PROFESE: ELEKTROINSTALACE		Část: D.1.4.4	Stupeň: DPS
VÝKRES: ÚPRAVA ROZVÁDĚČE R31, R32		Č. výk.: 6.1	Formát: A4
		Měřítko: - - -	Změna: 00

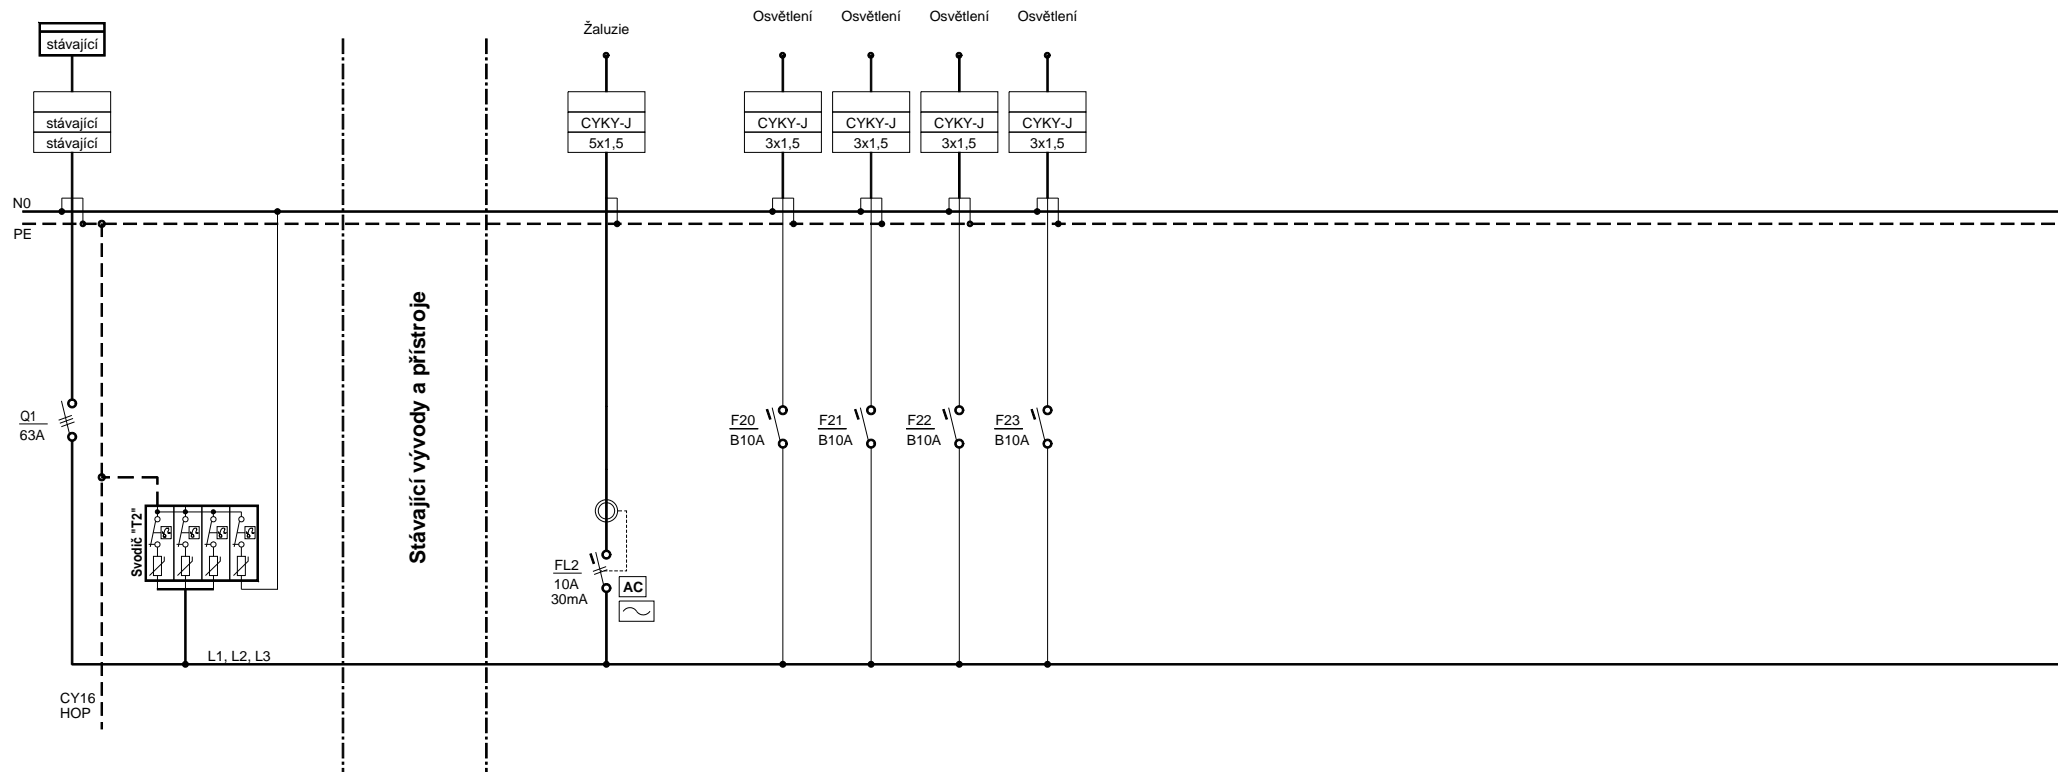



Rozváděč - Zapuštěný

Typ: Oceloplechový - 4x24 mod (96TE) (FW424FT)
550x770x110 mm
Krytí IP 30/20

In = 63A
Un = 400V
Ik'' < 10 kA

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA
Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

HLAVNÍ PROJEKTANT: 		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hladík	
PROJEKT: Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hladík ZŘEČ 136 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01	
STAVEBNÍK: VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hladík Zdeněk Mířák	
ČÁST, PROFESÍ: ELEKTROINSTALACE		razítko a podpis 180118 Datum: 09/2018	
VÝKRES: ÚPRAVA ROZVÁDĚČE R21, R22		Část: D.1.4.4 Supl: DPS Č. výk.: 6.2 Formát: A4 Měřítko: - - -	

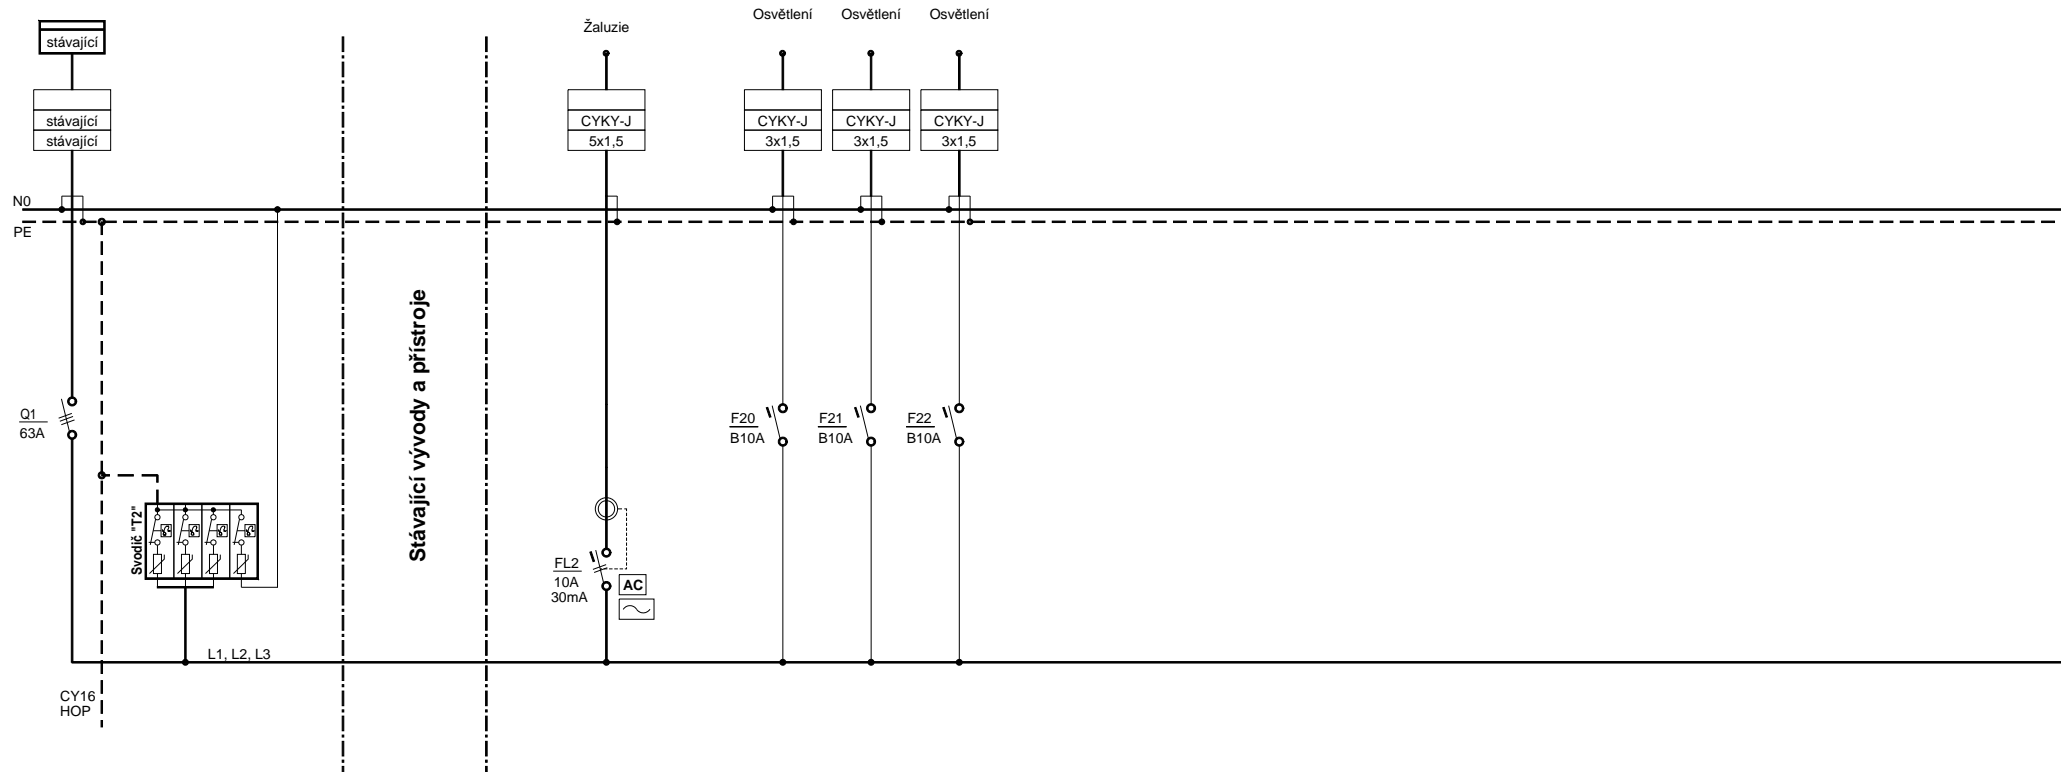

Rozváděč - Zapuštěný



Typ: Oceloplechový - 4x24 mod (96TE) (FW424FT)
550x770x110 mm
Krytí IP 30/20

In = 63A
Un = 400V
Ik'' < 10 kA

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami



Rozváděč - Povrchový

Typ: Plastový - 4x24 mod (96TE) (FWB42)
550x650x161 mm
Krytí IP 44/20

In = 125A
Un = 400V
Ik'' < 10 kA

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

HLAVNÍ PROJEKTANT: 		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hladík	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vypracoval: Roman Hladík Zodpovědný projektant: Zdeněk Mikeš
PROJEKT: Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		Energy Benefit Centre a.s. Křesťanova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: zakazky@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	
STAVEBNÍK: VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		ZŘEČ 136 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01	
ČÁST, PROFESE: ELEKTROINSTALACE		Část: D.1.4.4	Stupeň: DPS
VÝKRES: ÚPRAVA ROZVÁDĚČE R01		Č. výk.: 6.4	Formát: A4
		Datum: 09/2018	Změna: 00
		Základové číslo: 180118	Paré: 00
		razítko a podpis	