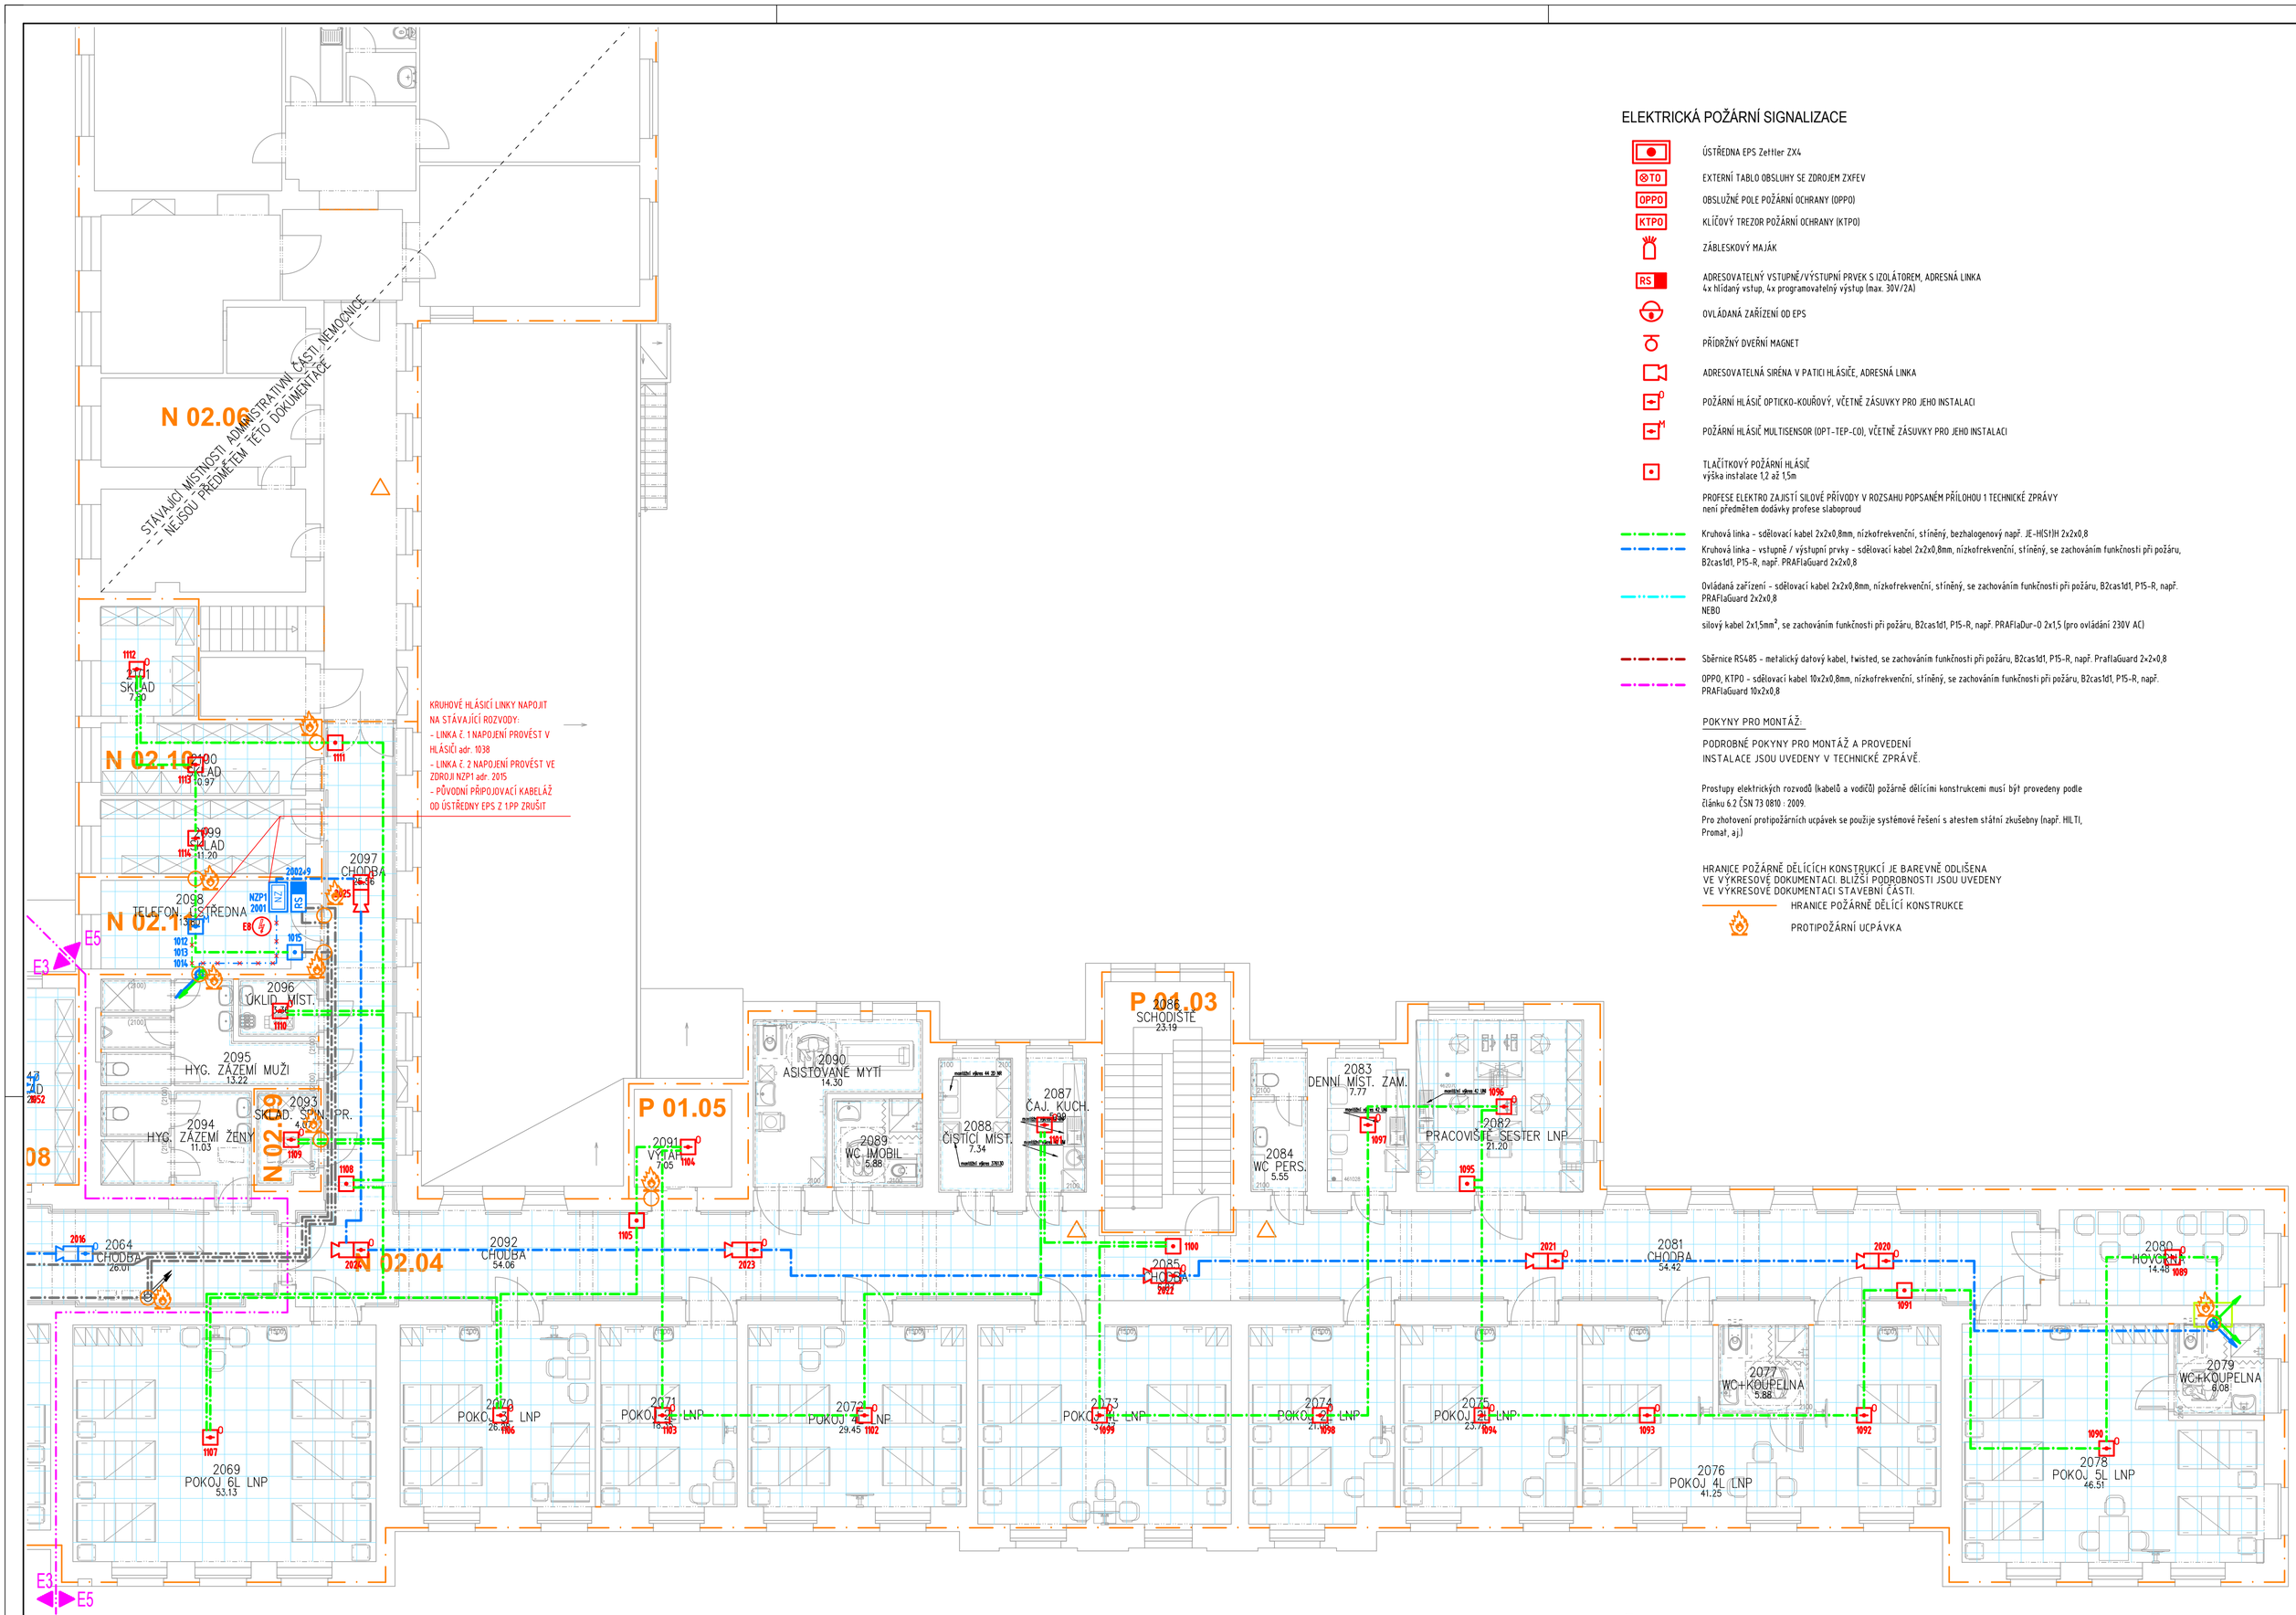

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- ÚSTŘEDNA EPS Zettler ZX4
- EXTERNÍ TABLO OBSLUHY SE ZDROJEM ZXFEV
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY (OPPO)
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY (KTPO)
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
- ADRESOVATELNÝ VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ PRVEK S IZOLÁTOREM, ADRESNÁ LINKA
  4x hlídaný vstup, 4x programovatelný výstup (max. 30V/2A)
- OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ OD EPS
- PŘÍDRŽNÝ DVEŘNÍ MAGNET
- ADRESOVATELNÁ SIRÉNA V PATICI HLÁSIČE, ADRESNÁ LINKA
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ OPTICKO-KOUŘOVÝ, VČETNĚ ZÁSUVKY PRO JEHO INSTALACI
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ MULTISENSOR (OPT-TEP-CO), VČETNĚ ZÁSUVKY PRO JEHO INSTALACI
- TLAČÍTKOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
  výška instalace 1,2 až 1,5m

PROFESE ELEKTRO ZAJISTÍ SILOVÉ PŘÍVODY V ROZSAHU POPSANÉM PŘÍLOHOU 1 TECHNICKÉ ZPRÁVY
není předmětem dodávky profese slaboproud

- Kruhová linka - sdělovací kabel 2x2x0,8mm, nízkofrekvenční, stíněný, bezhalogenový např. JE-HLSTH 2x2x0,8
- Kruhová linka - vstupně / výstupní prvky - sdělovací kabel 2x2x0,8mm, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, P15-R, např. PRAFlaGuard 2x2x0,8
- Ovládaná zařízení - sdělovací kabel 2x2x0,8mm, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, P15-R, např. PRAFlaGuard 2x2x0,8
  NEBO
  silový kabel 2x1,5mm², se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, P15-R, např. PRAFlaDur-O 2x1,5 (pro ovládání 230V AC)
- Sběrnice RS485 - metalický datový kabel, twisted, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, P15-R, např. PraflaGuard 2x2x0,8
- OPPO, KTPO - sdělovací kabel 10x2x0,8mm, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, P15-R, např. PRAFlaGuard 10x2x0,8

POKYNY PRO MONTÁŽ:

PODROBNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVEDENÍ INSTALACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810 : 2009.

Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny (např. HILTI, Promat, aj.)

HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE BAREVNĚ ODLIŠENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. BLIŽŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI STAVEBNÍ ČÁSTI.

- HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : 1:100
LIBOR KLUBAL, DiS	JIŘÍ MACHÁČEK	JIŘÍ MACHÁČEK	FORMÁT : 6x A4
			DATUM : 07/2016

INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD

AKCE : **NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP, NIP, DIOP, LNP**

Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6
katastrální území: BROUMOV

D – DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.2 SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP
D.1.2.10 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARÉ

NÁZEV PŘÍLOHY :
EPS – PŮDORYS 2.NP

ZPRACOVATEL:
AGCOM PEOPLE FOR YOUR ICT
Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
e-mail: projekce@agcom.cz
tel.: 495 405 911

Z160340

EV. Č. AKCE
1492 07 16

ČÍSLO PŘÍLOHY
D.1.2.10.04