



AKCE:

ČÁST : Napájecí a provozní rozvod silnoproudu

INVESTOR:

Domov U Biřičky  
K Biřičce 1240  
Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové 8

MÍSTO INSTALACE :

Domov U Biřičky  
K Biřičce 1240  
Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové 8

STUPEŇ PROJEKTU :

Prováděcí technická dokumentace

ZAKÁZKA :

11/2019

VYPRACOVAL :

MICHAL BALADA


SCHVÁLIL :

ING. LADISLAV ŠTĚPÁNEK

DATUM : 11/2019

POČET VYHOTOVENÍ: 3

POČET STRAN: 4

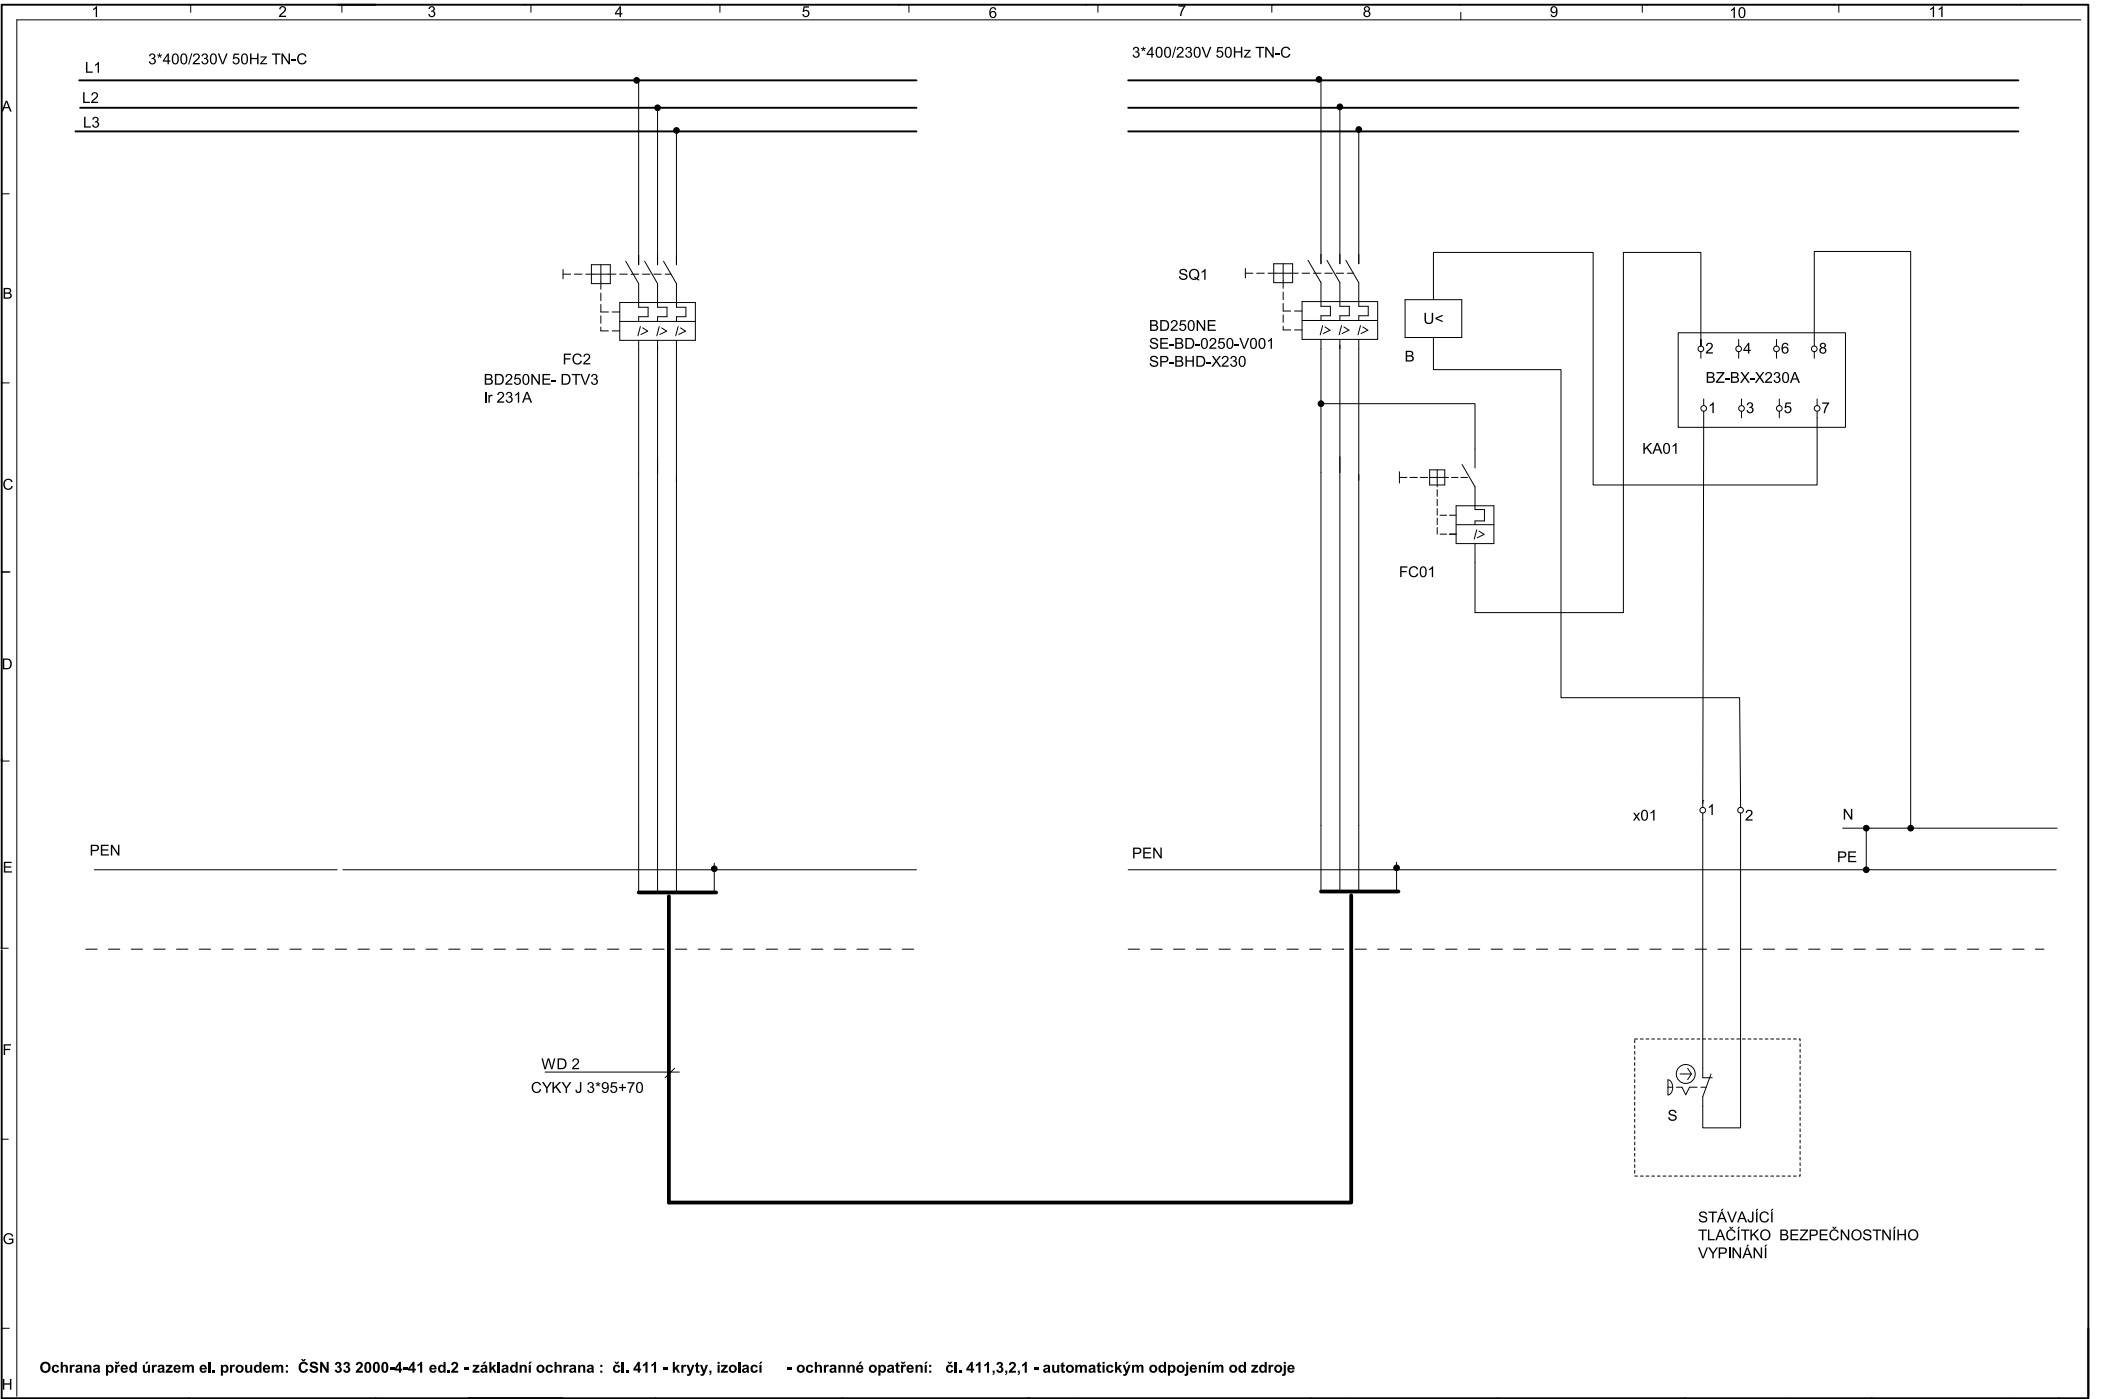

Ochrana před úrazem el. proudem: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - základní ochrana : čl. 411 - kryty, izolaci - ochranné opatření: čl. 411,3,2,1 - automatickým odpojením od zdroje

	SPOL.S.R.O. ŠÍPKOVA 154 LÁZNĚ BOHDANEČ	Kreslil a navrhl: <b>Balada</b>	Schválil: <b>ing.Štěpánek</b>	Investor: Domov U Biřičky K Biřičce 1240 Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové 8	Domov U Biřičky K Biřičce 1240 Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové 8	ČÁST : Napájecí a provozní rozvod silnoprůdu	Výkres č.:	STRANA <b>1</b>	ZMĚNA <b>0</b>
						Název: <b>přívodní kabel pro kuchyň</b>	<b>EL -R-1</b>		