TVAR SVISLÝCH A VODOROVNÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 5.NP

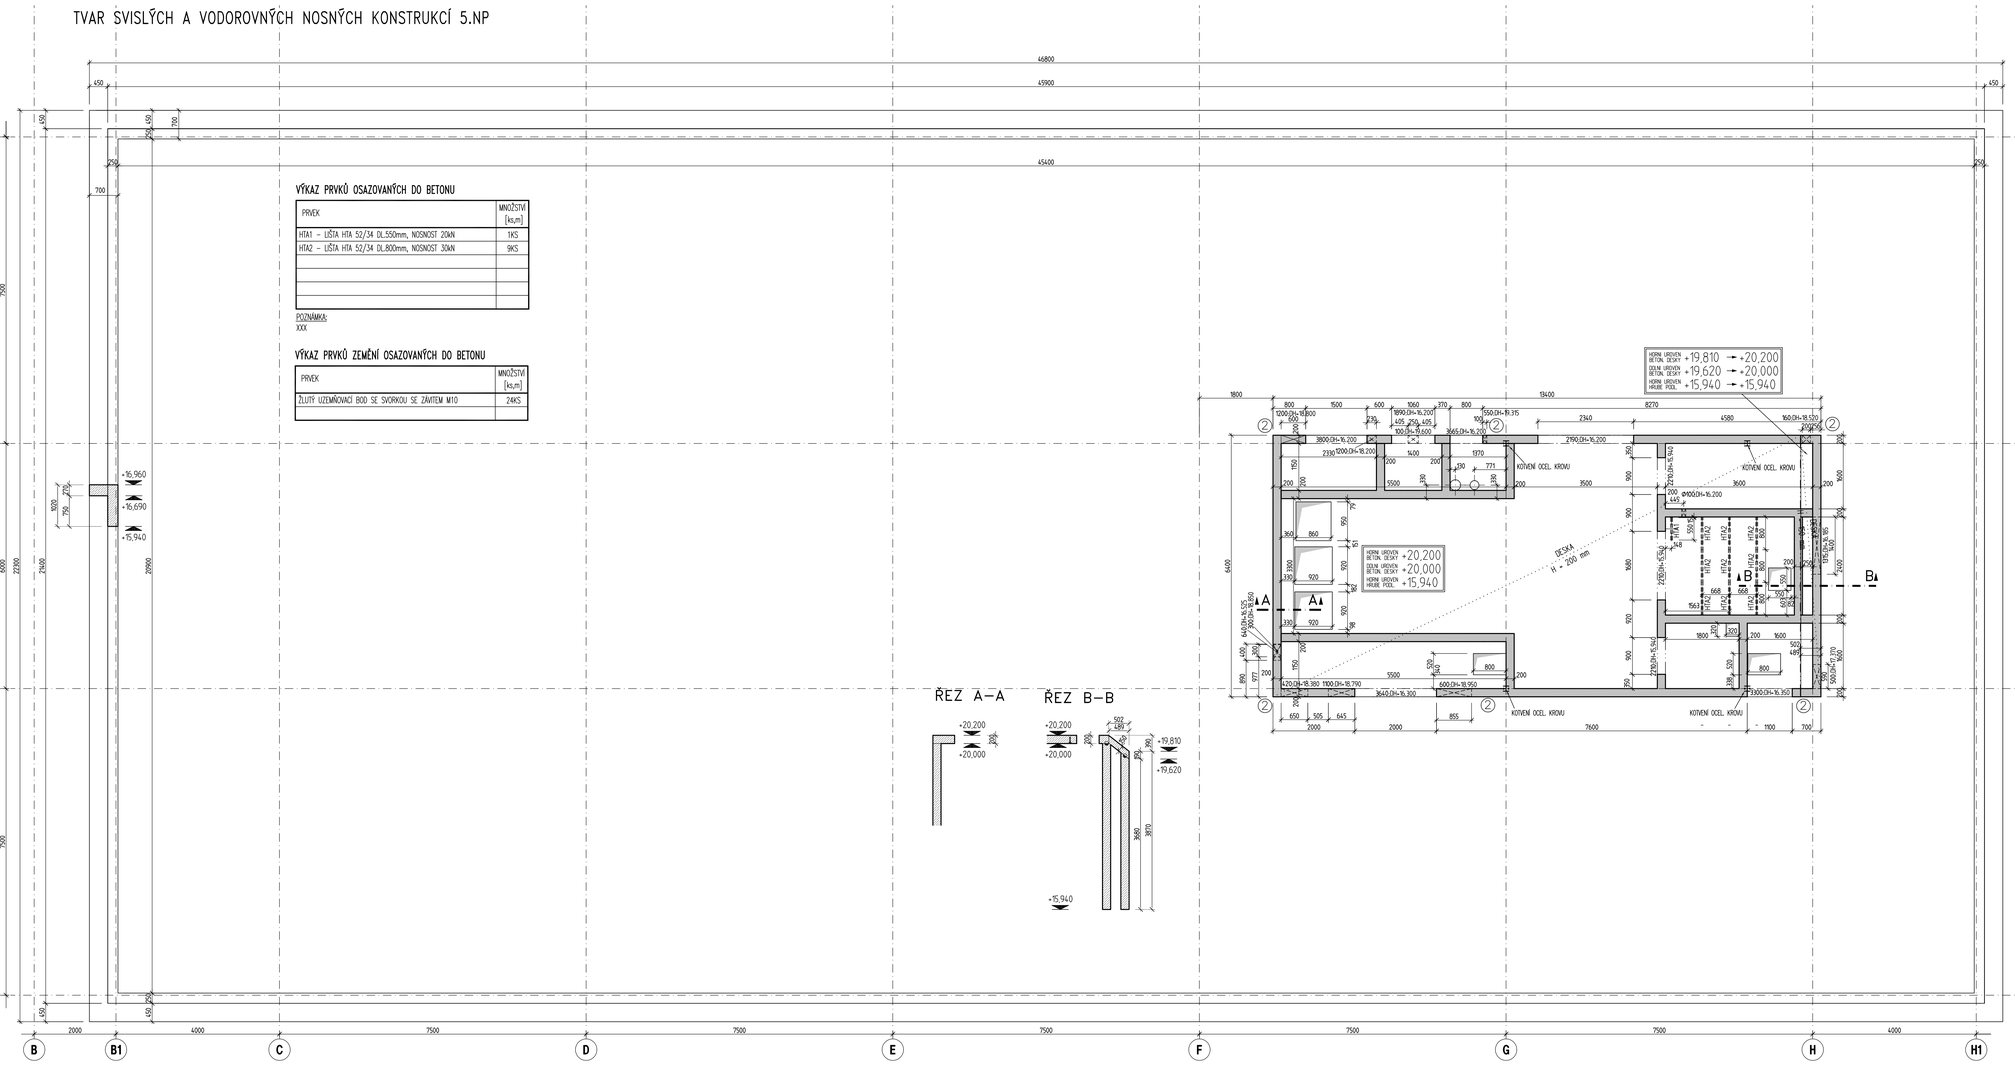

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
HTA1 – LIŠTA HTA 52/34 DL.550mm, NOSNOST 20kN	1KS
HTA2 – LIŠTA HTA 52/34 DL.800mm, NOSNOST 30kN	9KS

POZNÁMKA:
XXX.

VÝKAZ PRVKŮ ZEMNĚ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10	24KS

LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STROPNÍ DESKA	BETON	C25/30-XC1-Cl 0,4 - Dmax 22-S3
STĚNY	BETON	C25/30-XC1-Cl 0,4 - Dmax 22-S3
ATIKY	BETON	C20/25-XC1-Cl 0,4 - Dmax 22-S3

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH+-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PROSTUPY JSOU ZPRACOVÁNY DLE AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ PLATNÝCH KE DNI 05.10.2016
  PŘED BETONÁŽÍ PROVĚST KONTROLU VYTÝČENÍ A VYBEDNĚNÍ POŽADOVANÝCH PROSTUPŮ
- DODAVATELEM POŽADOVANÁ POLOHA PRACOVNÍ SPÁRY VE STROPNÍ DESCE BUDE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM
  – NUTNÉ BUDE PROVÉST ÚPRAVU PROFILOVÁNÍM
- ZPŮSOB UKLÁDÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU, VÝROBNÍ TOLERANCE, POŽADAVKY NA POHLEDOVÉ BETONY VIZ PROVÁDĚCÍ SPECIFIKACE
- PRODLEVA MEZI BETONOVÁNÍM ÚSEKŮ PŘED A ZA PRACOVNÍ SPÁROU BUDE 14 DNÍ
- POHLEDOVOST BETONU VIZ. PROVÁDĚCÍ SPECIFIKACE
- DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ OSADIT PRVKY ZEMNĚNÍ DLE VÝKRESU UZEMNĚNÍ
  A ZKOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTRO VČETNĚ HROMOSVODU
- TRUBKOVÁNÍ VE STĚNÁCH PROVÉST DLE VÝKRESU ELEKTRO

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVAŽĚNY OD ±0,000
- – – – – OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ VYLAMOVACÍ VÝZTUŽE

DETAIL PROVÁDĚNÍ UZEMĚNÍ

2 "Žluté uzemňovací body" nebo ocelová destička 10x10
Umístění: 30cm nad podlahou a 30cm pod stropem
Ve vnitřních konstrukcích oboustranně a v obvodových stěnách jednostranně



NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

SEVER

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	Ing.P.Šlezyk	
KONTROLOVAL	Ing.H.Šeligová	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

RECOC a.s. tel.: +420 251 624 661
Sedlčanská 260/8
CZ 158 00 Praha 5
www.recoc.cz

Ateliér OSTRAVA tel.: +420 596 632 476
Nádražní 26/2733
CZ 709 00 Ostrava
ostrava@recoc.cz

NÁZEV AKCE : NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 BUDOVA A
ČÁST : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY : VÝKRES TVARU
5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2016
FORMÁT/POČET STR.	12 A4
MĚŘÍTKO	1 : 50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Č. ZAK.	15033
ČÍSLO SOUPRAVY	
SOUBOR	DWG
Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-D.1.2.1-SO 01-017

DOKUMENTACE JE ČLENĚNA MAJETKOVÝ PRÁVY. PŘEDÁNÍ SOUBORU A NEBO JEHO ČÁSTI TŘETÍ OSOBĚ BEZ SOUHLASU