PŮDORYS 5.NP

ÚROVEŇ +16,000

LEGENDA SVÍTIDEL:

C1	LED svítidlo 1x24W, zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 20
D	LED svítidlo 1x30K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP20
S	LED svítidlo 1x30K. Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, IP 44
T	Zářivkové prachotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65
T2	Zářivkové prachotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, venkovní prostory
W	LED svítidlo 1x22W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 54
Z1	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže G/K, IP 65
Z2	LED svítidlo 1x39K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z3	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z4	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, RaRG, IP 20
Z5	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, RaRG, IP 65, KNX
Z7	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65
Z8	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra 90, IP 20
NA	Svítidlo LED 2K, symetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NB	Svítidlo LED 2K, asymetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NC	Svítidlo LED 1K, jednostranný piktogram 25m, IP65
ND	Svítidlo LED 1K, bez piktogram/a piktogramem, IP65
NE	Svítidlo LED 2,2W, spec. optika pro montáž na stěnu, IP65
_SDK	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž do sádrokartonového podhledu
_PŘÍ	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž na povrch

POZNÁMKA:

- NAPĚTÍOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-S
- ROZDĚLENÍ SOUSTAVY TN-C-S: BUDE PROVEDENO V HLAVNÍ ROZVODNĚ
- NAPĚTÍOVÁ SOUSTAVA SELV: 12 V AC, 3 PE/SELV
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V "TN" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ ČÁSTI OD ZDROJE, ZPŮSOBEM OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V "IT" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-710 S DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- VEŠKERÉ ZEMNÍCÍ VODIČE BUDOU OPATŘENY DLE ČSN 33 2130 (6.3.3.12) ZAPOJENÍ PŘES PŘÍSLUŠNÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE 30mA.
- OSVĚTLENÍ BUDE NAVRŽENO DLE ČSN EN 12464-1.
- PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSŤOVÁNY DLE POŽADAVKŮ PROFESE /NEZÁVISLÁ SOUČÁST/
- PŘÍSTROJE BUDOU PŘEDNOSTNĚ UMÍSŤOVÁNY DO SPOLEČNÝCH VOZ NÁMĚŽÍ
- KABELY BUDOU VEDENY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH STANDARD BETONÁRNA A V PODHLEDECH.

- PŘI EL. INSTALACI JE NUTNÉ VE VŠECH PROSTORÁCH DODRŽET POŽADAVKY POŽÁRNÍ ZPRÁVY – KABELY DLE VYHL. 23, 82cs a1 d0, POŽÁRNÍ TRASY P60-R
- Výrobky technologie /vč. typů vyjmutí z IP/ jsou uvedeny v tabulce technologie. V této tabulce jsou dále uvedeny veškeré informace týkající se zapojení předmětných zařízení z rozvaděče až po toto zařízení

Světelný obvod: E | 1 a N/5

4 vodiče (2xvod. fáze/vodiče / AL) Ovod. PE/vodič Ovod. N/vodič

Nouzové osvětlení ND/V/5/10

- Pořadí v okruhu
- Počet svítidel
- Příkon svítidel
- Typ svítidla

NA=svítidlo LED 2K, ETM50.9C1.1.WCM, IP65, přisazené/vestavné
ND=svítidlo LED 1K, ETM05.9M1.1.CM, IP65, přisazené, vestavné/piktogram dvoustranný, 25m
NE=svítidlo LED 1K, ETM05.9M1.1.CM, IP65, přisazené/piktogram
NC=svítidlo LED 2,2W, ETM05.9M1.1.CM, IP50, zvol, přisazené

ŽALUZIE – VZOR 01 /M1:25/

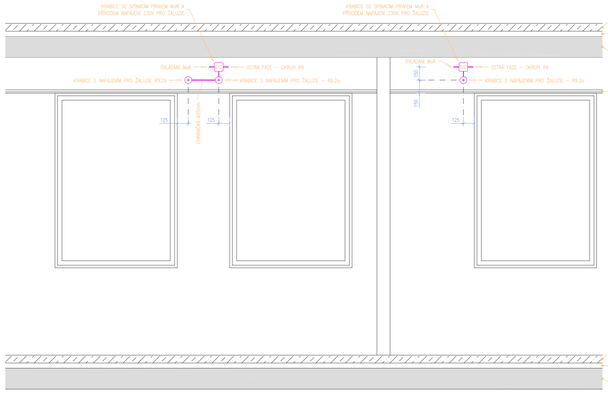

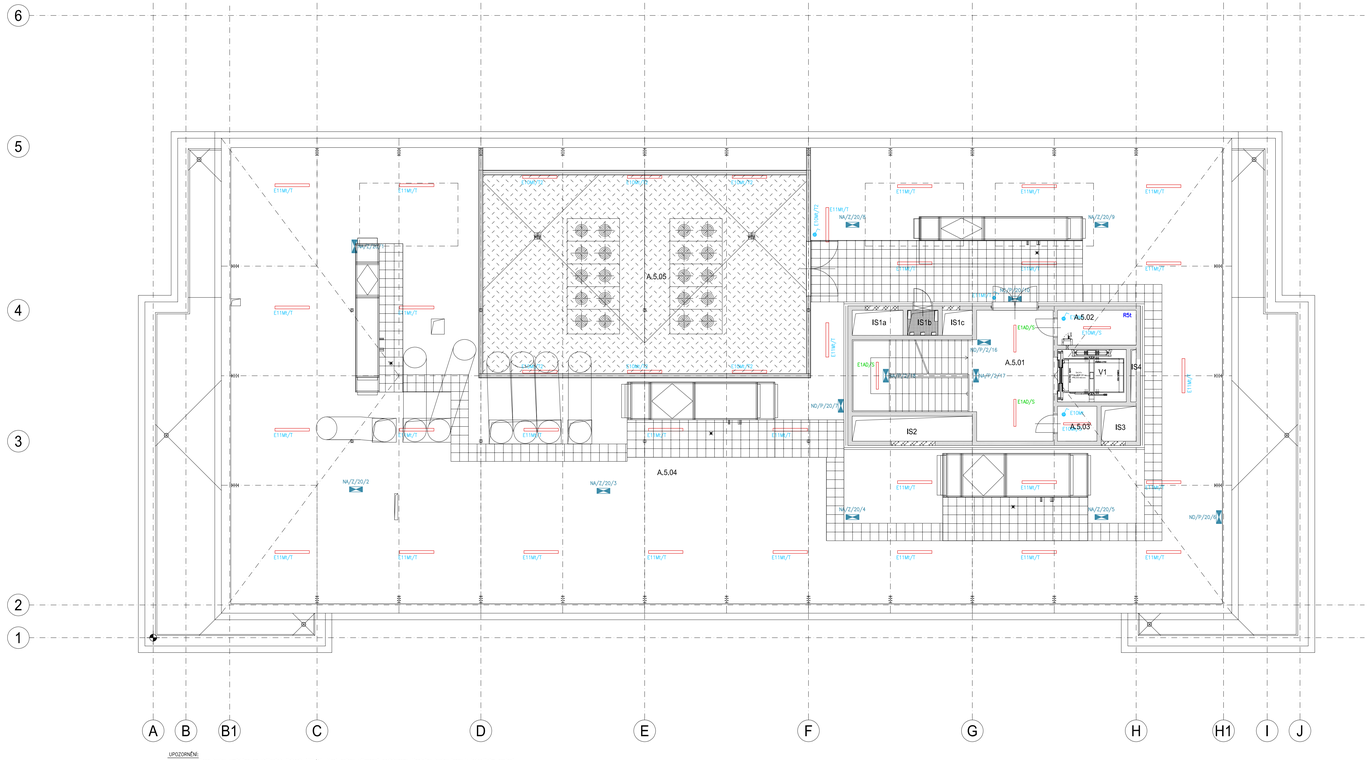

UPOZORNĚNÍ:
Ověřovací litiesa budou umístěna na drážkových žlabech 100/50, které nejsou výkresově podchyceny. Doplněny budou trasy k jednotlivým profesí

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

SEVER

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	LUKÁŠ PICHL	
KONTROLOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : _AČN	

KANIA, a.s., Špálova 809, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ		DPS
DATUM		4/2017
FORMÁT/POČET STR.		A4/12
MĚŘÍTKO		1:100
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
Č. ZAK.	15033	ČÍSLO SOUPRAVY
SOUBOR	DWG	

NÁZEV OBJEKTU : SO01 PAVILON A

ČÁST : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PŘÍLOHY :

OSVĚTLENÍ, ŽALUZIE A FANCOILY - 5.NP

Č. PŘÍLOHY :

15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-23