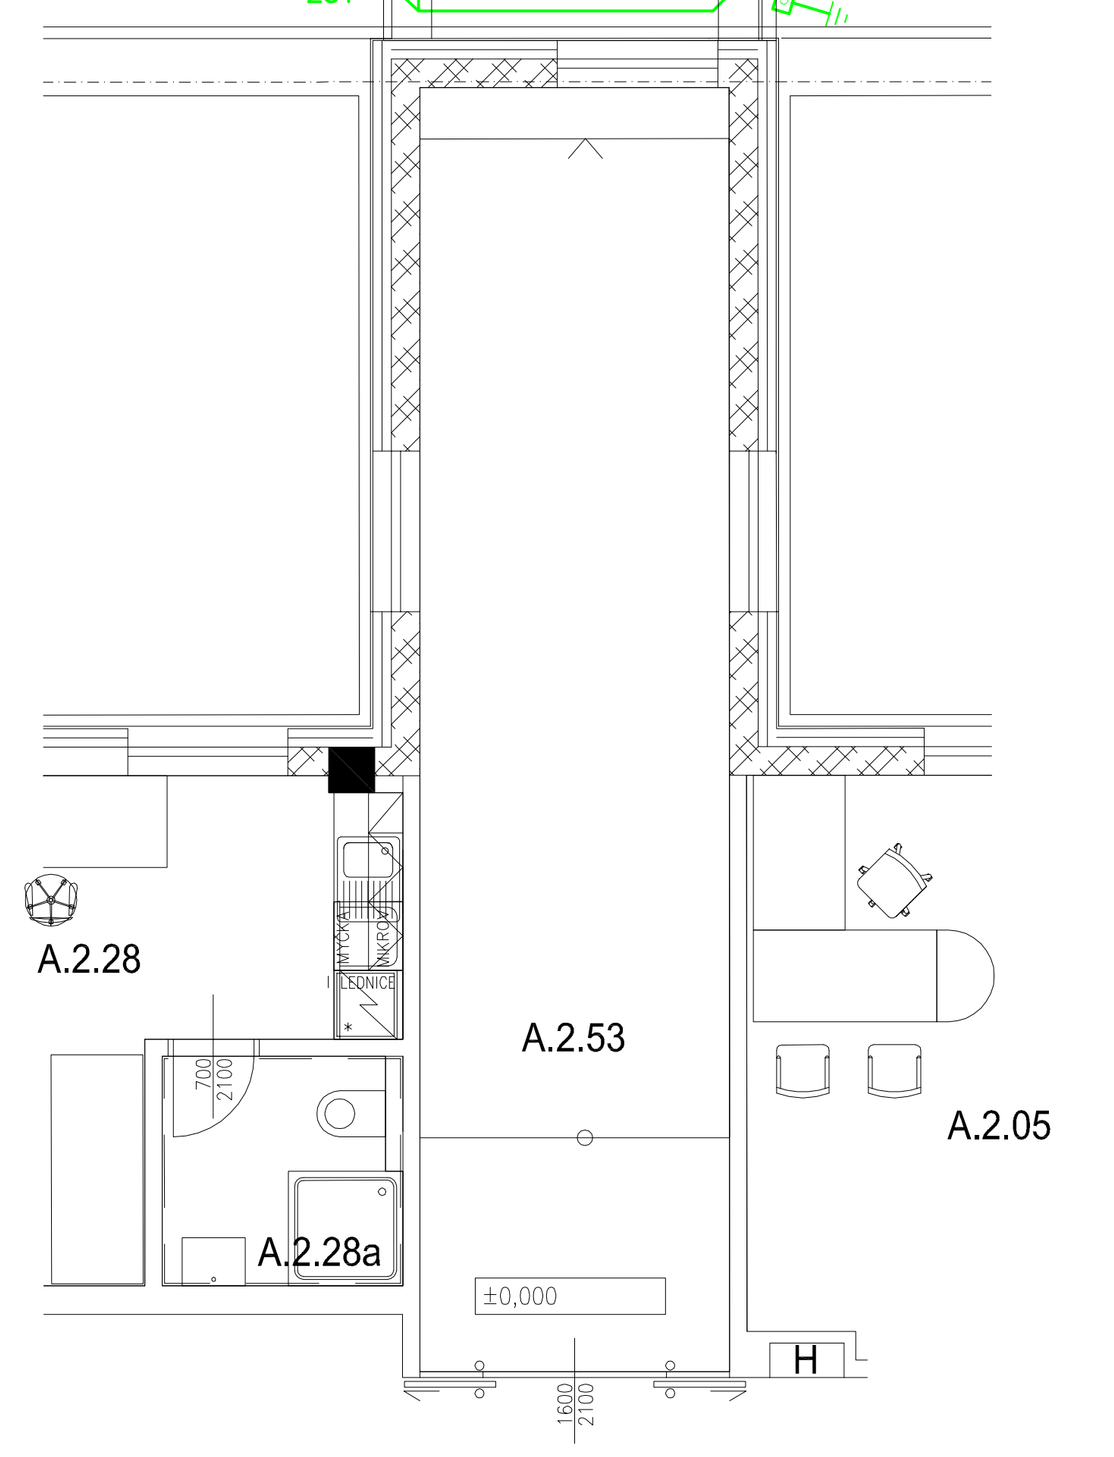

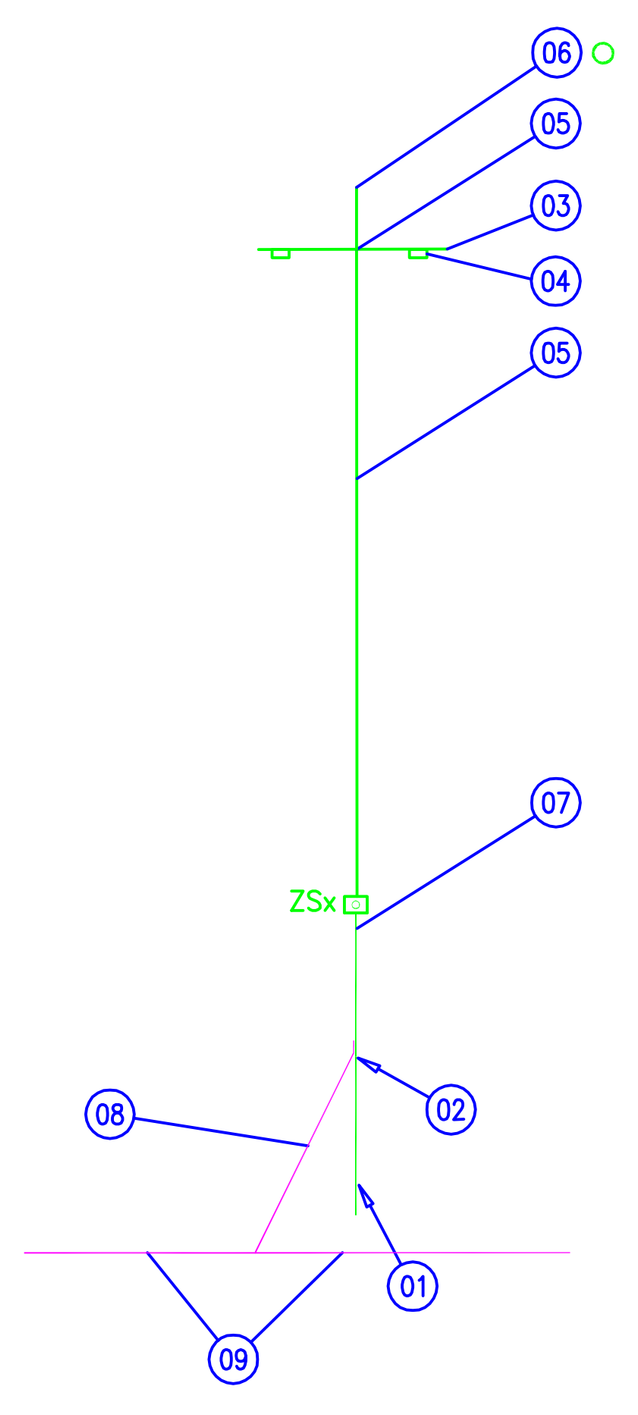

(01) Provařená a el. vodivě propojená výztuž železobetonové patky /věcí stavby, statiky/ bude vyvedena páskem 30/4mm cca 2m volně nad zem. Pásek bude vyveden na obou protilehlých stranách krčku

(02) Pásky FeZn 30x4mm budou vyvedeny cca 2m nad terén v rámci stavby, statiky a připojeny svorkami na zaváděcí tyč se zkušební svorkou a č. svodu

(03) FeZn ø8 mm veden po střeše na podpěrách po 1m pro trapézový plech

(04) Podpěry na trapézový plech a drát FeZn ø8 mm.

(05) Svod FeZn ø8 mm po fasádě pevně, příchytky po 1m. Na obvodový střešní FeZn připojit svorkama

(06) Pomocný jímač výšky cca 0,5m z FeZn ø8 mm – použít hromosvodní svorky. Označeno ve výkr: ○

(07) Zaváděcí tyč se zkušební svorkou a č. svodu

(08) Propojení zemní soustavy a vývodů FeZn 30/4 mm z provařené el. vodivě spojené výztuže železobetonových patek s FeZn 30/4 mm, který potom tyto patky spojí v zemi a ve výkopu 35/70cm páskem 30/4mm.

(09) Pásek FeZn 30/4mm ve výkopu 35/70cm a v betonovém loži. Betom musí min. 5cm přesahovat vnější rozměry pásku. Protilehlé patky též shodně propojit FeZn.

(10) Patka s provařenou výztuží, armováním a vyveden pásek FeZn 30/4mm 2m nad zem

SEVER

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :	**KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,** PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA	
KONTROLOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KANIA
KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ	DPS
DATUM	4/2017
FORMÁT/POČET STR.	A4/10
MĚŘÍTKO	1:100
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Č. ZAK.	15033
SOUBOR	DWG
ČÍSLO SOUPRAVY	

NÁZEV OBJEKTU : SO 03 SPOJOVACÍ KRČEK

ČÁST : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PŘÍLOHY :
KRČEK-HROMOSVODNÍ A ZEMNÍ SOUSTAVA

Č. PŘÍLOHY :
15033-DPS-D.1.4.5-SO 03-03