


OBJEKT K:

- K.ZN.LP17
K.05.062 - PŘÍPRAVNA
K.05.082 - PŘÍPRAVNA
K.07.110 - PŘÍPRAVNA
K.01.034 - VYŠETROVNA SKIAGRAF

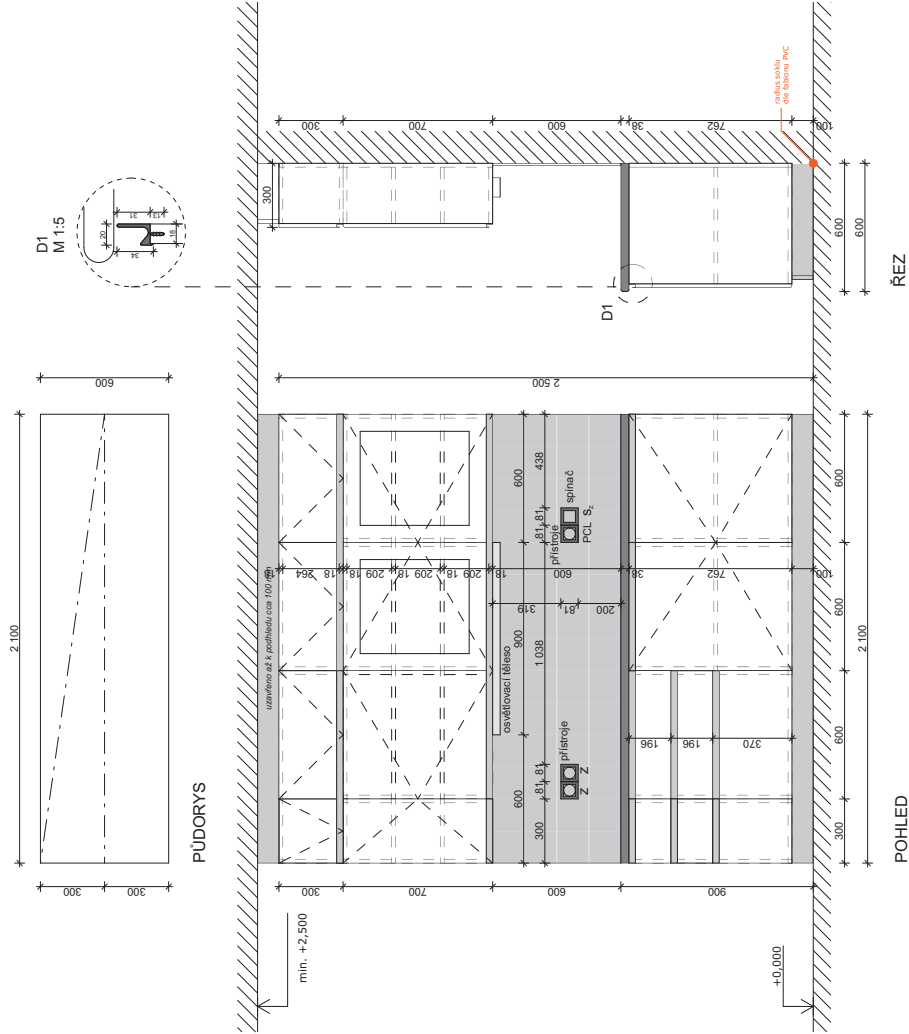

BAREVNÁ SPECIFIKACE DLE PATER

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP |
| RAL 4001 | RAL 5019 | RAL 6033 | RAL 6021 | RAL 1021 | RAL 1034 | RAL 2001 | RAL 3022 |

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

- S_z** Přívod el. proudu 230V pro osvětlení pracovní linky, volný konec kabelu 1m - cca 1450 mm (výplach na stěně).
- Z** El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič - 1200 mm vysoko, (event. pod parapet)
- PCL** Zásuvka počítačové sítě určena pro monitoring chladniček na léky - dle projektu slaboproudu.