


J.ZN.LP4  
J.02.008 - PRACOVNÍŠTĚ SESTER  
J.02.034 - PŘÍPRAVNÁ PAC.

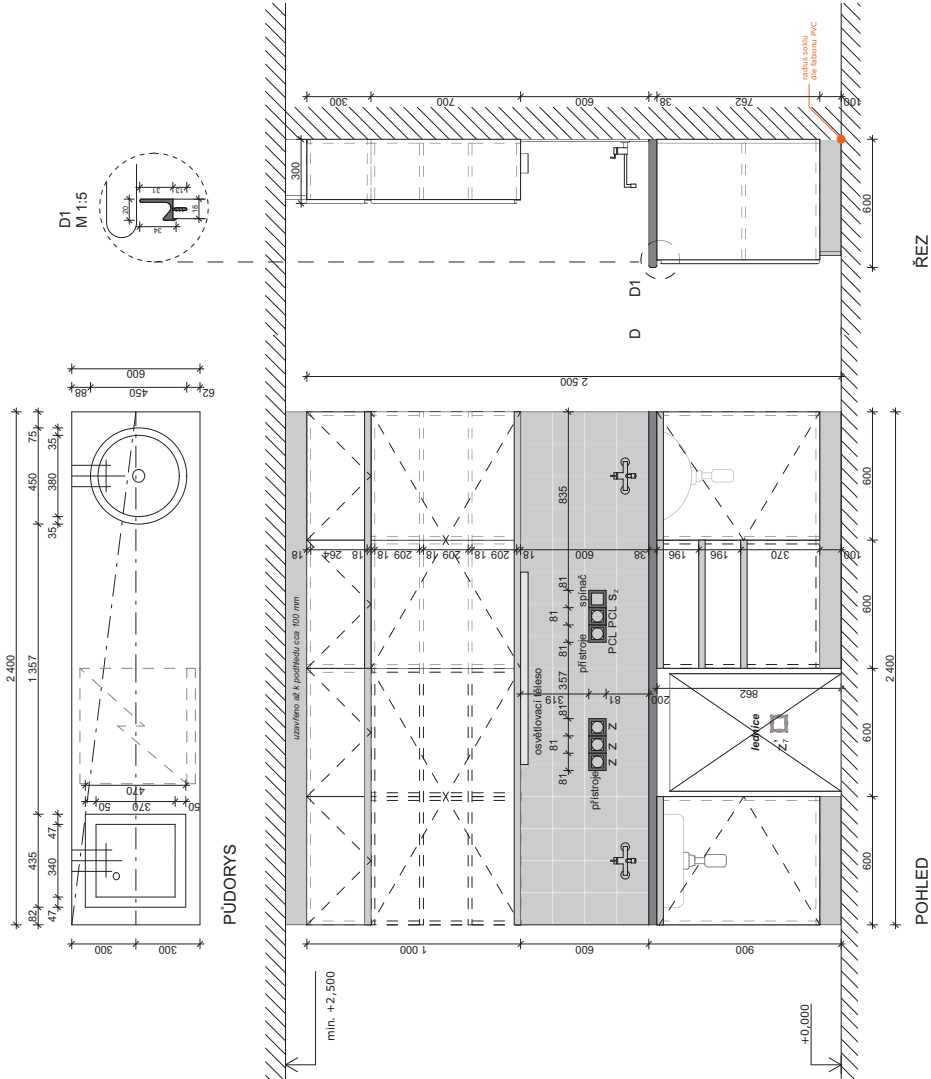

BAREVNÁ SPECIFIKACE DLE PATER							
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
RAL 4001	RAL 5019	RAL 6033	RAL 6021	RAL 1021	RAL 1034	RAL 2001	RAL 3022

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

- Z** El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič - 1200 mm vysoko, (event. pod parapet)
- Z'** El. zásuvka 230 V/16 A, napájená ze záložního zdroje dieselagregátu, v místnostech pro lékařské účely napájena přes proudový chránič, případně označená "DC" - cca 300 mm vysoko.
- S<sub>z</sub>** Přívod el. proudu 230V pro osvětlení pracovní linky, volný konec kabelu 1m - cca 1450 mm (výpínač na stěně).
- PCL** Zásuvka počítačové síle určena pro monitoring chladniček na léky - dle projektu slaboproudu.