


TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
5-2.01	UČEBNA	47,9
5-2.03	LOŽNICE	22,5
5-2.04	LOŽNICE	45,5
5-2.06	LOŽNICE	22,5
5-2.07	LOŽNICE	47,7
5-2.09	HERNA	161,0
5-2.10	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	21,2
5-2.11	UMÝVÁRNA S WC	14,0
5-2.12	KABINET	9,3
5-2.13	KABINET	9,3
5-2.14	KUCHYNKA	4,0
5-2.15	CHODBA	5,9
5-2.16	WC	2,7
5-2.17	KABINET	17,8
5-2.18	KABINET	10,4
5-2.19	ÚKLID	2,4
5-2.20	UMAVÁRNA S WC	14,1
5-2.21	SCHODIŠTĚ	21,4
5-2.22	SCHODIŠTĚ	25,9
		505,5 m ²

LEGENDA POTRUBÍ

- VODOVOD VNITŘNÍ STUDENÁ
- VODOVOD VNITŘNÍ TEPLÁ
- VODOVOD VNITŘNÍ CÍRKULAČNÍ
- VODOVOD VNITŘNÍ TEPLÁ MAX. 45°C
- VODOVOD VNITŘNÍ POŽÁRNÍ
- VODOVOD VNITŘNÍ STUDENÁ STÁVAJÍCÍ

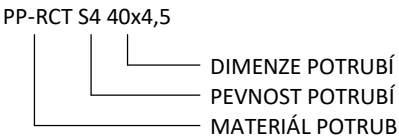

LEGENDA ZNAČEK A SYMBOLŮ

- AVV AUTOMATICKÝ TERMOSTATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL, dimenze dle potrubí
- KKV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM, PÁKOVÝ, PN16, dimenze dle potrubí
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA NEREZOVÁ, PN16, dimenze dle potrubí
- UM UMÝVADLO
- WC-Z TOAILETA ZÁVĚSNÁ
- Vý VÝLETKA
- S SPRCHA
- P PISOÁR

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM A PŘÍPADNĚ UVEDENÉ VÝSKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ UPRAVIT.
- MATERIÁL VNITŘNÍHO VODOVODU – PP-RCT S4.
- VEŠKERÉ POTRUBÍ ROZVODU TEPLÉ VODY NUTNĚ IZOLOVAT DLE VÝHLÁŠKY 193/2007.
- U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO BATERIÍ JE NUTNĚ JEDNOTLIVĚ VÝSKOVĚ UPRAVIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE.
- KONEČNOU PODOBU A POLOHU NAVRŽENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNĚ PŘED MONTÁŽÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM STAVBY.
- SKLON POTRUBÍ SMĚREM K VYPOUŠTĚCÍM VENTILŮM MIN. 0,3 ‰.
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBLEHNE V SOULADU S INSTRUKCÍMI OD VÝROBCE.
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ ČSN 75 5409

- IZOLACE POTRUBÍ V NECHRÁNĚNÝCH/TEMPEROVANÝCH PROSTORECH:
- POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ VODY: TLOUŠTKA 10 mm
- POTRUBÍ ROZVODU TEPLÉ VODY NUTNĚ IZOLOVAT DLE VÝHLÁŠKY 193/2007 – A s 0,040 W/m.K:
- 16x2,2 – MIN. TLOUŠTKA IZOLACE 13 mm
- 20x2,3 – MIN. TLOUŠTKA IZOLACE 20 mm
- 25x2,8 – MIN. TLOUŠTKA IZOLACE 20 mm

- IZOLACE POTRUBÍ V NECHRÁNĚNÝCH PROSTORECH POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ A TEPLÉ VODY: TLOUŠTKA 25 mm.

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- UM.01 - umyvadlo pravouhlé 55 x 38cm s otvorem, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, RKK15, výška napojení na vodovod 230mm, výška napojení na odpad 180mm, vč. odpadního sifonu DN50 z chromu, horní hrana 500mm nad podlahou
- UM.02 - umyvadlo stojánkové baterie pouze na jednu vodu, chrom, bez automatické zátky
- UM.02 - umyvadlo pravouhlé 55 x 46,5cm, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 580mm, výška napojení na odpad 530mm, vč. odpadního sifonu DN50 z chromu, horní hrana 850mm nad podlahou
- UM.03 - umyvadlo stojánkové pákové baterie, chrom, s automatickou zátkou
- UM.03 - umyvadlo pravouhlé 66 x 55cm s otvorem, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 530mm, výška napojení na kanalizaci 430mm, vč. podomítkového sifonu DN50, horní hrana 800mm nad podlahou
- UM.04 - umyvadlo pákové baterie s prodlouženou pákou pro handicapované, vč. příslušenství
- UM.04 - umyvadlo pravouhlé 55 x 38cm s otvorem, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 580mm, výška napojení na odpad 530mm, vč. odpadního sifonu DN 50 z chromu, horní hrana 850mm nad podlahou
- UM.04 - umyvadlo stojánkové pákové baterie, chrom, s automatickou zátkou
- WC-Z 01 - závěsná toaleta s hlubokým splachováním, keramická, vč. příslušenství, podomítkový modul pro závěsné WC + souprava pro ukotvení do stěny 112 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 12 cm, výška napojení na vodovod 1050mm RV 1/2", výška napojení na kanalizaci 130mm, vč. odpadního sifonu, horní hrana 300mm nad podlahou
- WC-Z 02 - závěsná toaleta s hlubokým splachováním, keramická, vč. příslušenství, podomítkový modul pro závěsné WC + souprava pro ukotvení do stěny 112 cm, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 12 cm, výška napojení na vodovod 1050mm RV 1/2", výška napojení na kanalizaci 230mm, vč. odpadního sifonu, horní hrana 400mm nad podlahou
- WC-Z 03 - závěsná toaleta s hlubokým splachováním, délka 700 mm, keramická, vč. příslušenství, podomítkový modul pro závěsné WC + souprava pro ukotvení do stěny 112 cm bezbariérový pro podpěry, se splachovací nádrží pod omítkou Sigma 12 cm, výška napojení na vodovod 1130mm RV 1/2", výška napojení na kanalizaci 310mm, vč. odpadního sifonu, horní hrana 480mm nad podlahou
- S01 - sprchový žlab s licem ke stěně, viditelná délka 1150mm, sířka 60mm, nerezová perforovaná krycí mřížka, vč. odpadního sifonu DN40, sprchový set nástěnný, výška napojení na vodovod 850mm
- S02 - sprchový žlab s licem ke stěně, viditelná délka 750mm, sířka 60mm, nerezová perforovaná krycí mřížka, vč. odpadního sifonu DN50, sprchový set nástěnný, výška napojení na vodovod 1100mm
- S03 - sprchová vanička s instalačním rámem, sprchová odpadní souprava DN40, sprchový set nástěnný, výška napojení na vodovod 850mm nad sprchovou vaničkou
- Vý - závěsná keramická výlečka s plastovou mřížkou, výška napojení na vodovod 1100mm, výška napojení na kanalizaci 225mm
- P - umyvadlová nástěnná baterie, raménko 225 mm, vč. příslušenství
- P - pisoár s vnitřním napojením vody s elektromagnetickým ventilem, keramický, bílý, výška napojení na vodovod 320mm, výška napojení na kanalizaci 320mm, horní hrana pisoáru 500mm nad podlahou
- D+MN - dřež 85 x 55cm s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 500mm, výška napojení na odpad 400mm, vč. odpadního sifonu s odbočkou na připojení odpadu myčky
- ZU-VZT - zápalchová uzávěrka vodorovně technické jednotky, podomítkový, výška napojení na odpad 2 800mm, přesné umístění bude definováno při realizaci

k.ú. Třebeš - 647047, č.parc.: 1089; 367/201; 367/203; 367/209; 367/211; 367/212; 367/214; 367/312; 367/313; 367/318; 367/319

± 0,000 = 102,032 m n. m. (Bpv)

Generální projektant			
S V I Ž N			
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Zlatnická 10, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČ 093 01 087 kontak tel.: 606 062 636 mail: info@svizn.com	NIP Michal Volbrecht kontakt tel.: +420 732 340 333 mail: volbrecht@svizn.com	Vypracoval Ing. Lenka Linhartová Ing. Filip Spindler	Zodpovědný projektant Ing. arch. Marta Ševčíková číslo autorizace ČKA 04 407

Akce			
Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením			
Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové			
Stavebník			
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 594, Hradec Králové			
Stupeň DPS	Měřítko 1:50	Revize	Datum 4/2019

Označení části		Část
D.5		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Číslo profese		Profese
D.5.4.1		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Číslo přílohy		Příloha
D.5.4.1.b – 02		PŮDORYS 2. NP – VODOVOD