





10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 $\pm 0,000 = 604,940$ souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý


Zpracovatel dílu:  ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý
			

stavba ŽACLÉŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLÉŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo 190503	
etapa		měřítko -	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY		datum dokončení - revize 00 10.2019	
díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody		datum revize	
název přílohy ROZVADĚČ RSM-4.1		DPS	SO-1
		EL.26	00
		stupeň	revize
		SO/PS	číslo výkresu


PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3 NPE AC 50 Hz - 400V / TN-S
: 1 NPE AC 50 Hz - 230V / TN-S
SOUSTAVA : TN - S
KRYTÍ : IP30 (IP00)
PŘÍVOD : SPODEM
VÝVODY : SPODEM, HOREM
PARAPET : +1200

NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE
VELIKOST 56 TE, POD OMÍTKU
ROZMĚR: 330 x 748 x 88 mm

VEŠKERÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT POPSÁNY

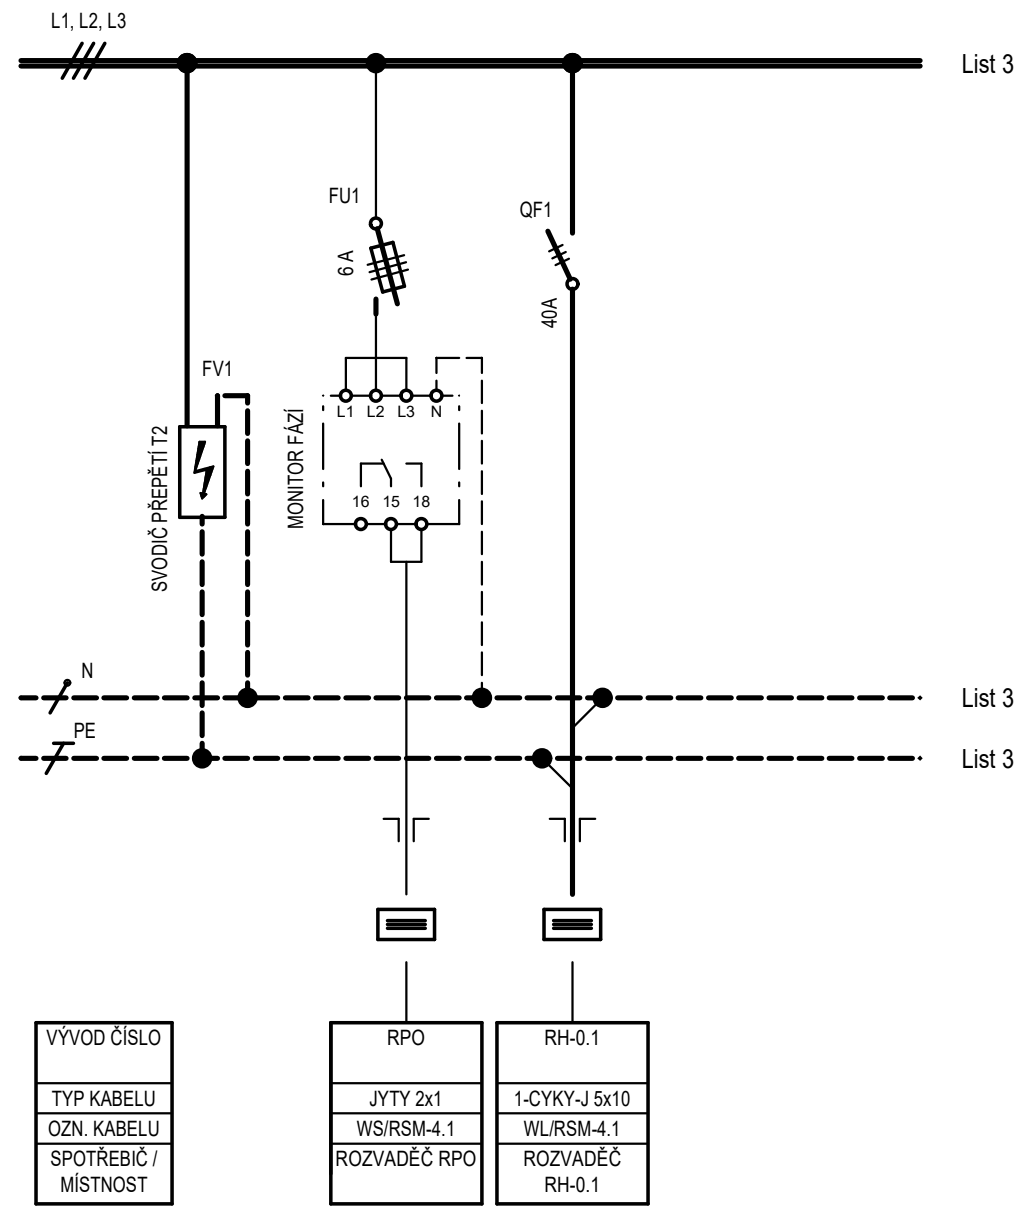

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
2/4	ROZVADĚČ RSM-4.1	EL.26	00

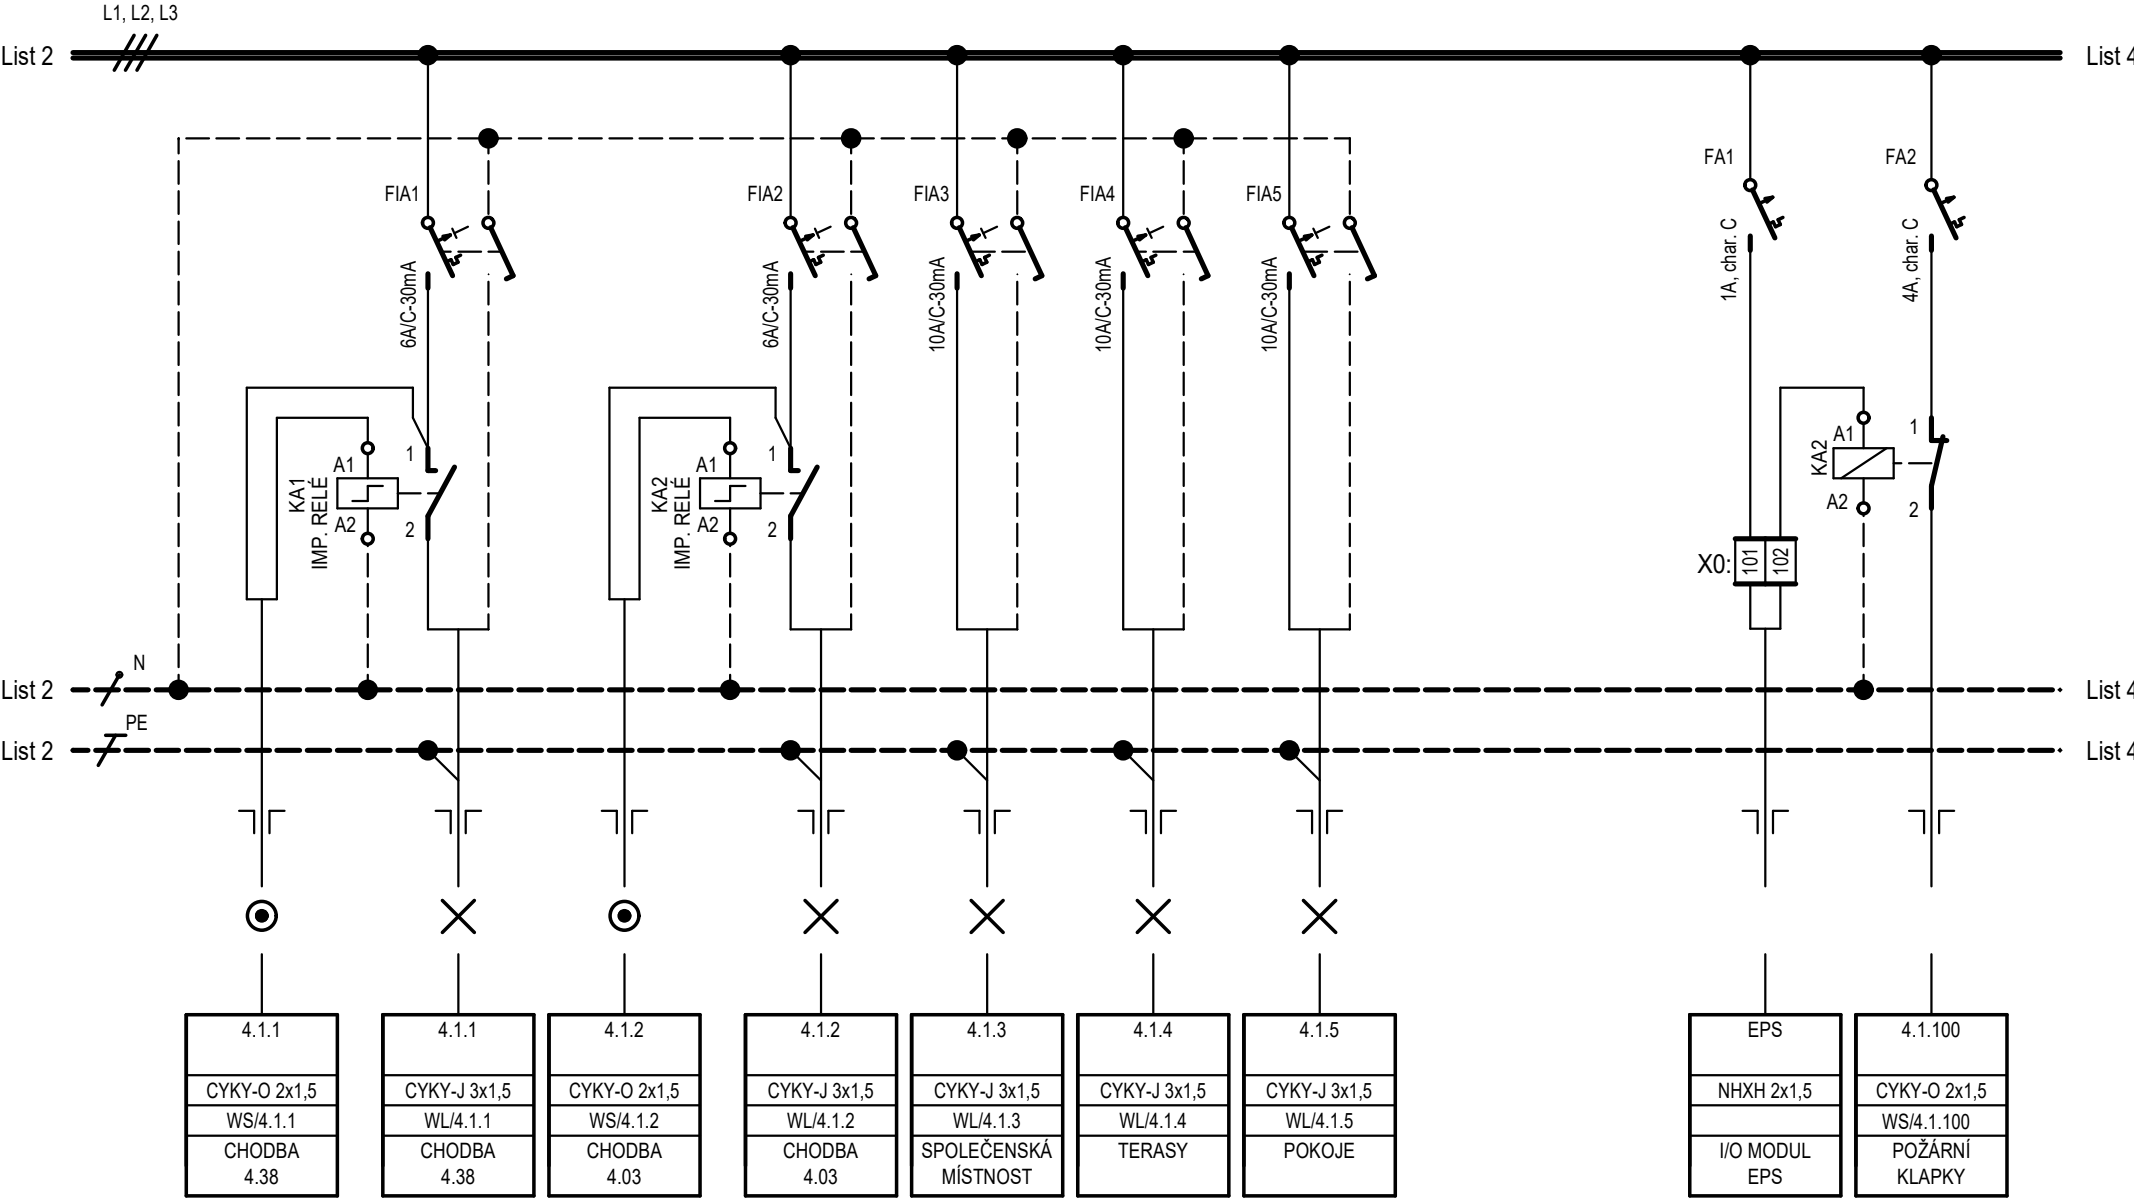

4.1.1
CYKY-O 2x1,5
WS/4.1.1
CHODBA 4.38

4.1.1
CYKY-J 3x1,5
WL/4.1.1
CHODBA 4.38

4.1.2
CYKY-O 2x1,5
WS/4.1.2
CHODBA 4.03

4.1.2
CYKY-J 3x1,5
WL/4.1.2
CHODBA 4.03

4.1.3
CYKY-J 3x1,5
WL/4.1.3
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST


4.1.4
CYKY-J 3x1,5
WL/4.1.4
TERASY

4.1.5
CYKY-J 3x1,5
WL/4.1.5
POKOJE

EPS
NHXX 2x1,5
I/O MODUL EPS

4.1.100
CYKY-O 2x1,5
WS/4.1.100
POŽÁRNÍ KLAPKY

LIST: 3/4	NÁZEV: ROZVADEČ RSM-4.1	ČÍSLO: EL.26	REVIZE: 00
--------------	----------------------------	-----------------	---------------

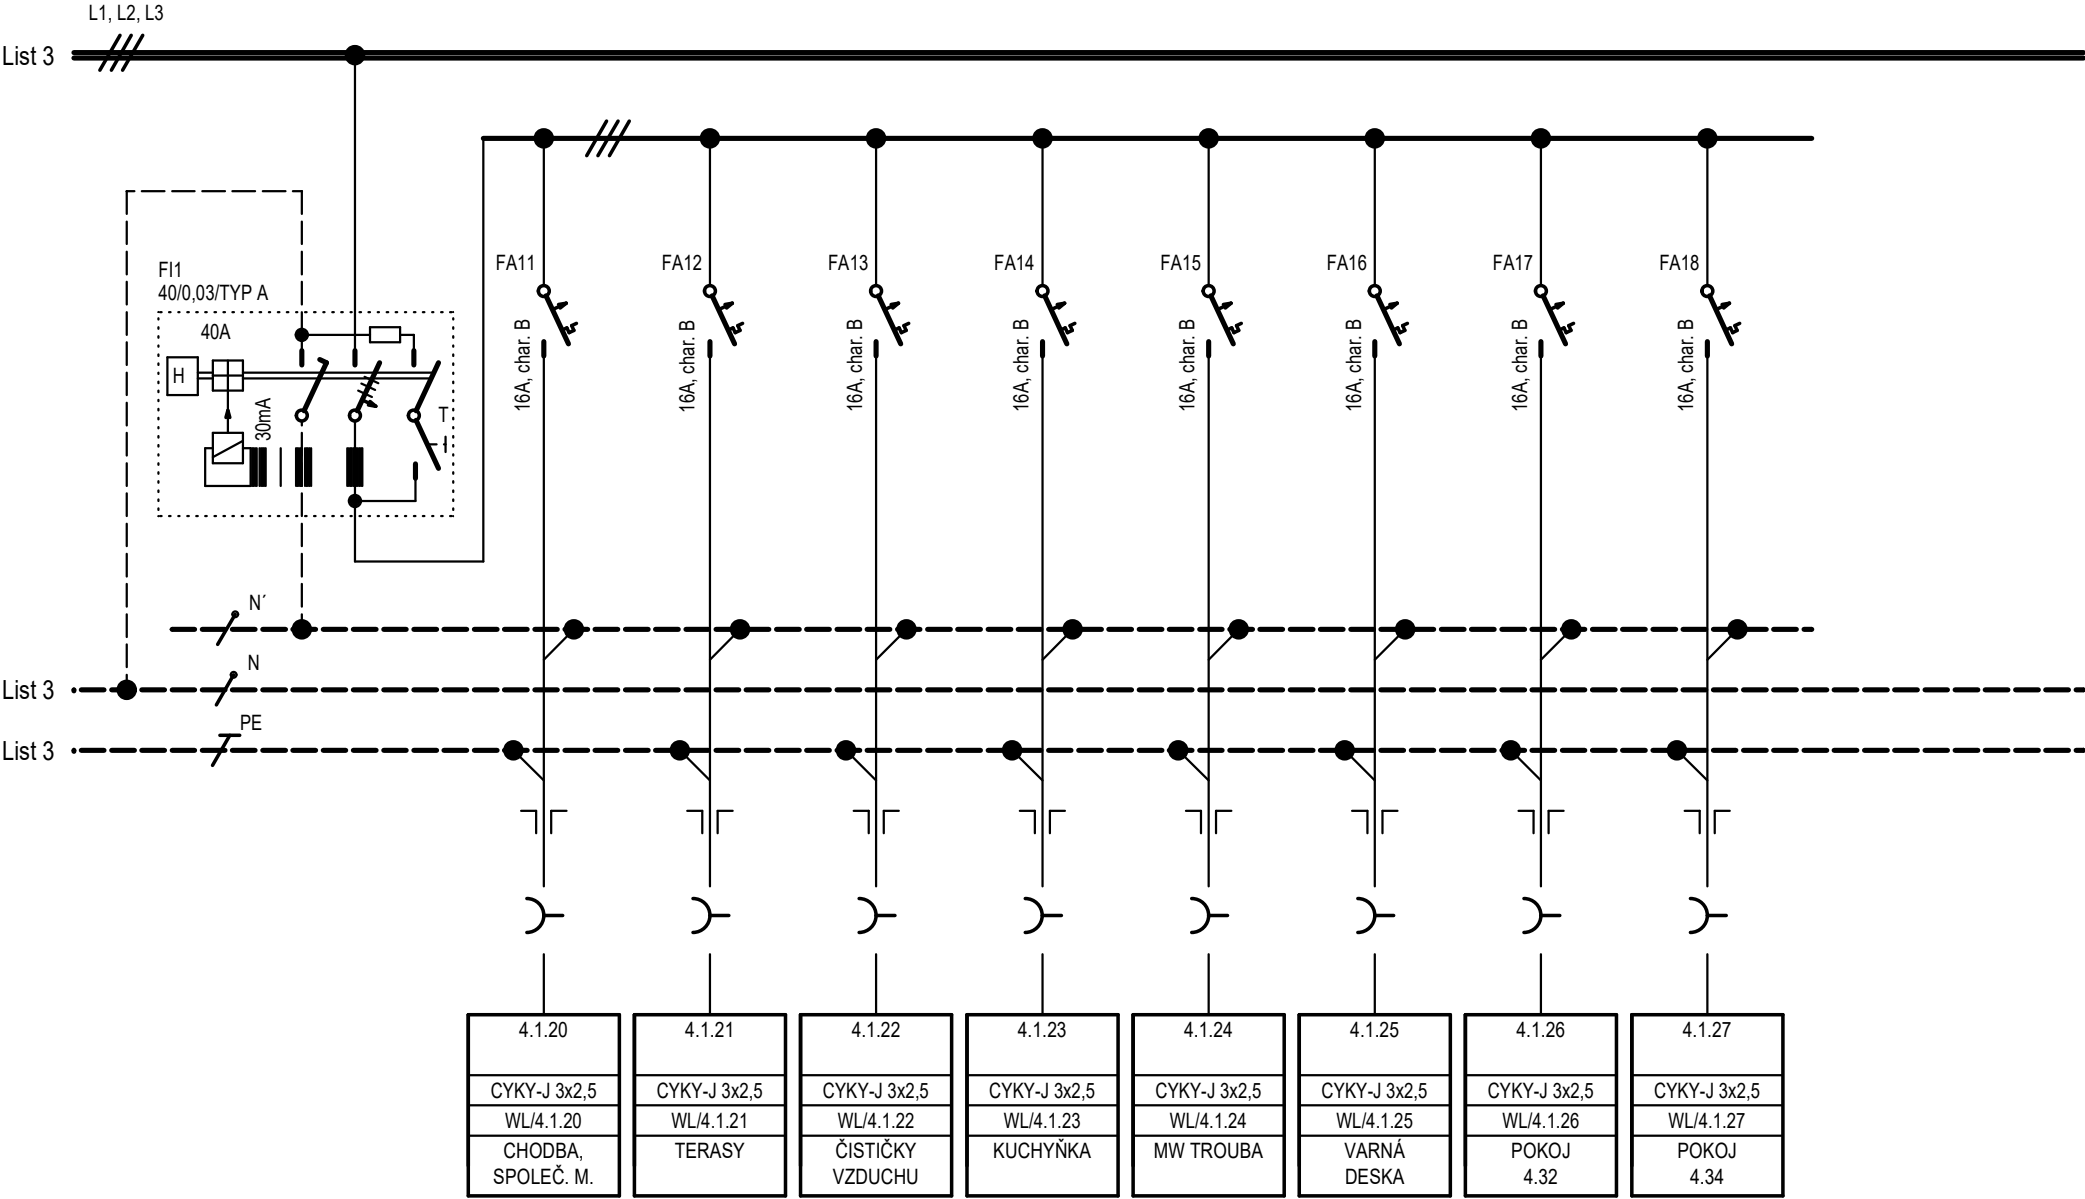

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
4/4	ROZVADEČ RSM-4.1	EL.26	00