





10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 $\pm 0,000 = 604,940$ souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý


Zpracovatel dílu:  ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý
			

stavba ŽACLÉŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLÉŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo 190503	
etapa		měřítko -	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY		datum dokončení - revize 00 10.2019	
díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody		datum revize	
název přílohy ROZVADĚČ RSM-0.2		DPS	SO-1
		EL.18	00
		stupeň	revize
		SO/PS	číslo výkresu


PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3 NPE AC 50 Hz - 400V / TN-S
: 1 NPE AC 50 Hz - 230V / TN-S
SOUSTAVA : TN - S
KRYTÍ : IP30 (IP00)
PŘÍVOD : SPODEM
VÝVODY : SPODEM, HOREM
PARAPET : +1400

NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE
VELIKOST 72 TE, POD OMÍTKU
ROZMĚR: 545 x 585 x 142 mm

VEŠKERÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT POPSÁNY




LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
2/5	ROZVADĚČ RSM-0.2	EL.18	00

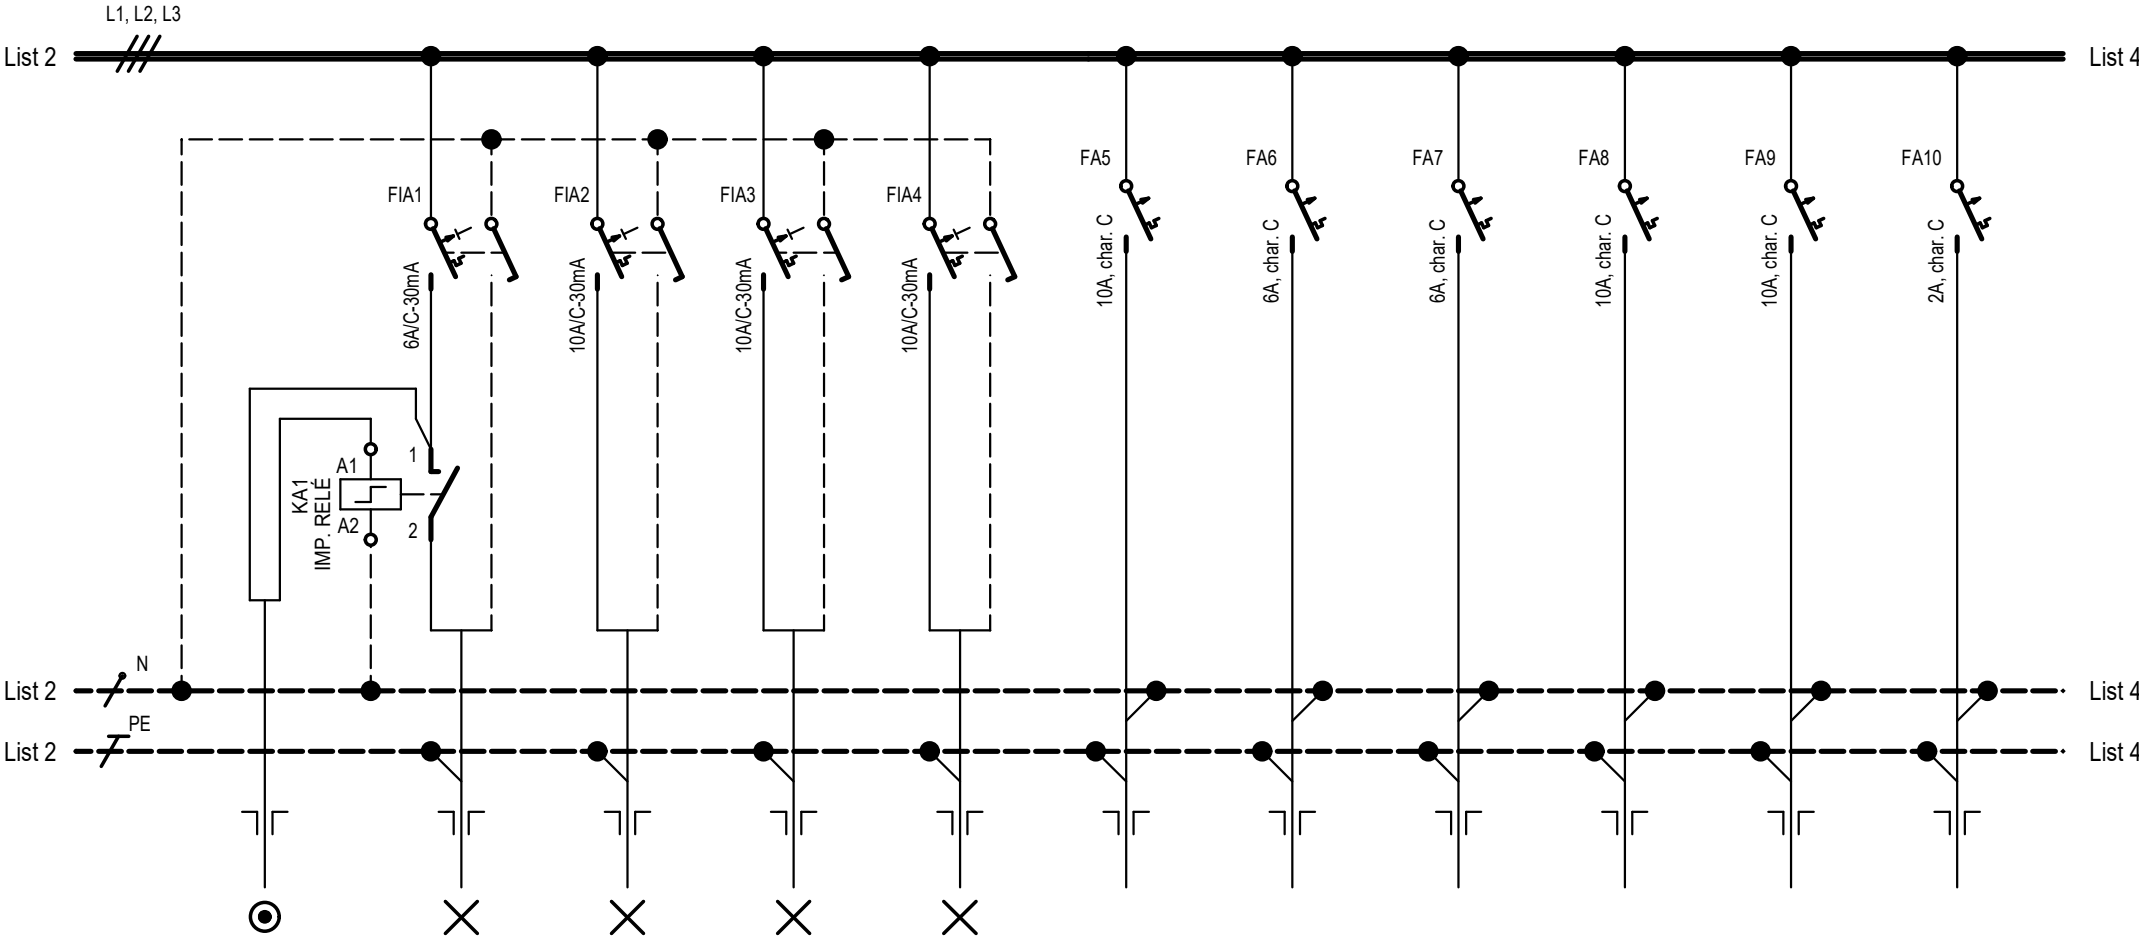


VÝVOD ČÍSLO	0.2.1	0.2.1	0.2.2	0.2.3	0.2.4	0.2.25	0.2.29	0.2.30	0.2.31	0.2.32	0.2.71
TYP KABELU	CYKY-O 2x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5
OZN. KABELU	WS/0.2.1	WL/0.2.1	WL/0.2.2	WL/0.2.3	WL/0.2.4	WL/0.2.25	WL/0.2.29	WL/0.2.30	WL/0.2.31	WL/0.2.32	WL/0.2.71
SPOTŘEBIČ / MÍSTNOST	CHODBA 0.13	CHODBA 0.13	SKLAD, ÚKLID, ZELENINA	ŠATNY, SPRCHY	UMYVÁRNA, ODPADKY, VENEK	CHLADÍČI, MRAŽÍČI SKŘÍŇ	CHLADÍČI BOX ZELENINA	CHLADÍČI BOX MLÉKO	MRAŽÍČI BOX MASO	MRAŽÍČI BOX MASO	ZDROJ PISOÁR

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
3/5	ROZVADEČ RSM-0.2	EL.18	00

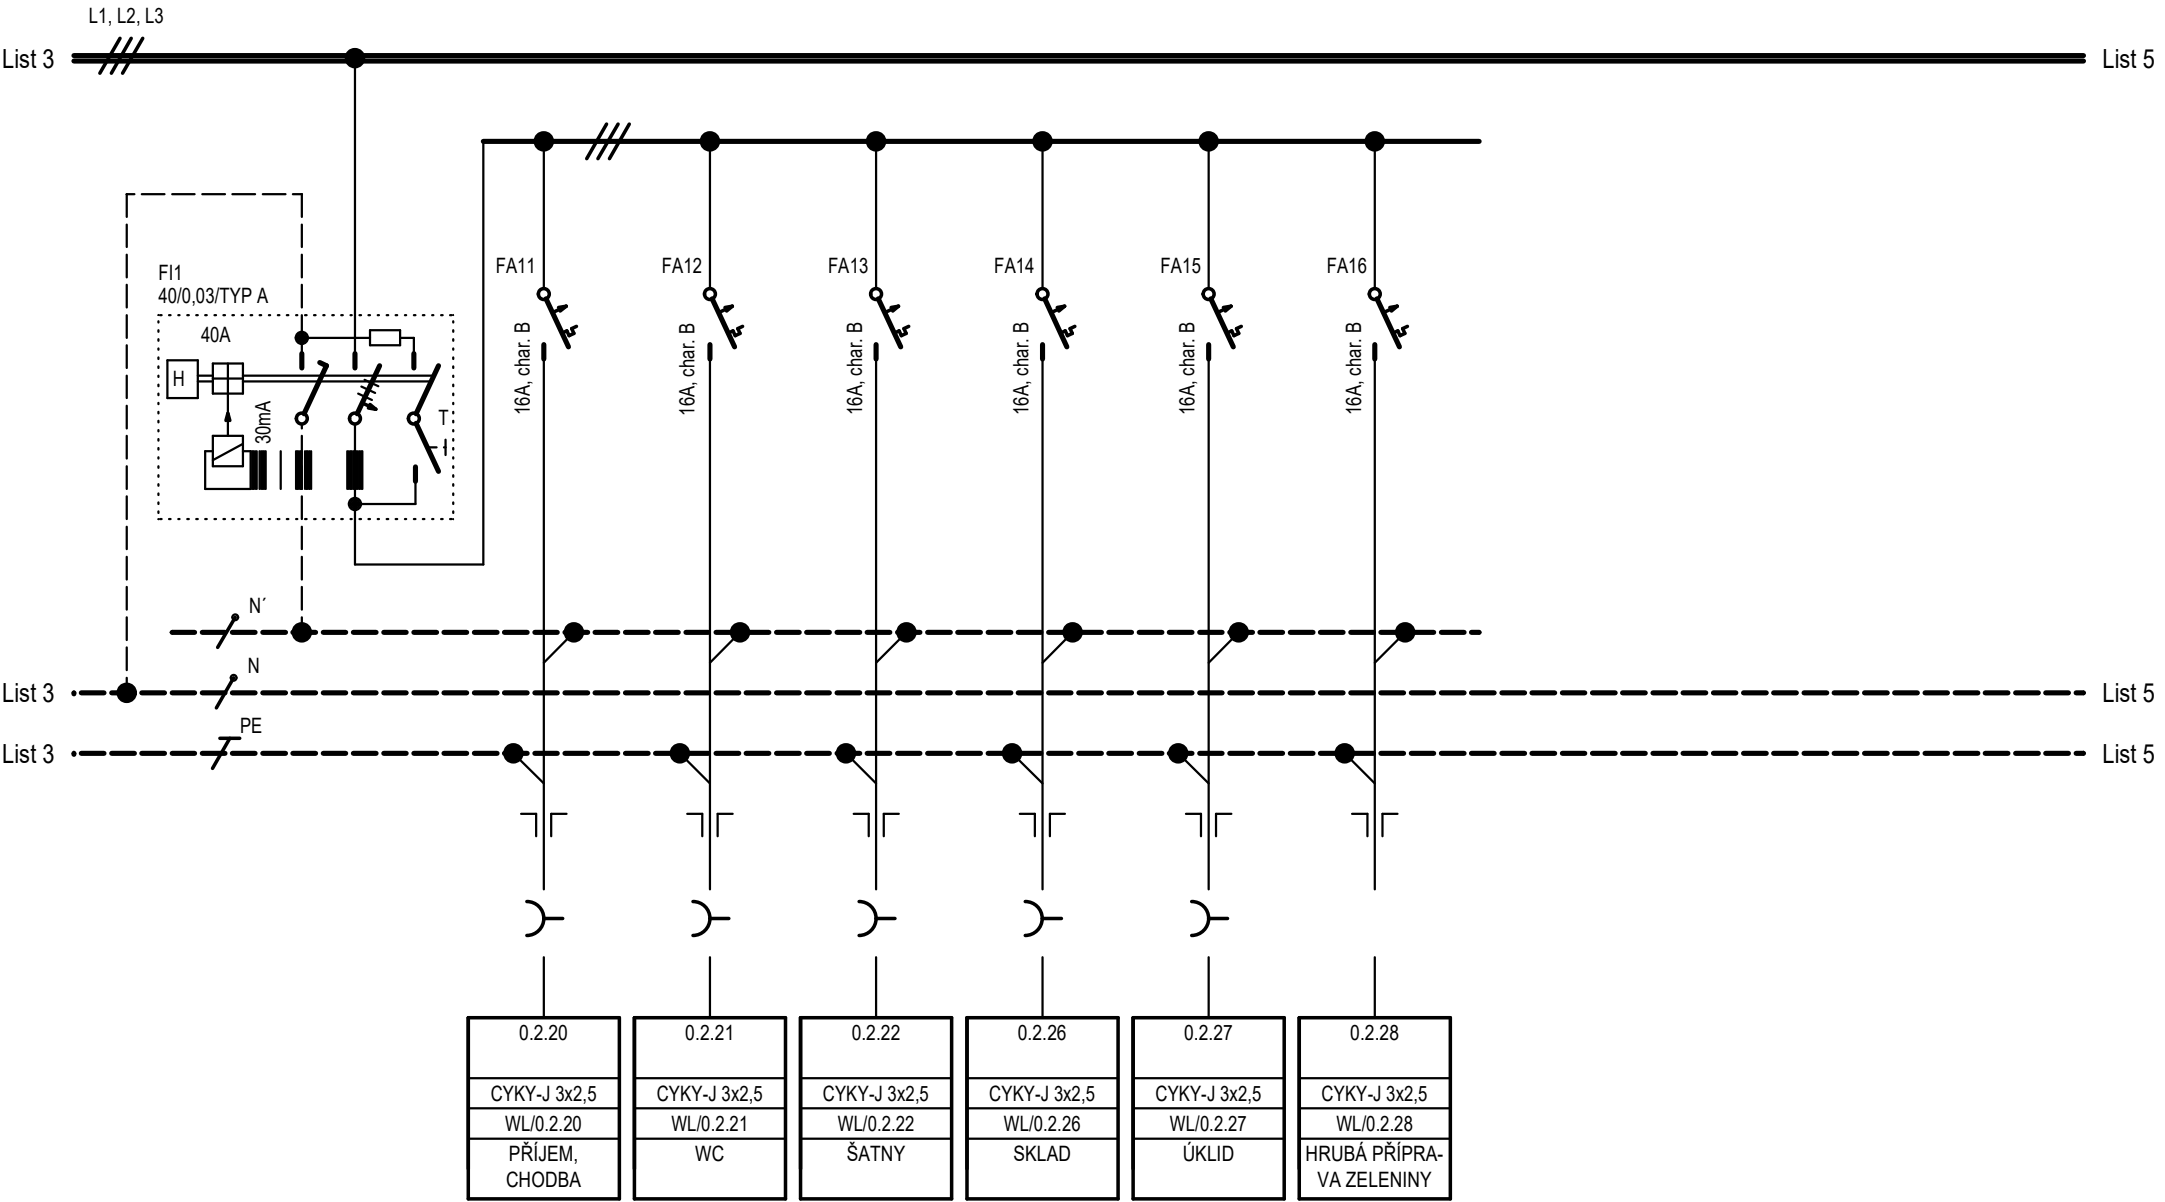

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
4/5	ROZVADEČ RSM-0.2	EL.18	00

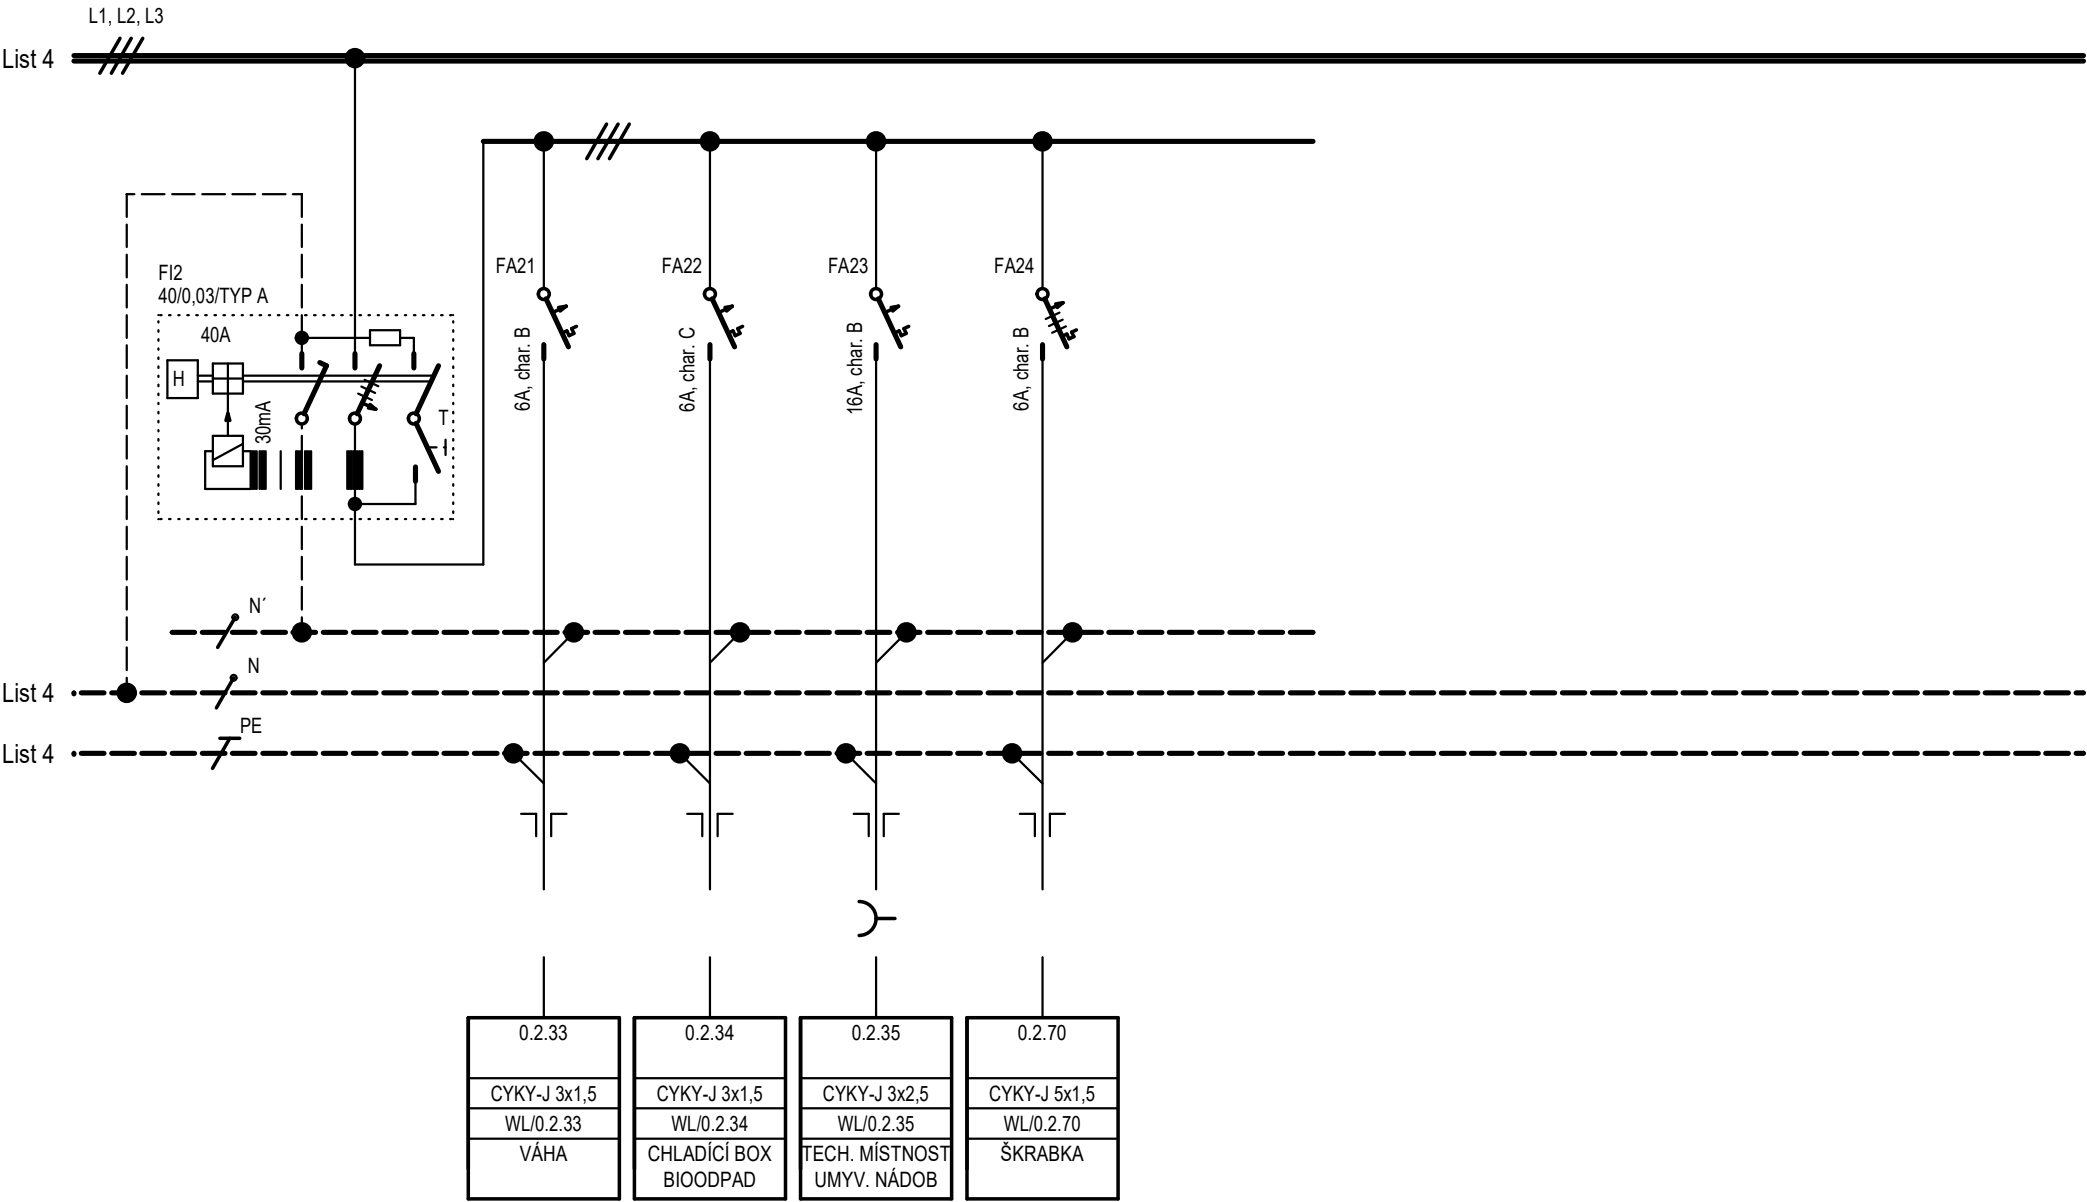

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
5/5	ROZVADEČ RSM-0.2	EL.18	00