





10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 $\pm 0,000 = 604,940$ souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  <b>ATIP</b> Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:  <b>ATIP</b> Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý
			

stavba <b>ŽACLÉŘ</b>  <b>DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE</b> <b>OBJEKT ŽACLÉŘ</b>	číslo stavby  <b>1</b>	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo <b>190503</b>	
etapa		měřítko -	
objekt (SO), provozní soubor (PS) <b>SO-1 DOMOV PRO SENIORY</b>		datum dokončení - revize 00 <b>10.2019</b>	
díl / profese <b>D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody</b>		datum revize	
název přílohy <b>ROZVADĚČ RSM-1.2</b>		DPS	SO-1
		EL.21	00
		stupeň	revize
		SO/PS	číslo výkresu

PROVOZNÍ NAPĚTÍ

SOUSTAVA

KRYTÍ

PŘÍVOD

VÝVODY

PARAPET

: 3 NPE AC 50 Hz - 400V / TN-S

: 1 NPE AC 50 Hz - 230V / TN-S

: TN - S

: IP30 (IP00)


: SPODEM

: SPODEM, HOREM


: +1400

NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE  
VELIKOST 72 TE, POD OMÍTKU  
ROZMĚR: 545 x 585 x 142 mm


VEŠKERÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT POPSÁNY



LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
2/6	ROZVADĚČ RSM-1.2	EL.21	00

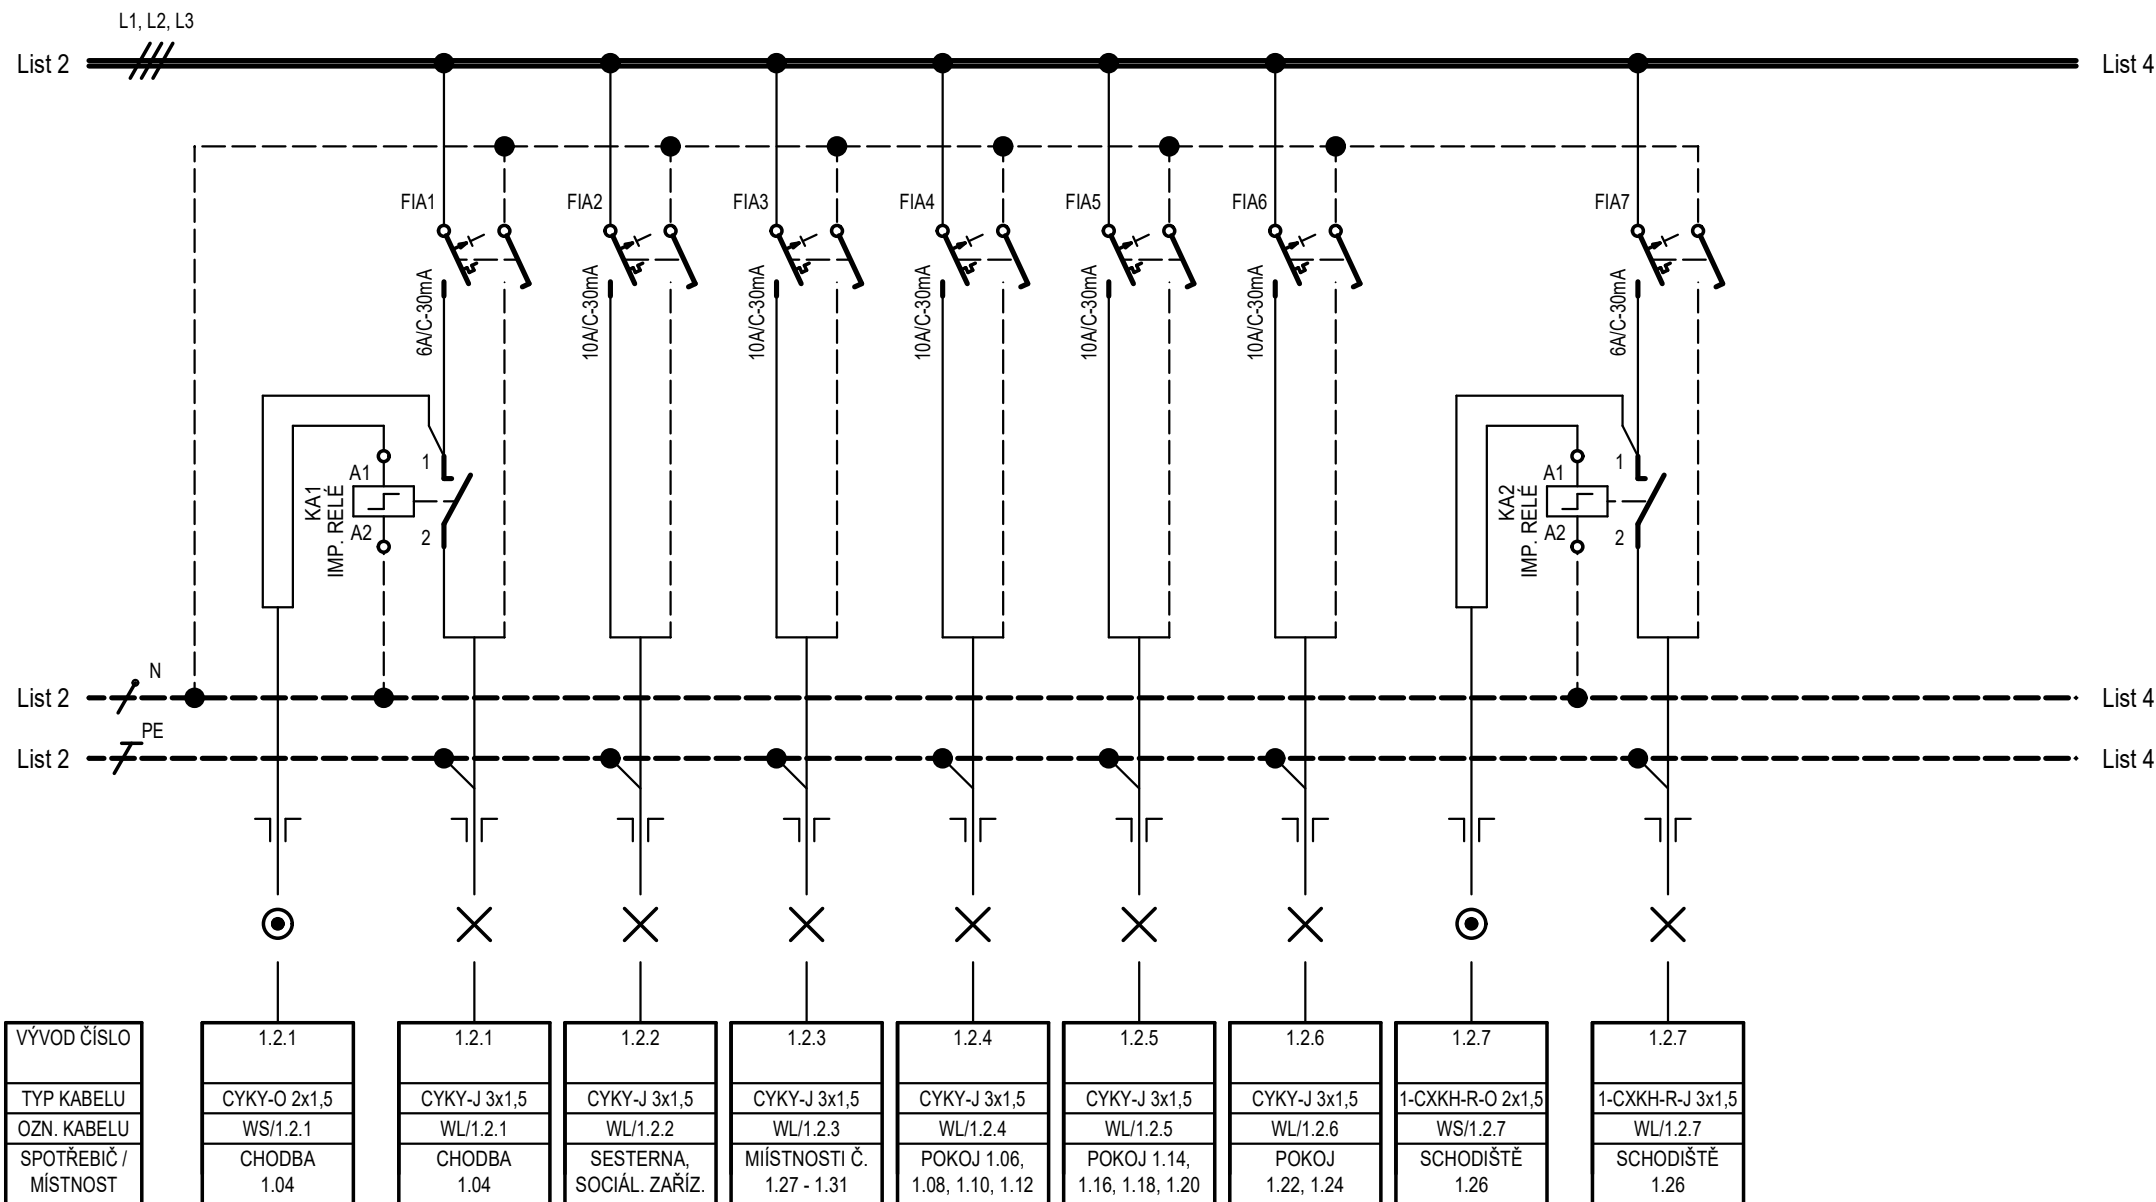

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
3/6	ROZVADEČ RSM-1.2	EL.21	00

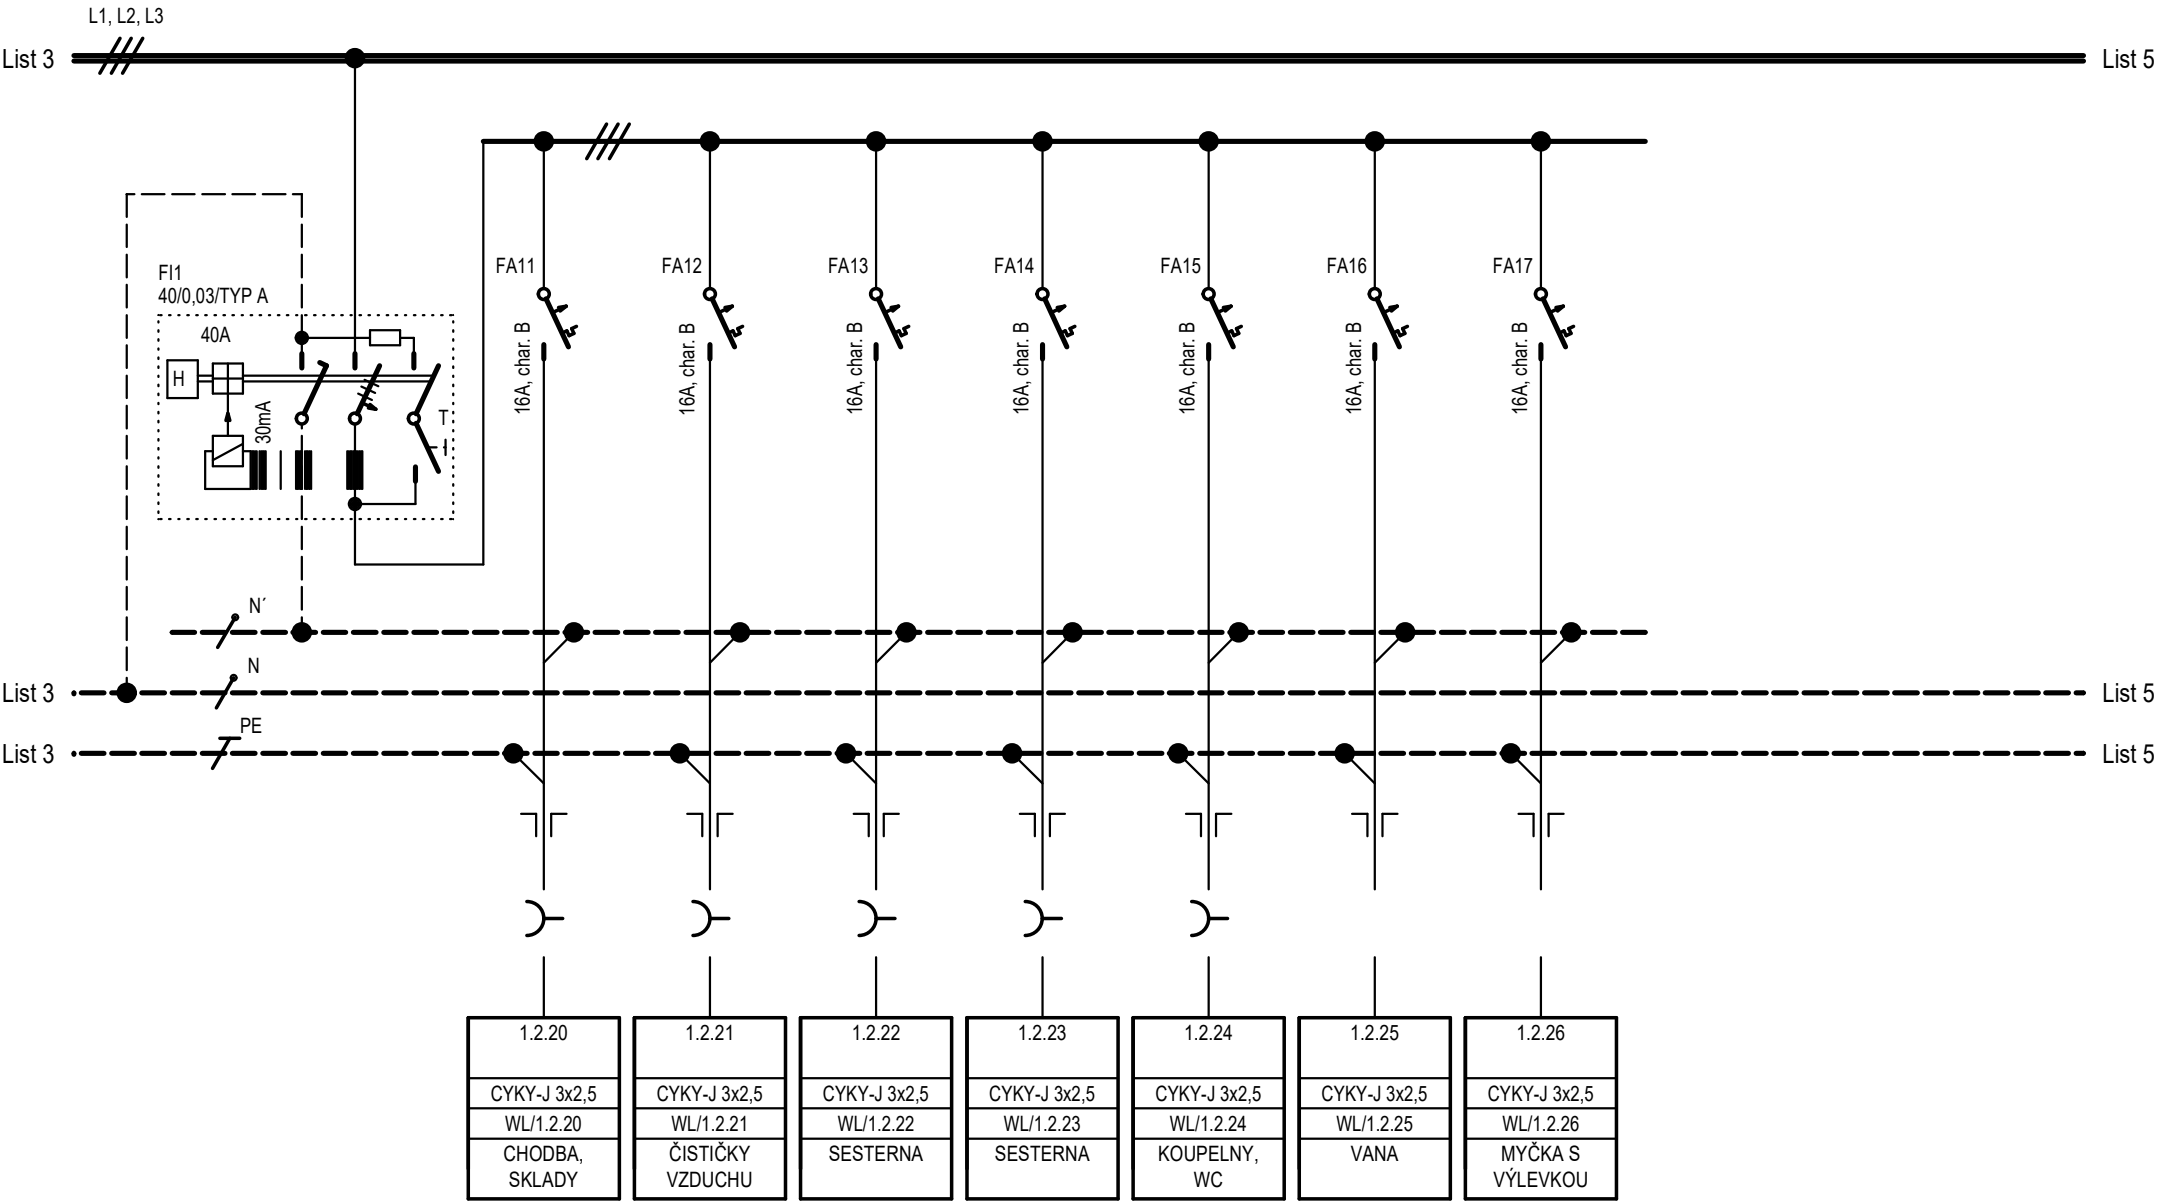

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
4/6	ROZVADEČ RSM-1.2	EL.21	00

List 4


List 4

- List 6

List 4

- List 6





EPS	1.2.100	1.2.101	1.2.35	RA3	1.2.70
NHXX 2x1,5	CYKY-O 2x1,5	CYKY-O 2x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5
	WS/1.2.100	WS/1.2.101	WL/1.2.35	WL/RA3	WL/1.2.70
I/O MODUL EPS	POŽÁRNÍ KLAPKY	POŽÁRNÍ KLAPKY	NAPÁJEČ SESTRA-PACIENT	ROZVADEČ MaR RA3	ZDROJ PISOÁR

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
6/6	ROZVADEČ RSM-1.2	EL.21	00