





10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 $\pm 0,000 = 604,940$ souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:  ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý
			

stavba ŽACLÉŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLÉŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo 190503	
etapa		měřítko -	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY		datum dokončení - revize 00 10.2019	
díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody		datum revize	
název přílohy ROZVADĚČ RSM-2.2		DPS	SO-1
		EL.23	00
		stupeň	revize
		SO/PS	číslo výkresu

PROVOZNÍ NAPĚTÍ

SOUSTAVA

KRYTÍ

PŘÍVOD

VÝVODY

PARAPET

: 3 NPE AC 50 Hz - 400V / TN-S

: 1 NPE AC 50 Hz - 230V / TN-S

: TN - S

: IP30 (IP00)


: SPODEM

: SPODEM, HOREM


: +1400

NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE
VELIKOST 72 TE, POD OMÍTKU
ROZMĚR: 545 x 585 x 142 mm


VEŠKERÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT POPSÁNY

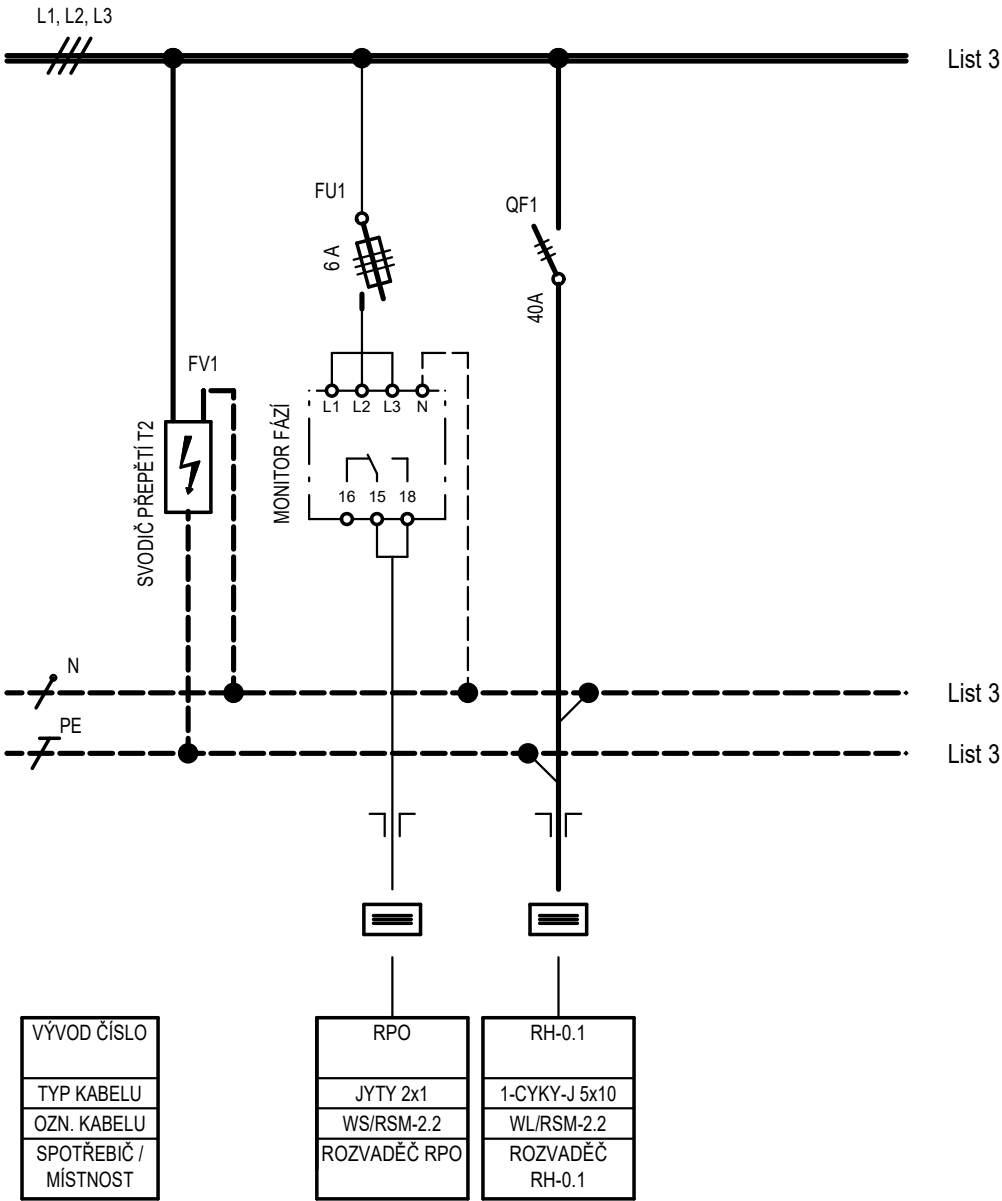

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
2/5	ROZVADĚČ RSM-2.2	EL.23	00

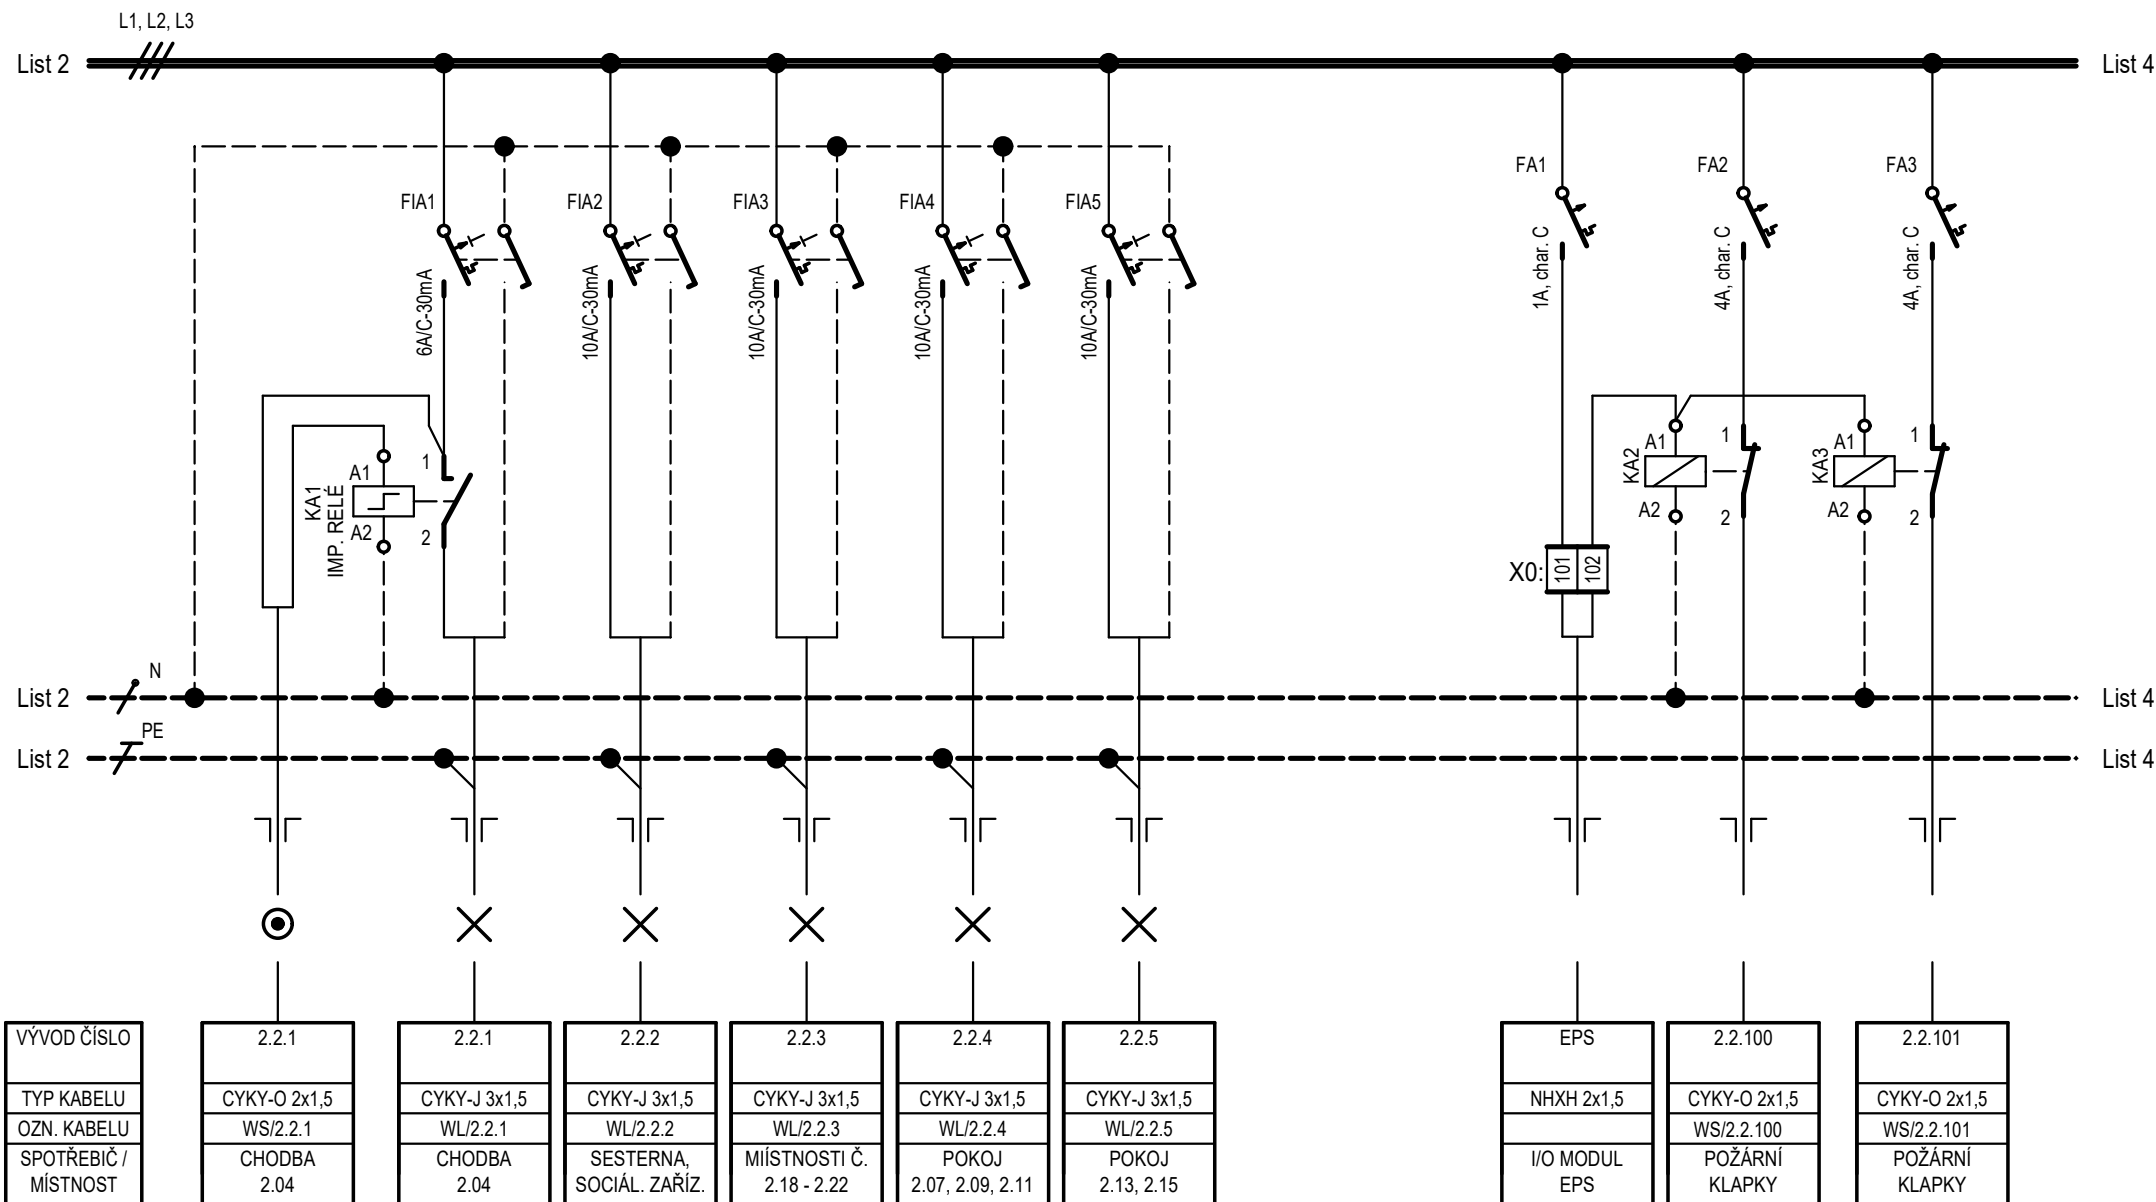

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
3/5	ROZVADEČ RSM-2.2	EL.23	00

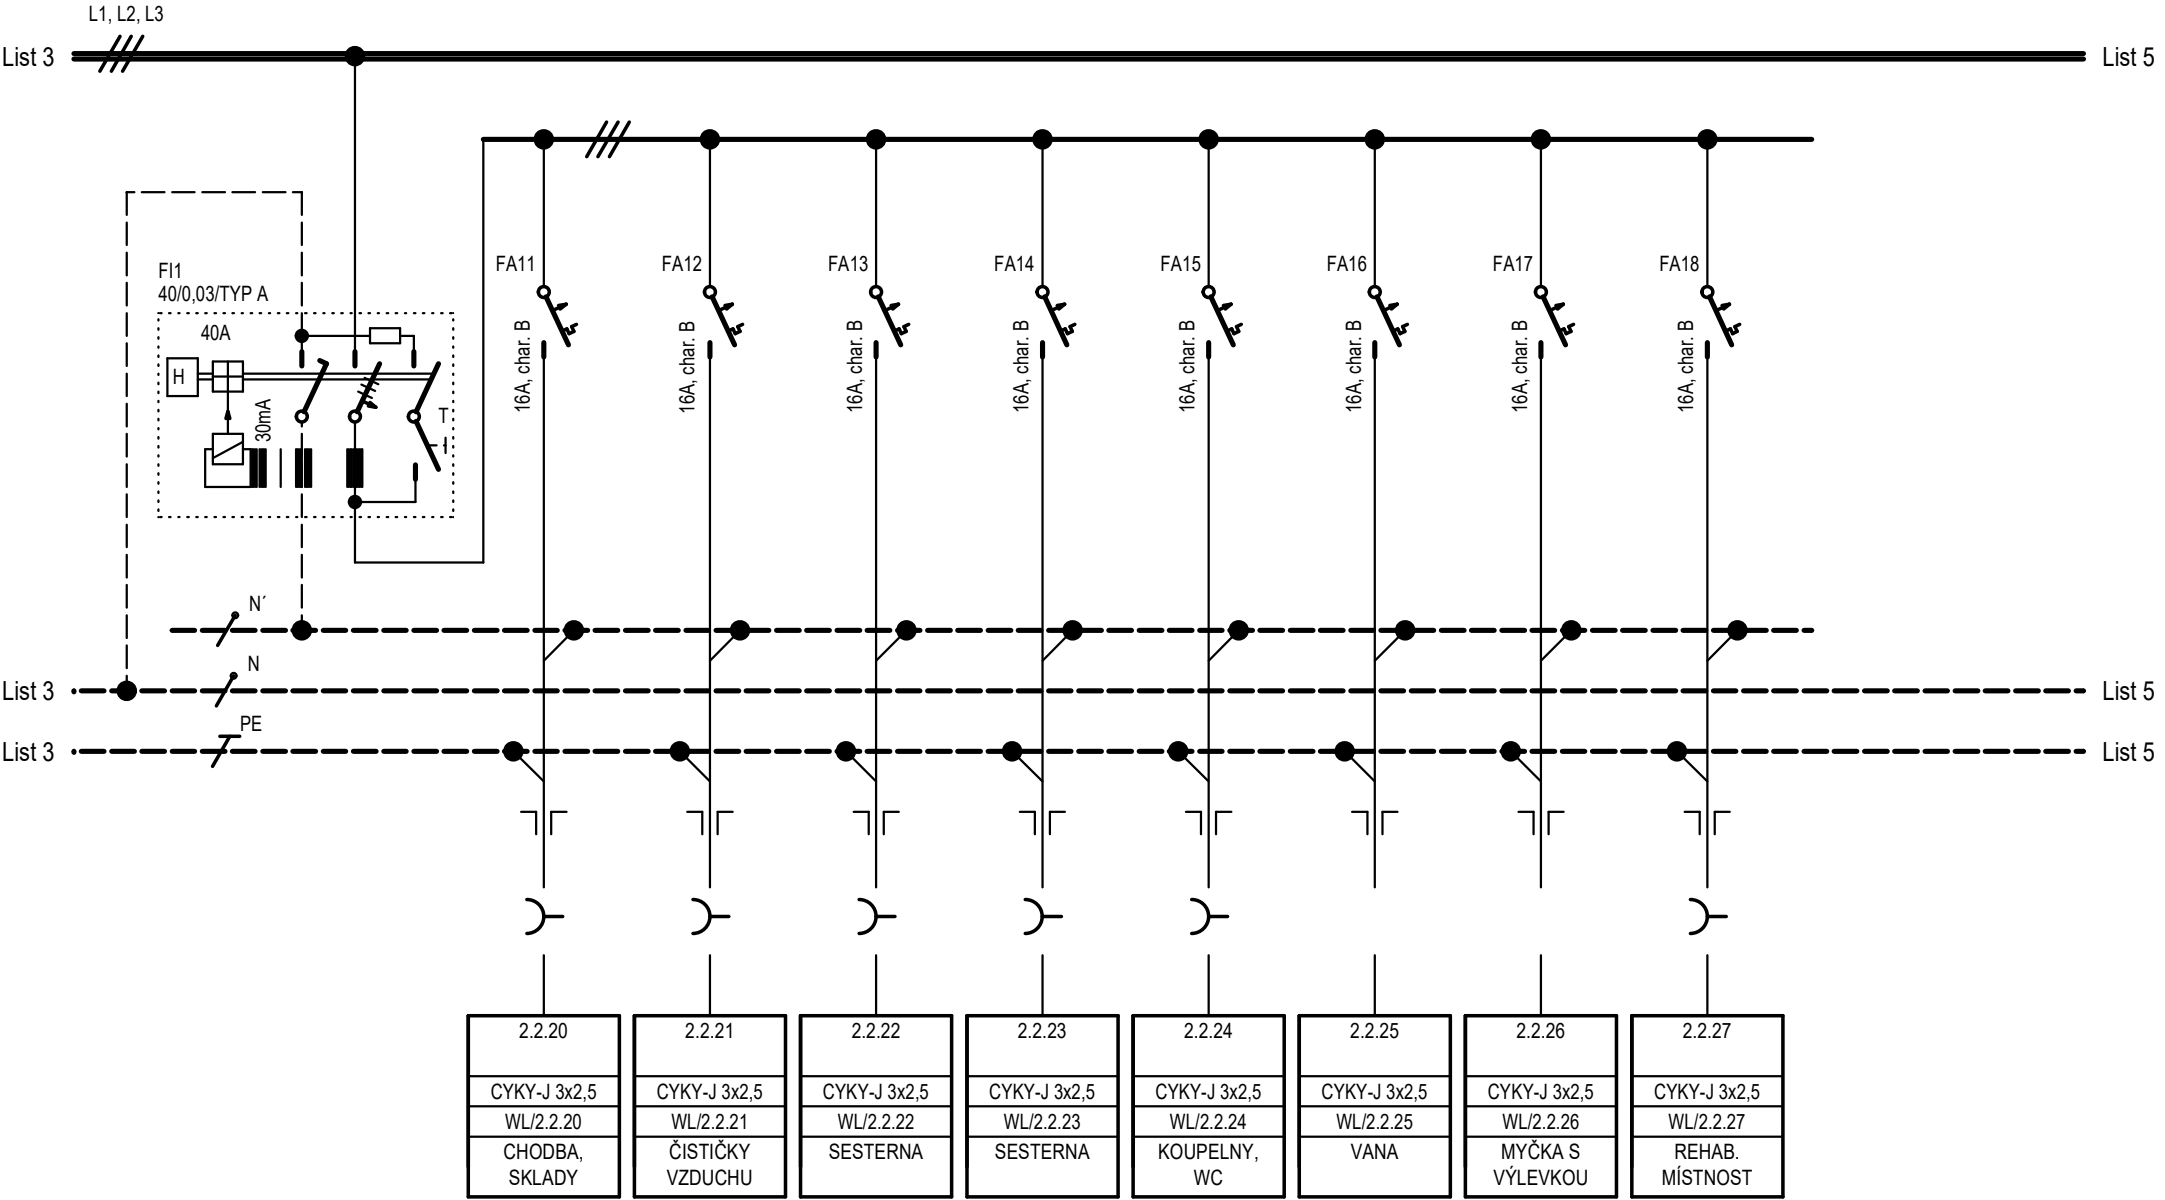

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
4/5	ROZVADEČ RSM-2.2	EL.23	00

