





10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 $\pm 0,000 = 604,940$ souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý



Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:  ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý
			


stavba ŽACLÉŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLÉŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo 190503	
etapa		měřítko -	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY		datum dokončení - revize 00 10.2019	
díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody		datum revize	
název přílohy ROZVADĚČ RH-0.1		DPS	SO-1
		EL.17	00
		stupeň	revize
		SO/PS	číslo výkresu

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3 PEN AC 50 Hz - 400V / TN-C
3 NPE AC 50 Hz - 400V / TN-S
: 1 NPE AC 50 Hz - 230V / TN-S
SOUSTAVA : TN - C - S
KRYTÍ : IP40 (IP00)
PŘÍVOD : HOREM
VÝVODY : HOREM

VEŠKERÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT POPSÁNY

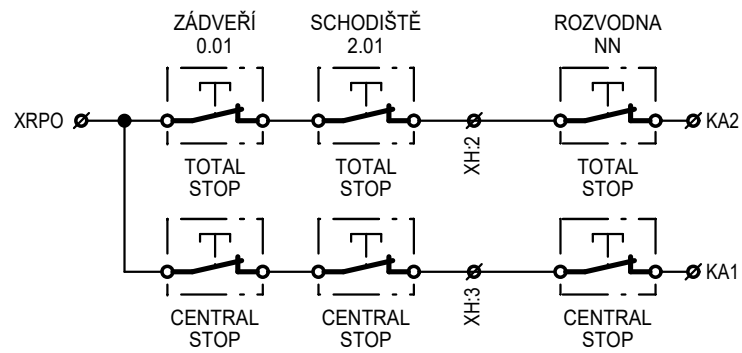

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
2/10	ROZVADĚČ RH-0.1	EL.17	00

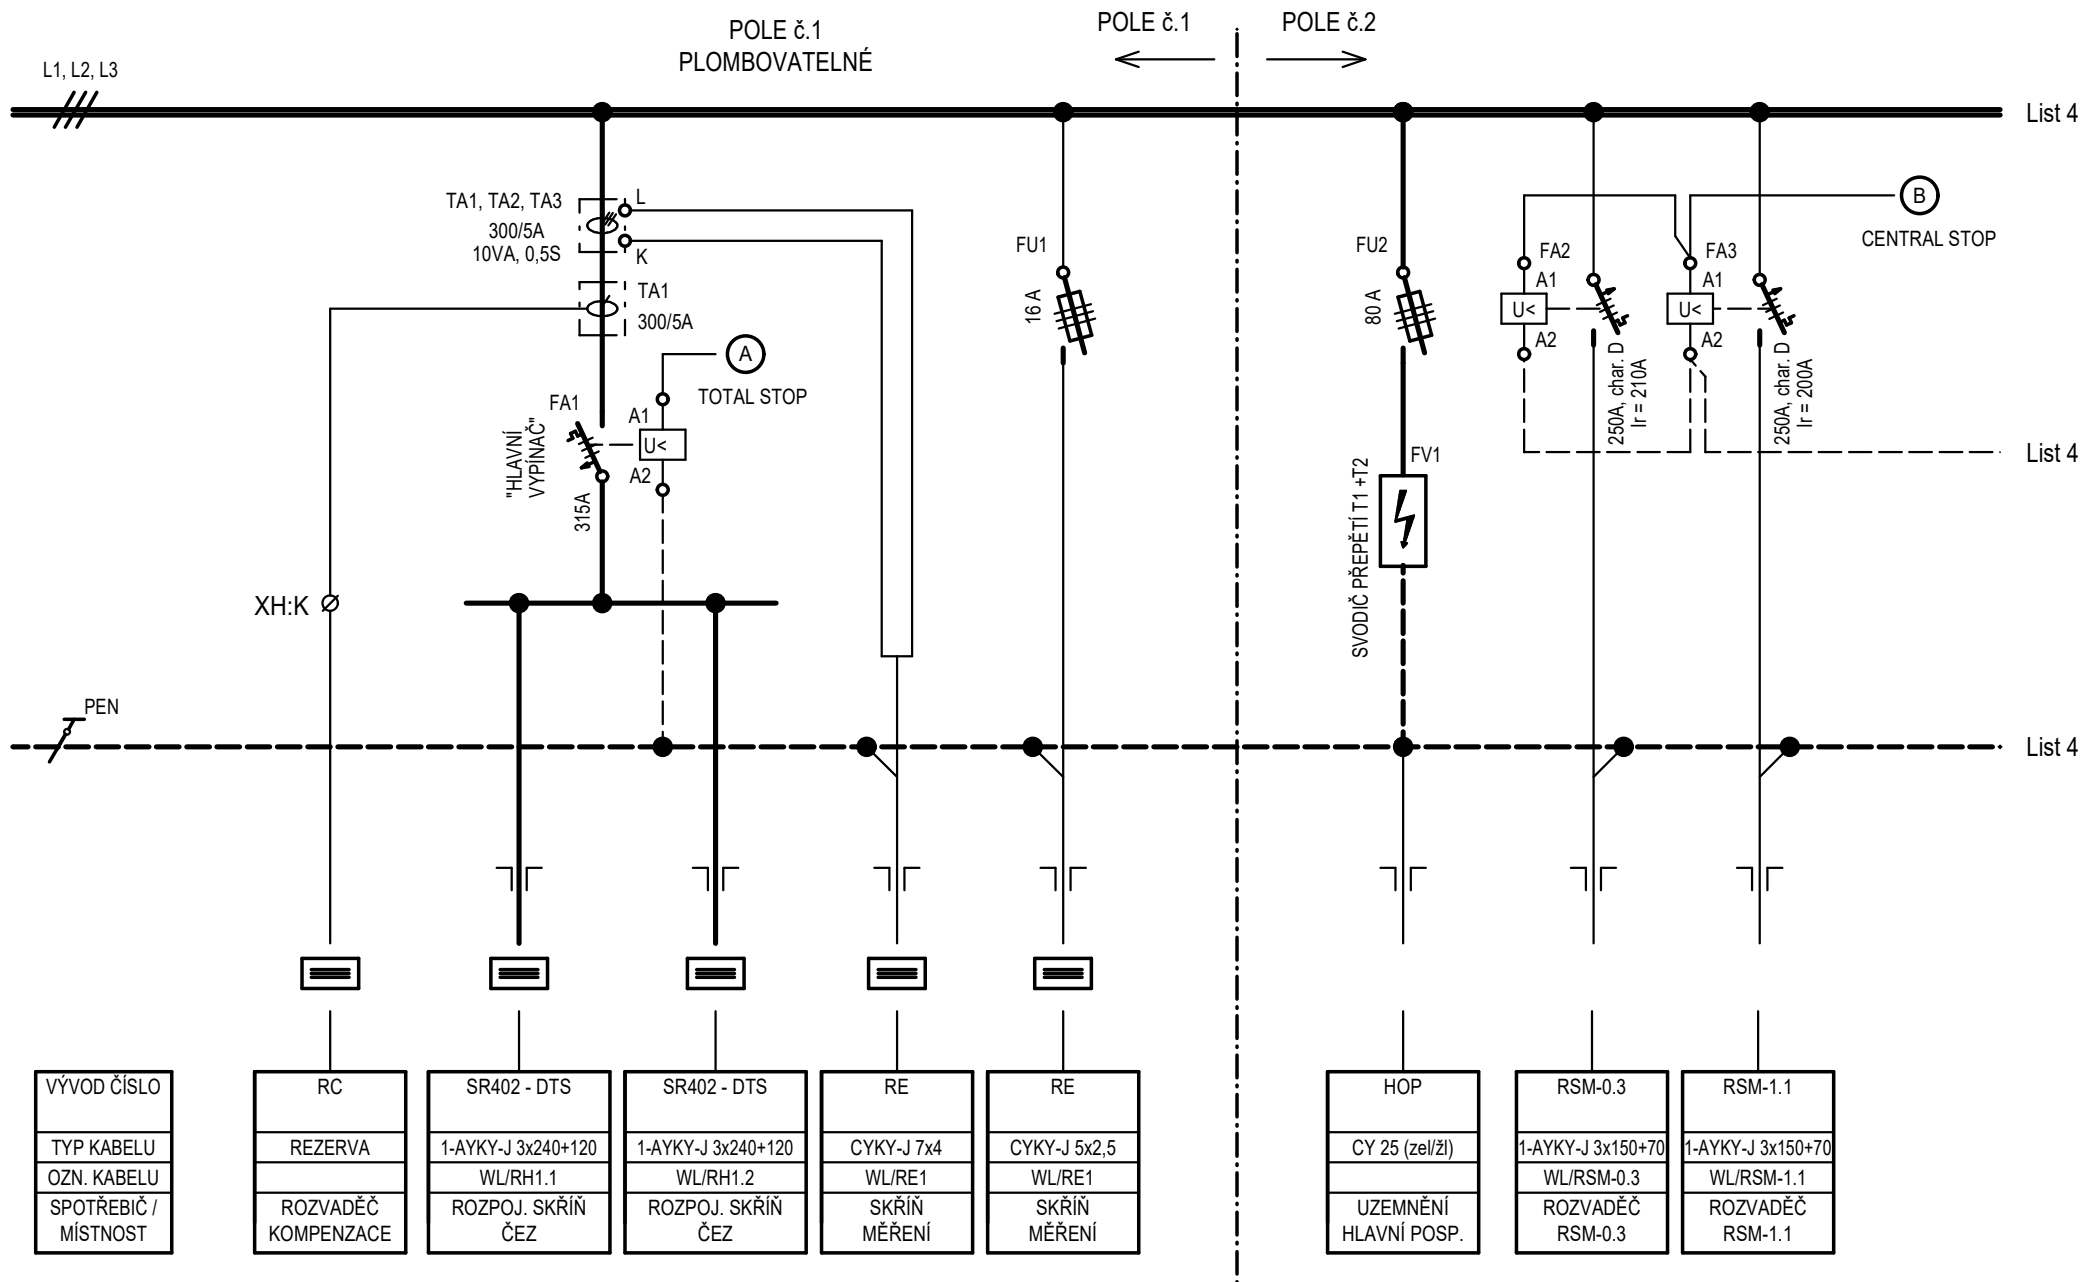

VÝVOD ČÍSLO
TYP KABELU
OZN. KABELU
SPOTŘEBIČ / MÍSTNOST

RC
REZERVA
ROZVADĚČ KOMPENZACE

SR402 - DTS
1-AYKY-J 3x240+120
WL/RH1.1
ROZPOJ. SKŘÍŇ ČEZ

SR402 - DTS
1-AYKY-J 3x240+120
WL/RH1.2
ROZPOJ. SKŘÍŇ ČEZ

RE
CYKY-J 7x4
WL/RE1
SKŘÍŇ MĚŘENÍ


RE
CYKY-J 5x2,5
WL/RE1
SKŘÍŇ MĚŘENÍ

HOP
CY 25 (ze/zl)
UZEMNĚNÍ HLAVNÍ POSP.


RSM-0.3
1-AYKY-J 3x150+70
WL/RSM-0.3
ROZVADĚČ RSM-0.3

RSM-1.1
1-AYKY-J 3x150+70
WL/RSM-1.1
ROZVADĚČ RSM-1.1


LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
3/10	ROZVADĚČ RH-0.1	EL.17	00

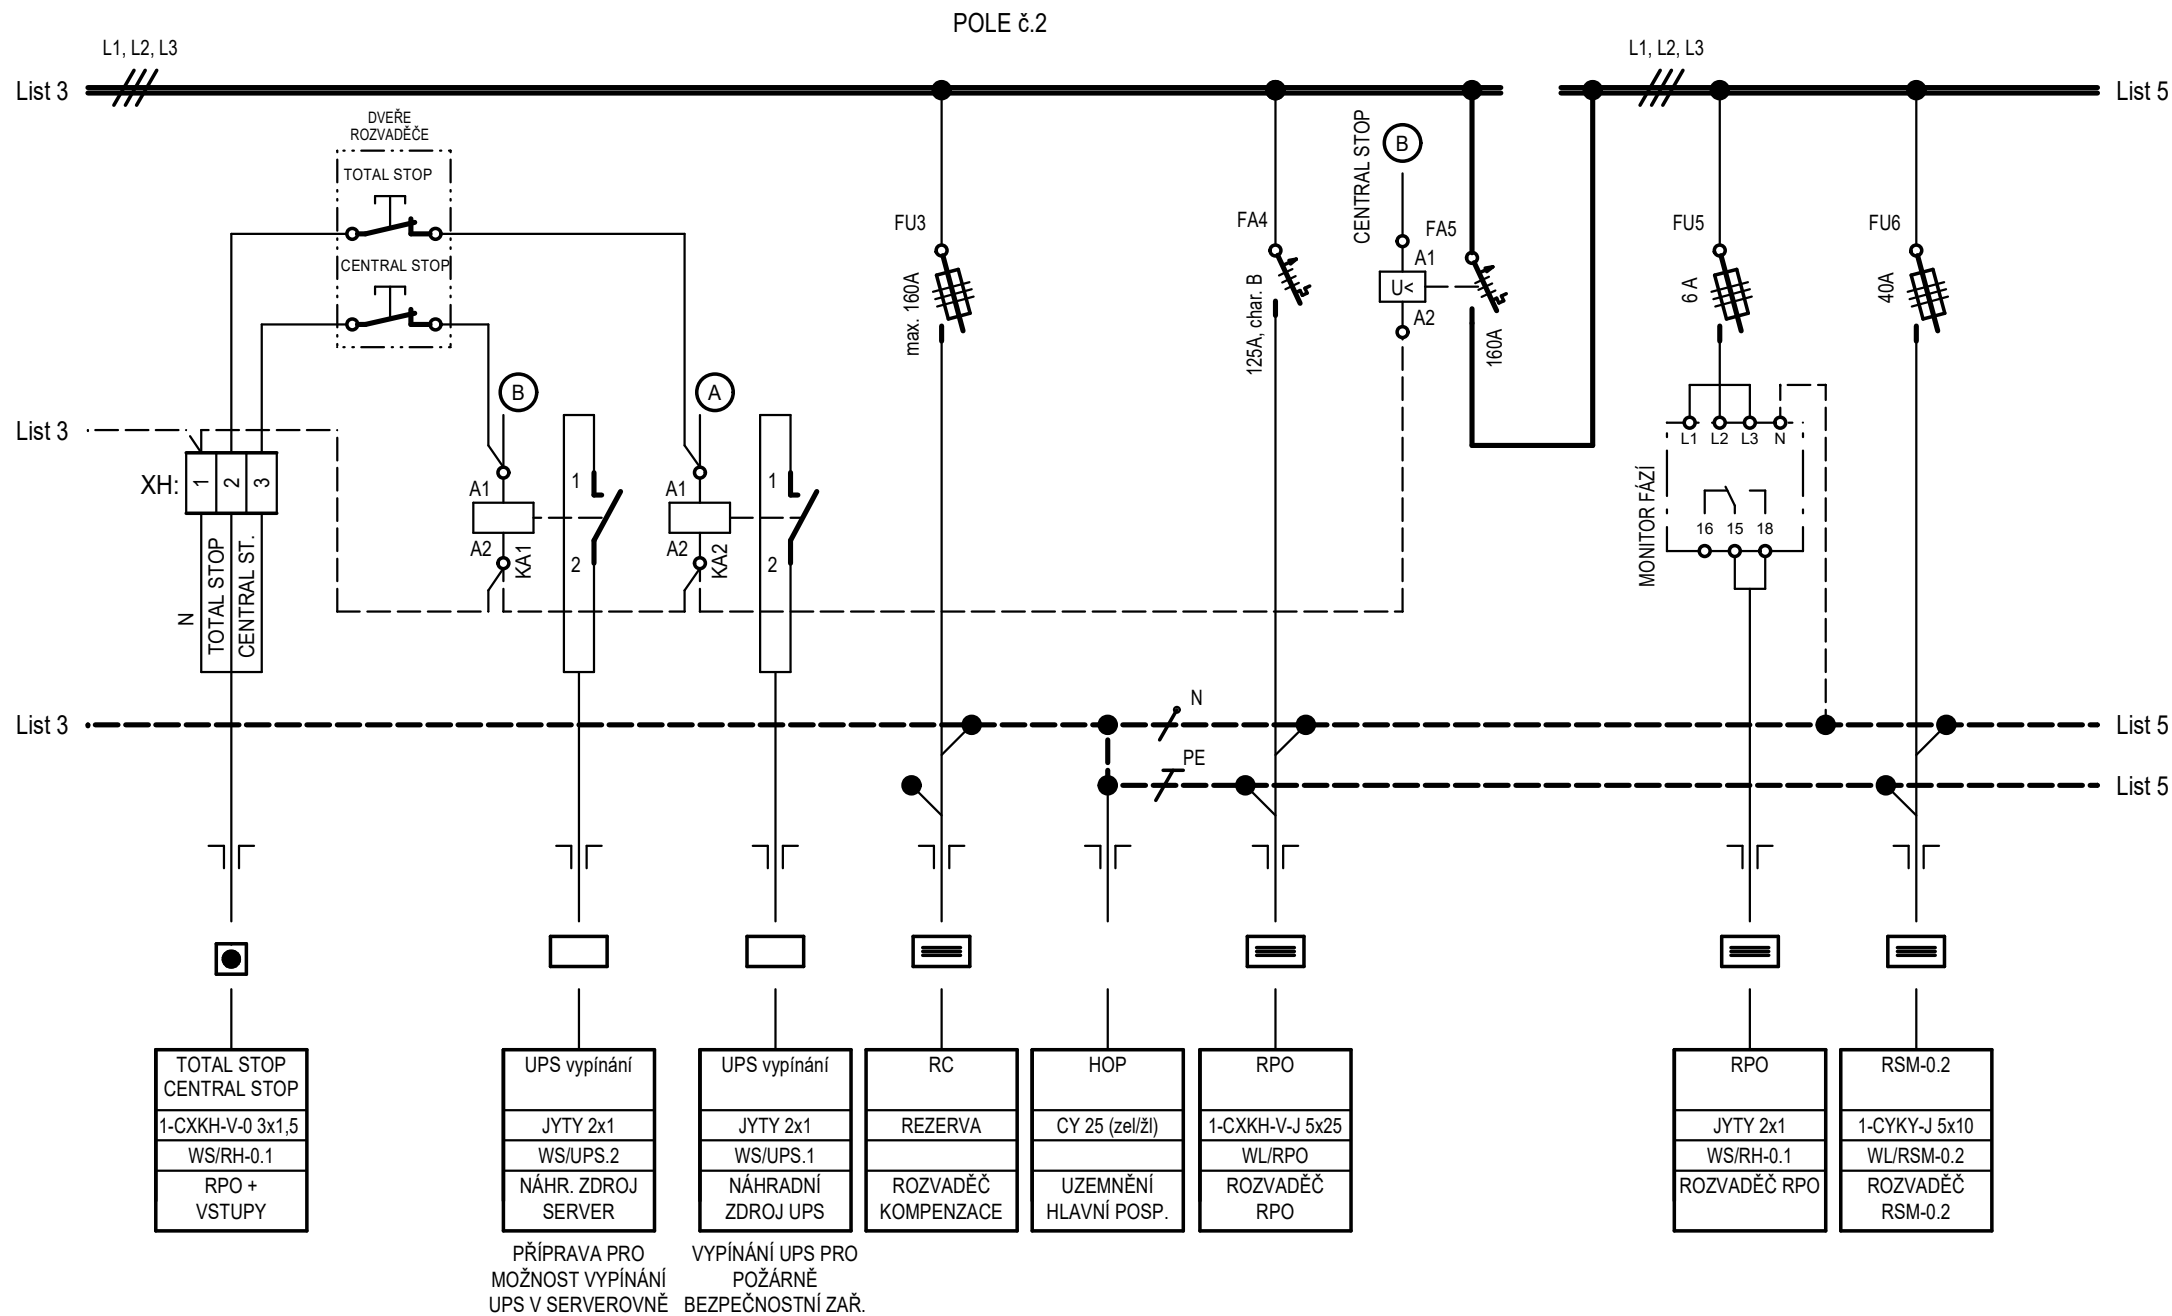

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
4/10	ROZVADĚČ RH-0.1	EL.17	00

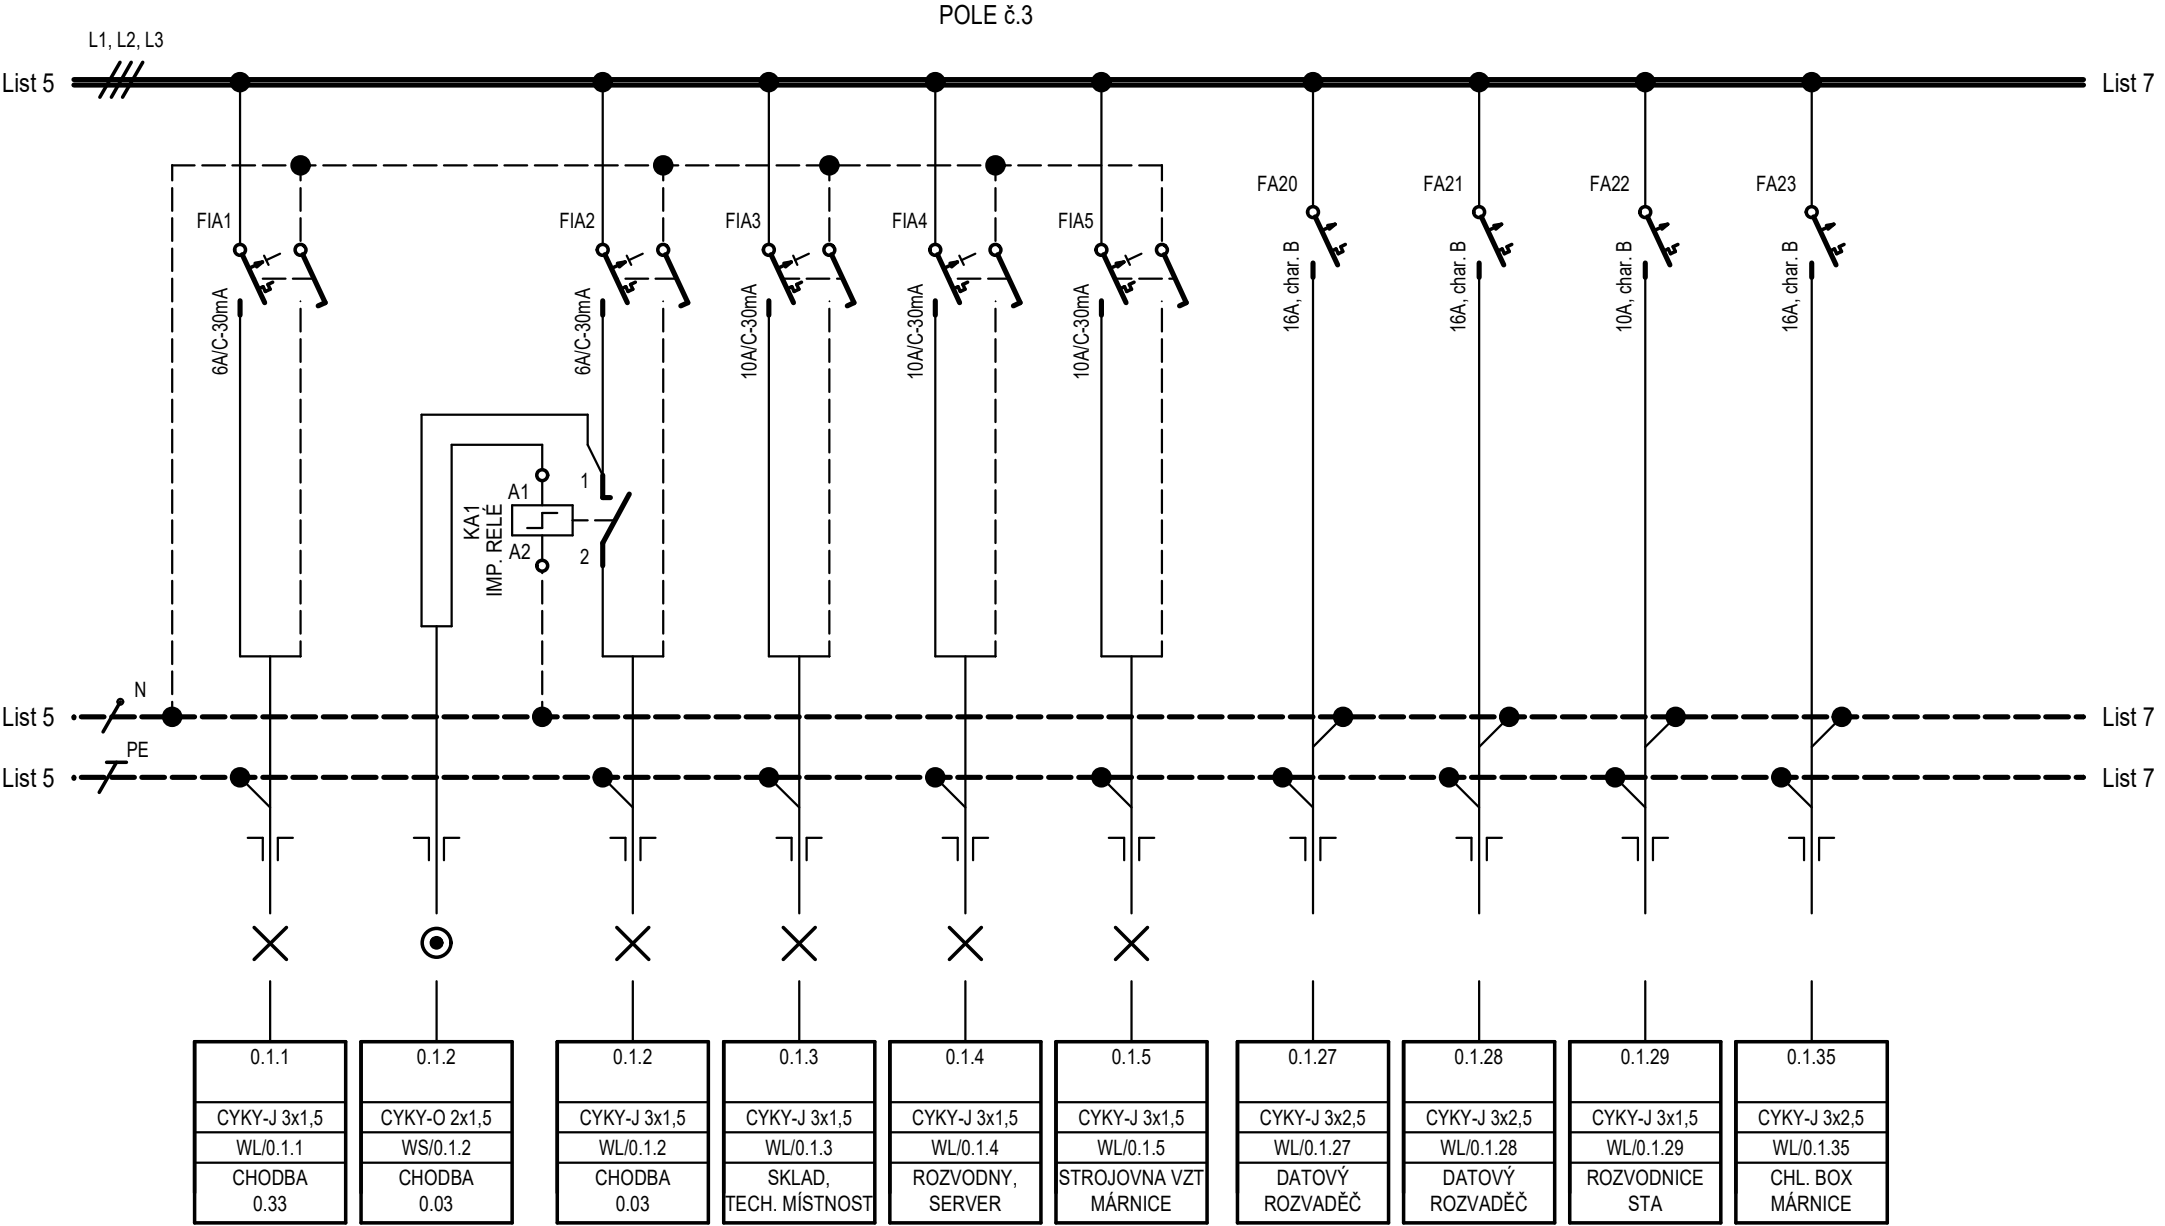


LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
6/10	ROZVADĚČ RH-0.1	EL.17	00

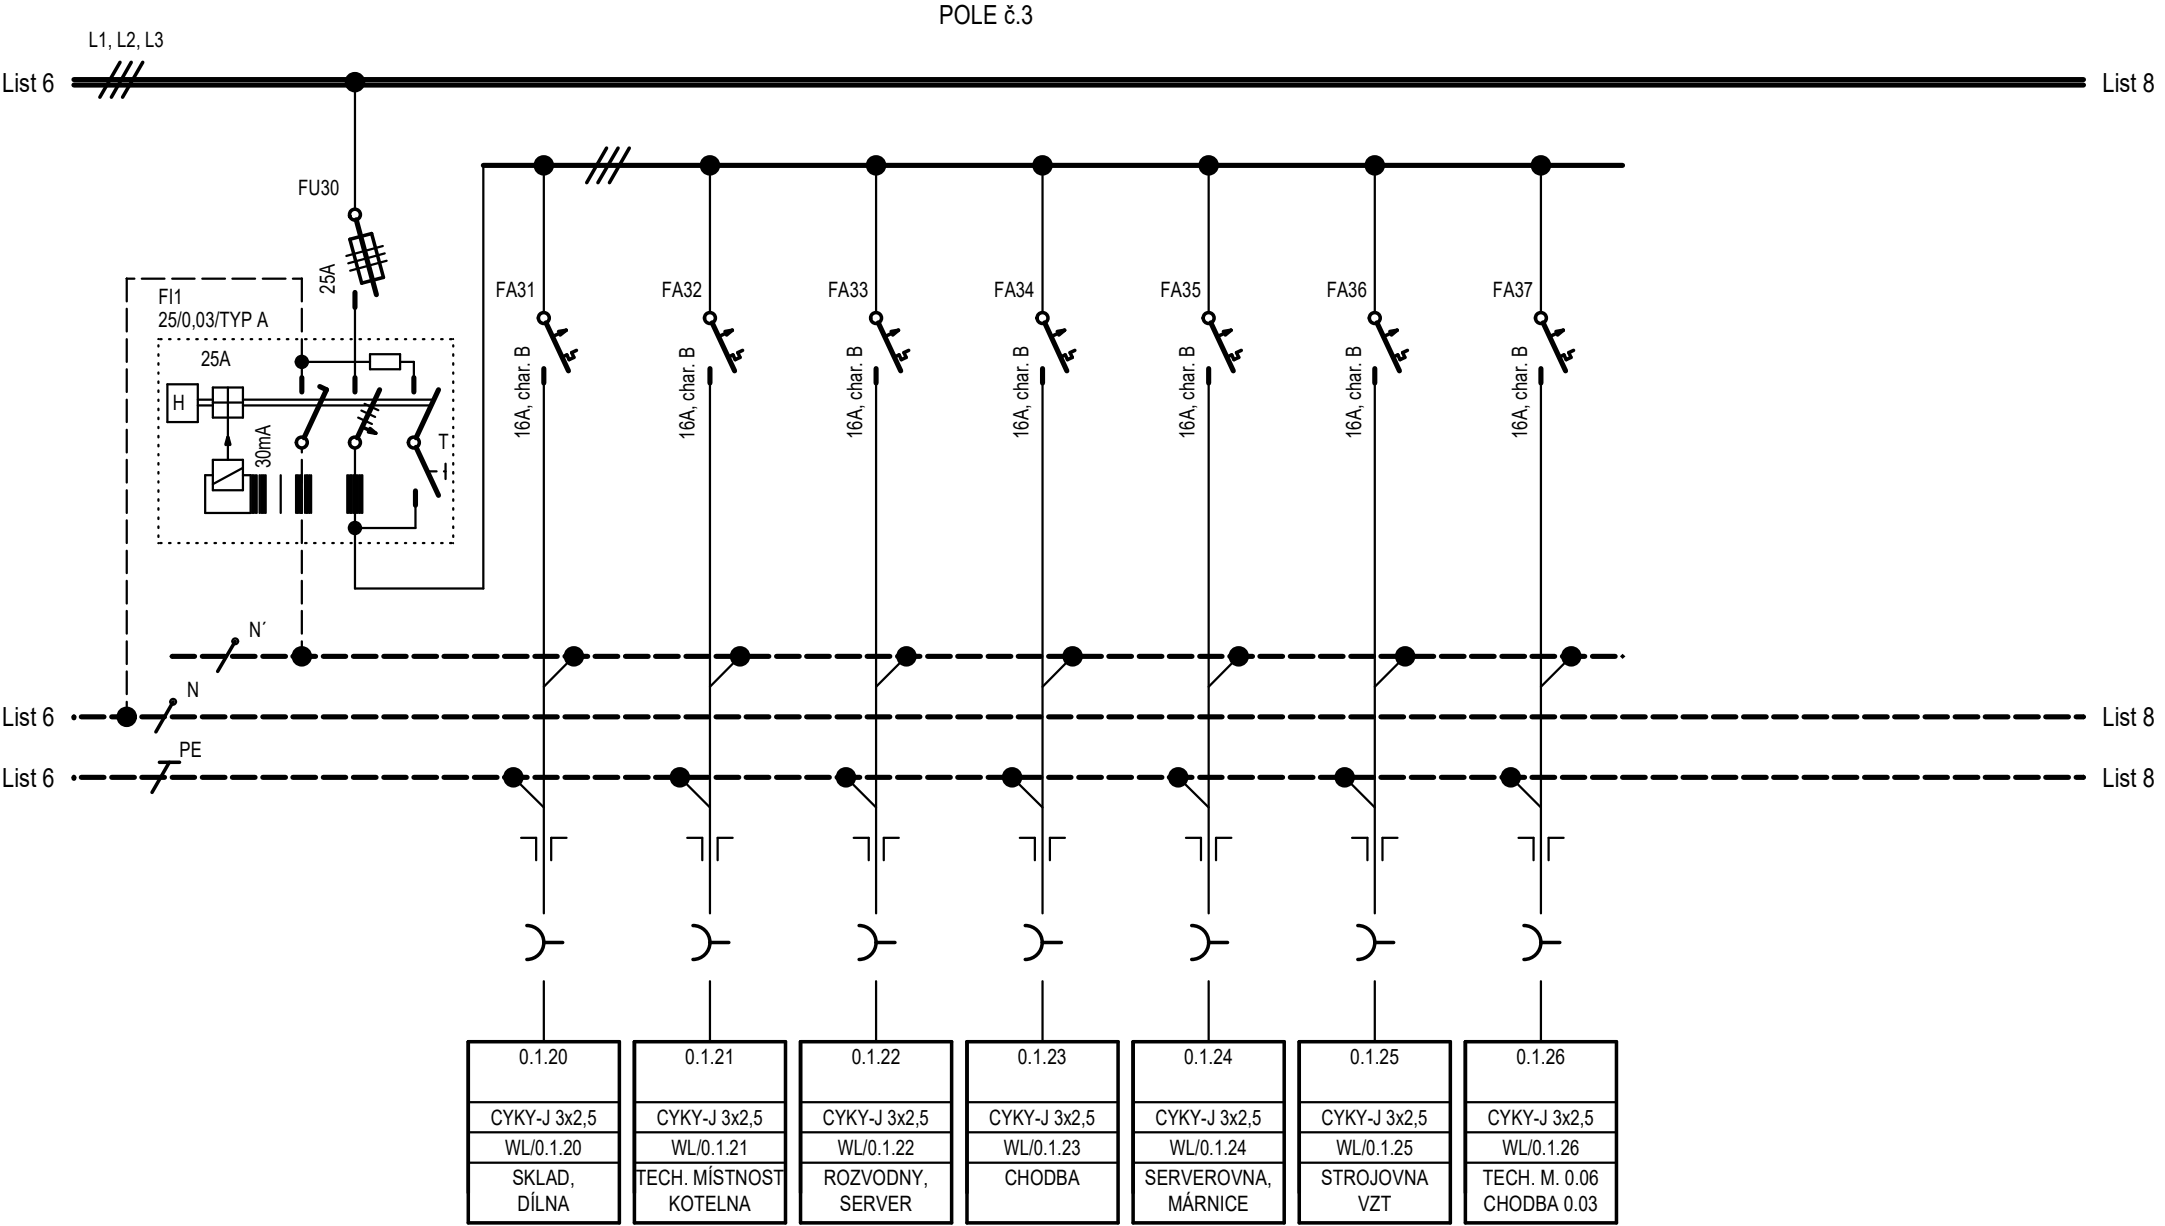


LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
7/10	ROZVADEČ RH-0.1	EL.17	00


POLE č.3

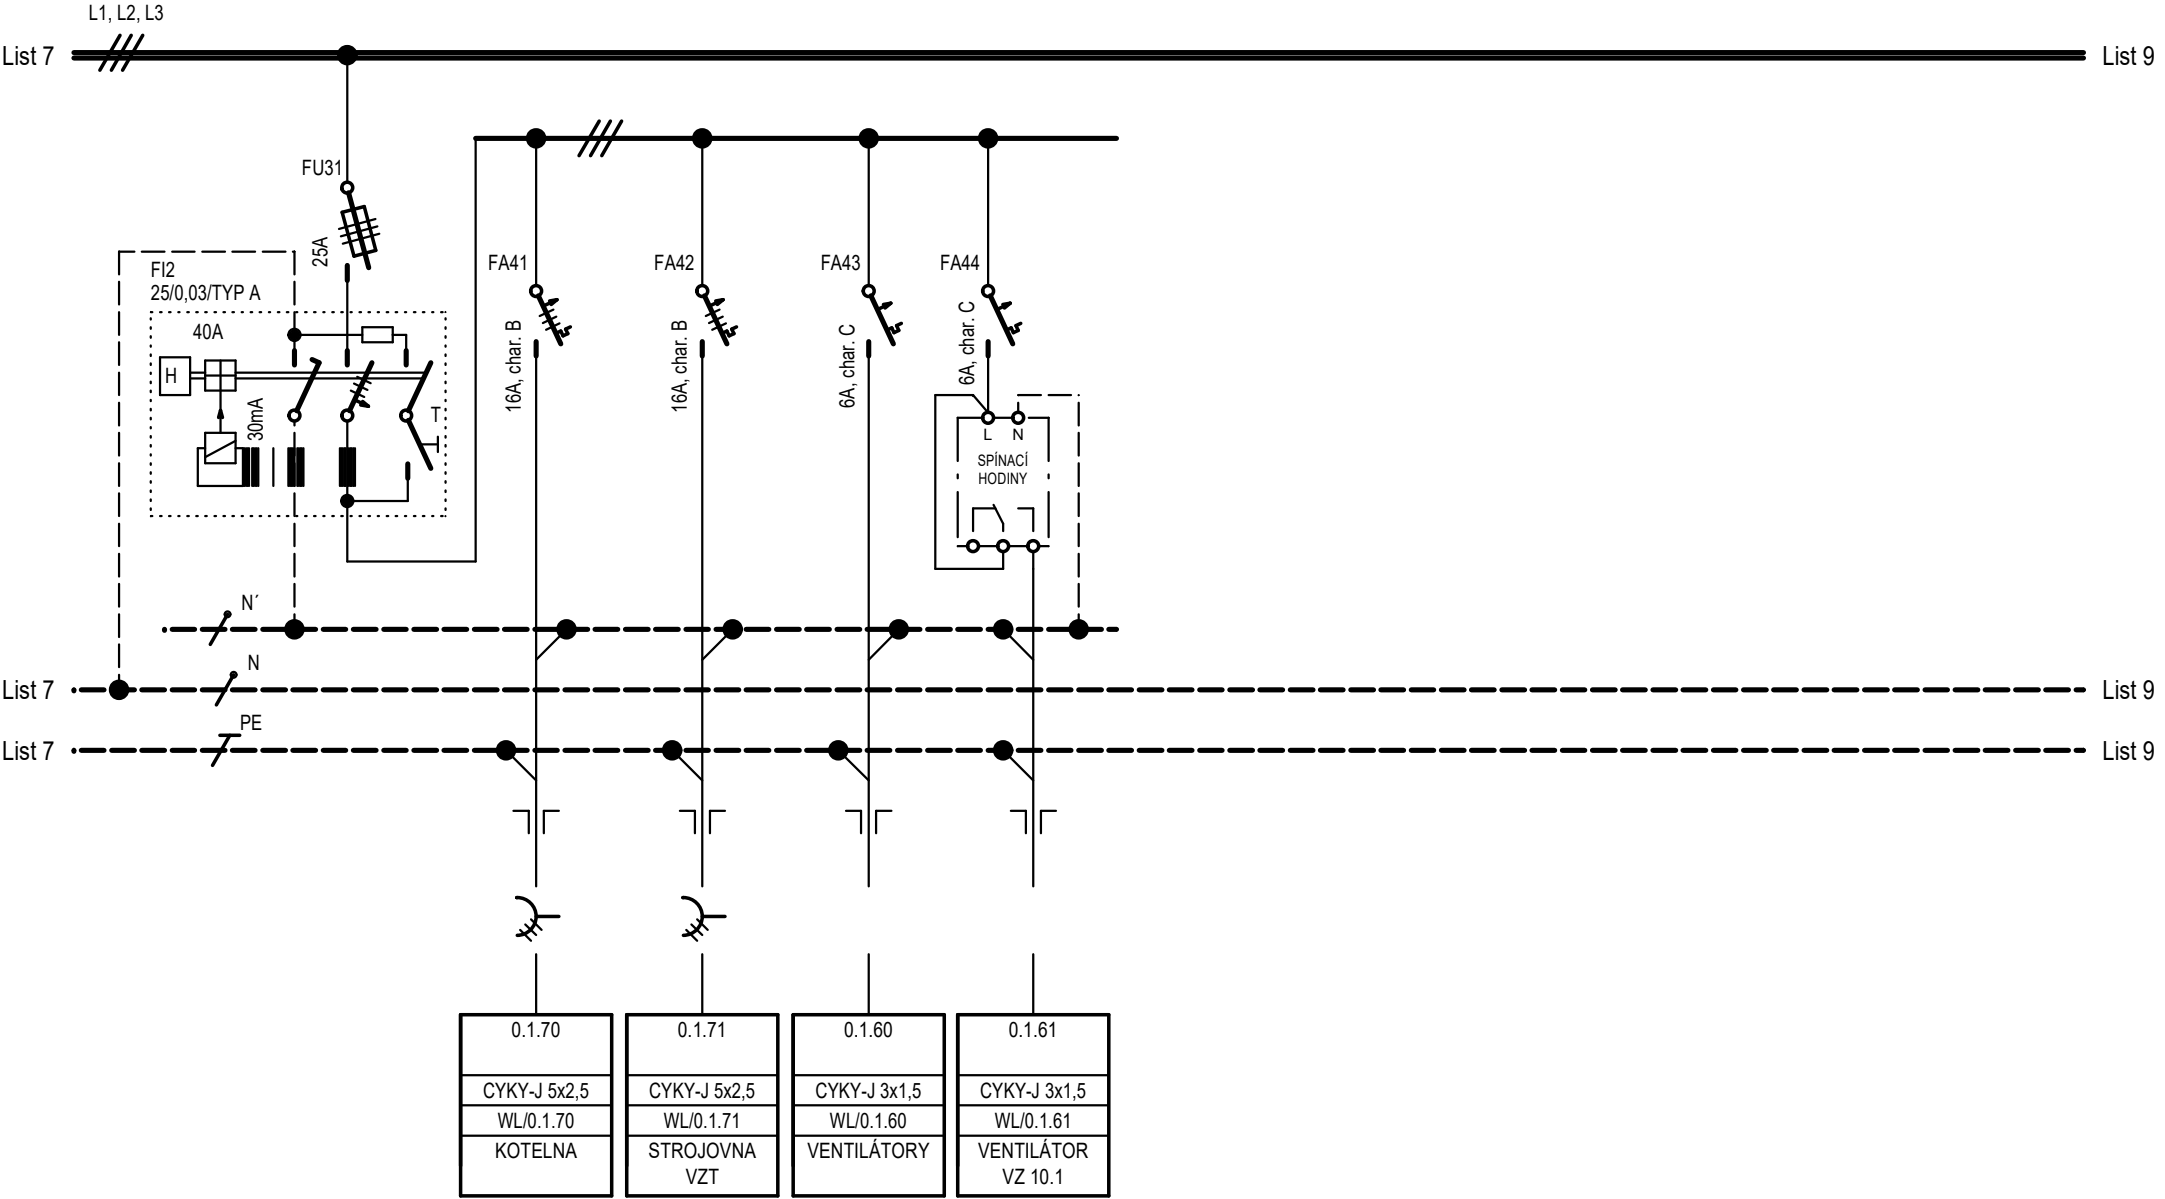

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
8/10	ROZVADEČ RH-0.1	EL.17	00

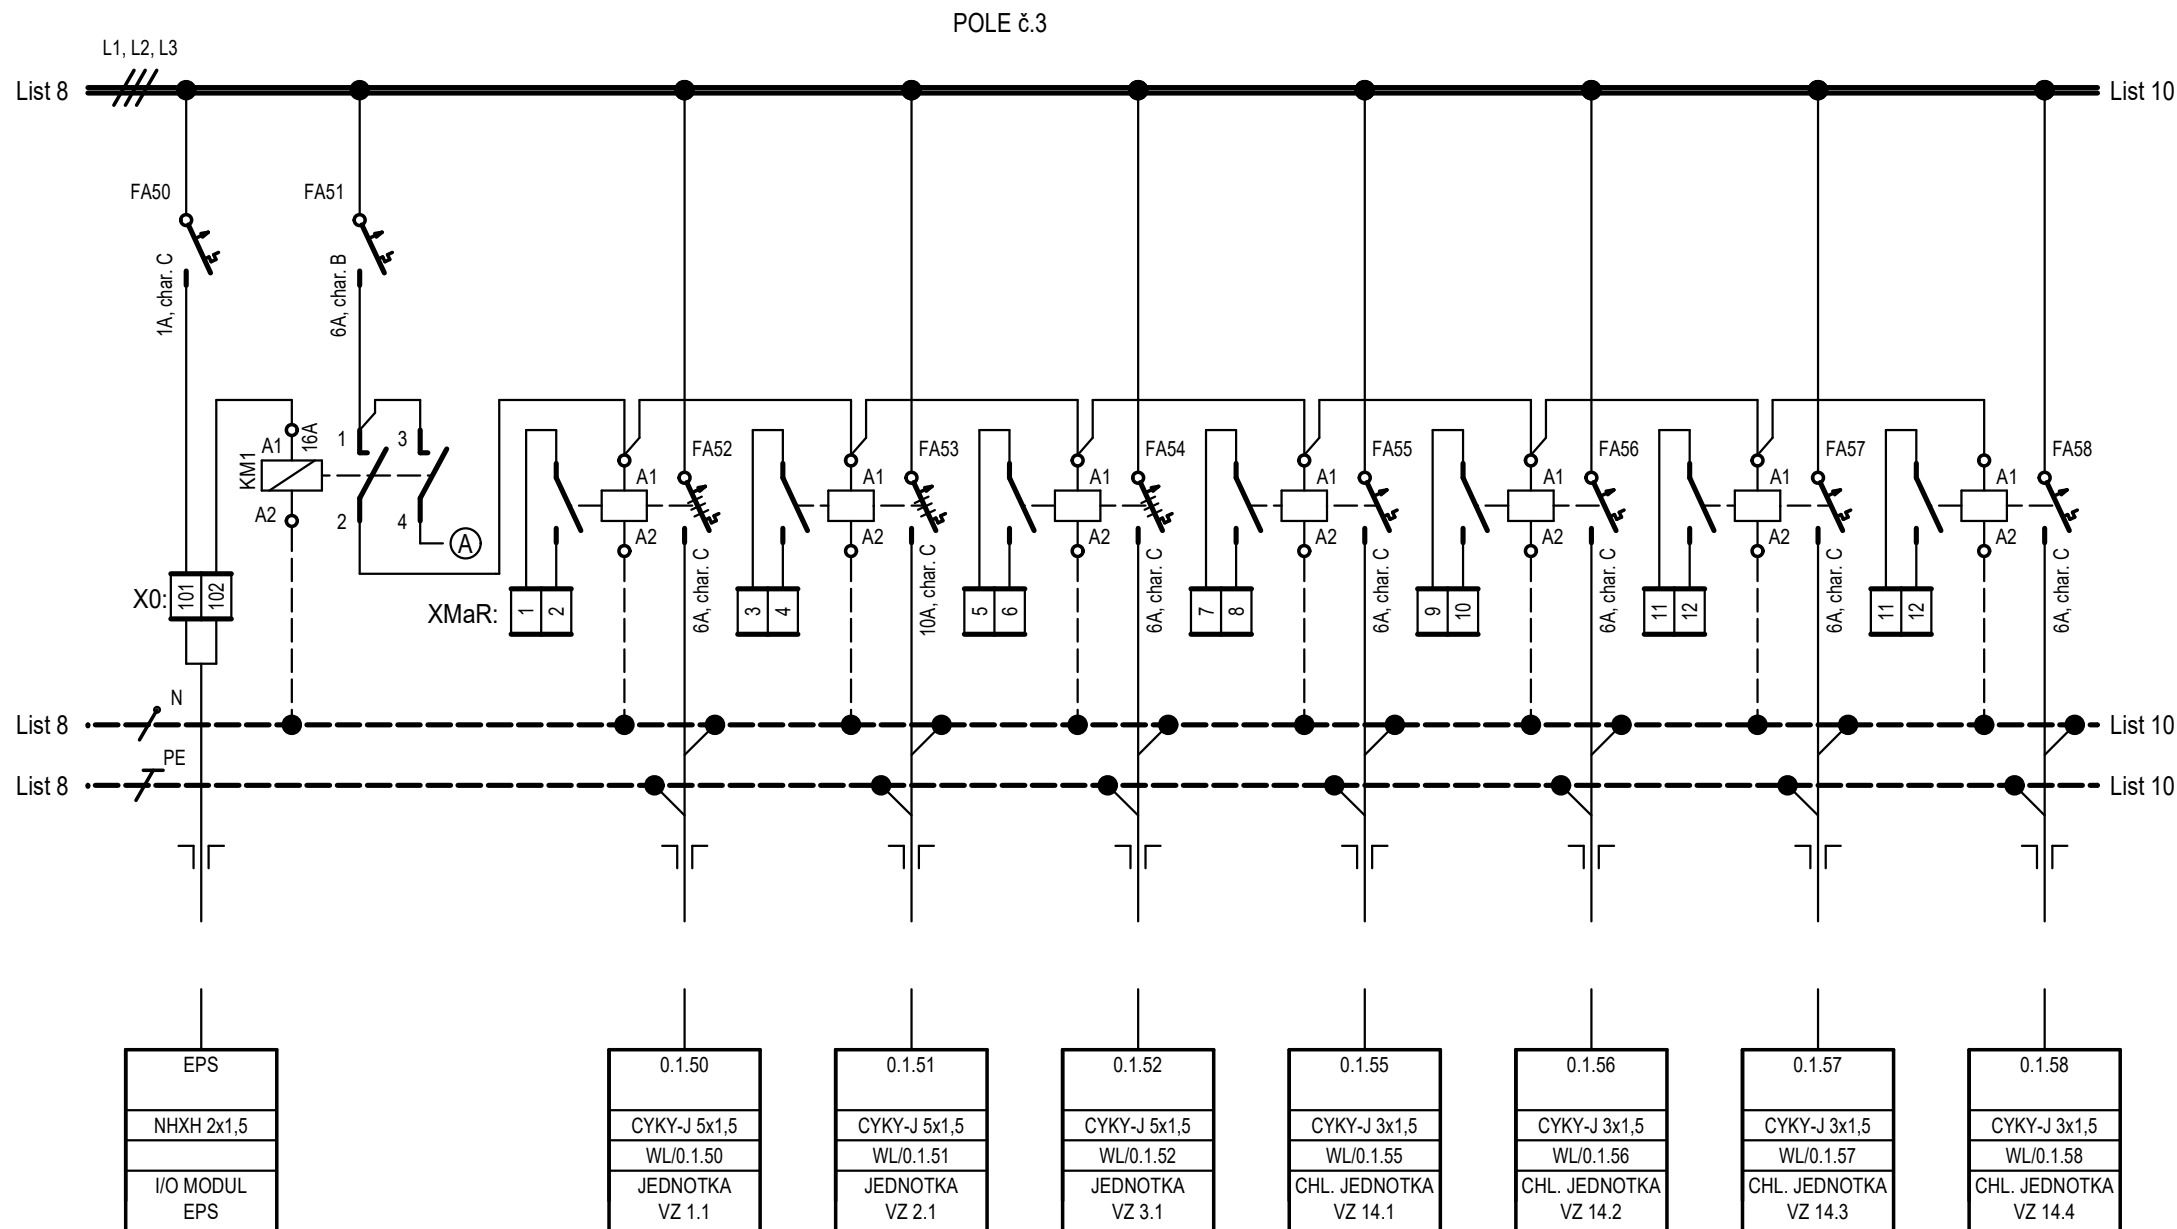

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
9/10	ROZVADEČ RH-0.1	EL.17	00

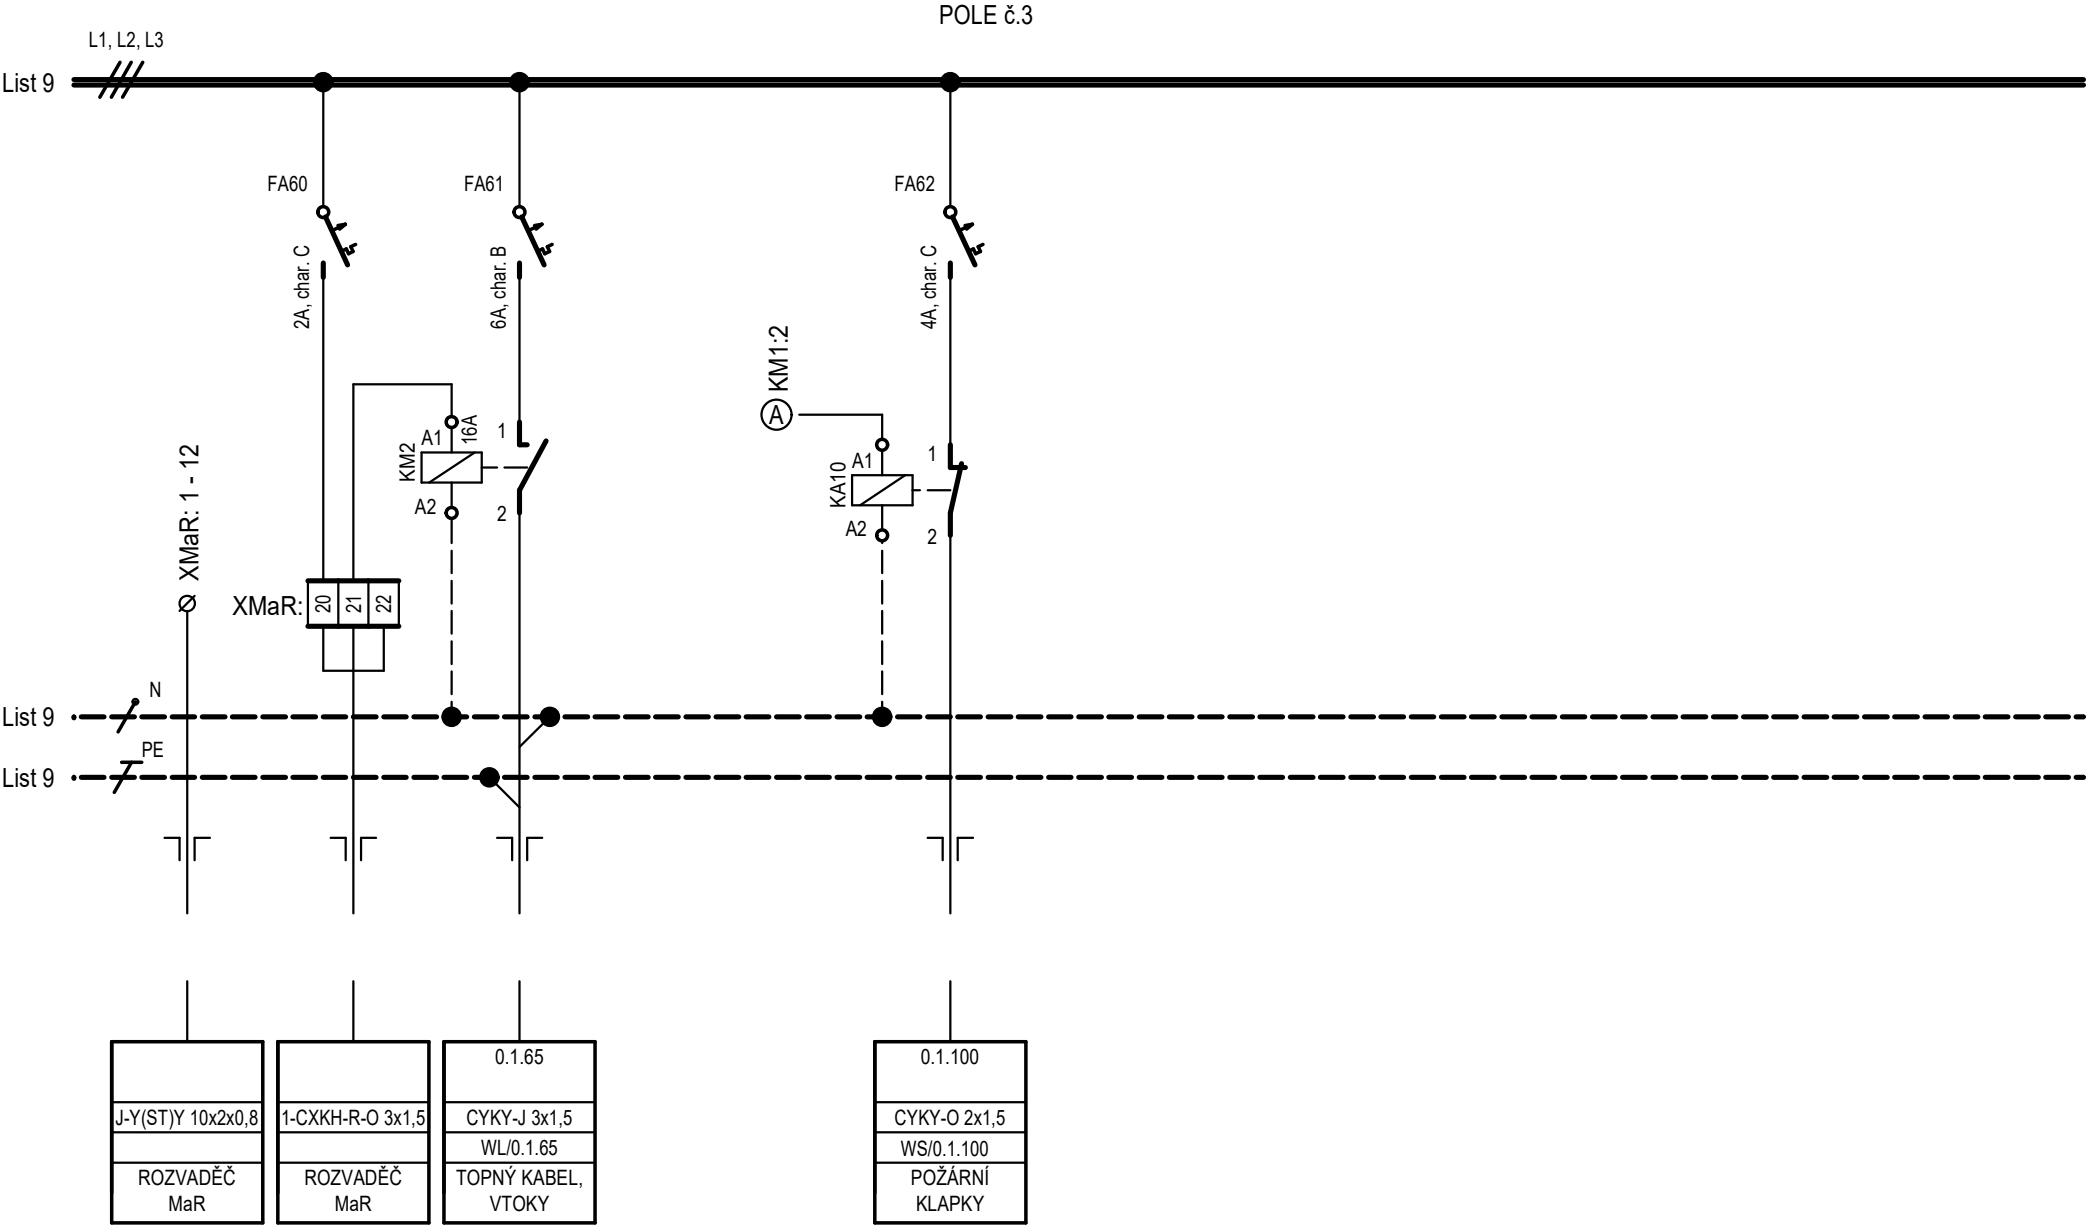

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
10/10	ROZVADĚČ RH-0.1	EL.17	00